



SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMU DOMOFONOWEGO

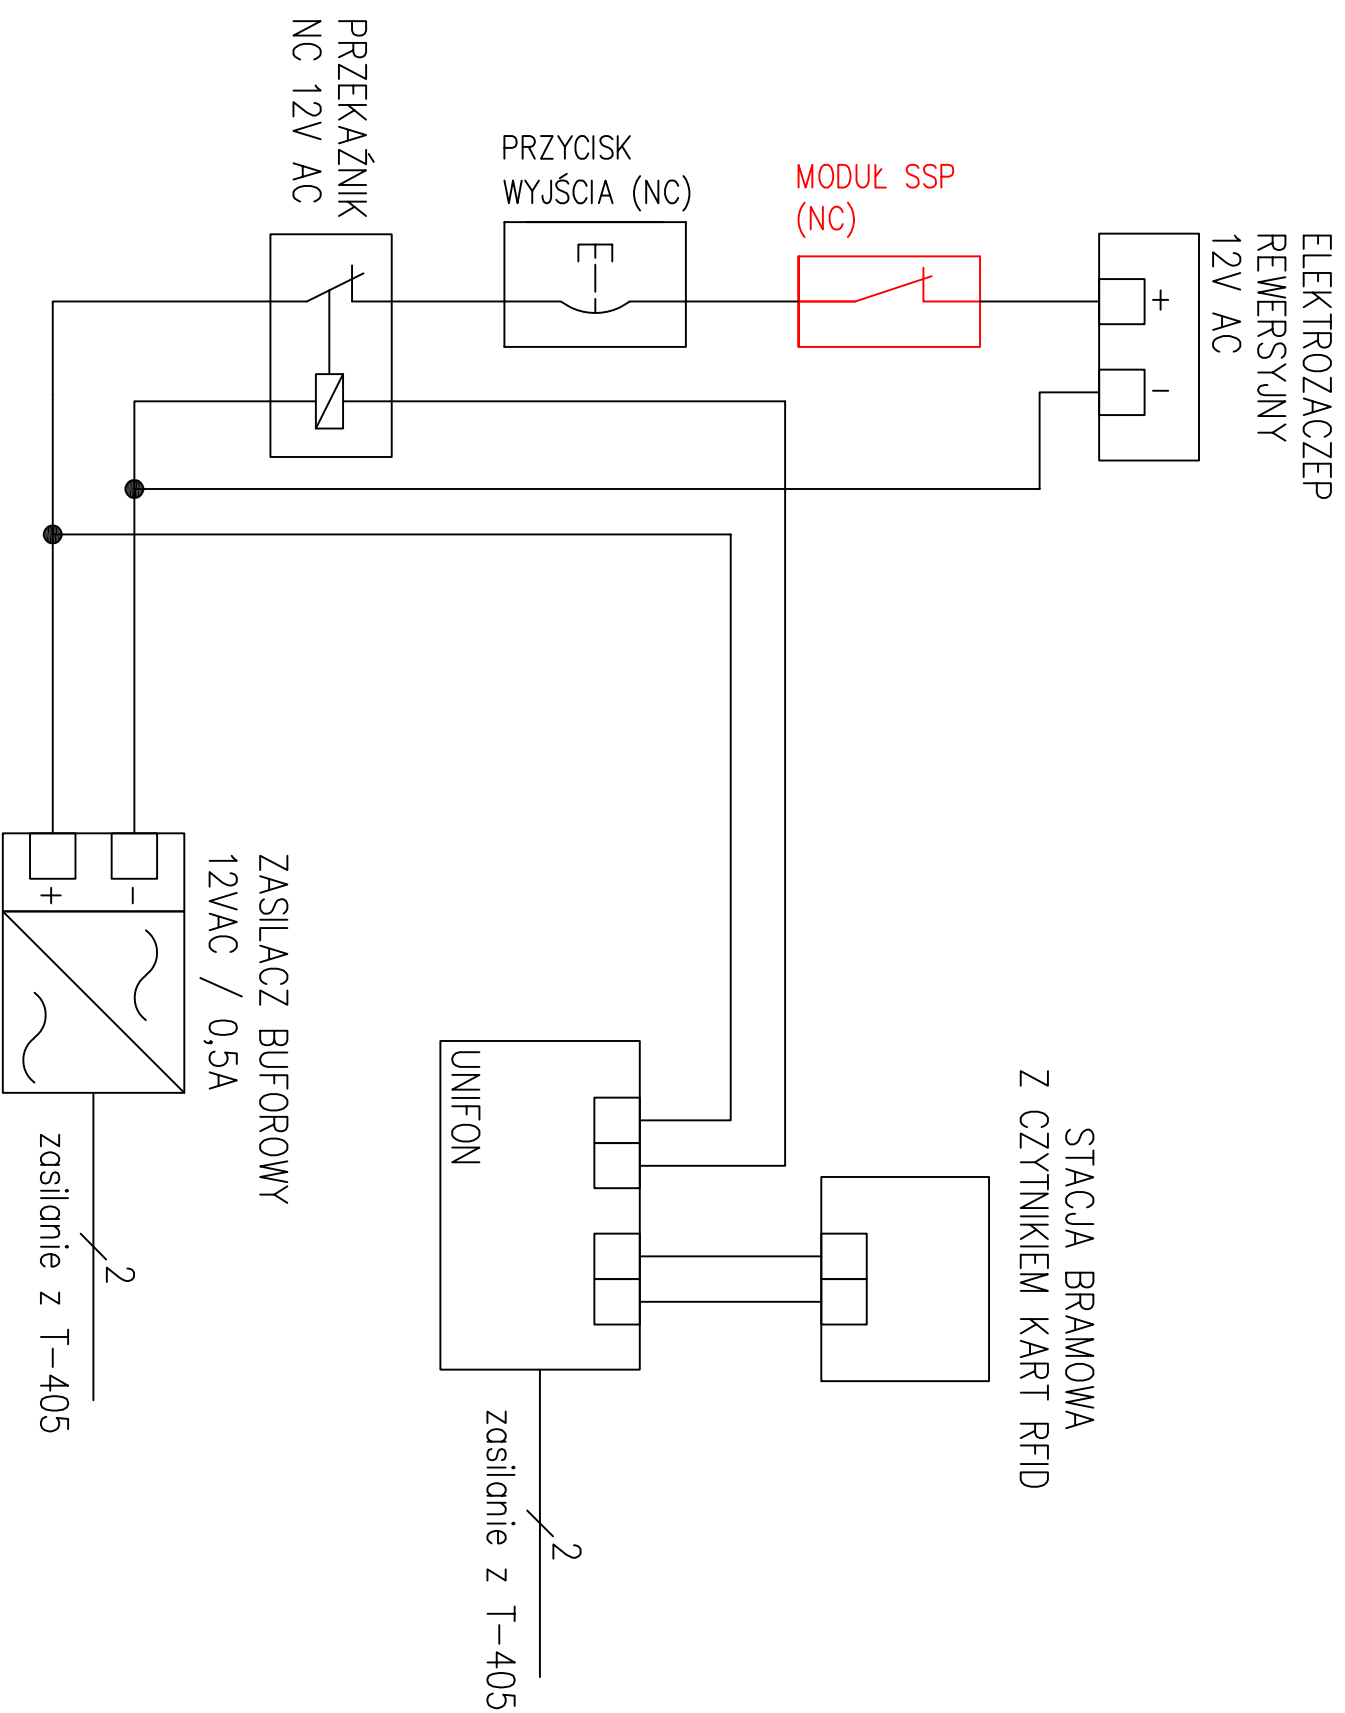

SPÓSÓB MONTAŻU ELEKTROZACZĘPU

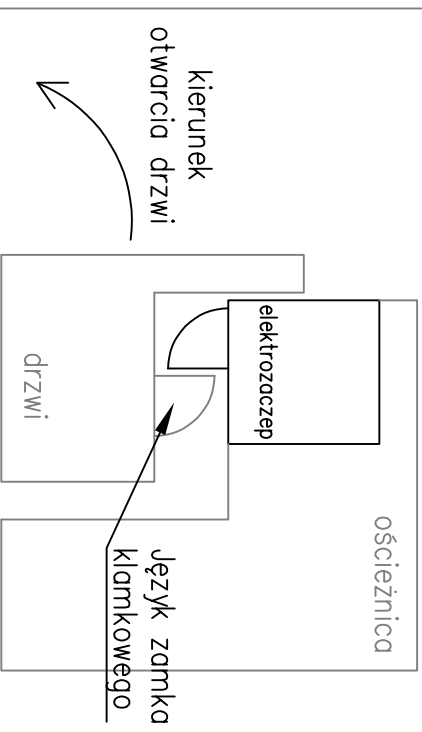

W drzwiach musi być zainstalowany elektrozaczep rewersyjny przeznaczony do zdalnego odryglowywania drzwi. Elektrozaczep jest otwarty bez zasilania, zamknięcie wymaga podania napięcia zasilającego.

Elektrozaczep będzie ciegłe zasilony przez odpowiedni zasilacz, poprzez moduł sterujący SSP. W czasie pożaru zastosowany moduł sterujący SSP stworzy przerwę w obwodzie zasilającym odblokowując drzwi.

Jednostka projektująca				Inwestor			
PROJEKTOWANIE, NADZORY				Politechnika Lubelska			
Mariusz Rola				ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin			
ul Jaspisowa 3/10, 20-585 Lublin				Nazwa projektu			
				Przebudowa instalacji elektrycznych			
				w pom. 404/405 CIIZTPL – zad. nr 5/6			
Projektant		Imię, nazwisko, nr uprawnień		Podpis			
		mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19					
Opracowujący		-				Nazwa rysunku	
		-				SYSTEM DOMOFONOWY – SCHEMAT	
Sprawdzający		-				Data	
		-				Stadium proj.	
		-				PW	
		-				Nr rysunku	
		-				IE-11	
		-				Rewizja	
		-				-	
		-				Skala	
		-				b/s	