TABLICA TK–M14.1 – istniejąca

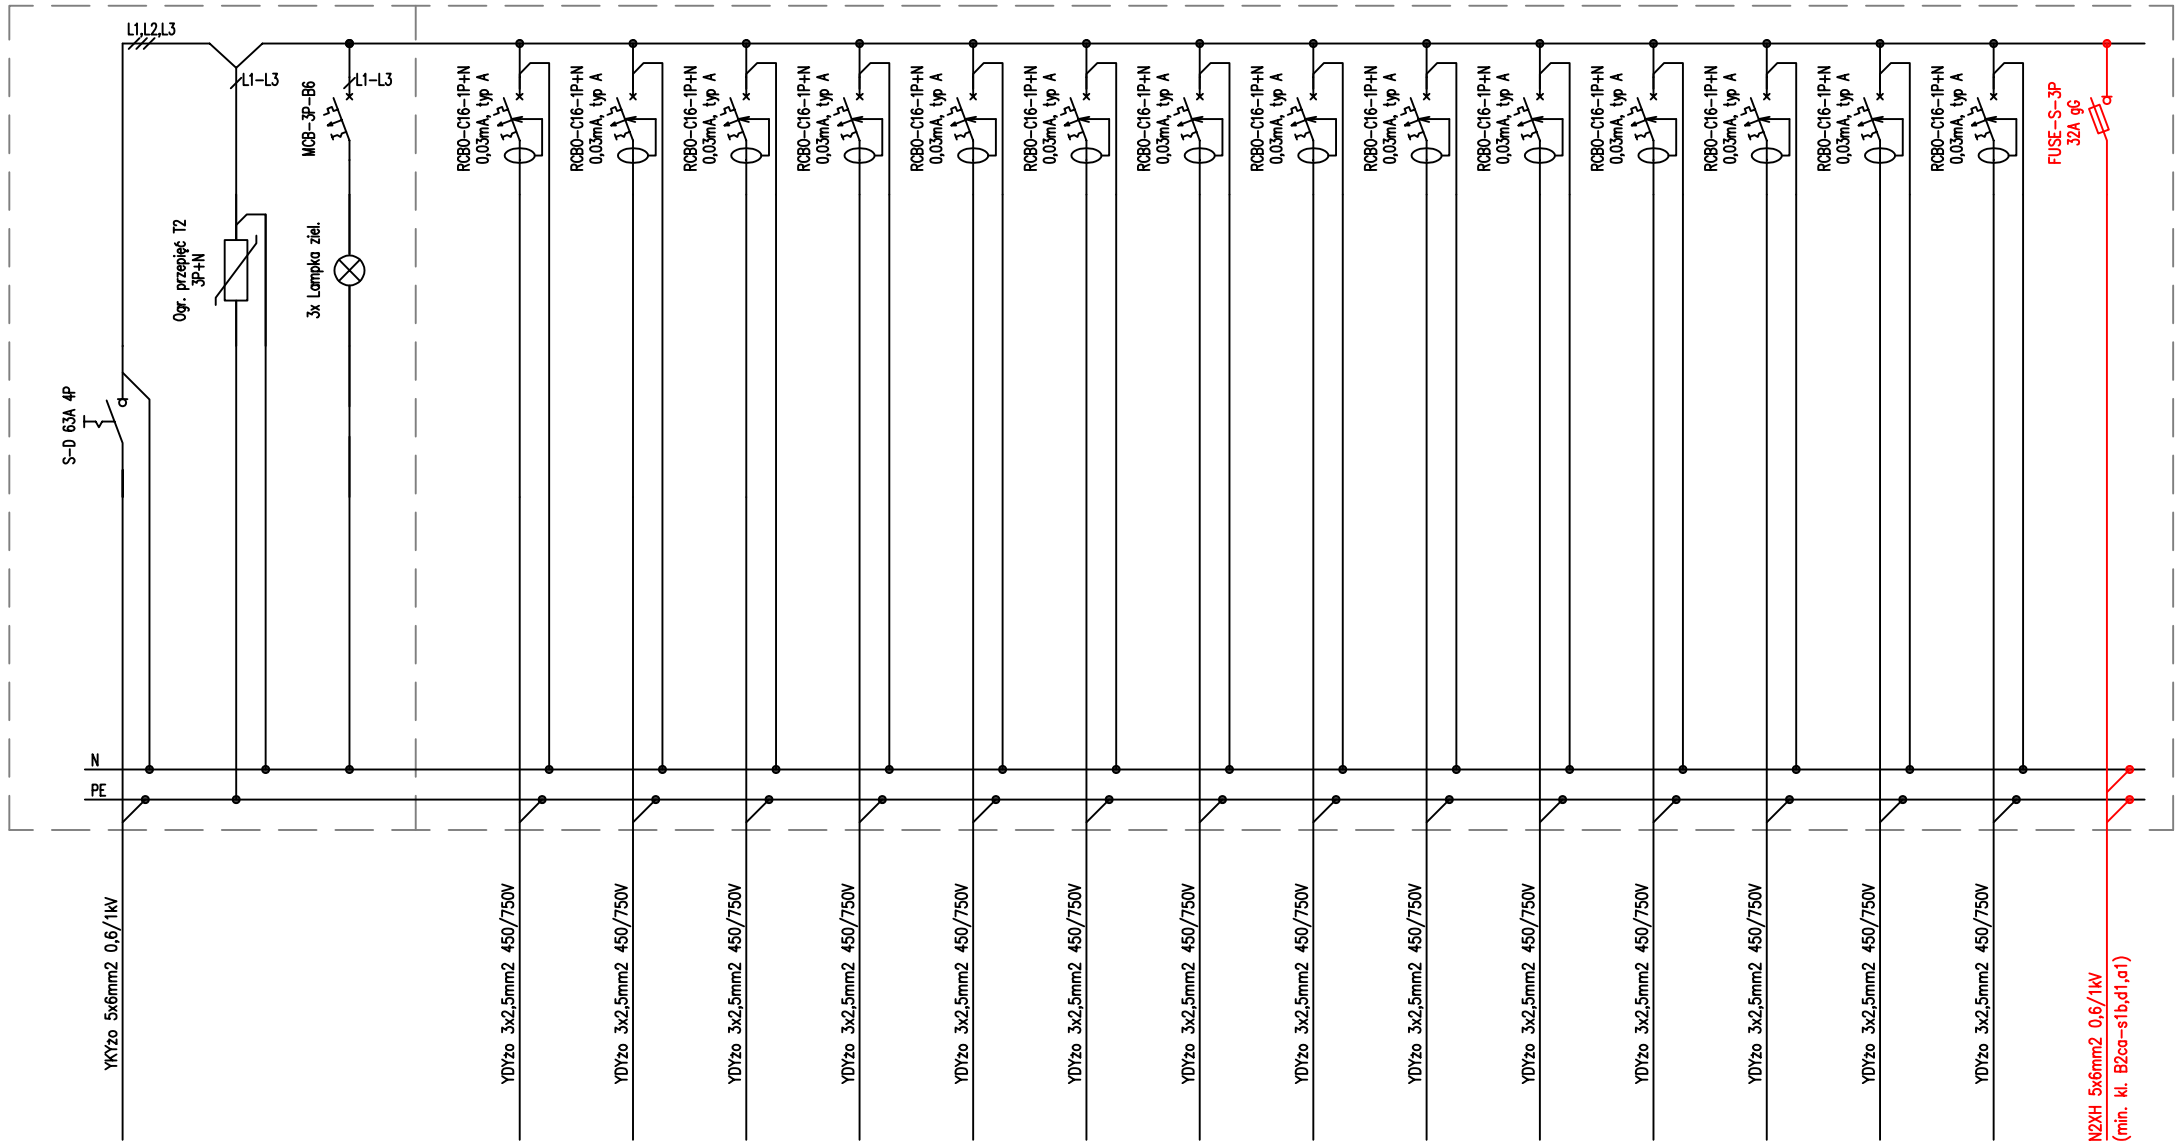

Ozn.		–	–		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nazwa obwodu	ZASILANIE	Ogranicznik przepięć	Kontrola obecności napięcia		Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Gniazda komputerowe	Tablica TK–405
–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,66

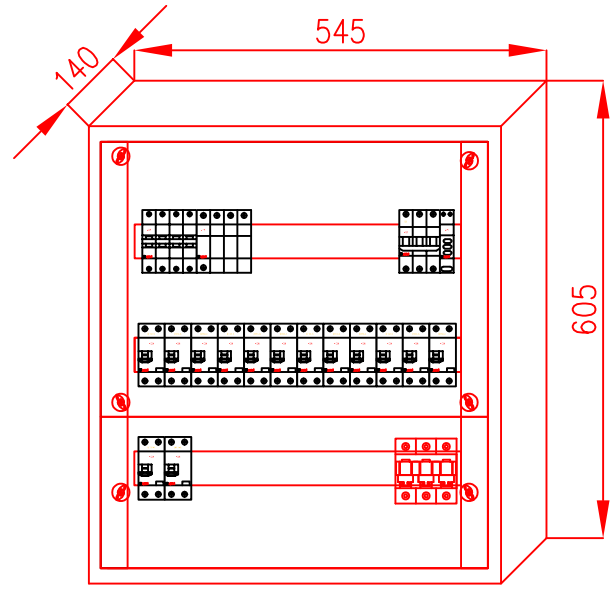

Tablica natynkowa, wisząca
z szynami TH35, 3x24 mod., drzwi pełne

Minimalne wymagane dane techniczne:
- klasa izolacji: I
- ochrona przed pyłami i wodą: IP30
- materiał obudowy: blacha stalowa
- kolor obudowy: szary RAL 7035
- wym. 605x545x140 mm

TABLICA TK–M14.1
Ps=6,2+2,66kW

Użyte oznaczenia:
- S–D – rozłącznik izolacyjny
- MCB – wyłącznik nadprądowy
- RCD – wyłącznik różnicowoprądowy
- RCBO – wyłącznik różnicowoprądowy z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym
- FUSE–S – rozłącznik bezpiecznikowy

Projektowane zmiany oznaczono kolorem czerwonym!

Układ sieci
- Sieć zasilająca: TNS
- Instalacja odbiorcza: TNS

Ochrona przeciwporażeniowa
- Samoczynne wyłączenie zasilania

Jednostka projektująca		
PROJEKTOWANIE, NADZORY Mariusz Rola ul Jaspisowa 3/10, 20–585 Lublin		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19	
Opracowujący	– –	
Sprawdzający	– –	

Inwestor
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20–618 Lublin

Nazwa projektu
Przebudowa instalacji elektrycznych w pom. 404/405 CliZTPL – zad. nr 5/6

Nazwa rysunku
TABLICA TK–M14.1 (ISTN.)
– SCHEMAT

Skala: b/s

Data	Stadium proj.	Nr rysunku	Rewizja
2022.05	PW	IE–09	–