



Skrzynka złącza
kablowego z której
wychodzi zasilanie
oświetlenia kładki
dla pieszych (oprawy LED)

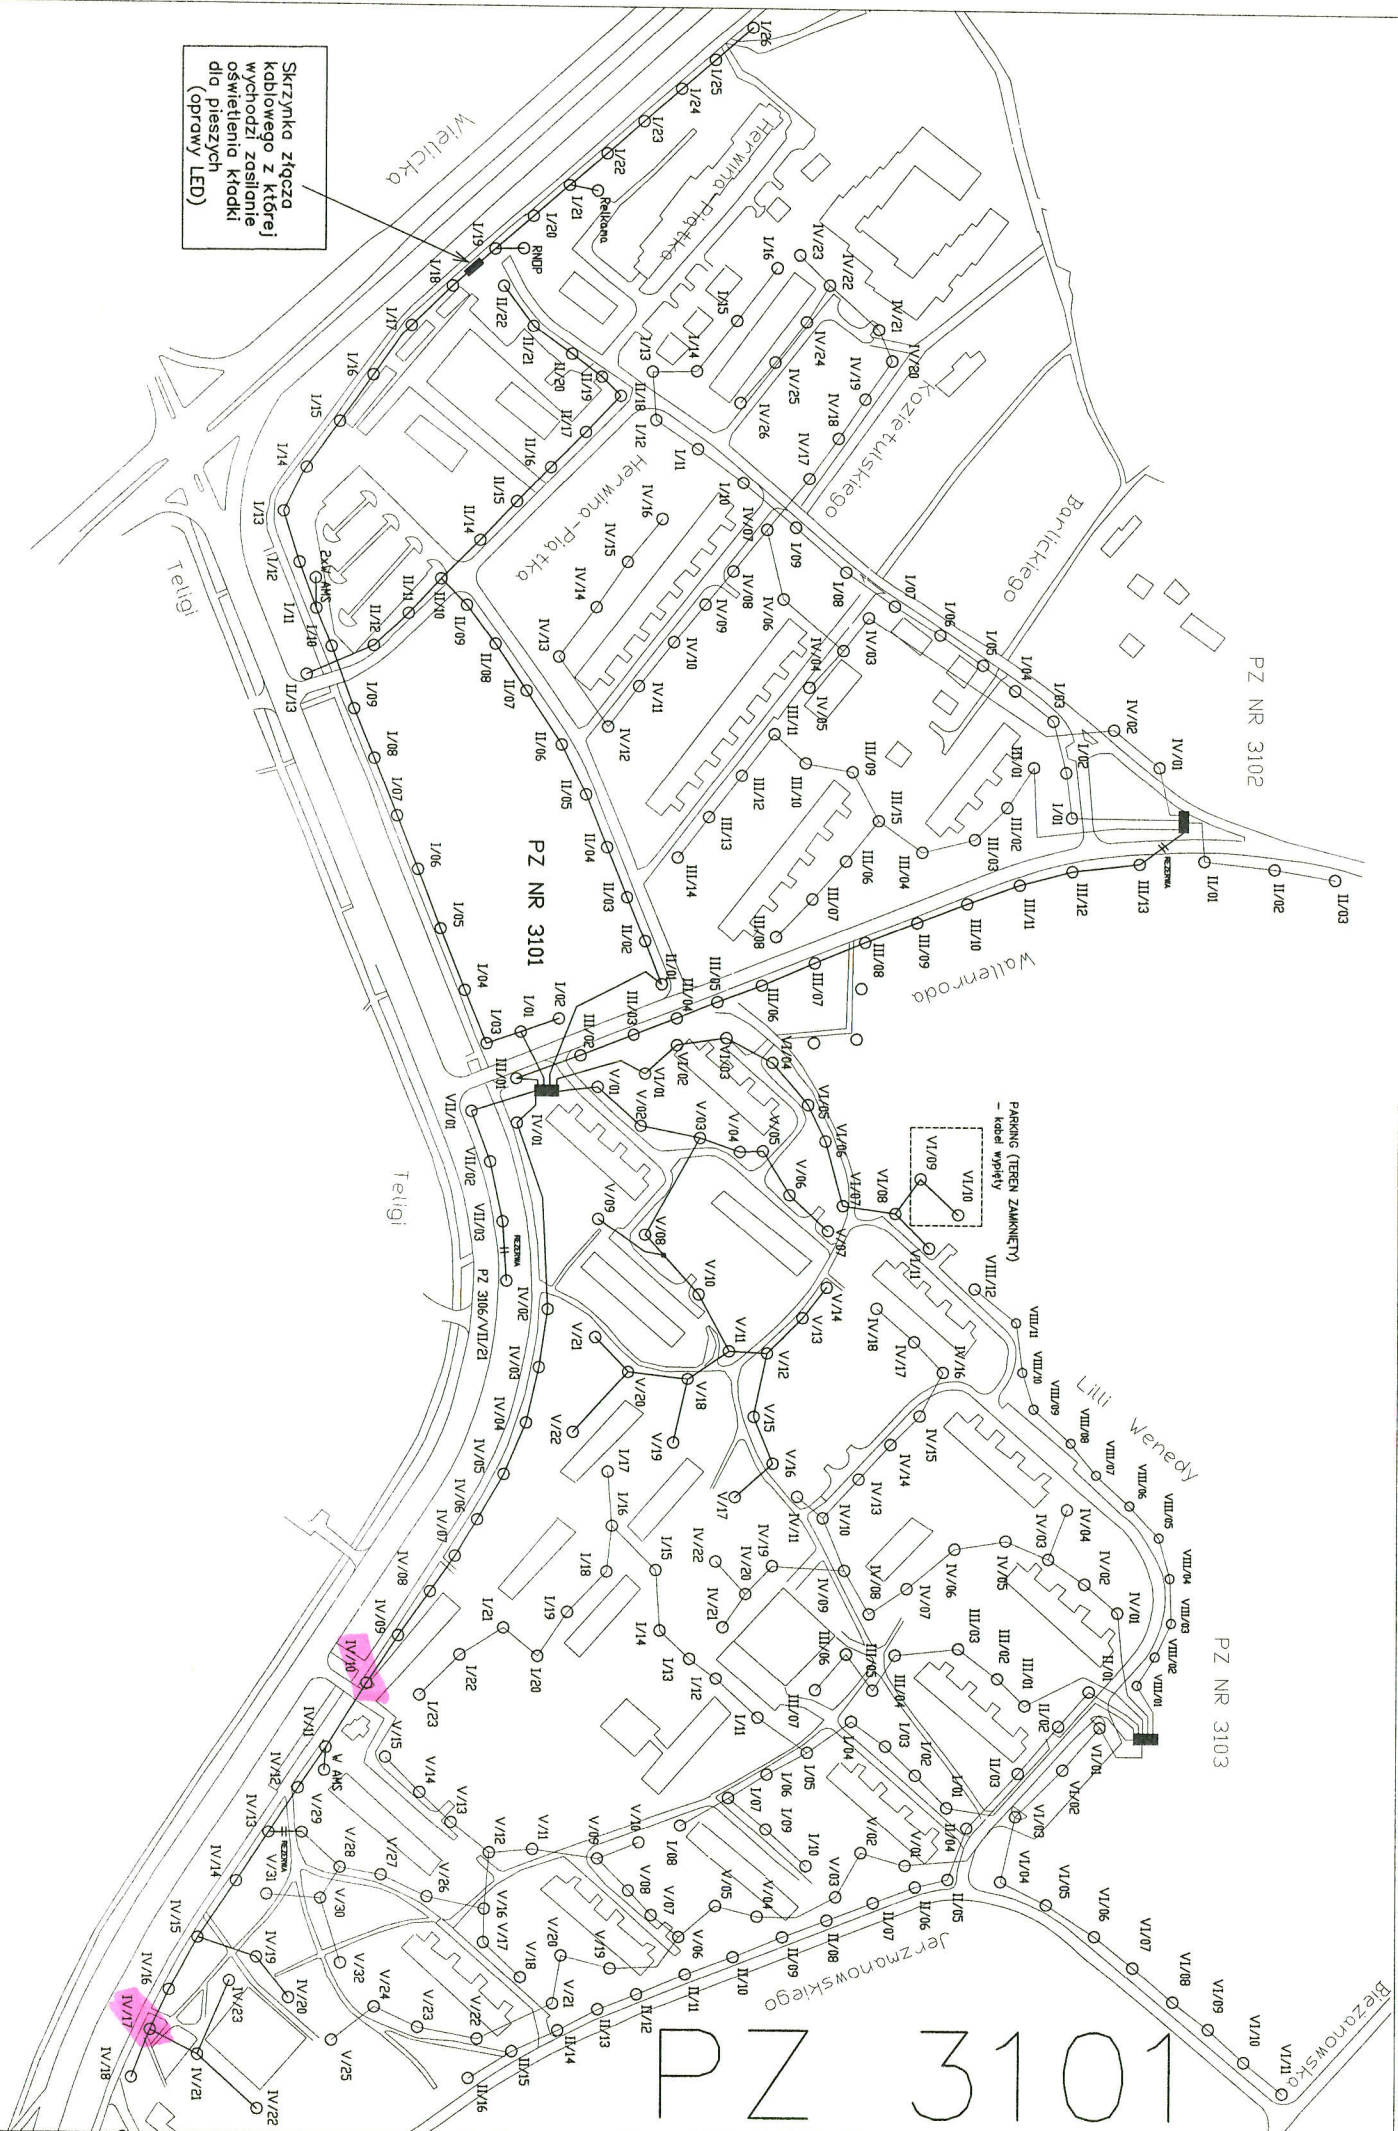

ZUC S. A.	NR OPR. ES/7B/	/ 99
PLAN SYTUACYJNY		
ROZDZIAŁNICA NR: 3101		RYS NR 1

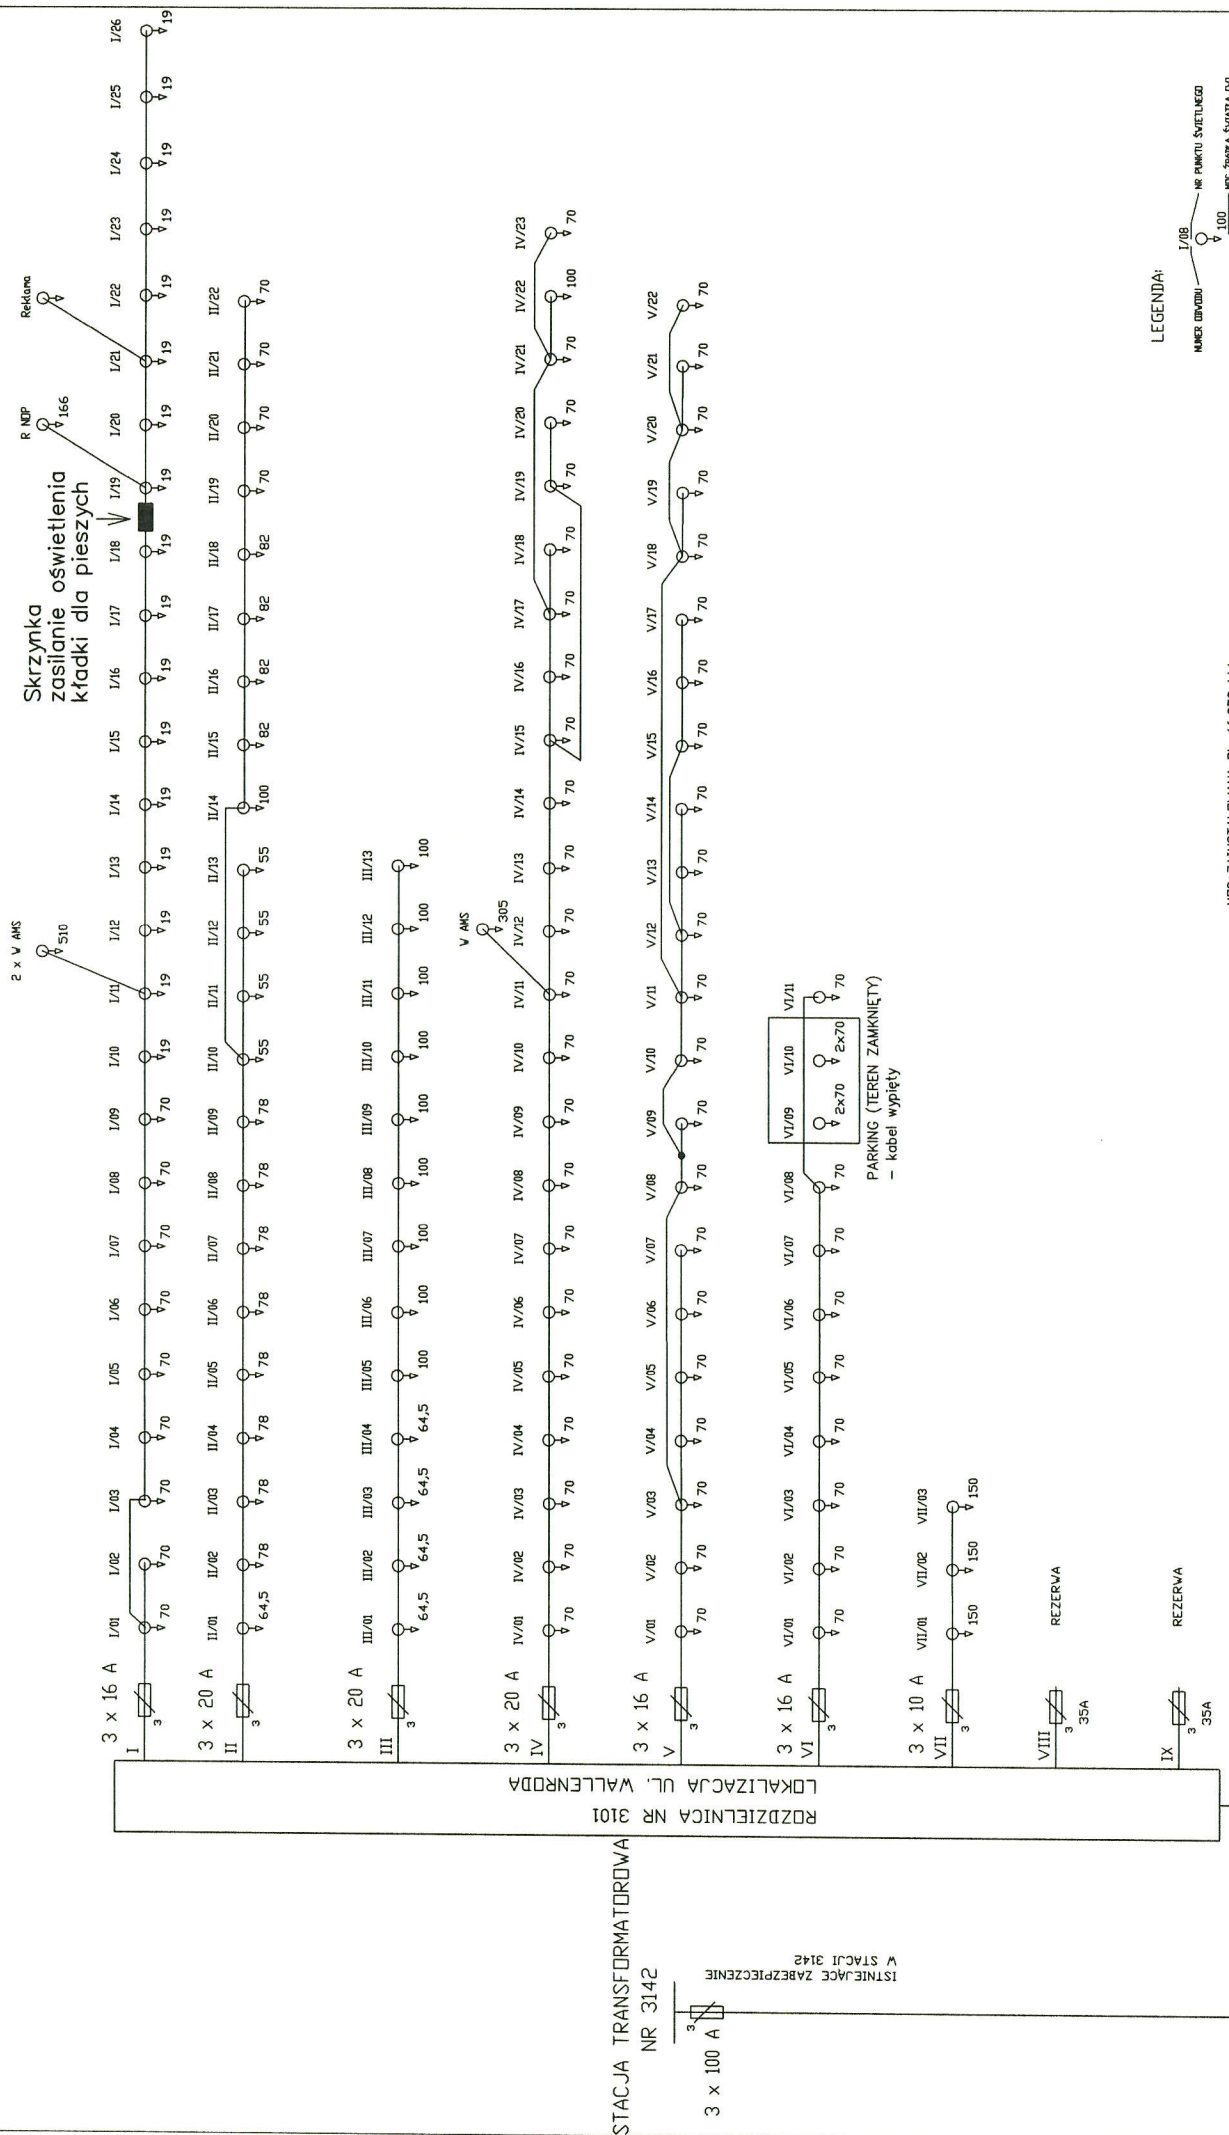

MOC ZAINSTALOWANA P1= 16,978 kW
U=380/220V~ 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C

LEGENDA:


1/08 — NR PUNKTU ŚWIETLNEGO — 100

SYSTEM OCHRONY - SAMOCHYNNY SZYBKIE WYLĄCZENIE

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP/ /99
-----------------	--------------------


SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ROZDZIELNICA NR: 3101

PZ NR 3103

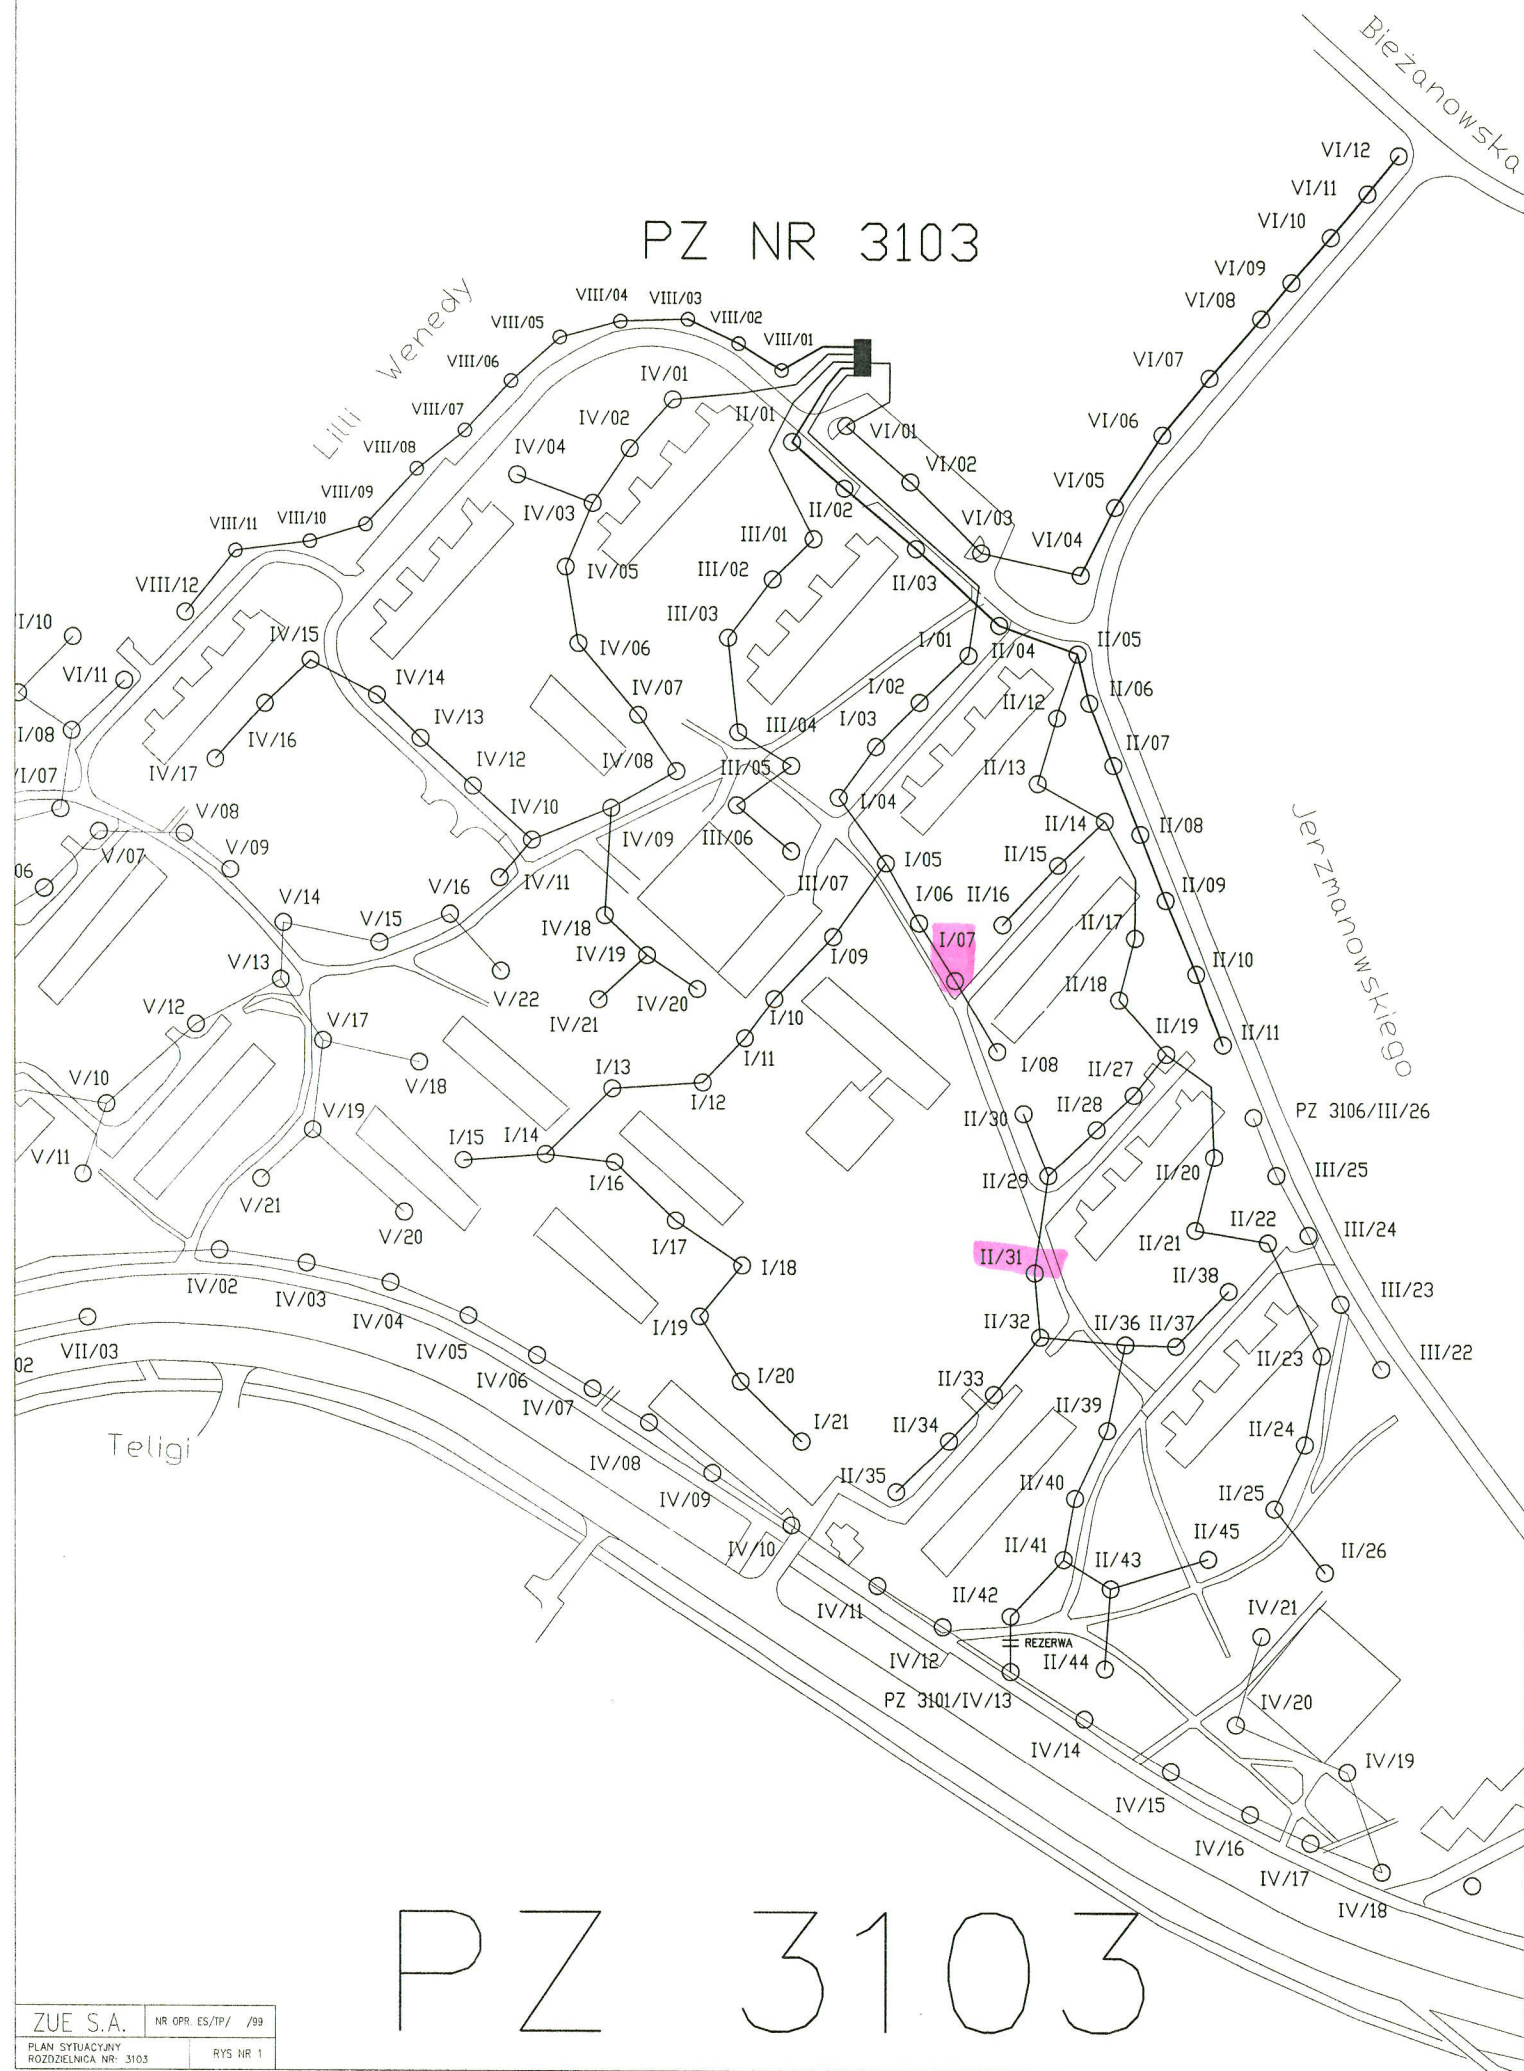

PZ 3103

PZ 3103



MOC ZAINSTALOWANA $P_t = 8,713 \text{ kW}$
 $U = 400/230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$
 UKŁAD SIECI TN-C
 SYSTEM DOCHRONY - SAMOCZYNNY SZYBKIE WYŁĄCZENIE

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP / 99
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	RYS NR 2
ROZDZIELNICA NR: 3103	