

**USŁUGI KOMINIARSKIE**

Grzegorz Zalisz  
 ul. Wojska Polskiego 10  
 63-910 Miejska Górka  
 NIP 699-196-28-60, tel. 665 988 081  
 (pieczęć zakładu kominiarskiego)

Bojanowo, dnia 8.05.24r.

Opinia nr 116 /2024

Z wyników przeprowadzonych oględzin -ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 10 m. 1 (parter).

dotyczących urządzeń grzewczo -kominowych użytkowanych przez: **Gmina Bojanowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Krzysztof Krzyżaniak**  
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w celu:

1. Wskazania przewodów kominowych i usytuowania miejsc na podłączenie.
- ~~2. Ustalenie prawidłowości podłączenia~~
- ~~3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 1. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia łazienki, gdzie będzie znajdował się kocioł CO gaz kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania.

Przewód kominowy nr 2. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do wyprowadzenia spalin z kotła CO gaz kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Obowiązkowy montaż wsadu kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125.

Przewód kominowy nr 3. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie będzie znajdowała się kuchenka gazowa czteropalnikowa. Wentylację grawitacyjną należy połączyć z przewodem kominowym za pomocą poziomego łącznika o długości 1,5 m i przekroju fi 160 cm<sup>2</sup>.

W oknach wyżej wymienionych pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinię sporządzono na podstawie o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414). Ustawę o ochronie ppoż. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów i terenów ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 z późn. zm.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:


1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
  - 2 Egzemplarz dla właściciela/ inwestora
- dnia.....podpis.....

Uwagi:

4. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy po informować w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania
5. Szkic orientacyjny na odwrocie.
6. Niepotrzebne skreślić.

Opiniodawca:  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
 UPR. NR 65/2022  
 Grzegorz Zalisz

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
 Z ORYGINAŁEM  
 data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

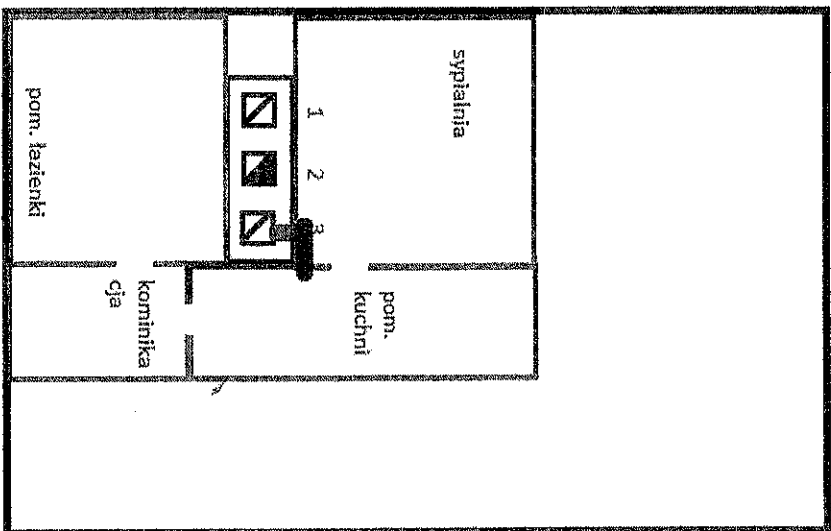

ulica: Rynek 10

# **USŁUGI KOMINIARSKIE**

Grzegorz Zaliś  
 ul. Wojska Polskiego 10  
 63-910 Miejska Górka  
 NIP 699-196-28-67, tel. 665 988 081

MISTRZ KAMIENIARSKI  
 UPR. 10454/2022  
 Grzegorz Zaliś

-17-

## USŁUGI KOMINIARSKIE

Grzegorz Zalisz  
ul. Wojska Polskiego 10  
63-910 Miejska Górka  
NIP 699-196-28-60, tel. 665 988 081  
(pieczęć zakładu kominiarskiego)

Bojanowo, dnia 8.05.24r.

Opinia nr 117 /2024

Z wyników przeprowadzonych oględzin -ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 10 m. 2 (parter).

dotyczących urządzeń grzewczo -kominowych użytkowanych przez: **Gmina Bojanowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Karolina Berger**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w celu:

- 1.Wskazania przewodów kominowych i usytuowania miejsc na podłączenie.
- ~~2.Ustalenie prawidłowości podłączenia~~
- ~~3.Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 1. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do wyprowadzenia spalin z kotła CO gaz kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Obowiązkowy montaż wsadu kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125.

Przewód kominowy nr 2. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie będą znajdowały się kuchenka gazowa czteropalnikowa oraz kocioł CO gaz kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania.

W oknach wyżej wymienionych pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinię sporządzono na podstawie o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414). Ustawę o ochronie ppoż. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów i terenów ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 z późn. zm.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:

1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
  - 2 Egzemplarz dla właściciela/ inwestora
- dnia.....podpis.....

Uwagi:


- 4.Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy po informować w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania.
- 5.Szkic orientacyjny na odwrocie.
- 6.Niepotrzebne skreślić.

Opiniopisza  
MISTRZ KOMINIARSKI  
UPR. NR 65/2002  
Grzegorz Zalisz:

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

data

podpis

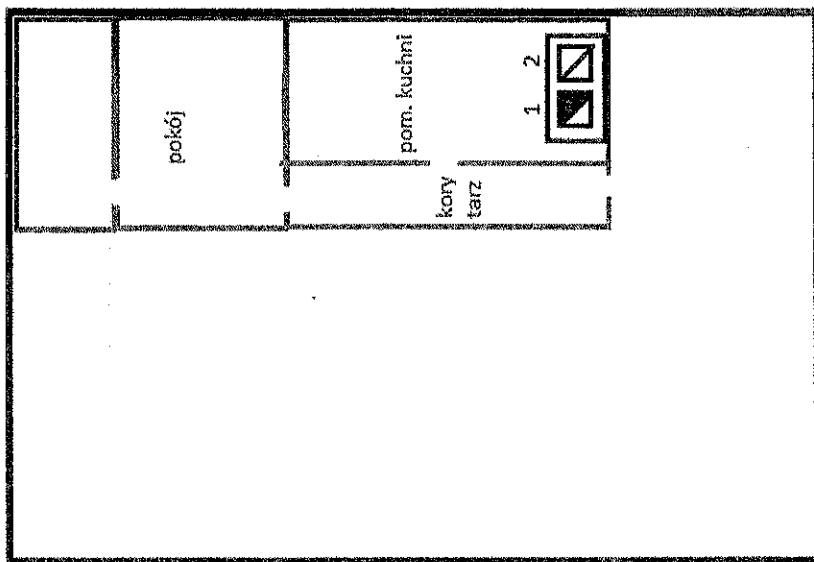

ulica: Bojanowskiego

ulica Rynek 10

**USŁUGI KOMINIARSKIE**

*Grzegorz Zalisz*

ul. Wojska Polskiego 10

63-910 Wiejska Górka

NIP 699-196-78-60, tel. 665 988 081

**MISTRZ KOMINIARSKI**

UPR. NPI 63/2022

*Grzegorz Zalisz*

**USŁUGI KOMINIARSKIE**

Grzegorz Zalisz  
ul. Wojska Polskiego 10  
63-910 Miejska Górka  
(pieczęć zakładu kominiarskiego)  
NIP 699-196-28-60, tel. 665 988 081

Bojanowo, dnia 8.05.24r.

Opinia nr 118 /2024

Z wyników przeprowadzonych oględzin -ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 10 m.3 piętro.

dotyczących urządzeń grzewczo -kominowych użytkowanych przez: **Gmina Bojanowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej lokator : Juszcak Jacek**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w celu:

1. Wskazania przewodów kominowych i usytuowania miejsc na podłączenie.

2. Ustalenie prawidłowości podłączenia.

3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 1. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do wyprowadzenia spalin z kotła CO gaz kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Obowiązkowy montaż wsadu kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125.

Przewód kominowy nr 2. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia z aneksem kuchennym, gdzie będą znajdowały się kuchenka gazowa czteropalnikowa oraz kocioł CO gaz kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania.

W oknach wyżej wymienionych pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinię sporządzono na podstawie o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414). Ustawę o ochronie ppoż. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów i terenów ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 z późn. zm.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:

1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.

2 Egzemplarz dla właściciela/ inwestora

dnia.....podpis.....

Uwagi:

4.Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy po informować w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania.

5.Szkic orientacyjny na odwrocie.

6.Niepotrzebne skreślić.

MISTRZ KOMINIARSKI  
UPR. NR 65/2022


Grzegorz Zalisz

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

data

podpis



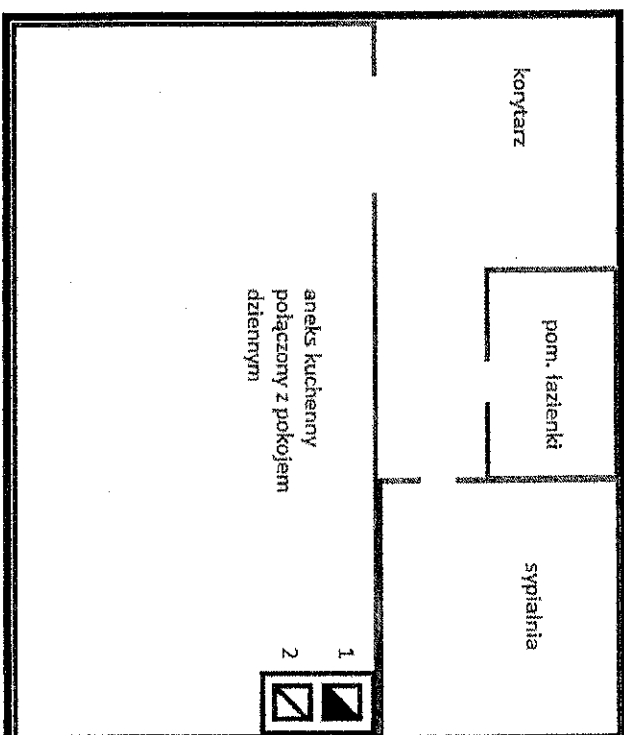

ulica: Rynek 10

# **USŁUGI KOMINIARSKIE**

*Grzegorz Zaliw*

ul. Wojska Polskiego 10

63-910 Miejska Górka

NIP 699-196-29-65 / tel. 665 988 08

**MISTRZ KOMINIARSKI**

UPR. MKR.6.17.022

~~Grzegorz Zaliw~~

**USŁUGI KOMINIARSKIE**  
Grzegorz Zalisz  
ul. Wojska Polskiego 10  
63-910 Miejska Górka  
NIP 699 196 28 60, tel. 665 988 081  
(pieczęć zakładu kominiarskiego)

Bojanowo, dnia 8.05.24r.

Opinia nr 119 /2024

Z wyników przeprowadzonych oględzin -ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku położonym w, 63-940 Bojanowo ul Rynek 11 m.2 piętro.

dotyczących urządzeń grzewczo -kominowych użytkowanych przez: **Gmina Bojanowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej lokator : Anna Szarek**  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza kominiarskiego Grzegorza Zalisza w celu:

1. Wskazania przewodów kominowych i usytuowania miejsc na podłączenie.
- ~~2. Ustalenie prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 1. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do wyprowadzenia spalin z kotła CO gaz kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Obowiązkowy montaż wsadu kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego fi 60/100 lub 80/125. Demontaż istniejącego podłączenia CUW do tego przewodu kominowego.

Przewód kominowy nr 2. istniejący murowany o wymiarach 14 cm na 14 cm nadaje się do podłączenia wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kuchni, gdzie będą znajdowały się kuchenka gazowa czteropalnikowa oraz kocioł CO gaz kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania.

W oknach wyżej wymienionych pomieszczeniach należy zastosować nawiewniki higrosterowane, w celu poprawy cyrkulacji powietrza w mieszkaniu.

Opinię sporządzono na podstawie o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (Dz. U. Nr 99 poz.414). Ustawę o ochronie ppoż. zgodnie z par 34.1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów i terenów ( Dz. U. 2010 r. poz. 719 z późn. zm.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z Potwierdzenie odbioru opinii:

1. Egzemplarz dla Mistrza Kominiarskiego.
  - 2 Egzemplarz dla właściciela/ inwestora
- dnia.....podpis.....

Uwagi:


4. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy po informować w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania.
5. Szkic orientacyjny na odwrocie.
6. Niepotrzebne skreślić.

Opiniopisza:  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
UPR. NR 60/2022  
Grzegorz Zalisz

ZA ZGODNOŚĆ OPISU  
Z ORYGINAŁEM

data \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

dalsza część budynku



ulica Rynek 11


**USŁUGI KOMINIARSKIE**

Grzegorz Zieliński  
ul. Wojska Polskiego 10  
63-917 Miejska Górka  
NIP: 525-150-166 REGON: 141669881  
UPR. NA 65/2022  
Grzegorz Zieliński



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

Gazownia w Gostyniu  
Fabryczna 1, 63-800 Gostyń  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: gazownia.gostyn@psgaz.pl

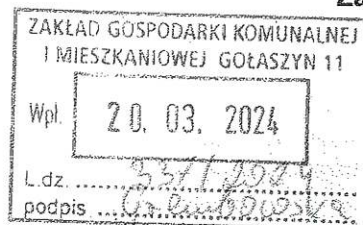

Zakład Gospodarki Komunalnej  
Mieszkaniowej  
ul. Gołaszyn 11  
63-940 Gołaszyn

Nasz znak: W303/0000049732/00001/2024/00000

Gostyń, 19.03.2024

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/1
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie posiłków  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	21	1	21
Kuchnia gazowa	11	1	11
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 5 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Bojanowo, Rynek 10.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

ZA ZBODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/1
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej.  
status urządzenia: projektowane.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku  
Dostarczanie paliwa gazowego może nastąpić po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Podmiotem, a Sprzedawcą zajmującym się obrotem paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu poprawnie wypełnionego formularza "Zgłoszenie właściciela/zarządcy budynku gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym".
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:  
Do obowiązków Podmiotu należy:
- a) przed napełnieniem wewnętrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montażem gazomierza, okazanie pracownikom Przedsiębiorstwa gazowniczego dokumentów:
- protokół z głównej próby szczelności podpisany przez uprawnioną osobę
  - protokół powykonawczy odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  - pozwolenie na budowę instalacji gazowej
  - zgodę na użytkowanie instalacji gazowej wydaną przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli były wymagane w decyzji pozwolenia na budowę
  - umowę kompleksową/sprzedaży paliwa gazowego
  - wykonanie instalacji gazowej od kurka głównego

L. p.


Numer PoD

Kod kreskowy



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

Gazownia w Gostyniu  
Fabryczna 1, 63-800 Gostyń  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: gazownia.gostyn@psgaz.pl

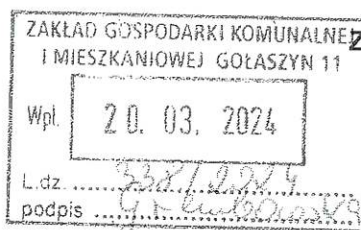

Zakład Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej  
ul. Gołaszyn 11  
63-940 Gołaszyn

Nasz znak: W303/0000049762/00001/2024/00000

Gostyń, 19.03.2024

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/2
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - Przygotowanie posiłków
  - Przygotowanie CWU
  - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	21	1	21
Kuchnia gazowa	11	1	11
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 5 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Bojanowo, Rynek 10.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/2
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku
- Dostarczanie paliwa gazowego może nastąpić po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Podmiotem, a Sprzedawcą zajmującym się obrotem paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu poprawnie wypełnionego formularza "Zgłoszenie właściciela/zarządcy budynku gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym".
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
- Do obowiązków Podmiotu należy:
- a) przed napełnieniem wewnętrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montażem gazomierza, okazanie pracownikom Przedsiębiorstwa gazowniczego dokumentów:
- protokół z głównej próby szczelności podpisany przez uprawnioną osobę
  - protokół powykonawczy odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  - pozwolenie na budowę instalacji gazowej
  - zgodę na użytkowanie instalacji gazowej wydaną przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli były wymagane w decyzji pozwolenia na budowę
  - umowę kompleksową/sprzedaży paliwa gazowego
  - wykonanie instalacji gazowej od kurka głównego



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
 Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
 ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

Gazownia w Gostyniu  
 Fabryczna 1, 63-800 Gostyń  
 tel. 22 444 33 33  
 e-mail: gazownia.gostyn@psgaz.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GOŁĄSZYN 11	
Wpł.	20.03.2024
L.dz.	359/2024
podpis	[signature]

Zakład Gospodarki Komunalnej  
 Mieszkaniowej  
 ul. Gołaszyn 11  
 63-940 Gołaszyn

Nasz znak: W303/0000049815/00001/2024/00000

Gostyń, 19.03.2024

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
 gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/3
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
 Przygotowanie posiłków  
 Przygotowanie CWU  
 Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	21	1	21
Kuchnia gazowa	11	1	11
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 5 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Bojanowo, Rynek 10.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]


ZA ZGODNOŚĆ ODPIST  
 Z ORYGINAŁEM  
 data \_\_\_\_\_  
 podpis \_\_\_\_\_



- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 10/3
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku  
Dostarczanie paliwa gazowego może nastąpić po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Podmiotem, a Sprzedawcą zajmującym się obrotem paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu poprawnie wypełnionego formularza "Zgłoszenie właściciela/zarządcy budynku gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym".
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:  
Do obowiązków Podmiotu należy:
- a) przed napełnieniem wewnętrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montażem gazomierza, okazanie pracownikom Przedsiębiorstwa gazowniczego dokumentów:
- protokół z głównej próby szczelności podpisany przez uprawnioną osobę
  - protokół powykonawczy odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  - pozwolenie na budowę instalacji gazowej
  - zgodę na użytkowanie instalacji gazowej wydaną przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli były wymagane w decyzji pozwolenia na budowę
  - umowę kompleksową/sprzedaży paliwa gazowego
  - wykonanie instalacji gazowej od kurka głównego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

Gazownia w Gostyniu  
Fabryczna 1, 63-800 Gostyń  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: gazownia.gostyn@psgaz.pl

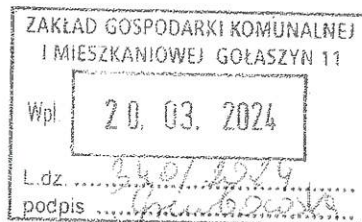

Zakład Gospodarki Komunalnej  
Mieszkaniowej  
ul. Gołaszyn 11  
63-940 Gołaszyn

Nasz znak: W303/0000049854/00001/2024/00000

Gostyń, 19.03.2024

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 11/2
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie posiłków  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	21	1	21
Kuchnia gazowa	11	1	11
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 5 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Bojanowo, Rynek 11.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

data

podpis

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bojanowo, ul. Rynek 11/2
- 8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku  
Dostarczanie paliwa gazowego może nastąpić po wykonaniu przez Podmiot instalacji gazowej oraz zawarciu umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Podmiotem, a Sprzedawcą zajmującym się obrotem paliwem gazowym i dostarczeniu do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu poprawnie wypełnionego formularza "Zgłoszenie właściciela/zarządcy budynku gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym".
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:  
Do obowiązków Podmiotu należy:
- a) przed napełnieniem wewnętrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montażem gazomierza, okazanie pracownikom Przedsiębiorstwa gazowniczego dokumentów:
- protokół z głównej próby szczelności podpisany przez uprawnioną osobę
  - protokół powykonawczy odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  - pozwolenie na budowę instalacji gazowej
  - zgodę na użytkowanie instalacji gazowej wydaną przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych - jeżeli były wymagane w decyzji pozwolenia na budowę
  - umowę kompleksową/sprzedaży paliwa gazowego
  - wykonanie instalacji gazowej od kurka głównego