



Przylącznie do istniejącej sieć wodociągowej




Poziom porównawczy 30,00 m n.p.m.

[illegible]


Przylączyła do zbiorników retencyjnych

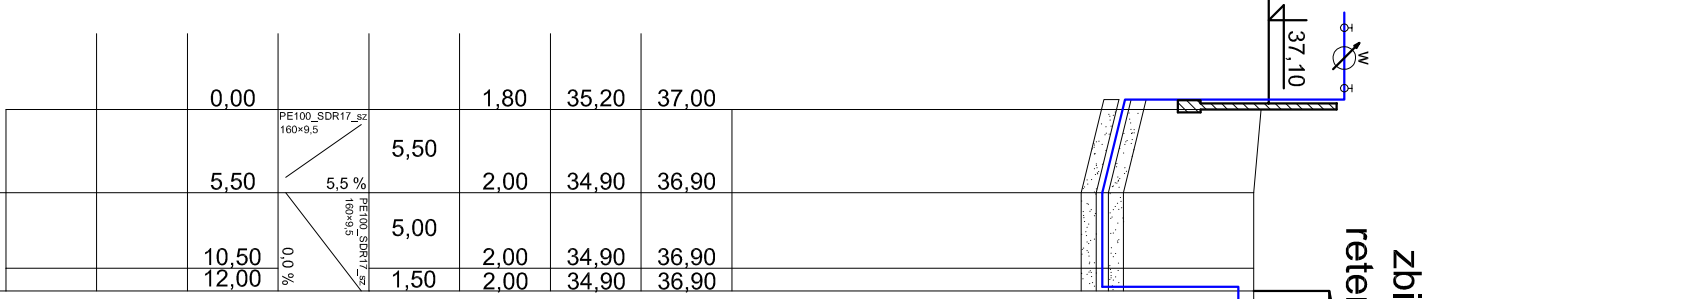




Przylączya ze zbiorników retencyjnych

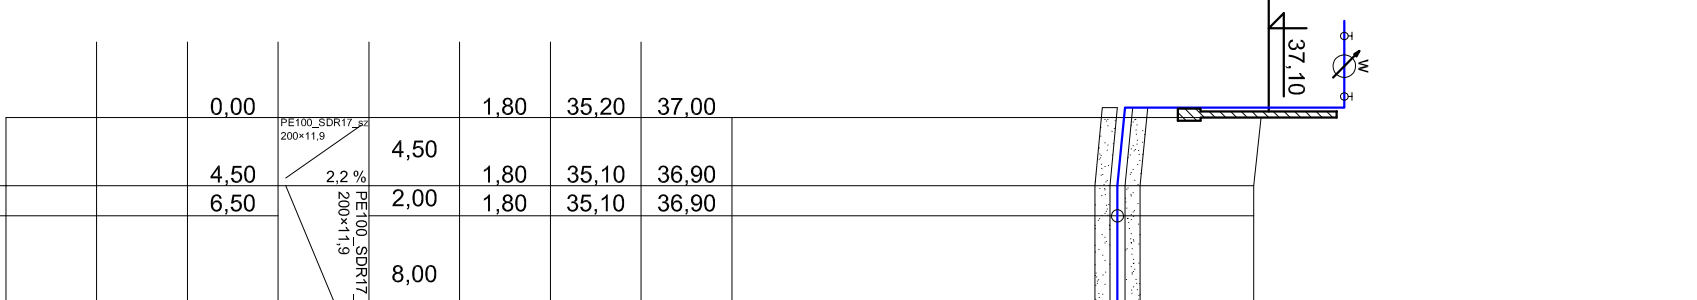


Przyłącze studni głębinowej SW-4



Przyłącze studni głębinowej SW-2

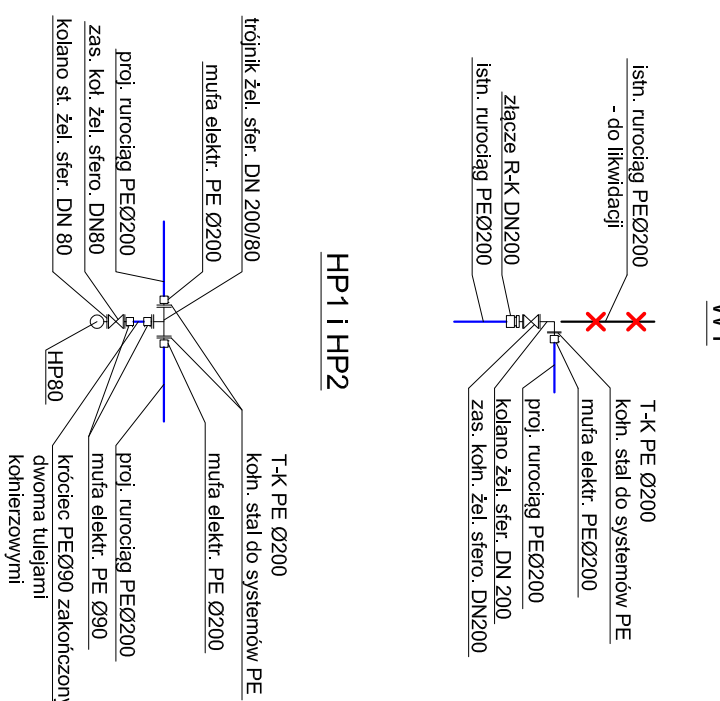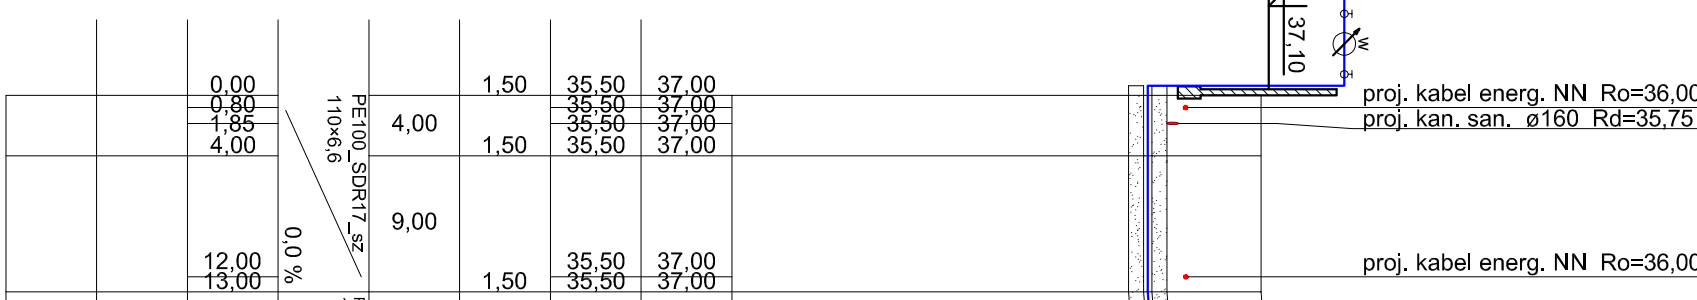

	<p>GRZEGORZ KOWALEWSKI INTECH PROJEKTOWANIE I NADZORY ul. Radawicka 5/51, 14-100 Ostroda</p>
<p>Obiekt</p>	<p>Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sępolicu, gmin. Sępólno</p>
<p>Adres</p>	<p>Sępólno dz. nr 158/1 i 158/2 - objęty nr 0002 Sępólno 2 ul. 44 i 52/3 - objęty nr 0001 Sępólno 1 zastrzeżenie 15</p>

Inwestor	Gmina Sopot ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sopot	Rys. nr PAB-S-6.0
Tytuł	Profile przyłączy wododagowych	Skala: 1:100 i 1:500
Projektant prowadzący br. wykonania i technologia	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	Nr upr.: WAM/002/P.OŚ/08
Wykonawca br. wykonania i technologia	mgr inż. Barbara Stenczyk	Nr upr.: WAM/002/P.OŚ/08