SCHEMAT BUDYNKU Z ZAKRESEM OPRACOWANIA
I ILOŚCIĄ KONDYGNACJI:

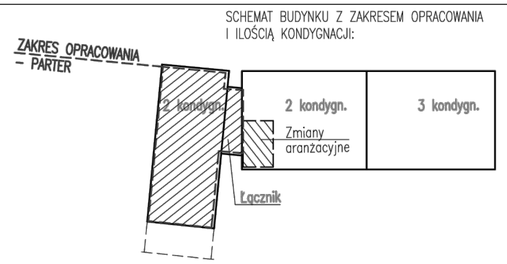

Zestawienie pomieszczeń, powierzchni i kubatur:

Nr.pom.:	Nazwa pomieszczenia:	Pow. m2:	Kubatura m3:
1	Hall	87,90	287,43
2	Magazyn	5,50	17,90
3	W.C. K	8,35	27,30
4	W.C. NN	5,67	18,50
6	Pom. socjalne	16,64	54,41
7	W.C. – K	5,16	16,80
8	W.C. – M	5,33	17,40
9	Pok. biurowy	19,25	62,90
10	Pok. biurowy	26,00	85,00
11	Komunikacja	21,30	69,70
12	Pok. biurowy	30,21	90,80
13	Pok. biurowy	16,00	52,30
14	Pok. biurowy	17,20	56,24
15	Pok. biurowy	16,10	52,60
16	Pok. biurowy	16,10	52,60
17	Fundusze Europejskie	23,67	77,40
18	Przedsionek	24,27	79,40
19	Pokój biurowy	10,00	32,70
20	Kancelaria	20,67	67,59
21	Pok. biurowy	9,78	32,00
	Ogółem:	389,59 m2	1273,90 m3

Zakres zmian aranżacyjnych z remontowymi:

22	Komunikacja	5,20	17,20
23	Magazyn	7,60	24,80
24	Pok. biurowy	15,60	51,00
25	Pok. biurowy	12,20	40,00
	Ogółem:	40,60 m2	133,00 m3

OZNACZENIA:
- Proj. instalacja skroplin
- Proj. instalacja chłodzenia powietrza
- Trójnik rozdzielczy instalacji chłodzenia powietrza
- JW1 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 1,7/1,9kW
- JW2 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 2,2/2,5kW
- JW3 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 2,8/3,2kW
- JW4 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 3,6/4,0kW
- JZ - Jednostka zewnętrzna skraplająca, moc nominalna chłodn./grzewcza 33,5/37,5kW, N=10,3kW, 3x400V

UWAGI:

Przewody instalacji chłodzenia powietrza prowadzić maksymalnie wysoko.

Płyta fundamentowa zbrojona 115x95x15cm
(dostosować wymiary do wybranego typu jedn. zewn.)

Przewód skroplin podłączyć
przez syfon z barierą
zapachu do pionu kan. sanit.

Zakres zmian aranżacyjnych z remontowymi

Projekt. wymiana istn. podłogi

Oznaczenia:
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany i elementy do wyburzenia
- zamurowania
- Zakres opracowania

ZAKRES OPRACOWANIA

"ENVI - PROJEKT" BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA 45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23 TEL. 604233812			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz LEJA Upr. nr 28/01/OP	04.2025	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz LEJA Upr. nr 28/01/OP	04.2025	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof GABREN Upr. nr 27/01/OP	04.2025	
INWESTOR:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25, 45-315 Opole		
ADRES:	ul. Głogowska 25, 45-315 Opole	Skala	Nr rys.
Instalacja chłodzenia powietrza - parter		1:100 500x297mm	1