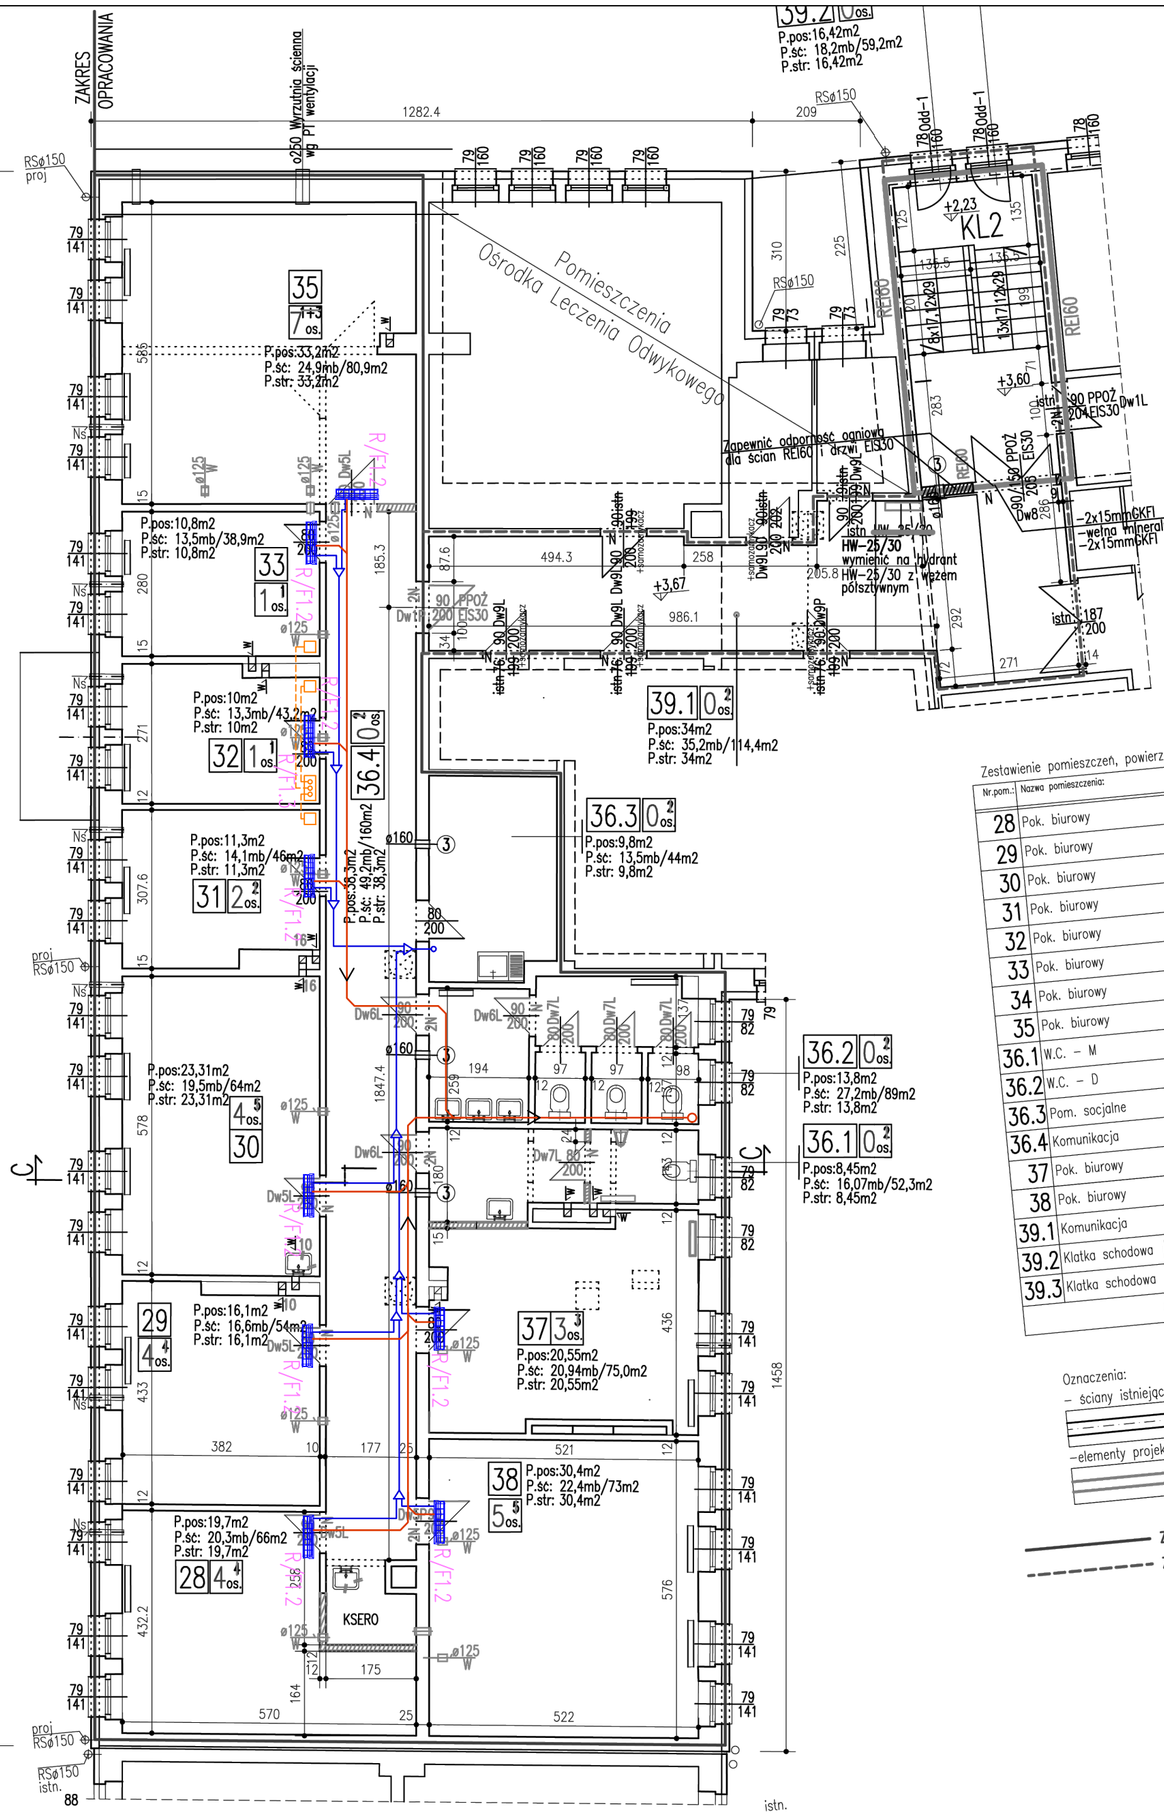

Zestawienie pomieszczeń, powierzchni i kubatur:

Nr.pom.:	Nazwa pomieszczenia:	Pow. m2:	Kubatura m3:
28	Pok. biurowy	19,70	72,80
29	Pok. biurowy	16,10	52,40
30	Pok. biurowy	23,31	75,75
31	Pok. biurowy	11,30	36,72
32	Pok. biurowy	10,00	32,50
33	Pok. biurowy	10,80	35,10
34	Pok. biurowy	11,20	36,40
35	Pok. biurowy	33,20	51,70
36.1	W.C. - M	8,45	27,50
36.2	W.C. - D	13,80	44,90
36.3	Pom. socjalne	9,80	31,85
36.4	Komunikacja	38,30	133,00
37	Pok. biurowy	20,55	67,00
38	Pok. biurowy	30,40	98,80
39.1	Komunikacja	34,00	110,50
39.2	Klatka schodowa KI2	16,42	54,00
39.3	Klatka schodowa KI1	16,90	55,00
	Ogółem:	324,23 m2	1054,82 m3

Oznaczenia:
- ściany istniejące
- ściany i elementy do wyburzenia
- elementy projektowane
- zamurowania

ZAKRES OPRACOWANIA - I-
ZAKRES OPRACOWANIA - PA

I-PIĘ

UWAGI :
-- INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA SĄ PROJEKTY ARCHITEKTURY, KOMSTRUKCJI, INST. WOD-KAN., WENTYLACJI MECHANICZNYCH, INST.ELEKTR. I NALEŻY JE BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE. WSZELKIE PRZEBICIA NALEŻY WYKONYWAĆ METODĄ PRZECINKI LUB PRZEWIERTÓW.
-- WSZELKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH I ZALECEŃ PROD. MATERIAŁÓW BUD. I SZTUKI BUDOWLANEJ.
-- SZCZEGÓŁOWE OPISY WYKONAWCZE PODANO W OPRACOWANIACH BRANŻOWYCH.

o.s= -- obwód ścian (mb)/pow ścian (m2)

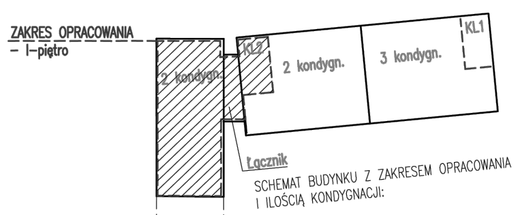

SCHEMAT BUDYNKU Z ZAKRESEM OPRACOWANIA I ILOŚCIĄ KONDYGNACJI:

PT A3

OZNACZENIA:
- Proj. instalacja skroplin
- Proj. instalacja chłodzenia powietrza
- Trójnik rozdzielczy instalacji chłodzenia powietrza
- JW1 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 1,7/1,9kW
- JW2 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 2,2/2,5kW
- JW3 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 2,8/3,2kW
- JW4 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 3,6/4,0kW
- JZ - Jednostka zewnętrzna skraplająca, moc nominalna chłodn./grzewcza 33,5/37,5kW, N=10,3kW, 3x400V
- DG - detektor gazu freonowego R410 A, zakres 500/1500 ppm
- MS - moduł sterujący detekcji gazu z możliwością podłączenia 4 detektorów oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego
- SL - sygnalizator optyczno-akustyczny

UWAGI:
Przewody instalacji chłodzenia powietrza prowadzić maksymalnie wysoko.

"ENVI - PROJEKT"
BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA
45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23
TEL. 604233812

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Giesa Upr. nr 195/91/OP	04.2025	
OPRACOWAŁ:		04.2025	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewald Mrugała Upr. nr 201/91/OP	04.2025	
INWESTOR:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25, 45-315 Opole		
ADRES:	ul. Głogowska 25, 45-315 Opole	Skala	Nr rys.
Plan instalacji elektrycznych - I piętro		1:100 500x297mm	3