


istn.RG

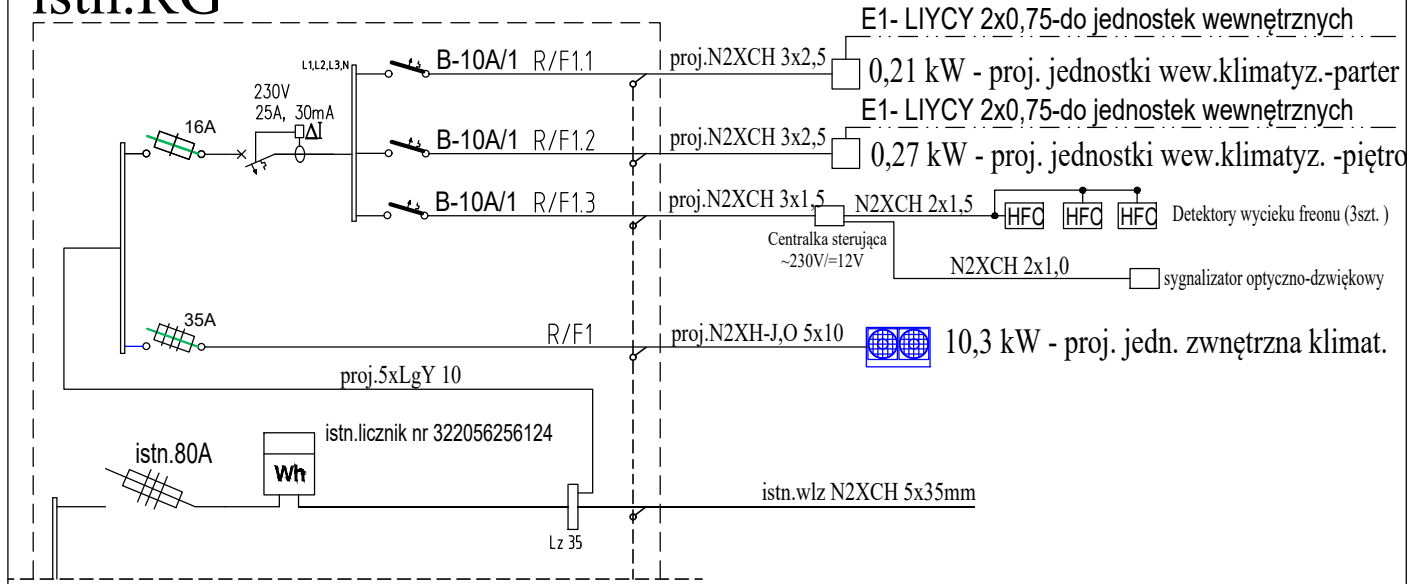

Dla sieci zasilającej układ TN-C
Ochrona uzupełniająca od porażień prądem :
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

<p align="center">"ENVI - PROJEKT" BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA 45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23 TEL. 604233812</p>			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Giesa Upr. nr 195/91/OP	04.2025	
OPRACOWAŁ:		04.2025	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewald Mrugała Upr. nr 201/91/OP	04.2025	
INWESTOR:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25, 45-315 Opole		
ADRES:	ul. Głogowska 25, 45-315 Opole	Skala	Nr rys.
Schemat ideowy zasilania klimatyzacji		----- 210x297mm	4