


BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
RZUT KONDYGNACJI 2 POZIOM +3,70
skala 1:100

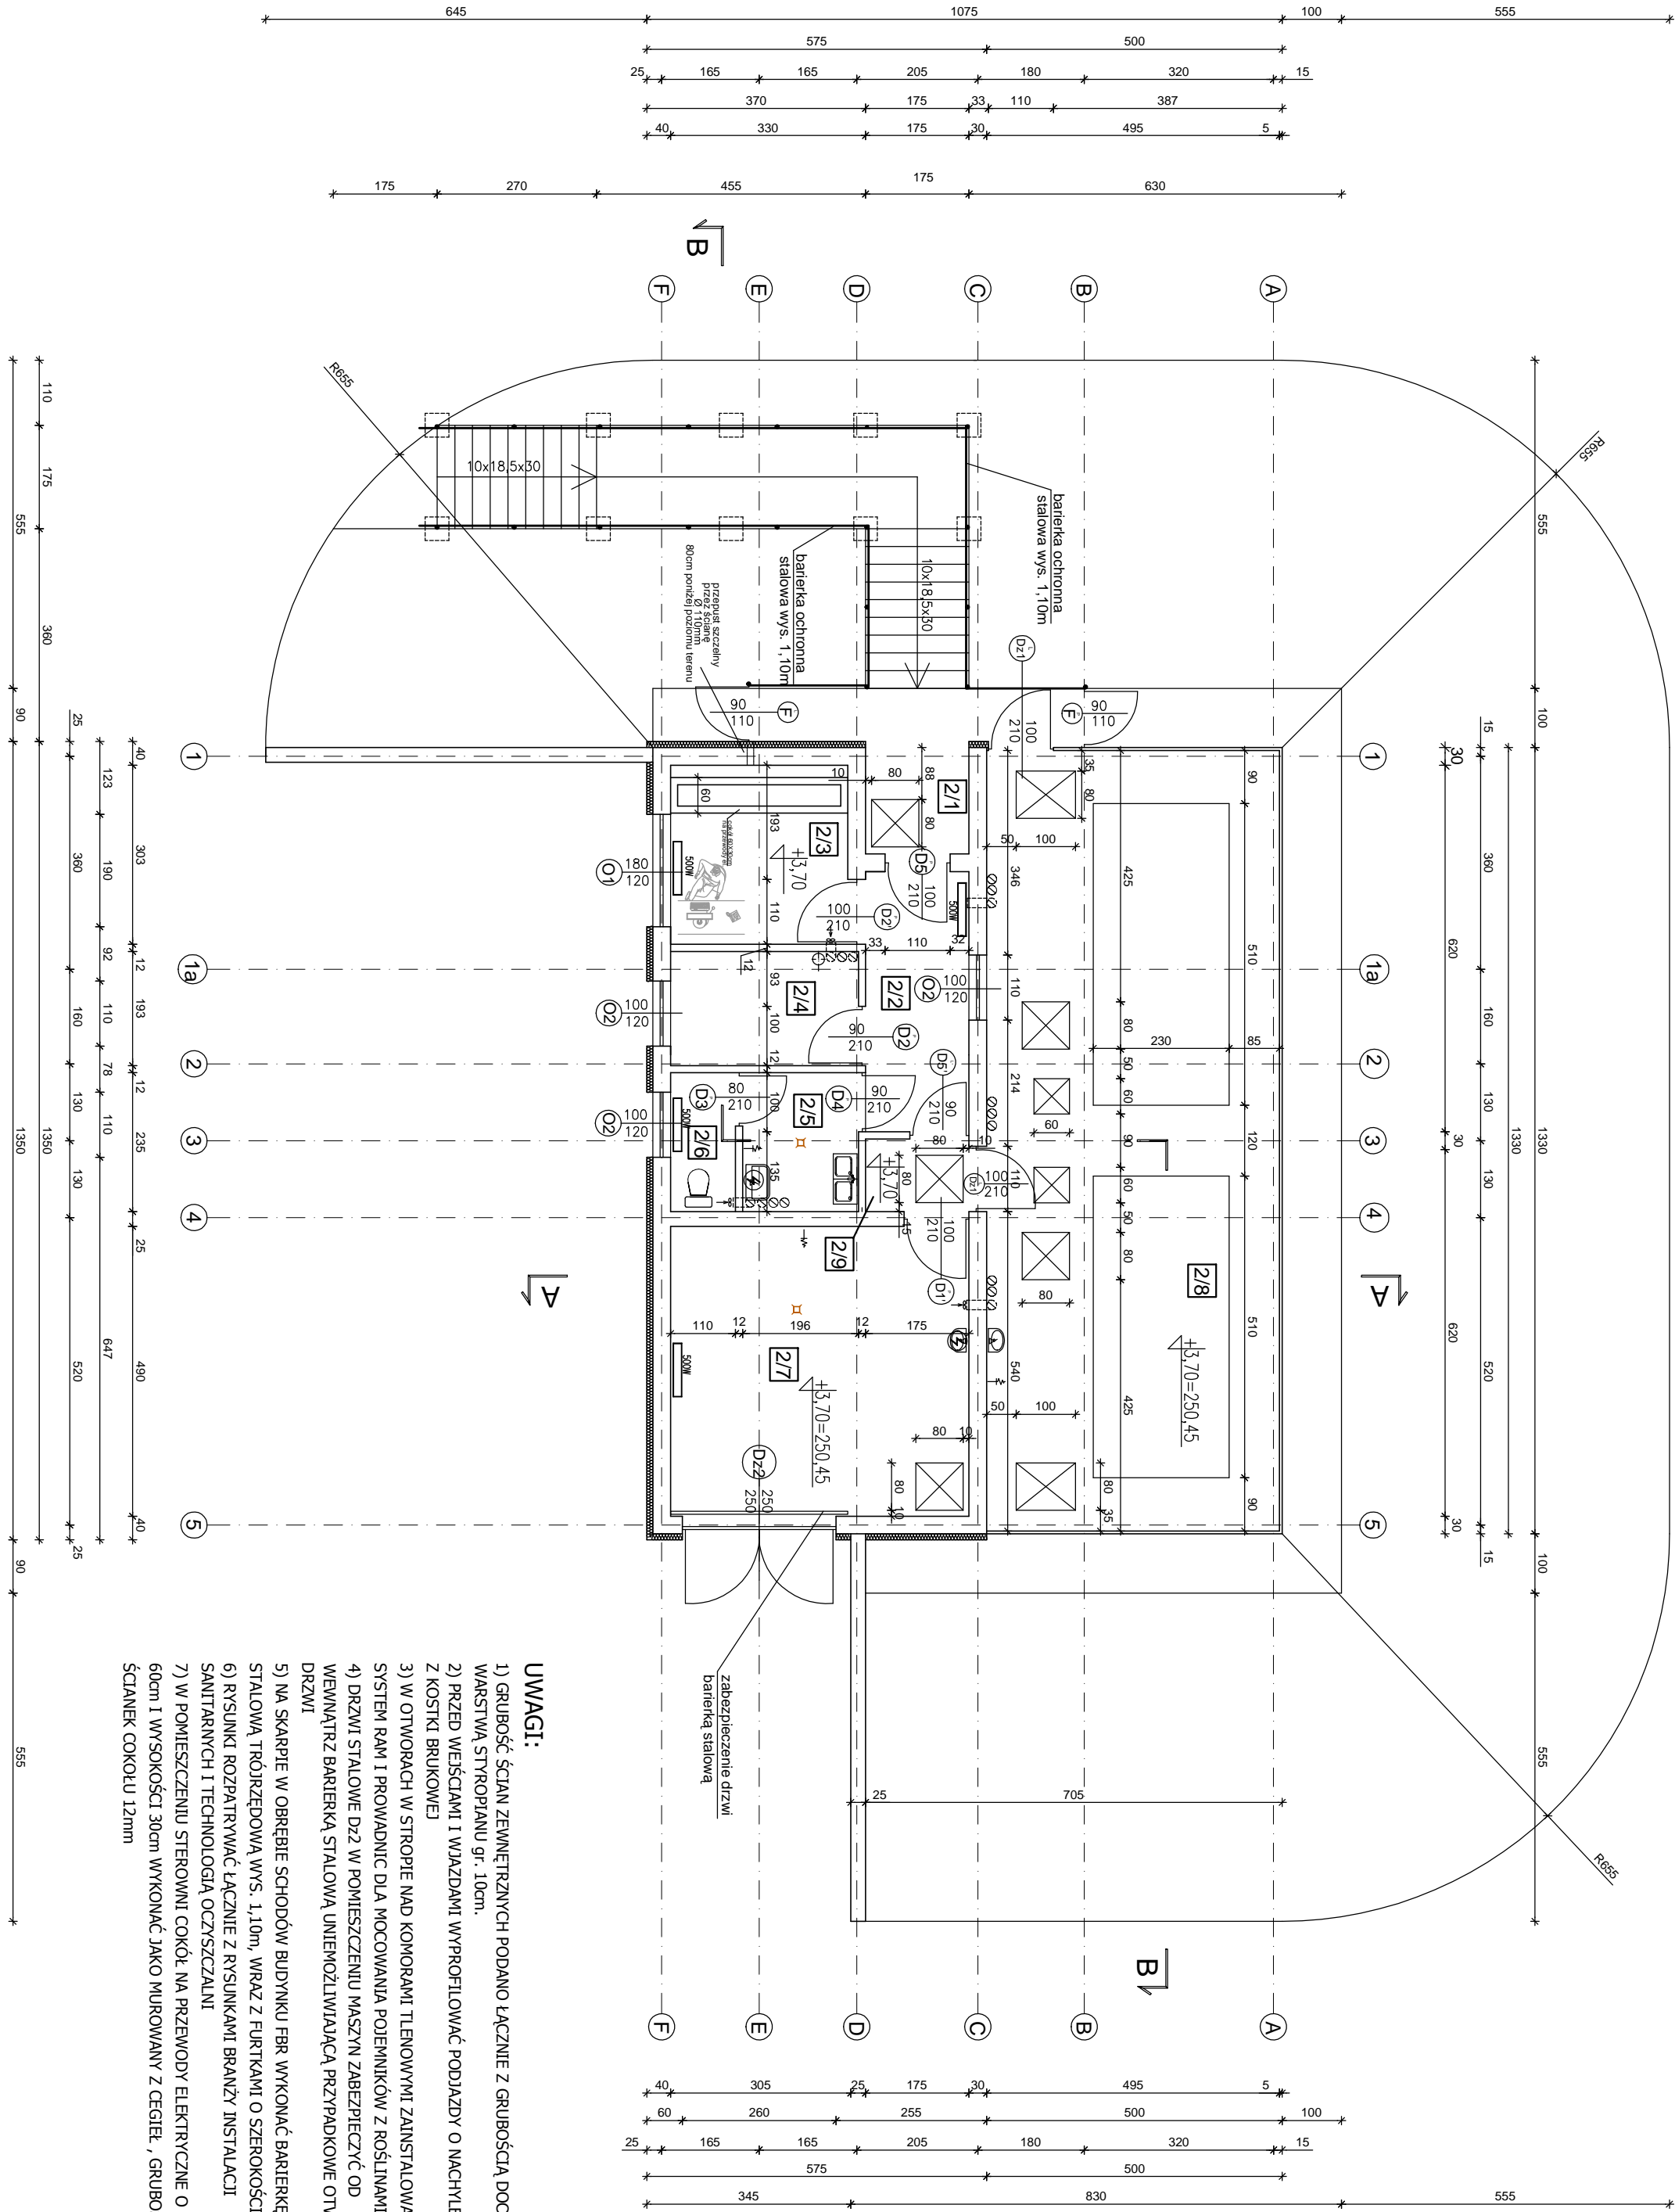

UWAGI:

- GRUBOŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODANO ŁĄCZNIE Z GRUBOŚCIĄ DOCIEPLENIA WARSZTĄ STROPOPIANU gr. 10cm.
- PRZED WEJŚCIAMI I WIAZDAMI WYPROFILOWAĆ PODJAZDY O NACHYLENIU 15% Z KOSTKI BRUKOWEJ
- W OTWORACH W STROPIE NAD KONOPAMI TLENOWYMI ZAINSTALOWAĆ SYSTEM RAM I PROWADNIC DLA MOCOWANIA POIENNIKÓW Z ROŚLINAMI
- DRZWI STALOWE D22 W POMIESZCZENIU MASZYN ZABEZPIECZYĆ OD WEWNĄTRZ BARIERĄ STALOWĄ UNIEMOŻLIWIĄCĄ PRZYPADKOWE OTWARCIE DRZWI
- NA SKARPIE W OBRĘBIE SCHODÓW BUDYNKU FBR WYKONAĆ BARIERKĘ STALOWĄ TROJRZĘPOWĄ WYS. 1,10m, WRAZ Z FURTkami O SZEROKOŚCI 0,90m
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI
- W POMIESZCZENIU STEROWNI COKÓŁ NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE O SZER. 60mm I WYSOKOŚCI 30cm WYKONAĆ JAKO MUROWANY Z CEGIEŁ, GRUBOŚĆ ŚCIANEK COKÓŁU 12mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	pomieszczenie	pow. [m2]	wys. [m]	posadzka
2/1	wejście	3,15	3,50	płytki gresowe
2/2	korytarz	7,70	3,50	płytki gresowe
2/3	sterownia	9,09	3,30	płytki gresowe
2/4	magazyn	6,14	3,30	płytki gresowe
2/5	przebiegania	4,61	3,30	płytki gresowe
2/6	WC	2,59	3,30	płytki gresowe
2/7	pom. maszyn	24,75	3,30	płytki gresowe przemysłowe
2/8	wiatła	65,34	h max=4,70	beton żalany na gładko
2/9	korytarz od	2,15	3,50	płytki gresowe

PRO-IN-MAT

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW, UL.UEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37w. 11-16 e-mail: mmodyjewcz@poczta.onkoy.pl
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI Qstrd=180m³/d
NA DZIAŁCE NR 1683/2 W MIEJSCOWOŚCI WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE, GMINA WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE

Tytuł: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – RZUT KONDYGNACJI 2 POZIOM +3,70		SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR BAKA UP.R.BUD.371/2000	DATA: 04.2016	PODPIS: NR RYS.: A15
OPRACOWAŁ:	DATA:	PODPIS: NR STRONY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. WOJCIECH GAUDZISZEWSKI MB.AU-7342/155/98	DATA: 04.2016	PODPIS: