

Jaworzno, dnia 29.04.2025 r.

Nr postępowania: PKM\_ZO\_3\_2025

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

### PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

do postępowania ofertowego ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie na zadanie pn.: „Dostawa i montaż systemu automatycznego gaszenia w 9 autobusach elektrycznych w PKM Sp. z o.o. w Jaworznie”


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy pytania oraz stanowiska:


1. Czy mogą Państwo udostępnić jakieś rysunki komory pieca, która ma być zabezpieczona SUGiem? Jakie temperatury robocze występują w komorze? Czy jest przewidziane miejsce na montaż zbiornika ze środkiem gaśniczym? Czy może posiadają Państwo jakieś systemy gaśnicze tych komór, a jeśli tak to proszę o krótki ich opis.  
Może istnieje również możliwość obejrzenia tych komór u Państwa na miejscu?

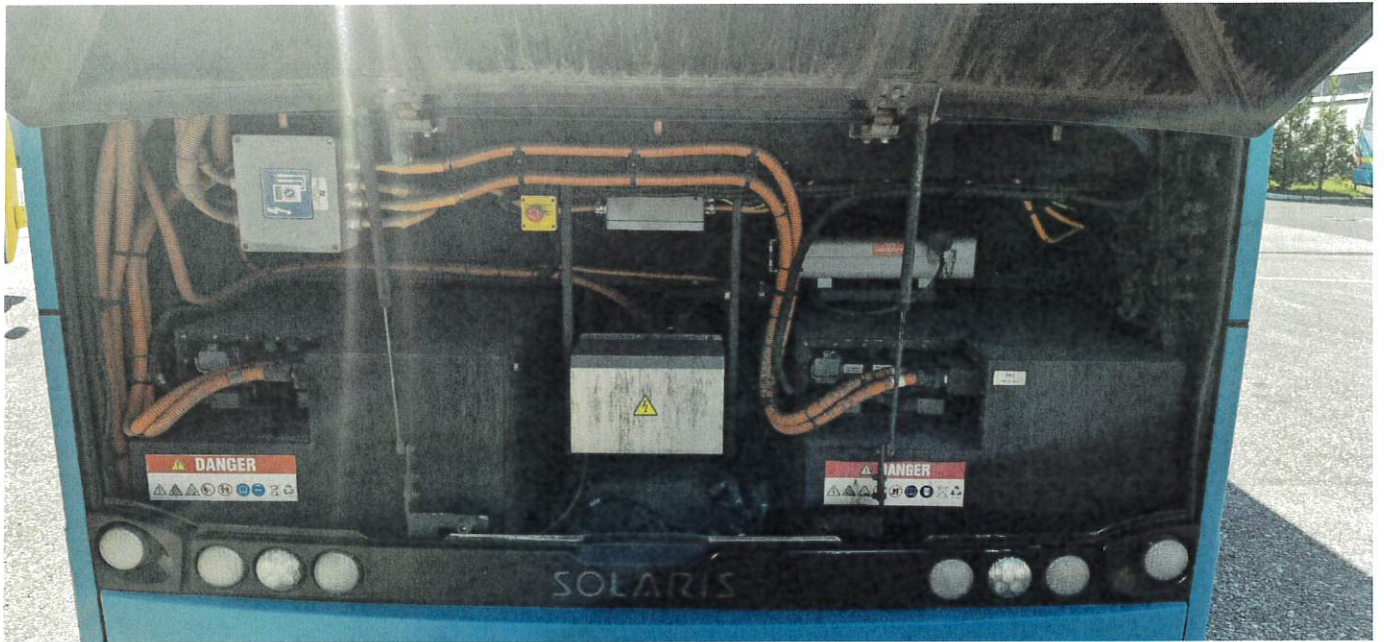
#### Odpowiedź:

W załączeniu przesyłam zdjęcia komory pieca wraz z wymiarami oraz komorę, w której można zamontować zbiornik ze środkiem gaśniczym. W posiadanych systemach gaśniczych występuje: przewód wykrywania-detekcja, czujnik ciśnienia oraz system informacji wizualnej i dźwiękowej znajdujący się w kabinie kierowcy. Nie wykonujemy pomiarów temperatury roboczej komory. Istnieje możliwość obejrzenia tych komór po wcześniejszym umówieniu się.

Kierownik  
Zajezdni Autobusowej  
  
Błażej Schwarz

PREZES ZARZĄDU

  
Zbigniew Nosal



głębokość  
80cm

wys.30cm

szer.40cm

