




**Zakład Usług Komunalnych
w Warce Sp. z o.o.**
ul. Farna 4, 05-660 Warka
tel. +48 667-32-99
www.zukwarka.pl, zuk@zukwarka.pl

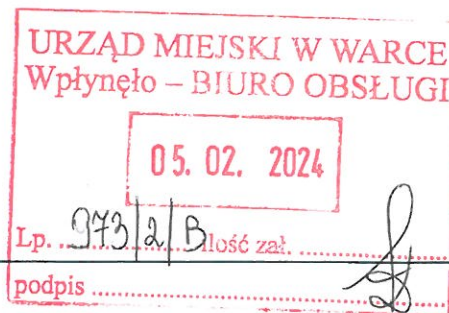

16
0502
h

WT/09/24

Warka, dn. 02.01.2024 r

**Gmina Warka
05-660 Warka
Pl. St. Czarnieckiego 1**

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w dz nr 76 w miejscowości Laski gm. Warka.

Sieć wodociągowa

1. W działkach Nr 148; 329; 147; 76 do wysokości budynków w dz Nr 75 zaprojektować sieć wodociągowa o średnicy zapewniającej prawidłowy wydatek wody na cele socjalne do przyległych zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych przy planowanej inwestycji budowlanej.
2. Sieć wodociągową wykonać z rur min PE 90 SDR 11.
3. Włączenia projektowanej sieci wodociągowej dokonać od istniejącej sieci wodociągowej Dn 110 w dz. nr. 148 po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.
4. Włączenie planowanej sieci wodociągowej w istniejącą sieć wodociągową dokonać za pomocą trójnika.
5. W miejscu włączenia planowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektować wysokiej klasy jakościowej zasuwy odcinającą (typu. HAVLE lub AVK ARMADAN).
6. Zgodnie z istniejącymi przepisami na planowanej sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty ppoż. z zasuwami odcinającymi wysokiej klasy w miejscach optymalnych do przeczyszczenia i dezynfekcji rozbudowanej infrastruktury.
7. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowane przez CORBIT INSTAL.

Uwagi końcowe

8. Niniejsze warunki techniczne pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty wydania.
9. Decyzja lokalizacyjna zarządcy drogi stanowi integralną część dokumentacji projektowej.
10. Dokonać uzgodnień n/n PT na Naradzie Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
11. Wykonany projekt sieci wodociągowej przedstawić do uzgodnienia w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
12. Lokalizacja planowanych budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 4 m od istniejących/planowanych sieci grawitacyjnych i 1,5 m od istniejących/planowanych sieci ciśnieniowych.
13. Zakład Usług Komunalnych w Warce, Sp. z o.o. dokona odbioru technicznego wykonanej sieci wodociągowej po wykonaniu i skompletowaniu dokumentacji odbiorowej.

Zakład Usług Komunalnych

w Warce Sp. z o.o.

ul. Farna 4, 05-660 Warka

tel. +48 667-32-99

www.zukwarka.pl, zuk@zukwarka.pl

-
14. Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod-kan określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Warka” dostępnym w Biurze Obsługi Klienta.ych.


PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Gorycki

Sporządził:
Remigiusz Chmielewski