


PROFIL PIONOWY WYKOPU I ZASYPKI 1:20

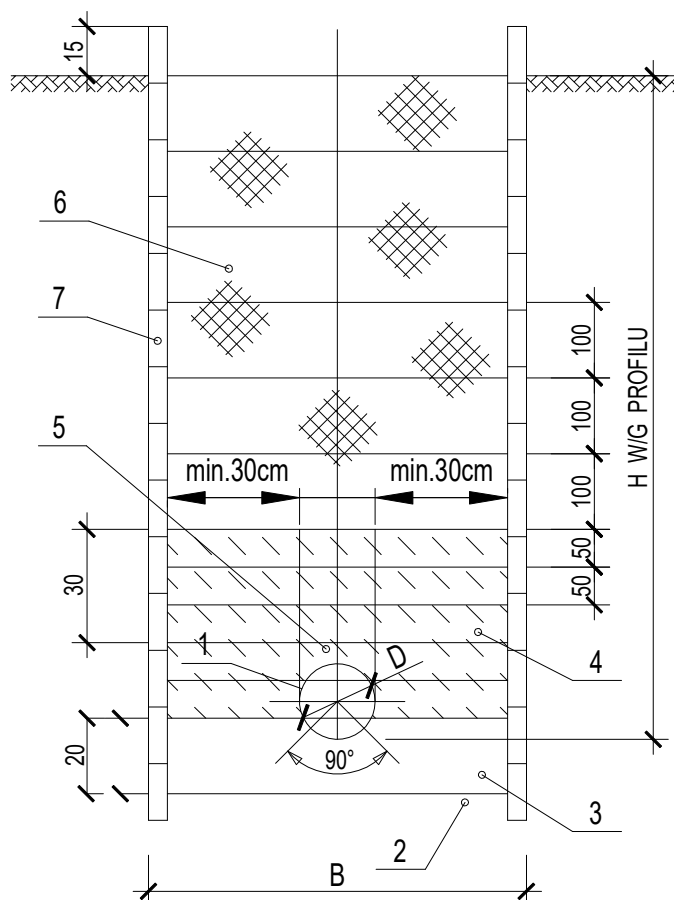

D	B
mm	
do 160	0,90
200	1,00
250	1,05
315	1,10
400	1,25
500	1,40

OZNACZENIA

- RURA WODOCIĄGOWA
- PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO
- PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
- OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO $J_s = 91\%$ DLA $H > 2M$, $J_s = 90\%$ DLA $H < 2M$
- OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ
- ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM
- SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

Jednostka projektowa:		PROJEKTOWANIE I NADZORY T. ZALEWSKI I s-ka 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 6b lokal 15 tel/fax. (48) 664 - 56 - 86 biuro@za-in.com		
INWESTOR		Gmina Warka Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka		
OBIEKT		Budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 148, 147 obręb 0042 Wichradz, jedn. ewid. nr 140611_5 Warka - obszar wiejski dz. nr ew. 76 obręb 0018 Laski, jedn. ewid. nr 140611_5 Warka - obszar wiejski dz. nr ewid. 329 obręb 0002 Warka, jedn. ewid. nr 140611_4 Warka - miasto		
TREŚĆ RYSUNKU		Przekrój pionowy zasypki i wykopu		
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	Tadeusz Zalewski nr upr. GP-III-7342/38/91 spec. instalacyjno-inżynieryjna		DATA	04.2024
			SKALA	bs
OPRACOWAŁ			RYS. NR	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Jaworski nr upr. MAZ/0476/PWBS/22 spec. instalacyjna		SCH-03	