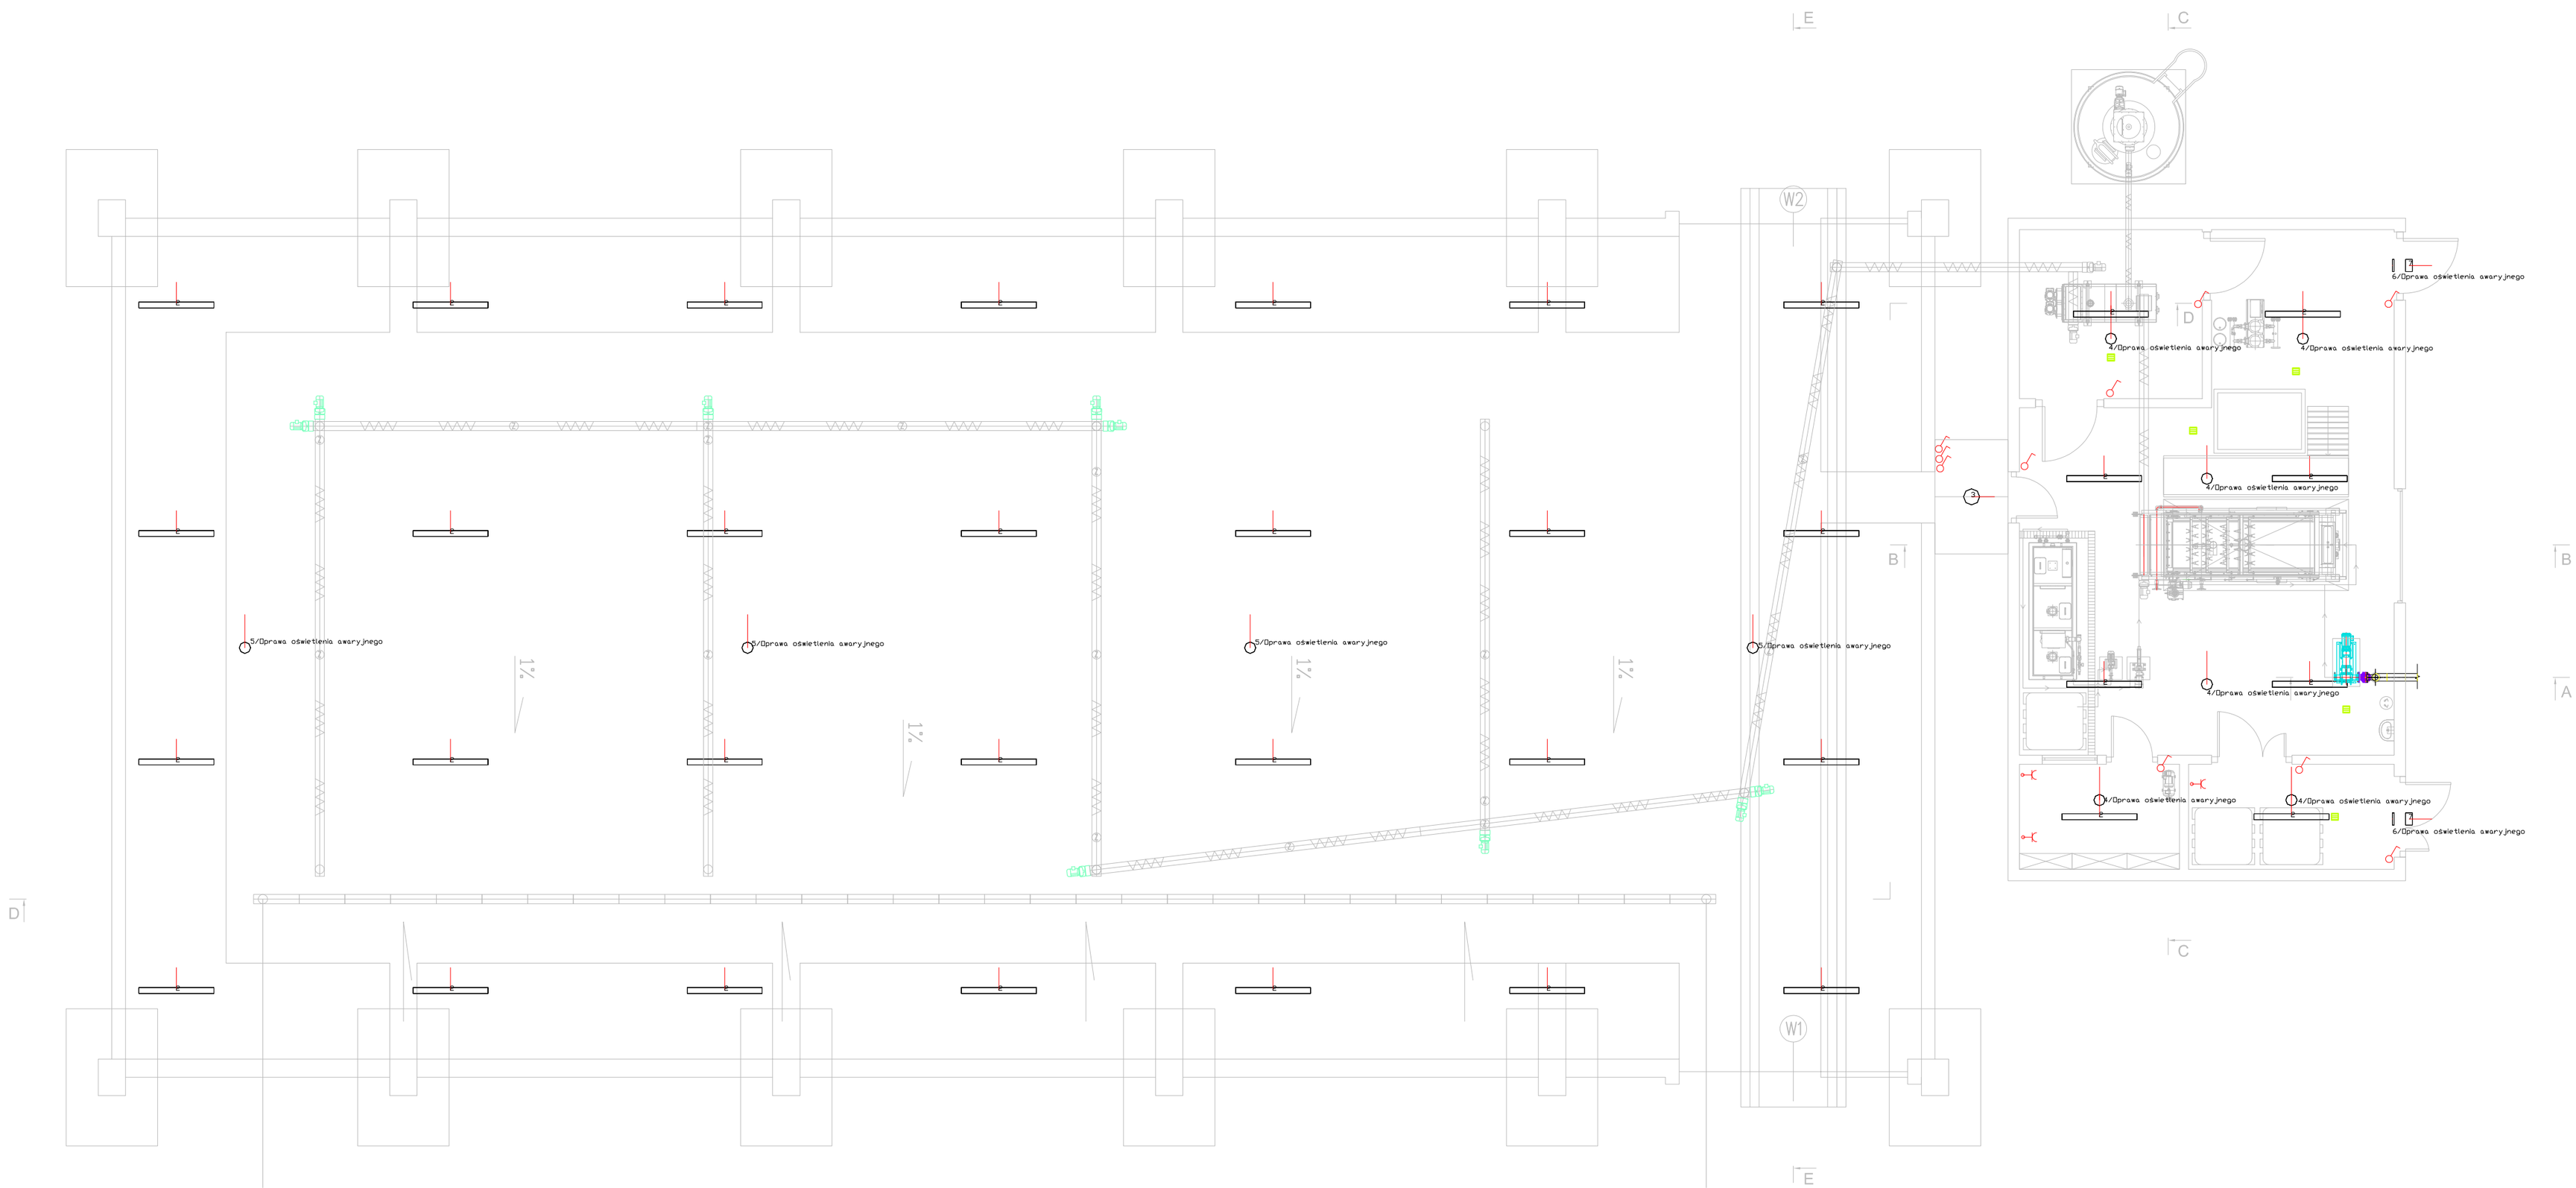

2 Oprawa LED (10005 lm; 77.0 W)
3 Oprawa LED (1100 lm; 12.0 W)
4 Oprawa LED z modułem awaryjnym 1h AT NM IP65
5 Oprawa LED z modułem awaryjny 1h AT NM IP65 DO ZASTOSOWAŃ NA ZEWNĄTRZ
6 Oprawa LED z modułem awaryjny 1h AT NM IP65 piktogram
7 Oprawa LED z modułem awaryjny 1h AT NM IP65 DO ZASTOSOWAŃ NA ZEWNĄTRZ

Zadanie inwestycyjne:

"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"

Obiekt:

Oczyszczalnia Ścieków Praszka

Przedmiot rysunku:

OBSZAR: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Działki nr: 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 154, 169
253/2, 284, 290 (brzeg), 53 (rzeka)

OB.10 i 11 BUDYNEK OBRÓBKI OSADU I MAGAZYN OSADU
Oświetlenie

Skala: 1:100

		Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant		08.2017	R. TRACZ	SLK/6889 PWBE/16	
Opracował		08.2017	R. TRACZ	SLK/6889 PWBE/16	
Sprawdz.		08.2017	M. SMARDZ	OPL/1009 PWOB/14	
Kierownik		08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Zmiana					

Stadium: PW

Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU
ul.Główna 7, 46-320 Praszka

Branża: ELEKTRYCZNA i AKPiA

Nr rysunku: D2-665-E-010-001-A

Nr umowy: 665/2016

HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81