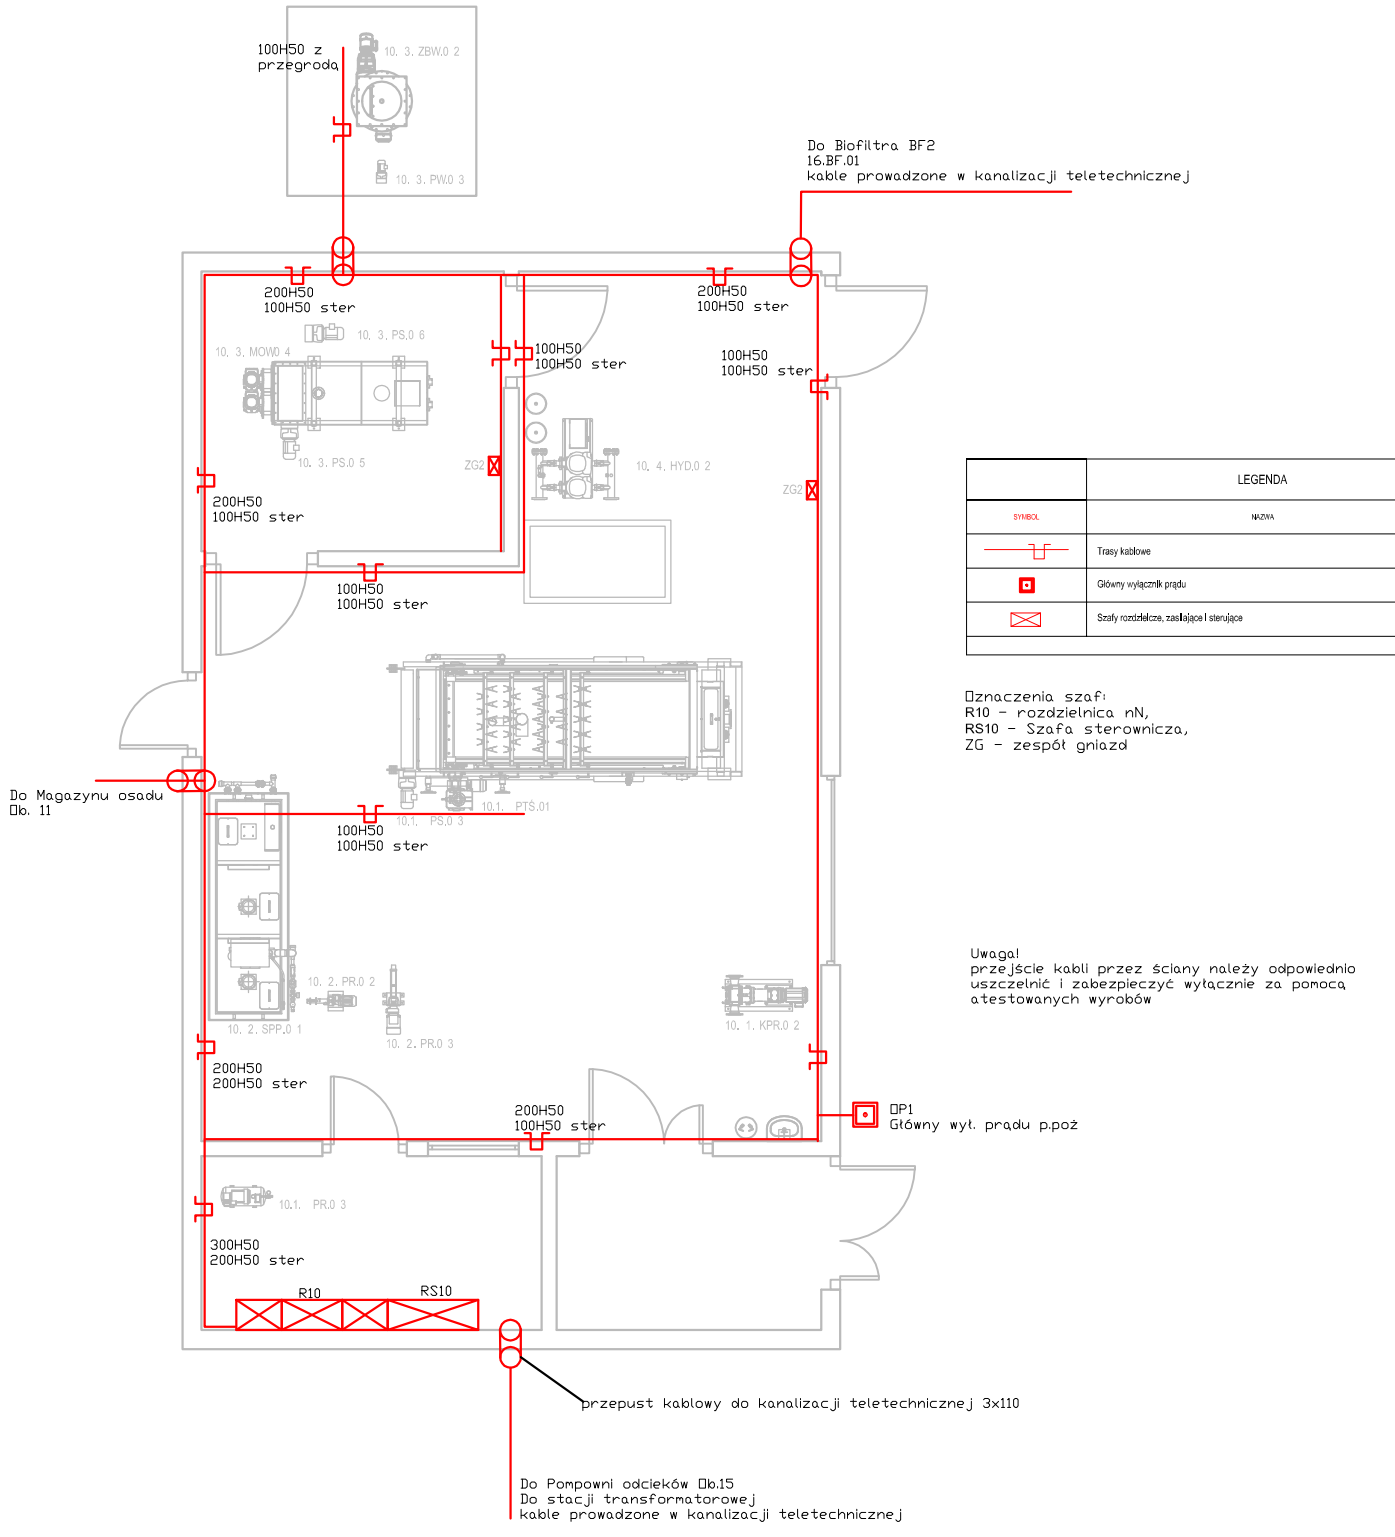

	LEGENDA
SYMBOL	NAZWA
	Trasy kablowe
	Główny wyłącznik prądu
	Szafy rozdzielcze, zasilające i sterujące

Oznaczenia szaf:
R10 – rozdzielnica nN,
RS10 – Szafa sterownicza,
ZG – zespół gniazd

Uwaga!
przejście kabli przez ściany należy odpowiednio uszczelnić i zabezpieczyć wyłącznie za pomocą atestowanych wyrobów

Zadanie inwestycyjne:

"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"

Obiekt:

Oczyszczalnia Ścieków Praszka

Przedmiot rysunku:

OBSZAR: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Działki nr: 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 154, 169
253/2, 284, 290 (brzeg), 53 (rzeka)

OB.10 BUDYNEK OBRÓBKI OSADU
Trasy kablowe

Skala: 1:100

		Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant		08.2017	R. TRACZ	SLK/6889 PWBE/16	
Opracował		08.2017	R. TRACZ	SLK/6889 PWBE/16	
Sprawdz.		08.2017	M. SMARDZ	OPL/1009 PWOB/14	
Kierownik		08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Stadium	Zmiana				
PW					

Zamawiający:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU
ul.Główna 7, 46-320 Praszka

Branża: ELEKTRYCZNA i AKPiA

Nr rysunku: D2-665-E-010-002-A

Nr umowy: 665/2016

HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81