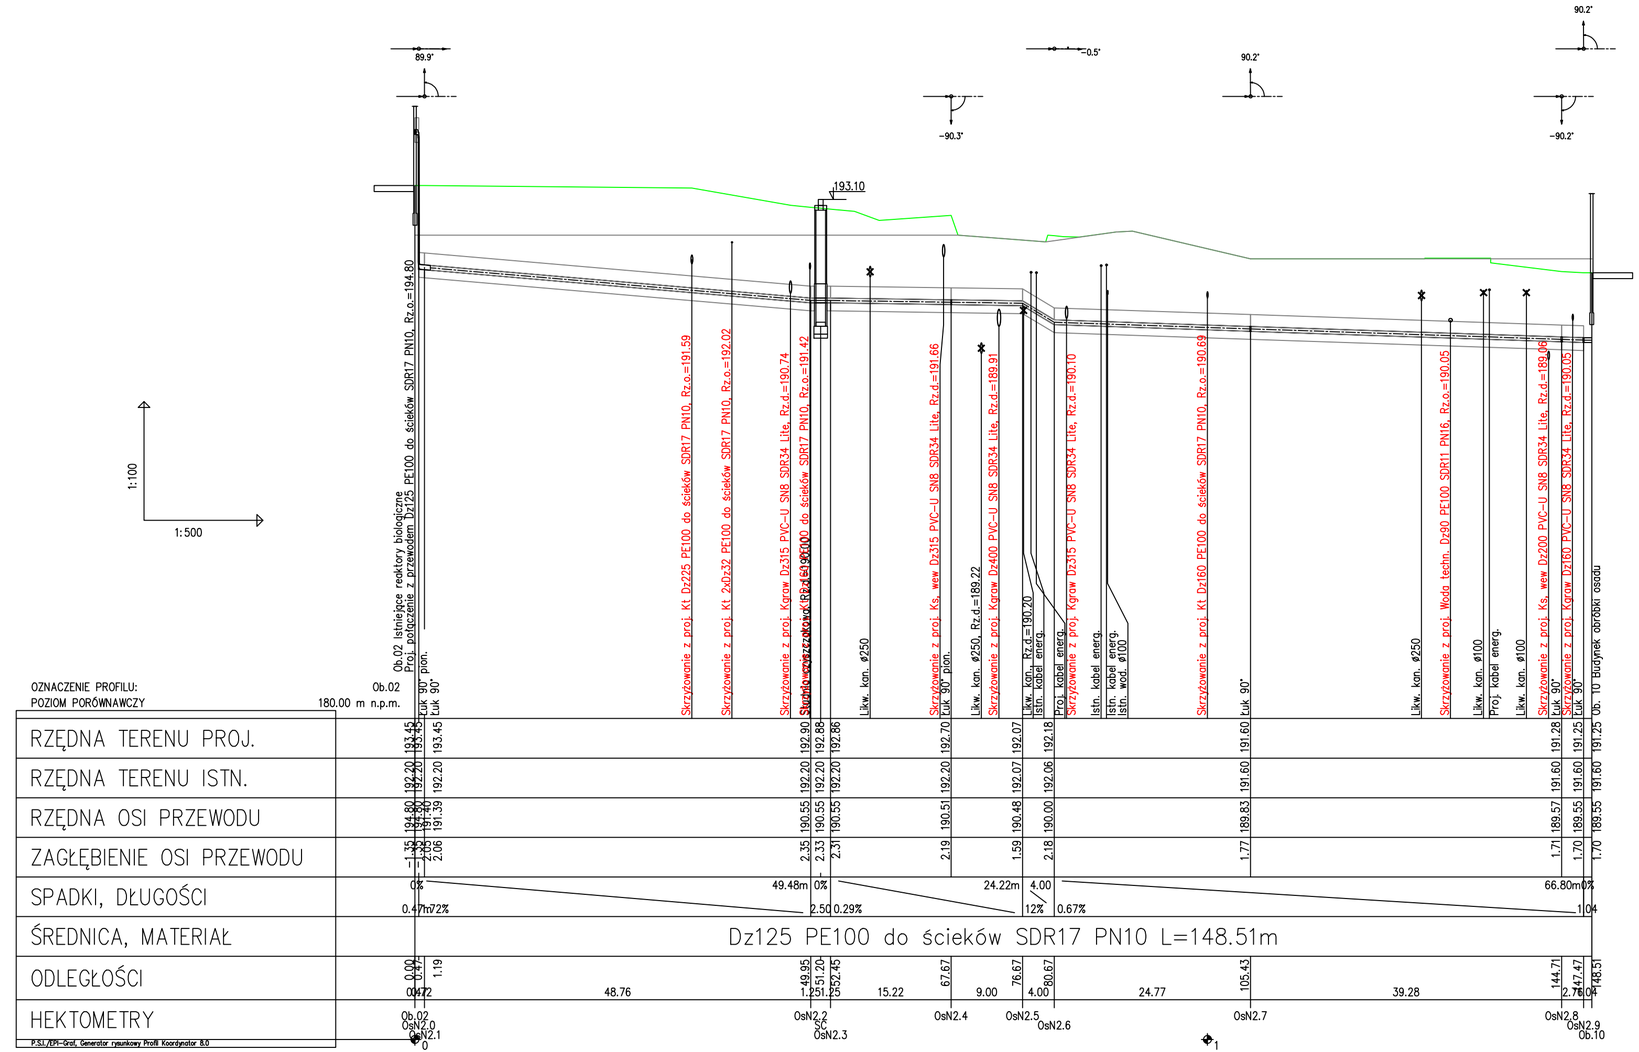

UWAGI I WYTYCZNE:

1. Rurociągi posadawiane na gruncie nośnym układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubości 20cm oraz grubości 30cm ponad wierzchem rury.
2. Domyślnym materiałem na przewody ciśnieniowe wykonywane metodą wykopową (jeśli na rysunku nie podano inaczej) są rury ciśnieniowe do kanalizacji zewnętrznej z PE100 PN10 szeregu SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.
3. Domyślnym materiałem na przewody grawitacyjne wykonywane metodą wykopową (jeśli na rysunku nie podano inaczej) są rury grawitacyjne do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Lite SN8 łączone kielichowo.
4. Zmiany kierunku wykonać stosując kształtki elektrooporowe oraz przy niewielkich kątach metodę gięcia na zimno dostosowując minimalny promień gięcia do temperatury otoczenia: 20xDN (dla +20°C), 35xDN (dla +10°C), 50xDN (dla ±0°C). Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie.
5. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek betonowych o średnicy Ø1200-1000mm oraz studzienek tworzywowych Ø600-425mm.
6. Studzienki o spadzie H>0,5m wykonać jako kaskadowe.
7. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
8. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
9. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
10. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.

AKTUALIZACJA DLA ETAPU 4A w ramach inwestycji pn.: "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA"

Nr rysunku: D2-665-T-PT-207-B | Data: 04.2024 | Opracowała: K. KLOS-KRÓTKI, Upr. nr: SLK/0055/PWBS/21

Zadanie inwestycyjne:

"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków Praszka

Przedmiot rysunku: PRZEWODY TECHNOLOGICZNE

PROFIL PODŁUŻNY OSAD NADMIERNY

Skala: 1:100/500

	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Opracował	08.2017	K. GABRYCH	SLK/7037 PBS/16	
Sprawdz.	08.2017	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
Kierownik	08.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Zmiana				

Stadium: PW

Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka

Branża: TECHNOLOGIA

Nr rysunku: D2-665-T-PT-207-A

Nr umowy: 665/2016

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81