


poz. St-1  
szt. 6


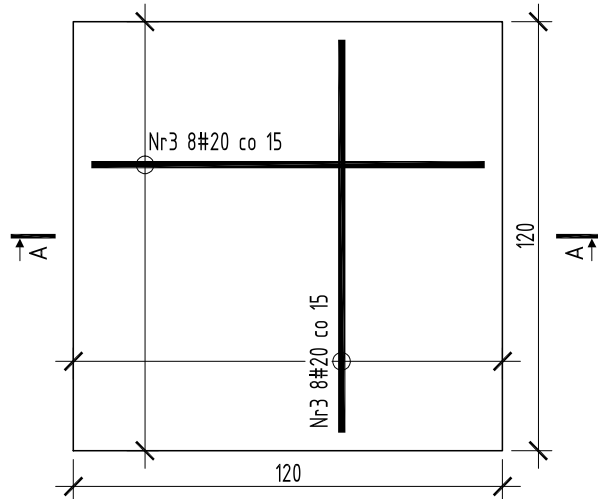


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP		
							Ø8	Ø12	Ø20
(-)	(mm)	(-)	(m)	[szt]			[m]		
St-1									
3	20	B500SP	1.1	16	6	96			105.6
Ł-1									
1*	12	B500SP	80	4	1	4		320	
2	8	B500SP	1.2	350	1	350	420		
Razem długość prętów						[mb]	420	320	105.6
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0.395	0.888	2.466
Masa prętów danej średnicy						[kg]	165.9	284.2	260.4
Masa łącznie						[kg]	710.5		

\* W zestawieniu podano długość sumaryczną prętów uwzględniając zakłady

poz. Ł-1  
dł.: ~70mb

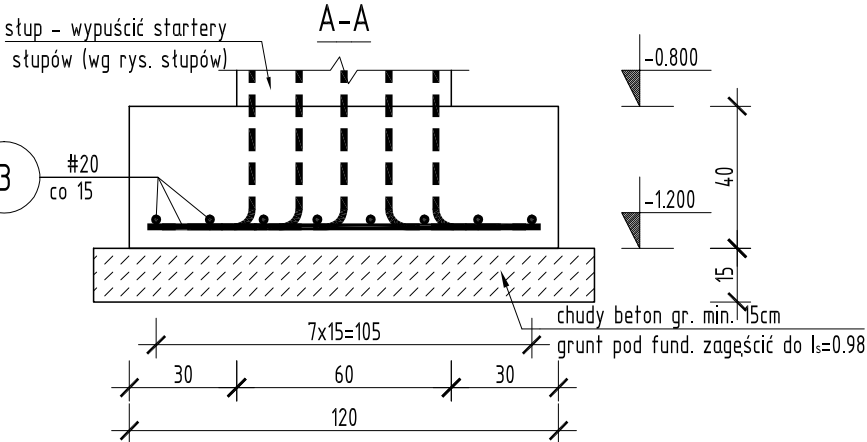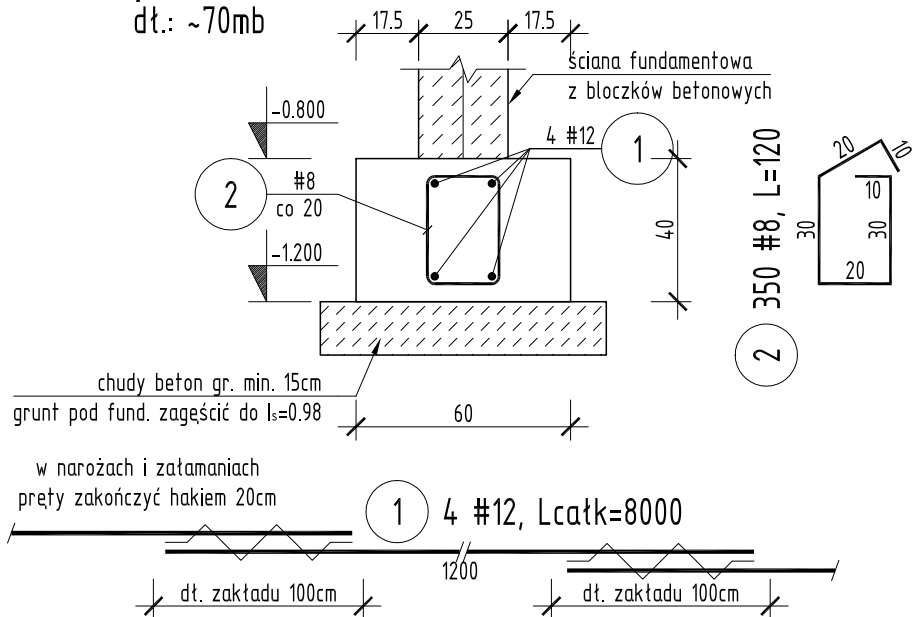



Bełon C30/37 (B37)  
Stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN)  
Stal konstrukcyjna S235JR (St3S-X)

- Uwagi:
- Poziom ±0.000 określony jako poziom posadzki wewnątrz budynku.
  - Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi branżami.
  - Wszystkie wymiary skorygować z częścią architektoniczną projektu oraz z pomiarami z natury.
  - W przypadku wystąpienia niejasności należy skontaktować się z zespołem projektowym.
  - Wymiary obiektu podano w cm.
  - Ołulina zbrojenia: 50mm.
  - Długość zakładu równa 50ϕ (jeśli nie podano inaczej).
  - Zakłady prętów przesuwac o 0.4ls
  - Grunt pod fundamentem zagęścić do Is=0.98. Na fundamenty użyć betonu W8, F150.

Zadanie inwestycyjne:

“PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU”

Obiekt:		Skala		Data		Nazwisko		Uprawnienia		Podpis	
Przedmiot rysunku:		1:25		Projektant		08.2017		M. WENTRYS		MAP/0093 POOK/08	
				Opracował		08.2017		P. BARCZYŃSKI			
				Sprawdz.		08.2017		J. LITWIN		MAP/0191 PWOK/04	
				Kierownik		08.2017		D. KOŚCIAŃSKI		409/02	
		OB. 10 BUDYNEK OBRÓBKl OSADU  DETALE FUNDAMENTÓW ZBROJENIE		Stadium		Zmiana					
PW				Zamawiający:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU ul.Główna 7, 46-320 Praszka					
		Branża:		Nr rysunku:						Nr umowy:	
		KONSTRUKCJA		D2-665-CB-010-203-A						665/2016	
		HYDROSAN				BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81					