



ELEKTRONICZNY LICZNIK POMIARU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZMD405CT44.0459

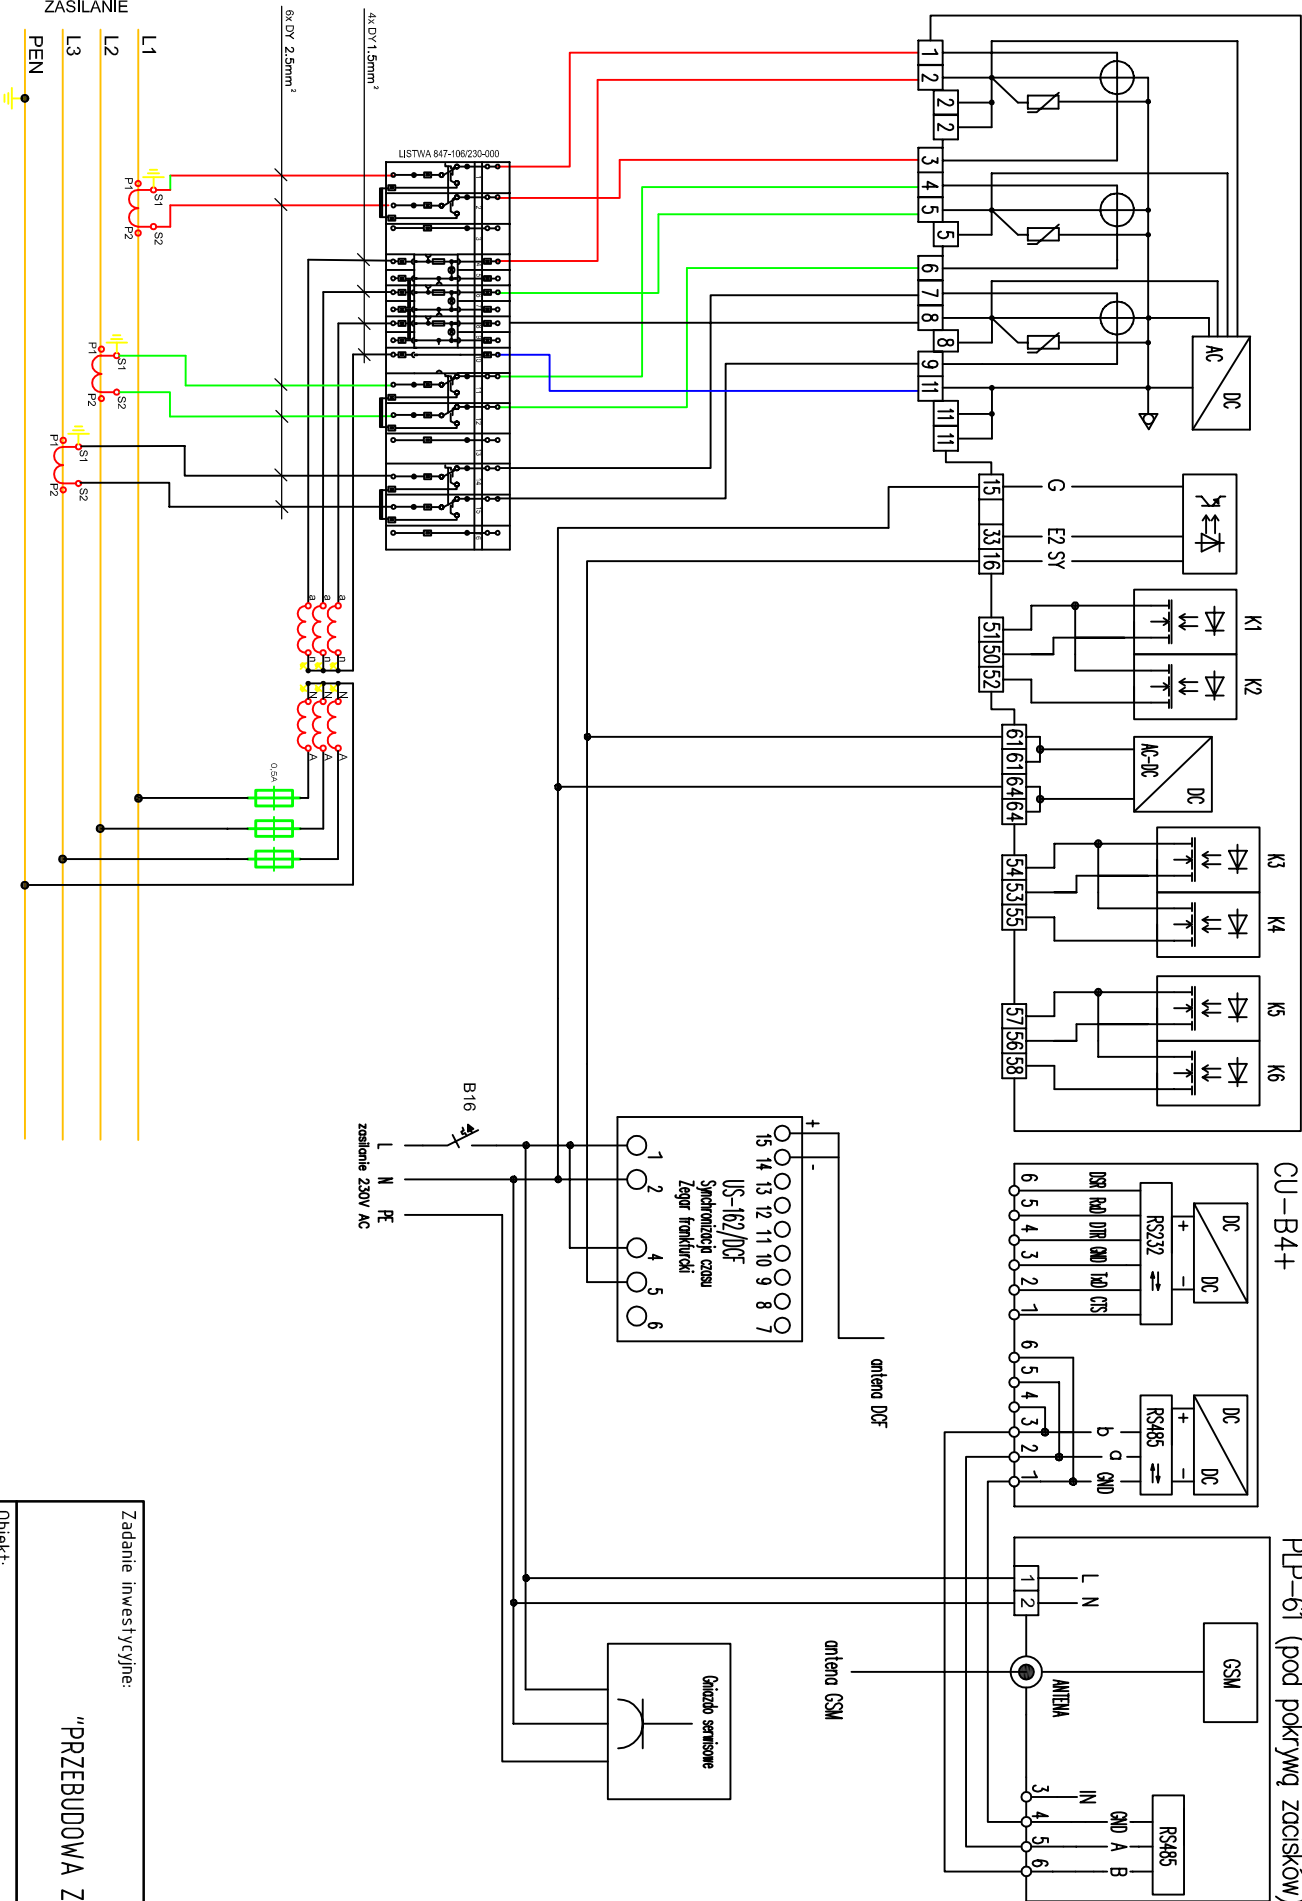

Tablica pod licznik i pozostawione miejsce na urzadzenia komunikacyjne (tyle samo co na licznik)
Listwa WAGO 847-106/230-000

- Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej:
- obwody prądowe - DY2,5mm²
 - obwody napięciowe - DY1,5mm²

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zadanie inwestycyjne: | | | | | | | | | |
| "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU" | | | | | | | | | |
| Obiekt: | Oczyszczalnia Ścieków Praszka | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Przedmiot rysunku: | | | | | | | | | |
| OBSZAR: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | | | | | | | | | |
| Działki nr: 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 154, 169 | | | | | | | | | |
| 253/2, 284, 290 (brzeg), 53 (rzeka) | | | | | | | | | |
| SCHEMAT UKŁADU | | | | | | | | | |
| POMIARU ENERGII | | | | | | | | | |
| ELEKT. SEKCJA 1 i SEKCJA 2 | | | | | | | | | |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Nr rysunku: | | | | | | | | | |
| D2-665-E-000-006-A | | | | | | | | | |
| Nr umowy: | | | | | | | | | |
| 665/2016 | | | | | | | | | |
| Stadium | | | | | | | | | |
| Znana | | | | | | | | | |
| Pw | | | | | | | | | |
| Zamawiający: | | | | | | | | | |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O. | | | | | | | | | |
| Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU | | | | | | | | | |
| ul.Główna 7, 46-320 Praszka | | | | | | | | | |
| Kierownik | | | | | | | | | |
| 04.2017 | | | | | | | | | |
| D. KOŚCIAŃSKI | | | | | | | | | |
| 4/09/02 | | | | | | | | | |
| Sprawdź | | | | | | | | | |
| 09.2017 | | | | | | | | | |
| R. TRACZ | | | | | | | | | |
| SLK/6889 | | | | | | | | | |
| PWBE/16 | | | | | | | | | |
| Opracował | | | | | | | | | |
| 09.2017 | | | | | | | | | |
| M. SMARDZ | | | | | | | | | |
| OPL/1009 | | | | | | | | | |
| PWDB/14 | | | | | | | | | |
| Projektant | | | | | | | | | |
| 09.2017 | | | | | | | | | |
| M. SMARDZ | | | | | | | | | |
| Skala | | | | | | | | | |
| — | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | |
| Nazwisko | | | | | | | | | |
| Uprawnienia | | | | | | | | | |
| Podpis | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------|
|  | HYDROSAN |
| BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI | |
| WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. | |
| 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81 | |