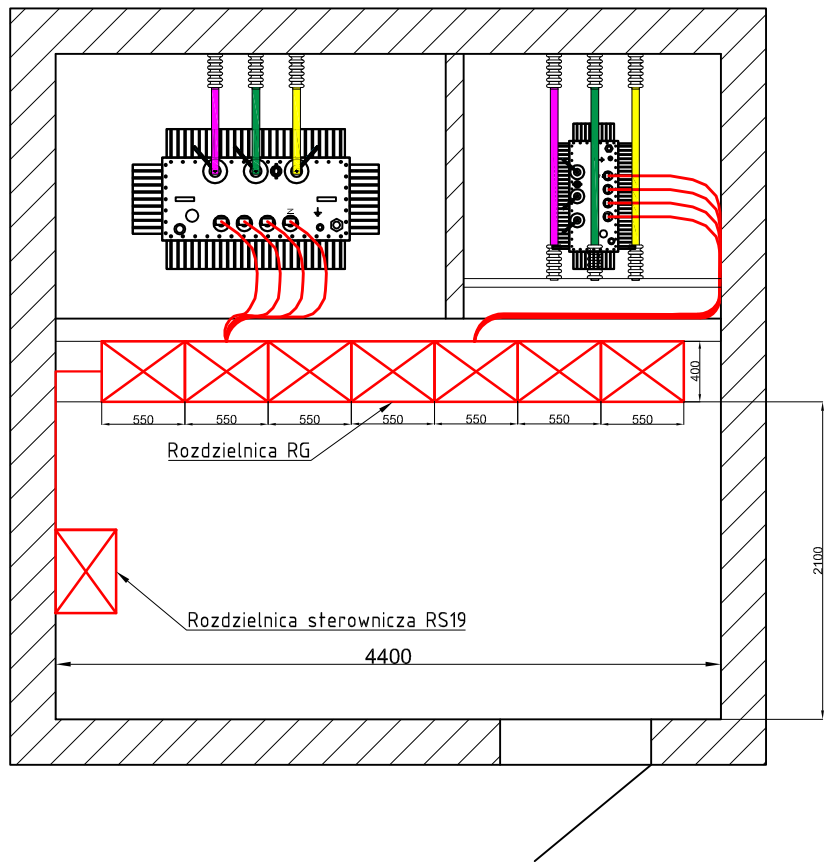

UWAGI:

1) W razie możliwości należy wykorzystać istniejace połączenia wyrównawcze i uziemieajace stacji pod warunkiem zachowania prawidłowej rezystancji uziemienia.
2) Istniejacy uziom otokowy należy połączyć z uziomem agregatu prądotwórczego, uziomem prowadzonym w zdłuż trasy kablowej oświetlenia terenu, oraz z uziomami otokowymi budynków na pomocą taśmy stalowej FeZn 30x4mm.
3) Z szynami wyrównania potencjałów należy połączyć wszystkie przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu z wykorzystaniem taśmy stalowej FeZn 25x4 mm lub linki miedzianej o przekroju min. LgYżo 16mm2.

Do szyn wyrównawczych należy bezpośrednio podłączyć:

- konstrukcje stalowe tras kablowych;
- przewody PEN lub PE instalacji elektrycznej;
- części przewodzące dostępne i obce rozdzielnic;
- obudowy przewodzące urządzeń technologicznych.

Połączenia wykonać za pomocą zacisków śrubowych posiadających zabezpieczenia przed rozluzowaniem się.

Zadanie inwestycyjne:

"PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W PRZEDMOŚCIU"

Obiekt:

Oczyszczalnia Ścieków Praszka

Przedmiot rysunku:

OBSZAR: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Działki nr: 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 154, 169
253/2, 284, 290 (brzeg), 53 (rzeka)

Stacja tarfo SO-5702
WIDOK poziom 0

Skala: 1:50

Stadium: PW

		Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant		09.2017	M. SMARDZ	OPL/1009 PWOB/14	
Opracował		09.2017	M. SMARDZ	OPL/1009 PWOB/14	
Sprawdz.		09.2017	R. TRACZ	SLK/6889 PWBE/16	
Kierownik		04.2017	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Zmiana					

Zamawiający: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRASZKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W PRZEDMOŚCIU
ul.Główna 7, 46-320 Praszka

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rysunku: D2-665-E-000-008-A

Nr umowy: 665/2016

HYDROSAN

HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81