



PRZEKRÓJ A-A

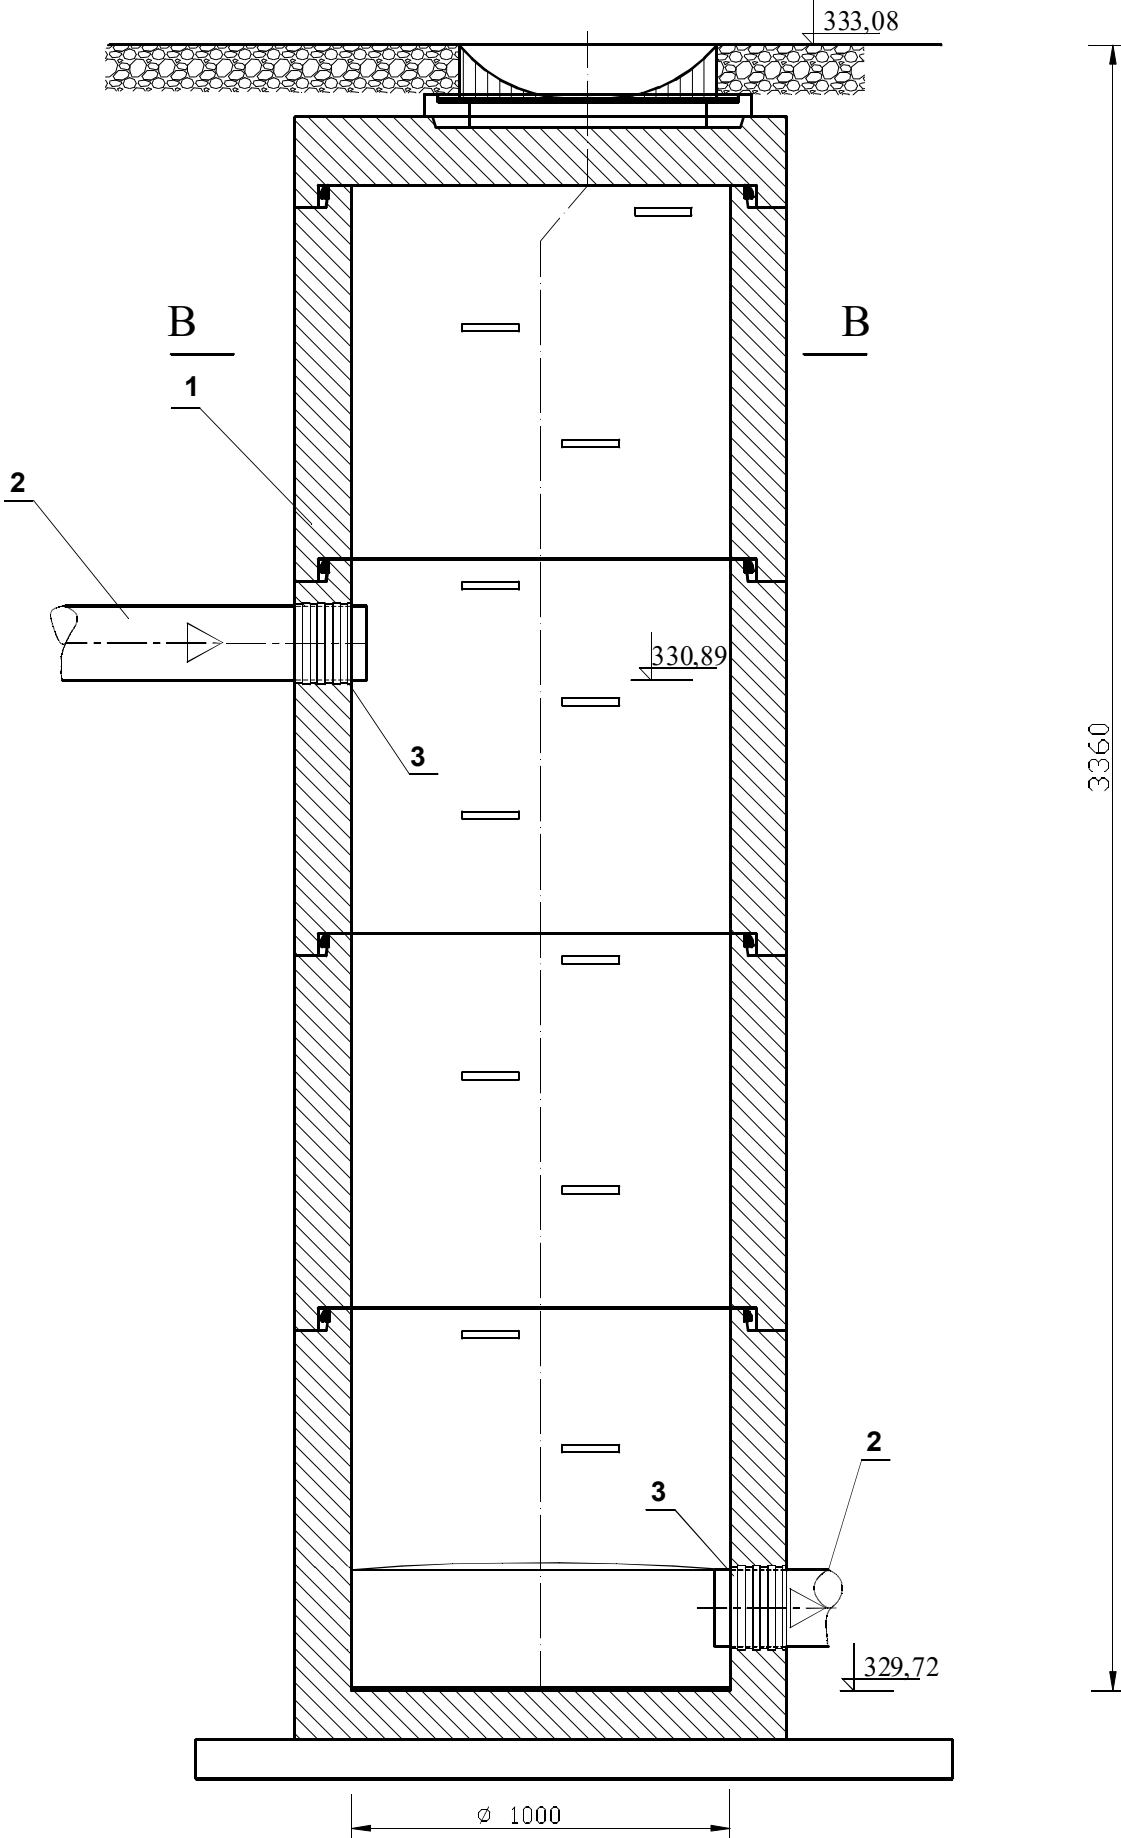

PRZEKRÓJ B-B



- Objaśnienia:
- 1 - studnia betonowa DN 1000 /wg specyfikacji rys. nr 3/
 - 2 - rura PCV-U Dz200mm
 - 3 - przejście szczelne /tuleja ochronna/ PP DN200mm

HALIT Halama Grzegorz 43-246 Strumień, ul. Leśna 9				
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej w Cieszynie	Projektował:	Nazwisko:		Podpis:
Adres inwestycji: Cieszyn, ul. Katowicka, Łanowa		mgr inż. Grzegorz Halama nr upr. SLK/8662/PBS/19		
Inwestor: Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn				
Tytuł:	Stadium: PT	Skala: -	Data: 03.2022r.	Nr rys.: 3.2