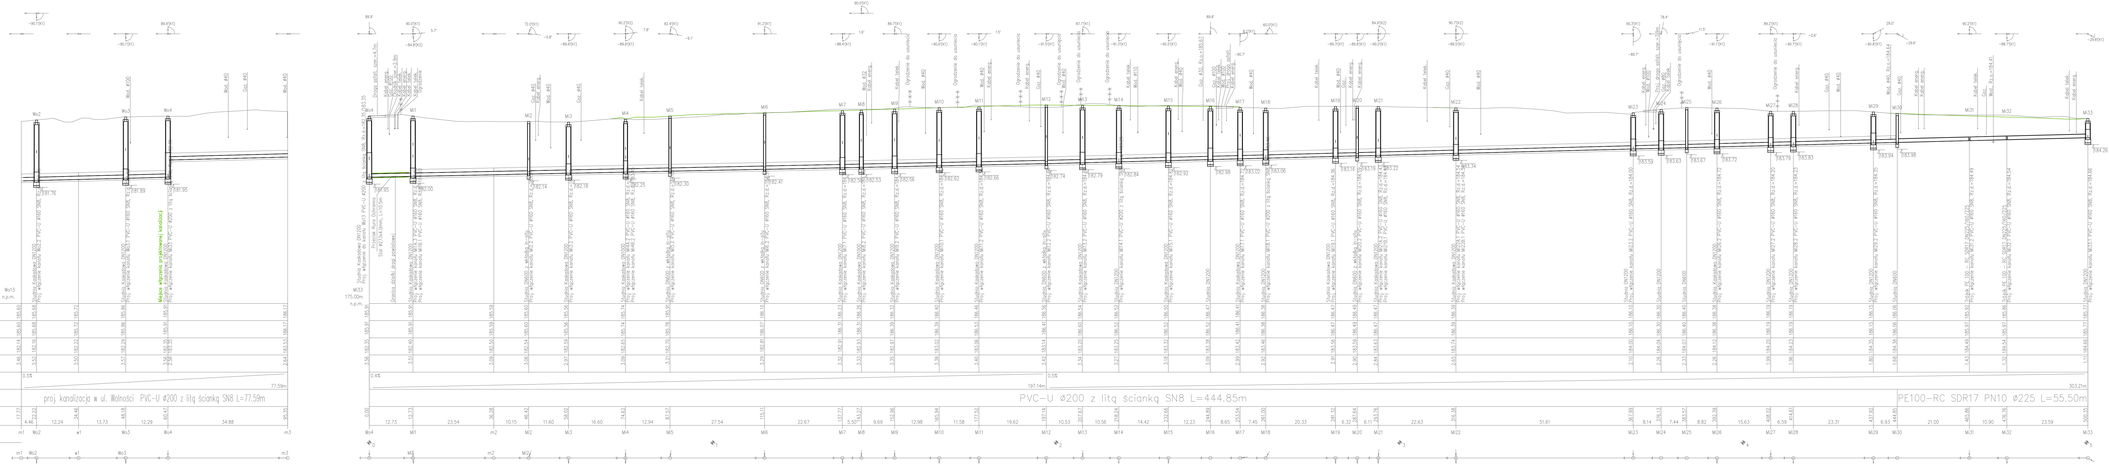
TEREN PROJEKTOWANY
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU
Wo13
POZIOM PORÓWNAWCZY
175,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
proj. kanalizacja w ul. Wolności PVC-U ø200 z litą ścianką SN8 L=77.58m
PVC-U ø200 z litą ścianką SN8 L=444.85m
PE100-RC SDR17 PN10 ø225 L=55.50m
Studnia rzeczywista ø1000 z włazem żeliwnym ø600 klasy D400 z wentylacją
Studnia rzeczywista ø1200 z włazem żeliwnym ø600 klasy D400 z wentylacją
Studnia rzeczywista ø1200 z włazem żeliwnym ø600 klasy D400 z wentylacją i kaskadą