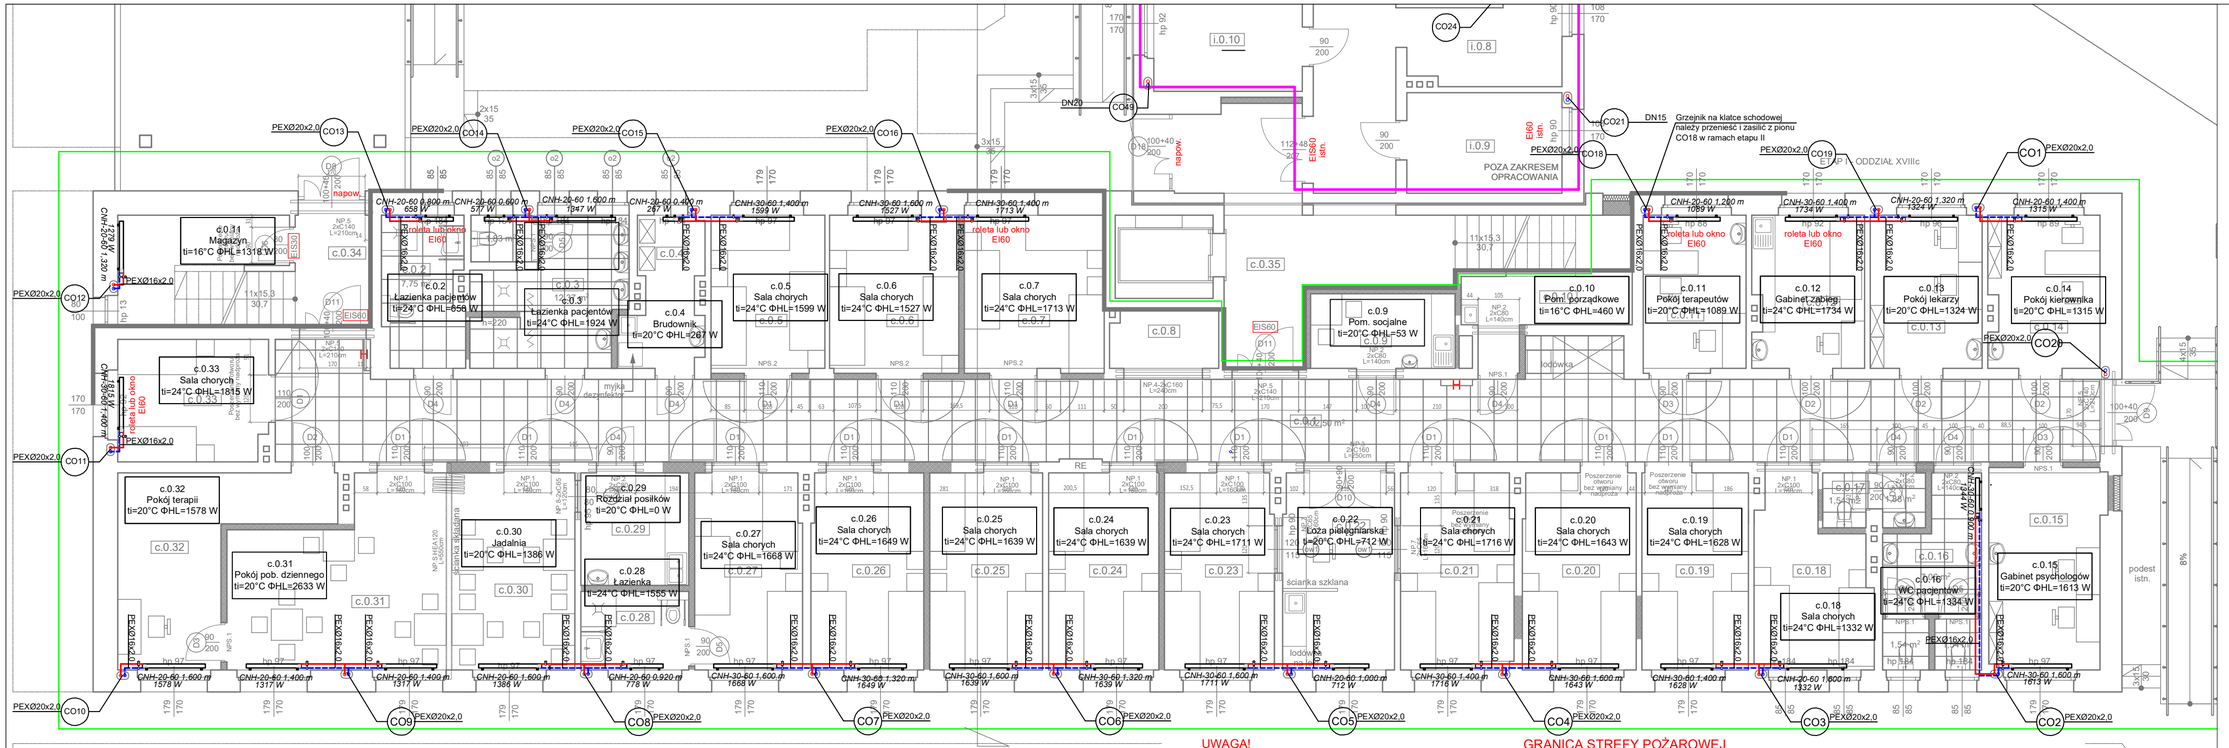

LEGENDA

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja centralnego ogrzewania prowadzona pod stropem
- instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w posadzce, ścianie
- grzejnik płytowy higieniczny z zaworem termostatycznym i powrotnym
- nr pom., nazwa pom. proj. temp. wewn., proj. zap. na ciepło
- zawór odcinający
- zawór równoważący
- regulator różnicy ciśnień
- pion instalacji c.o.

UWAGI

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynacje branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe, w najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki z zaworem odcinającym. Instalację wykonać ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP

Inwestor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33	Faza opracowania: PT
Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII	Branża: sanitarna Data opracowania: 18.11.2024 Rewizja: 01
Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek (uprawnienia budowlane nr SLA/277/POOL/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda (uprawnienia budowlane nr SLA/0362/POOL/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń)	Podpis:
Tytuł rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU - SEGMENT C	Skala: 1:100 Nr rysunku: ISCO-02