



SCHEMAT PRZYŁĄCZA Z.W.U.

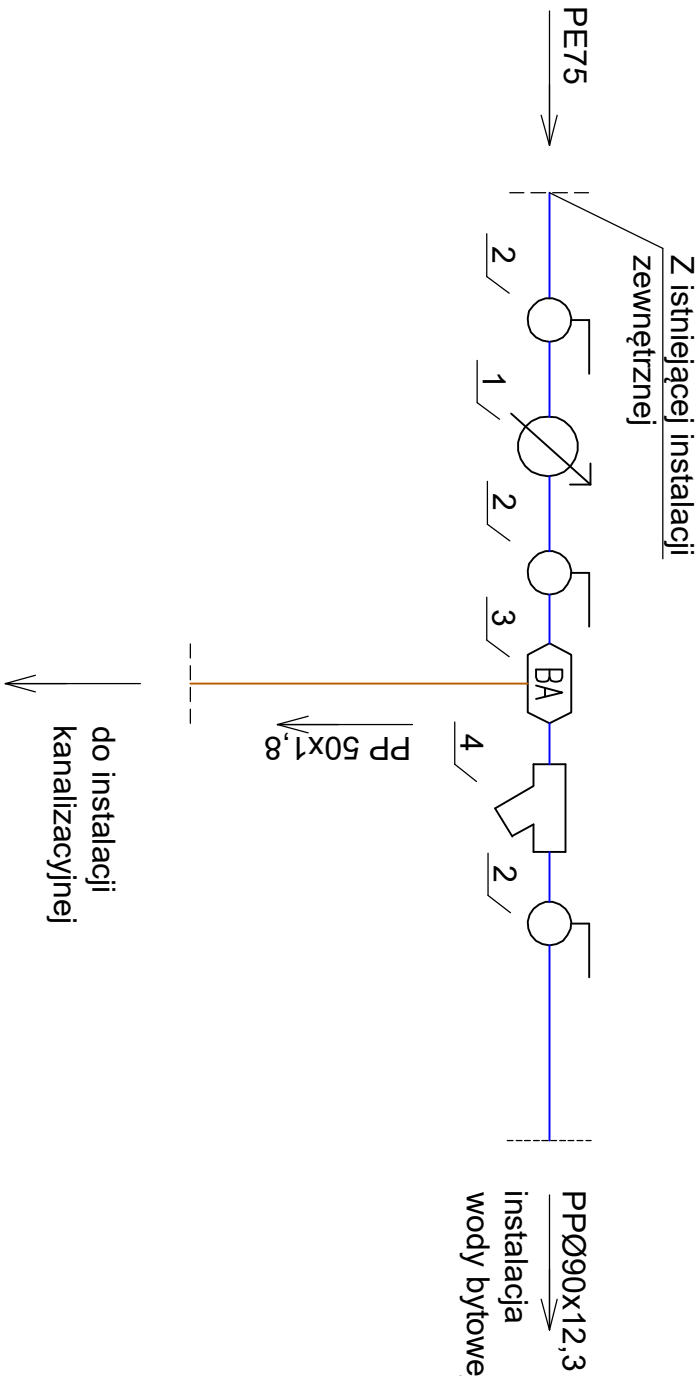

- 1 - wodomierz wody zimnej DN25 Q3=10 m3/h
- 2 - zawór odcinający 2 1/2"
- 3 - zawór antyskażeniowy BA DN32
- 4 - filtr siatkowy 2"

SCHEMAT PRZYŁĄCZA WODY DO CELÓW PPOŻ.

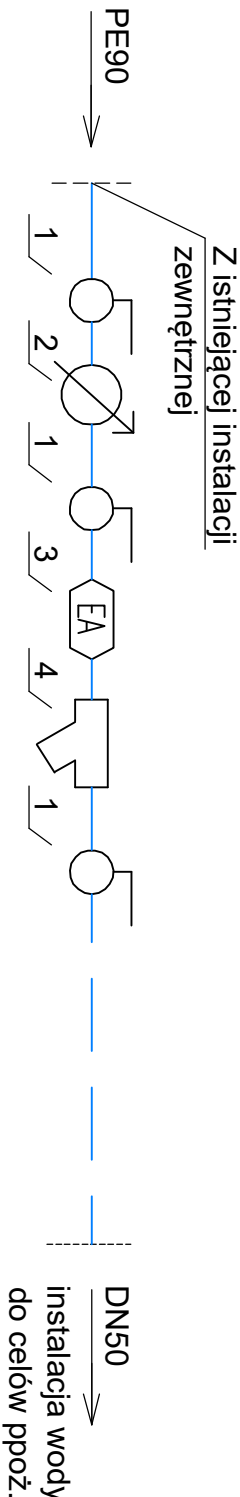

- 1 - zawór odcinający 2"
- 2 - wodomierz DN25 Q3=6 m3/h
- 3 - zawór antyskażeniowy EA 2"
- 4 - filtr siatkowy 2"

| | |
|--|--------------------------------|
| MOSTOSTAL ZABRZE GPBP | |
| Investor: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33 | Faza opracowania: PT |
| Temat: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PAWILONIE NR XVIII | Branża: sanitarna |
| Projektant: mgr inż. Wojciech Wiącek | Podpis: --- |
| Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Burda | Podpis: --- |
| Tytuł rysunku: INSTALACJA WODY BYTOWEJ I PPOŻ - SCHEMAT PRZYŁĄCZA | Nr rysunku: ISWK-09 |