
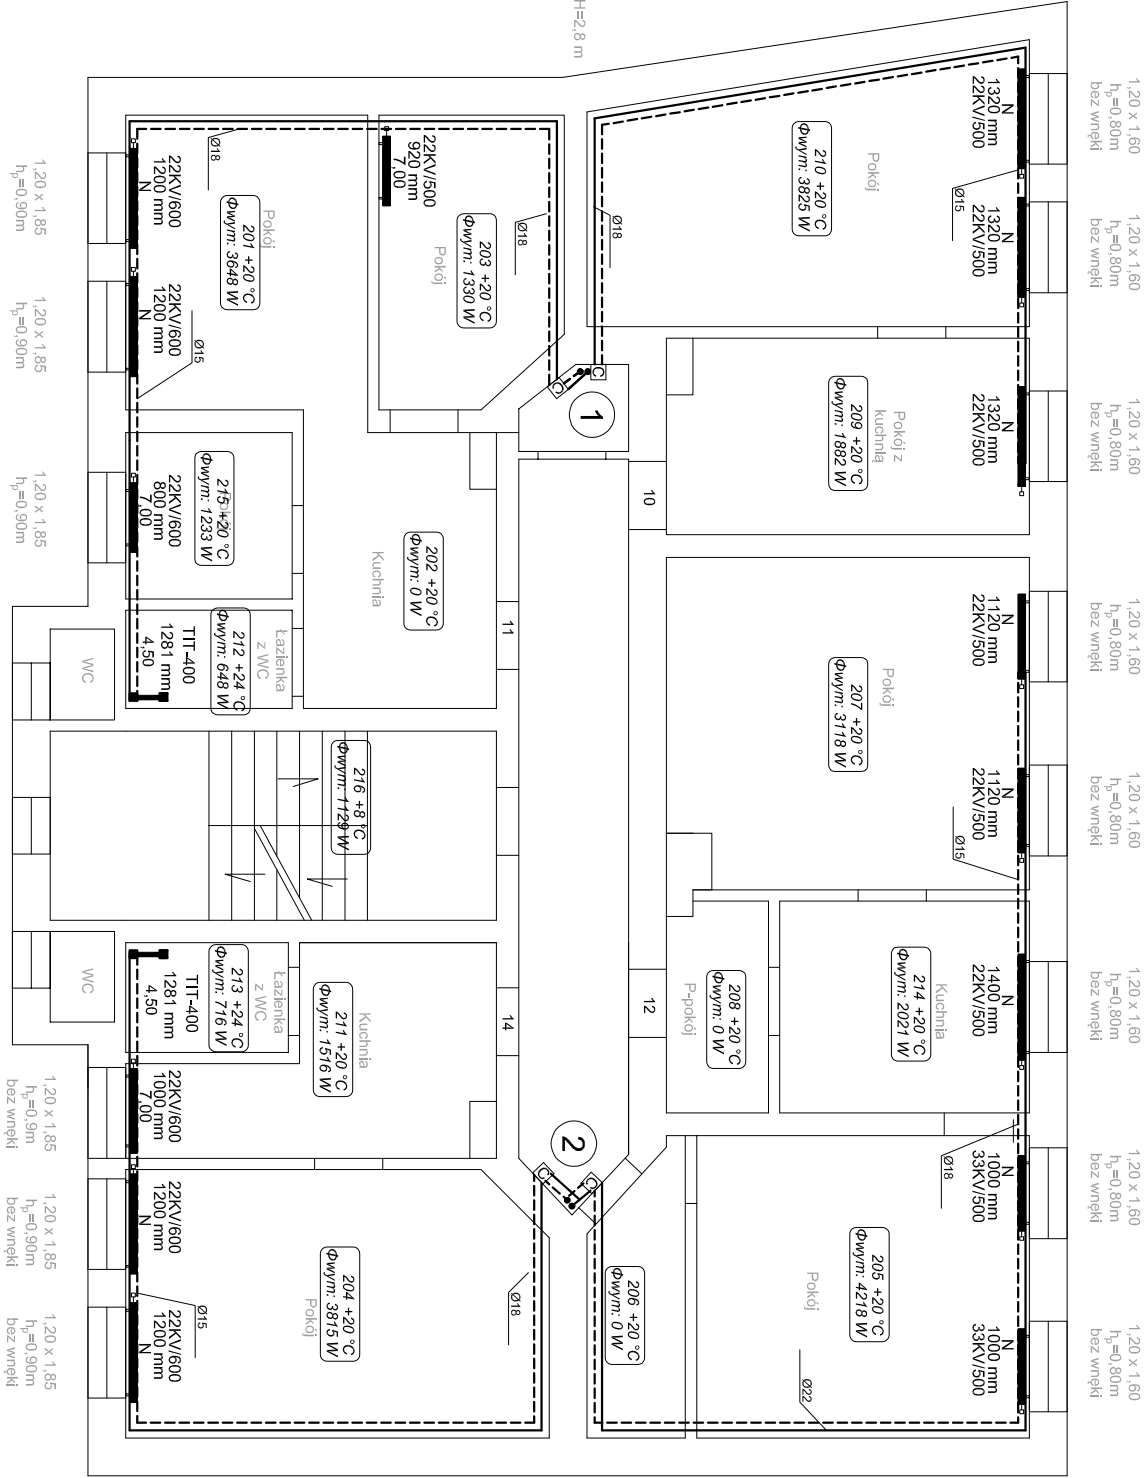


Rzut pięttra I i II
Ruda Śląska, ul. Janasa 26

Rzut pięttra II
Ruda Śląska, ul. Janasa 26

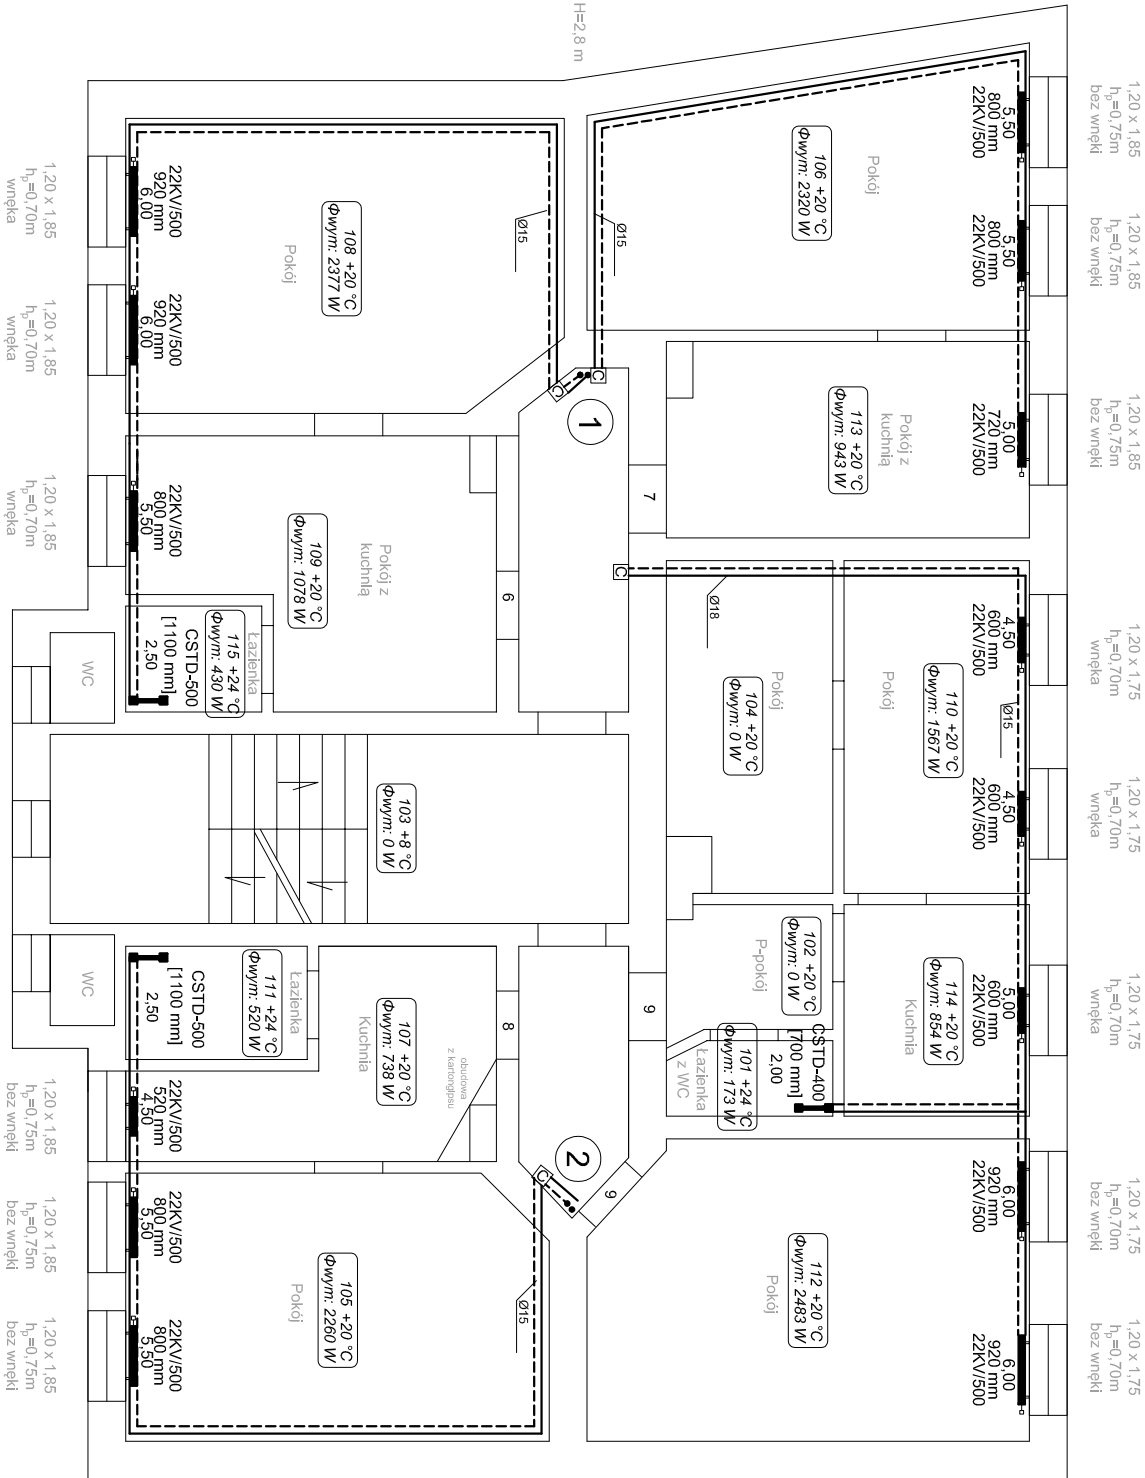

LEGENDA:

- Grzejnik
Typ/Wysokość
Długość
Nastawa
- 21KV-S/500
1200 mm
2,00
- Rurociąg, średnica
Zawory odcinające podpijonowe
Szafka ciepłonierza
Zawór kulowy
Pion
Oznaczenie pionu
- Ø15
8
16

UWAGI:

- 1) Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorem,
2) W lokalach do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji przyjęto układ ścian i wysokość parapetów z sąsiednich lokali.
3) Instalacje do lokali, które nie zostaną przyłączone należy zakończyć na zaworach odcinających w szafkach

FUNKCJA	DATA	NAZWISKO	PODPIS	NR UPRAWNIENI	Czek biurowa	Inst. C.O.
Projektował	10.23	D.SLABY		SLK/8625/PWBS/19	Szczelnia	PI
					Forma	A4
					Skala	100
Pracownia						
DASLA						
Dariusz Słaby						
44-100 GATWICE, ul. Pocztowa 12A15						
tel. 66-67-47-86						
Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania						
Rozwinięcie instalacji						
Numer rysunku						
3						