


1/1	Strona tytułowa
1/2	Tablica rozdzielcza Schemat strukturalny
2/2	Tablica rozdzielcza Widok elewacji

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny
0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
FI... – wyłącznik różnicowoprądowy
K... – stycznik instalacyjny
KM... – przełącznik instalacyjny
KT... – przełącznik czasowy
TR... – transformator bezpieczeństwa
T... – przekładnik prądowy

- Układ sieci: TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.



ABC Pracownia Projektowa


ul. Roosevelta 59/11 41-800 Zabrze tel. 032-370-22-26 fax. 032-376-43-40 biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z O.O.
ul. Goethego 3, 41-800 Zabrze

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIŚ
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aleksander NOSIŁA	1505BLOKK	
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Różewski	SL4730PMCE13	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ			

TEMAT	SKALA	BRANŻA
Roboty budowlane związane z wykonaniem suszarni odzieży roboczej w budynku ZPEC Zabrze	1:50	ELEKTR.
ADRES	FAZA	DATA
ul. Cmentarna 19 D 41-800 Zabrze	PBW	01/2019
	SIGNATURA PROJEKTU	NR RYS.
	ZAMIANA	DATA ZMIANY
		E/02

TRESC RYSUNKU Schemat modyfikacji tablicy RB.

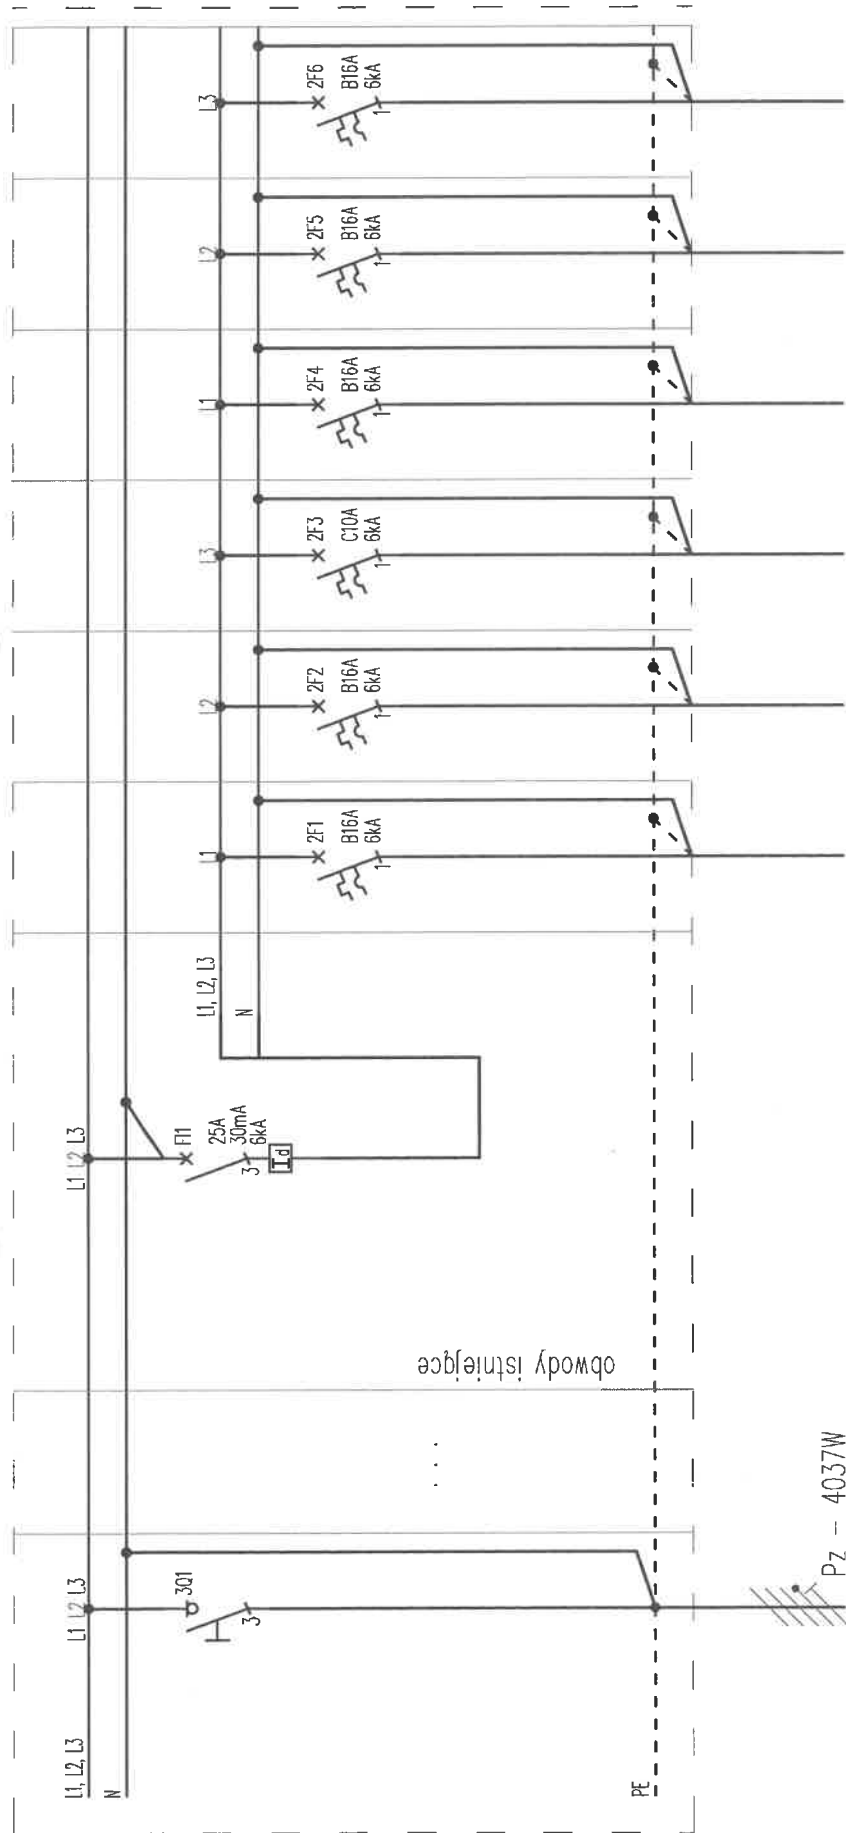

Pz - 4037W
Kj - 0,45
PS - 1817W

nr obwodu	-	-	RB/1g	RB/2g	RB/3g	RB/4g	RB/5g	RB/6g
liczba elementów	-	1	4	3	1	1	-	-
moc zainstalowana	4037	1	800	162	75	3000	-	-
długość obwodu [m]	-	-	50	40	25	25	-	-
typ przewodu	-	-	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	-	-
nazwa odbiornika / urządzenia	Człon zasilający	Obwody istniejące	Gniazda wtyczkowe	Oświetlenie	Wentylator wyciągowy	Sterownik nagrzewnic	Rezerwa	Rezerwa
lokalizacja	RBA		Suszarnia	Suszarnia	Suszarnia	Suszarnia		


Rozdzielnica RB

NAZWA RYSUNKU:
TABLICA ROZDZIELCZA
SCHEMAT STRUKTURALNY

NUMER RYSUNKU:
E02

NUMER ARKUSZA:
1/2

RB, natynkowa, IP 40, IK 09 (z dzwiami), II klasa ochrony, metaliczny szary i biel tytanowa
3x24=72 mod



NAZWA RYSUNKU:

TABLICA ROZDZIELCZA
SCHEMAT STRUKTURALNY

NUMER RYSUNKU:

E02

NUMER ARKUSZA:

2/2