


Rozdzielnica p/t 5x18

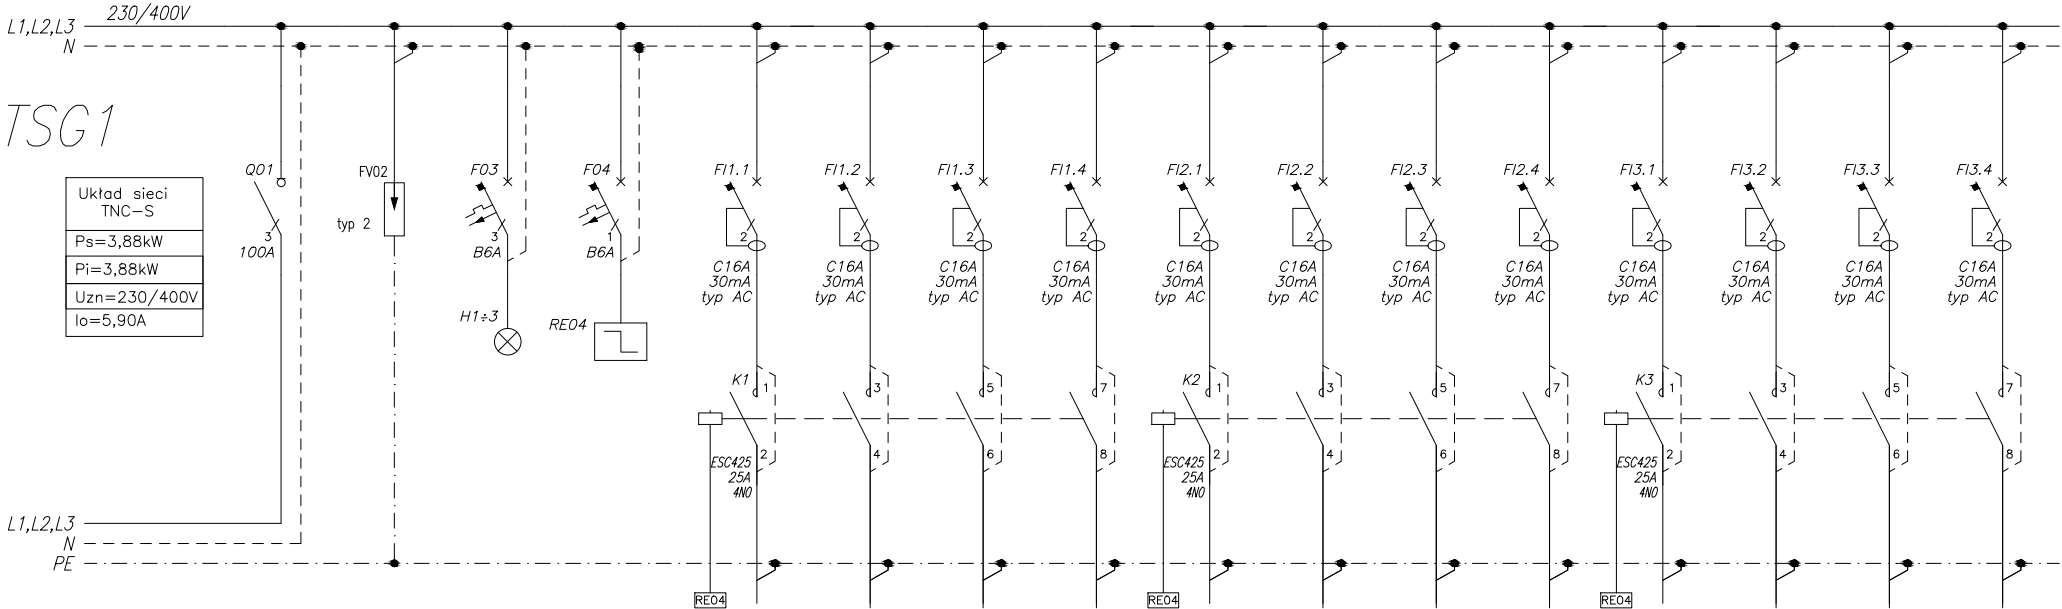

	01	02	03	04
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochrona przepięciowa DEHNguard M TNS 275	Obecność napięcia	Regulator ET02-4550
Pi [kW]	3,88			0,05
Typ przewodu	N2XH-J 5x6	5xLY6	LY1,5	LY1,5

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4
Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/520	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/520	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/520	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/520	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/330	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/330	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/330	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/190	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/190	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/190	Zasilanie kabla grzejnego VCDR20/190	Zasilanie kabla grzejnego REZERWA
0,52	0,52	0,52	0,52	0,33	0,33	0,33	0,19	0,19	0,19	0,19	-
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	-

- OZNACZENIE APARATÓW
- Q01 – rozłącznik SBN390 100A 3P
  - FV02 – ochronnik DEHNguard M TNS 275
  - F03 – bezpiecznik 3P B6A
  - F04 – bezpiecznik 1P B6A
  - H1-H3 – sygnalizator potrójny
  - BR – blok rozdzielczy 4-11
  - RE04 – regulator ET02-4550
  - F1.1-F1.4 – wył. różn. z członem nadprąd. C16A 30mA AC
  - K1-K3 – stycznik ESC425 25A 230V 4NO

NR		KREŚLIŁ	
		Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593	
Nazwa i adres inwestycji : BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.		Nr projektu: 25/2018	
Temat rysunku : TABLICA TSG1		branża : elektryczna	
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec		Data: 20.06.2020r.	
Sprawdził: inż. Paweł Piwowar		Nr rysunku: PW.E-41	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.			