


DANE TECHNICZNE:

1. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 230/400V
 2. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI: 500V
 3. STOPIEŃ OCHRONNOŚCI: IP-44
 4. KLASA IZOLACJI: II
- ZŁĄCZE KABLOWE I POMIAROWE W OBUDOWIE TERMOUTWARDZALNEJ

UWAGA:

WYPOSAŻENIE ZGODNIE ZE SCHEMATEM UZGODNIONYM Z TAURON DYSTRYBUCJA SA DZIAŁ POMIARÓW

* - APARATY PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

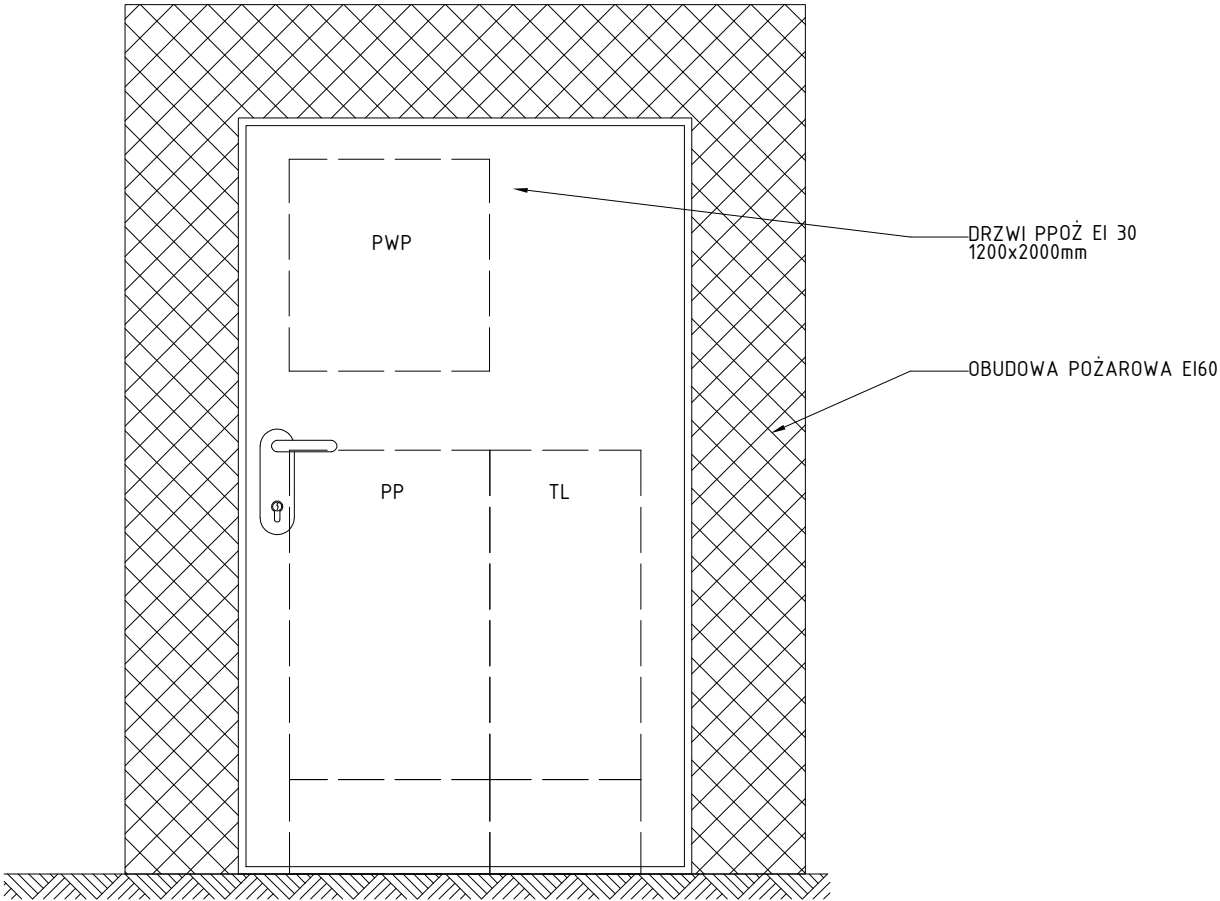

ESAL PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ		
REMONT POMIESZCZEŃ NA FRAGMENTE 1 PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY Z WYMIANĄ OKIEN PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 22 W KATOWICACH		
tytuł rysunku: WIDOK ZESTAWU ZŁĄCZOWO-POMIAROWEGO I PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU	skala rysunku -	numer rysunku E-203
projektował: inż. Mariusz STROJNY upr. bud. SLK/0956/PWOE/05	data projektu kwiecień 2022	podpis

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)