


# Rozdzielnica główna Rg

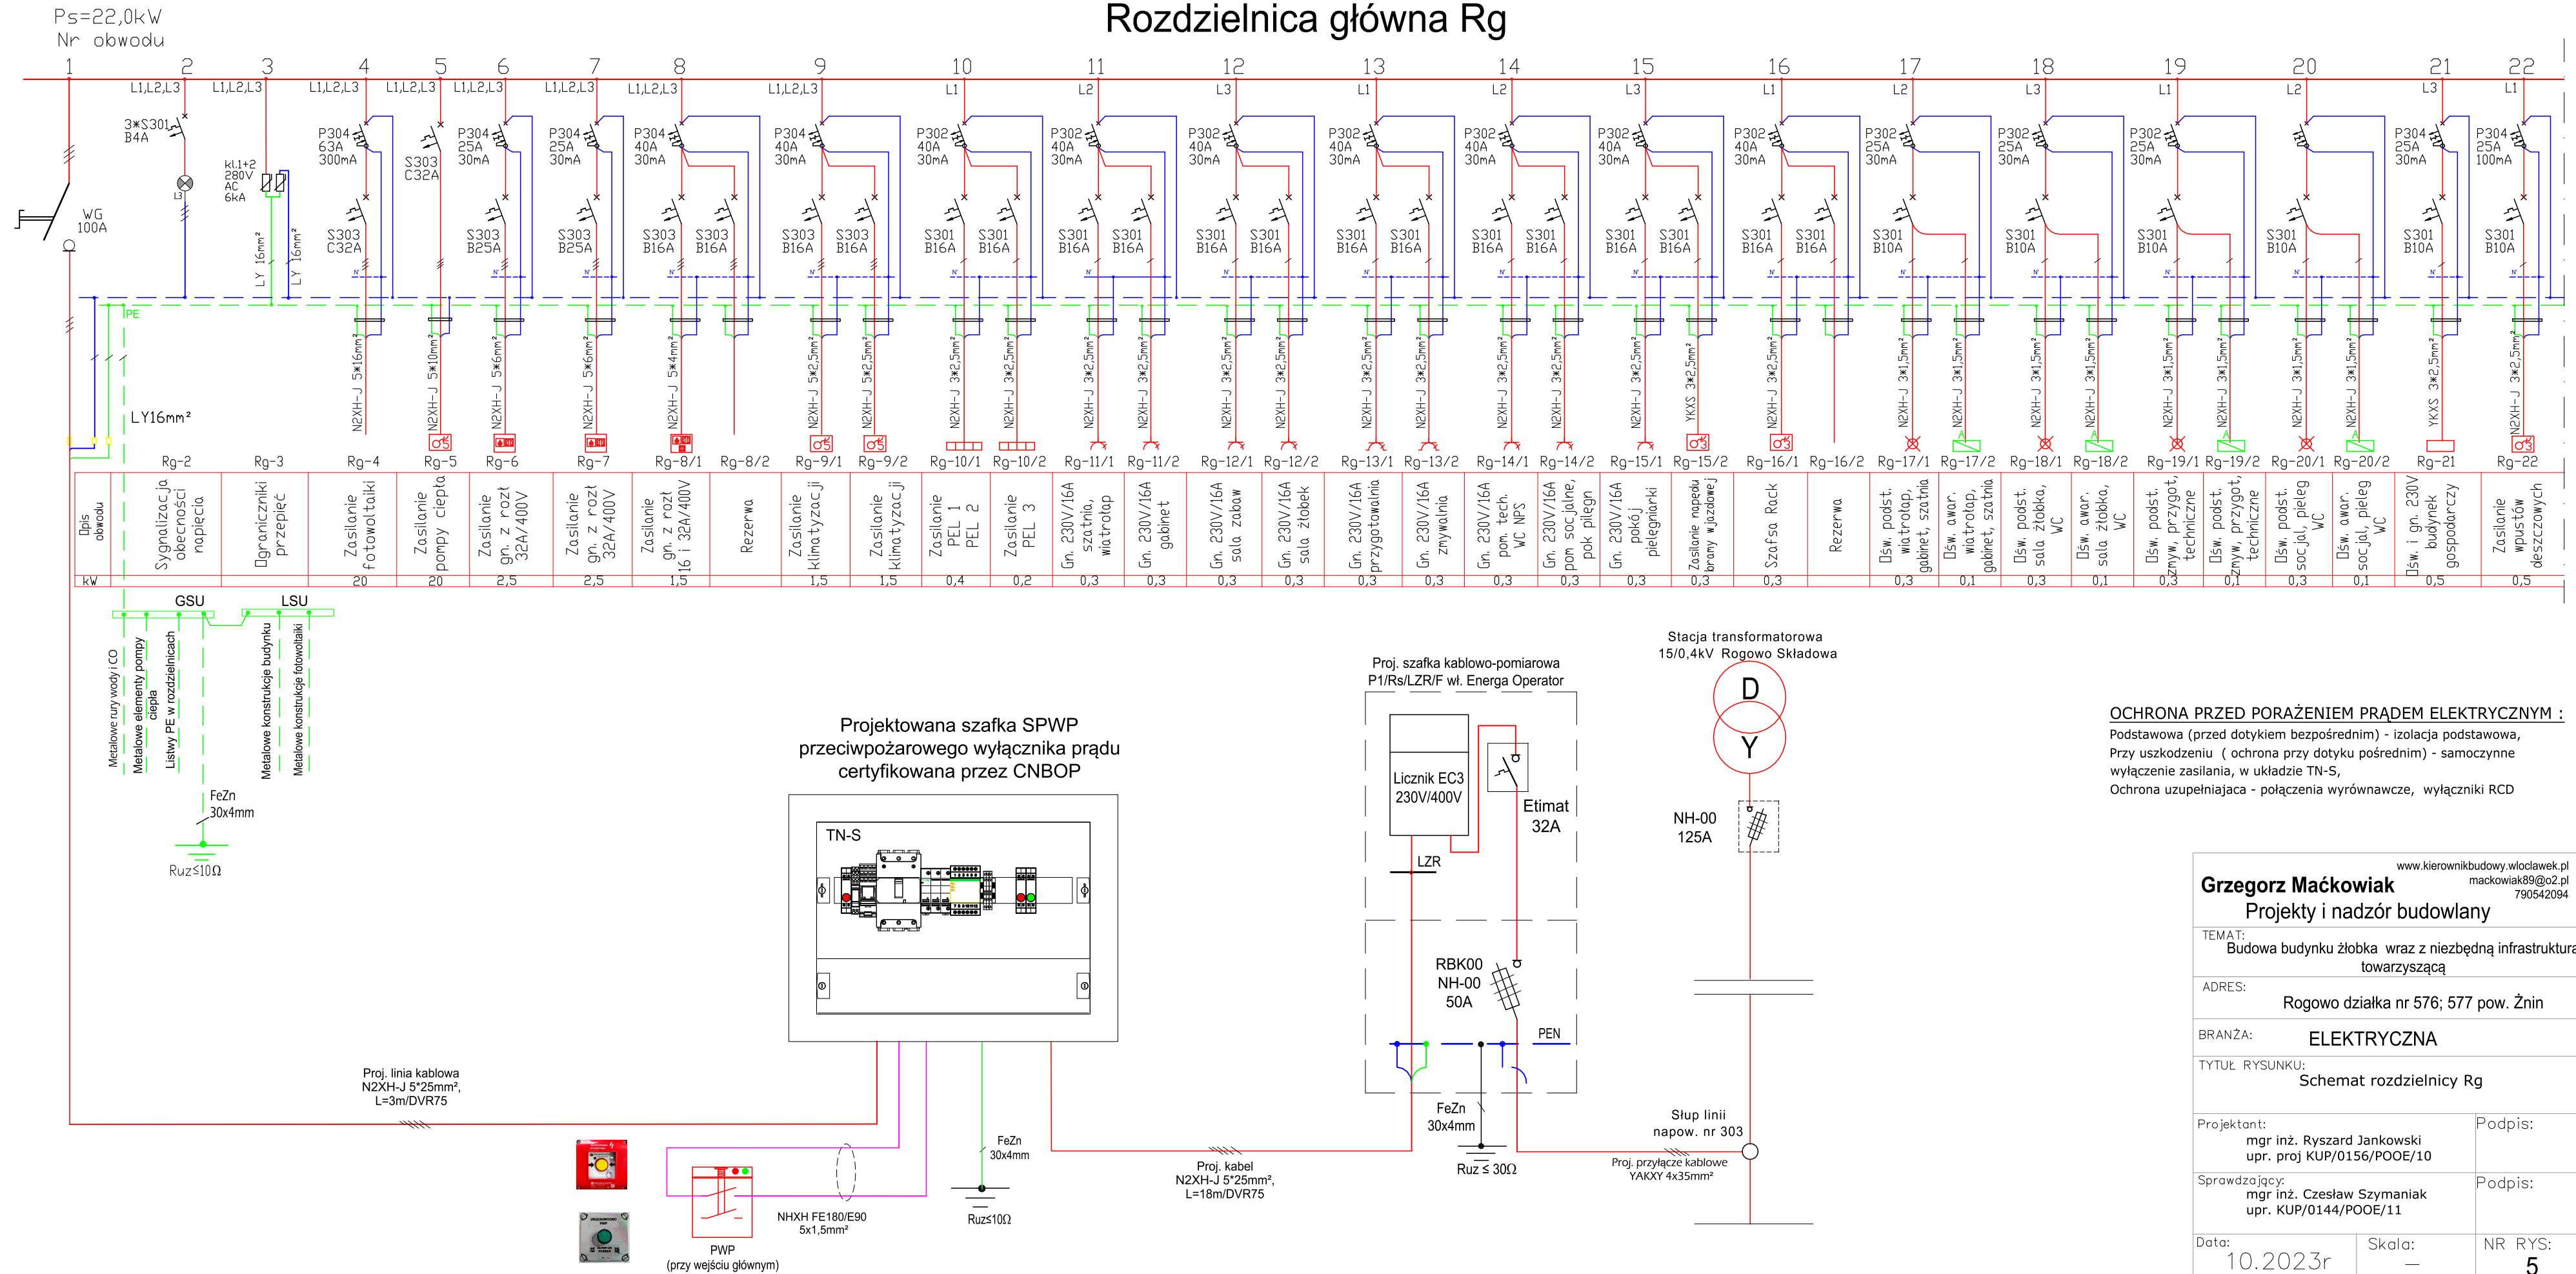

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM :

Podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) - izolacja podstawowa,  
Przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) - samoczynne  
wyłączenie zasilania, w układzie TN-S,  
Ochrona uzupełniająca - połączenia wyrównawcze, wyłączniki RCD

<p>www.kierownikbudowy.wloclawek.pl  mackowiak89@o2.pl  79054209</p>	
<p><b>Grzegorz Maćkowiak</b>  <b>Projekty i nadzór budowlany</b></p>	
<p>TEMAT:  <b>Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą</b></p>	
<p>ADRES:  <b>Rogowo działka nr 576; 577 pow. Żnin</b></p>	
<p>BRANŻA:  <b>ELEKTRYCZNA</b></p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU:  <b>Schemat rozdzielnicy Rg</b></p>	
<p>Projektant:  <b>mgr inż. Ryszard Jankowski  upr. proj KUP/0156/POOE/10</b></p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający:  <b>mgr inż. Czesław Szymaniak  upr. KUP/0144/POOE/11</b></p>	<p>Podpis:</p>
<p>Data:  <b>10.2023r</b></p>	<p>Skala:  <b>—</b></p>
<p>NR RYS:  <b>5</b></p>	