

Jednostka projektowa:
Biuro projektowe
Andrzej Rozwadowski
63-600 Kępno, ul. Młyńska 8 tel. 698 648 157 tel. 575 301 500



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA: BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA: Rudawica, dz. nr 3/1 gm. Żagań

INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów, ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

Kategoria obiektu budowlanego: XVI

Jednostka ewidencyjna: Żagań – gmina 081009_2

Obręb ewidencyjny: Rudawica 0015

ZESPÓŁ AUTORSKI

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Pieczętka i podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski	24/07/DOIA	
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga	48/DSOKK/2012	
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski	UAN.7342-104/92	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Projektant instalacji sanitarnych	mgr inż. Agata Urban	DOŚ/0382/PWBS/18	
Sprawdzający instalacje sanitarne	mgr inż. Mirosław Grygier	WKP/0111/POOS/06	
Projektant instalacji elektrycznych	mgr inż. Andrzej Cichosz	WKP/0190/POOE/17	
Sprawdzający Instalacje elektryczne	inż. Roman Górecki	WKP/0383/POOE/12	

Kępno, 4 listopad 2022r

LP.	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	STR./NR RYS.
1.	STRONA TYTUŁOWA	1
2.	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	2
3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3
PROJEKT TECHNICZNY		4
4.	OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:	5
CZĘŚĆ RYSUNKOWA		30
5.	ELEWACJE	A_01/31
6.	RZUT PARTERU	A_02/32
7.	RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE	A_03/33
8.	RZUT DACHU	A_04/34
9.	PRZEKRÓJ A-A	A_05/35
10.	ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ	A_06/36
11.	RZUT FUNDAMENTÓW	K_01/37
12.	RZUT ŚCIAN SZKIELETOWYCH	K_02/38
13.	SZCZEGÓŁ ŚCIAN SZKIELETOWYCH	K_03/39
14.	RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU	K_04/40
15.	SZCZEGÓŁ WIĄZARÓW DACHOWYCH	K_05/41
16.	OGRODZENIE PANELOWE	K_06/42
ZAŁĄCZNIKI		43
<ul style="list-style-type: none"> • Uprawnienia projektantów 		44-47
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		(wg. numeracji własnej)
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ		(wg. numeracji własnej)

Oświadczenie

Na podst. art.34 ust.3d pkt 3 –Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 zmieniony przez: Dz. U. z 2022 r. poz. 88) oświadczam, że projekt budowlany:

INWESTYCJA: BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA: Rudawica, dz. nr 3/1 gm. Żagań

INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów, ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ AUTORSKI

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Pieczętka i podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski	24/07/DOIA	
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga	48/DSOKK/2012	
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski	UAN.7342-104/92	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski	178/02/DUW	
Projektant instalacji sanitarnych	mgr inż. Agata Urban	DOŚ/0382/PWBS/18	
Sprawdzający instalacje sanitarne	mgr inż. Mirosław Grygier	WKP/0111/POOS/06	
Projektant instalacji elektrycznych	mgr inż. Andrzej Cichosz	WKP/0190/POOE/17	
Sprawdzający Instalacje elektryczne	inż. Roman Górecki	WKP/0383/POOE/12	

Kępno, 4 listopad 2022r

PROJEKT TECHNICZNY

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa kancelarii Leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki obejmującym niezbędną infrastrukturę techniczną. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Rudawica gm. Żagań, na działce o numerze ewidencyjnym 3/1.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

W chwili obecnej na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny leśniczego wraz z pomieszczeniem kancelaryjnym oraz budynek gospodarczy. Działka posiada przyłącza, tj. przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej zakończone bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe tzw. szambem, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne poprowadzone kablowo ze słupa sieci elektroenergetycznej. Tylne części działki jest niezabudowana i stanowi powierzchnie biologicznie czynną w postaci lasu, terenów trawiastych i zadrzewień.

Na działce wyznaczono miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz miejsce przechowywania opadów stałych w zamykanych pojemnikach.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, ukształtowanie i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

3.1 Wytyczne wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji stanowiący działkę 3/1 nie podlega pod ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlatego też przez Wójta Gminy Żagań wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr 71/2022.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu:

- Linia zabudowy: nie wyznacza się obowiązującej linii zabudowy, budynek zlokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (**warunek spełniony**)
- Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu od 50 do 60m² (**warunek spełniony – powierzchnia zabudowy wynosi: 50,2m²**)
- Szerokość elewacji frontowej od 5,00m do 10,00m (**warunek spełniony – wielkość elewacji frontowej wynosi 9,57m**)

- Wysokość wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (wysokość kalenicy): maksymalnie dwie kondygnacje, wysokość górnej elewacji frontowej od 3,00 do 7,00m, wysokość głównej kalenicy od 6,5m do 7,0m (**warunek spełniony: budynek posiada jedną kondygnację, wysokość górnej elewacji frontowej wynosi 3,26m, wysokość głównej kalenicy wynosi 6,79m**)
- Układ oraz kąt nachylenia połaci dachowych: dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45°(**warunek spełniony**)

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- dostęp do drogi publicznej: dostęp do drogi gminnej (działka nr 107) (wg. odrębnego opracowania)
- zasilanie w energię elektryczną – z Sieci energetycznej (Złącze pomiarowo-kablowe wykonane zostanie wg. odrębnego opracowania)
- Zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej (wg. odrębnego opracowania)
- odprowadzenie ścieków socjalno- bytowych- do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe tzw. szambo (projekt zbiornika znajduje się w części architektoniczno-budowlanej rys. K03)
- ogrzewanie obiektu: z preferencją rozwiązań ekologicznych-zastosowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zasilanymi prądem produkowanym panelami fotowoltaicznymi.
- odpady komunalne – zgodnie z ustawą o odpadach
- wody opadowe – na teren otwarty działki nie zmieniając stosunków wodnych na działkach sąsiednich
- miejsca postojowe (min. 1 miejsce postojowe) – zapewniono 4 miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

3.2 Projektowane obiekty budowlane

W wyniku realizacji inwestycji planuje się budowę budynku kancelarii Leśnictwa Rudawica. Budynek jednokondygnacyjny parterowy. Przekryty dachem dwuspadowym stromym. Poziom parteru budynku projektuje się ok. 0,32m nad poziomem terenu, na rzędnej 123,82m npm.

Zostaną wykonane także utwardzenia terenu w obrębie projektowanego obiektu, w postaci dróg wewnętrznych. Podjazd i chodniki wykonane zostaną na podłożu piaskowym – przepuszczalnym.

3.3 Zieleń towarzysząca

Tereny biologicznie czynne działki zagospodarowane zostaną trawnikiem, nasadzeniami ozdobnymi, krzewami niskopiennymi.

3.4 Układ komunikacyjny

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej oraz zjazd z drogi gminnej. Na terenie działki projektuje się miejsca parkingowe oraz miejsca przechowywania odpadów stałych w zamykanych pojemnikach.

3.5 Uzbrojenie terenu

Budynek podłączony zostanie do mediów w postaci:

- energii elektrycznej z wykorzystaniem złącza kablowo-pomiarowego – wykonanego w odrębnym postępowaniu. Wewnętrzna linia zasilająca łącząca budynek ze złączem pomiarowo-kablowym w postaci kabla ziemnego YKXS 4x16mm o całkowitej długości ok. 10,0m, na głębokości 70cm pod poziomem terenu.
- wody – przyłączy wodociągowe wg. odrębnego opracowania
- kanalizacji sanitarnej – przyłączy kanalizacji sanitarnej zakończone projektowanym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
- telekomunikacyjnej – przyłączy do sieci telekomunikacyjnej wg. odrębnego opracowania, na terenie działki wykonane zostanie wyprowadzenie wewnętrznej linii telekomunikacyjnej do studzienki telekomunikacyjnej.

3.6 Bilans wód opadowych

Wody opadowe zgodnie z §29 obowiązujących warunków technicznych nie będą kierowane na teren nieruchomości sąsiedniej, zostaną rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym działki Inwestora.

Obliczenie spływu zlewni : dach – $110 \text{ m}^2 = 0,01 \text{ ha}$

Współczynnik spływu (dach powyżej 15st.) - 1,0

Natężenie opadów (deszcz zwykły) - $0,0015 \frac{\text{l}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$

$$Q = 110 \cdot 1,0 \cdot 0,0015 = 0,165 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

Deszcz nawalny 15 min z prawdopodobieństwem 0,2 tj. raz na 5 lat - $0,013 \frac{\text{l}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$

$$Q = 110 \cdot 1,0 \cdot 0,013 = 1,43 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

W ciągu 15 minut opad nawalny wyniesie $1,287 \text{ m}^3/\text{h}$

Obliczenie spływu zlewni : projektowana powierzchnia utwardzona – $105,9 \text{ m}^2$

Współczynnik spływu - 0,6

Natężenie opadów (deszcz zwykły) - $0,0015 \frac{\text{l}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$

$$Q = 105,9 \cdot 0,6 \cdot 0,0015 = 0,0953 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

Deszcz nawalny 15 min z prawdopodobieństwem 0,2 tj. raz na 5 lat - $0,013 \frac{\text{l}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$

$$Q = 105,9 \cdot 0,6 \cdot 0,013 = 0,83 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

W ciągu 15 minut opad nawalny wyniesie $0,74 \text{ m}^3$

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony, powierzchnię dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

Powierzchnia opracowania A-B-C-D-E 2322,0→14,9%

Powierzchnia działki 15627m² →100,00%

Powierzchnia zabudowy 171,2m² → 1,1%

Powierzchnia nowej zabudowy 50,2m² → 0,3%

Powierzchnia utwardzona/komunikacji istniejąca 601,4m² → 3,9%

Powierzchnia utwardzona projektowana 105,9m² → 0,7%

Powierzchnia czynna biolog. 14698,3m² → 94,0%

Projektowany poziom 0.00~123,82m n.p.m

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane oraz czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, a także określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, oraz dane o charakterze, cechach istniejących i przewidzianych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

5.1 Ochrona zabytków:

- Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.
- Przedmiotowa działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej

5.2 Eksploatacja górnicza:

- Zainwestowana działka nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej.
- Projektowany budynek nie będzie w sposób szkodliwy wpływać na środowisko, a w szczególności nie będzie emitować zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych, hałasów, wibracji, a także promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego oraz innych. Nie będzie też stwarzać zagrożenia dla higieny i zdrowia jego użytkowników oraz ich otoczenia.

5.3 Środowisko:

- **Teren pod inwestycję leży na terenie obszarów chronionych Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony „Bory Dolnośląskie” oraz Natura 2000 Specjalne Obszary Chronione „Dolina Dolnej Kwisy”. Zamierzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na powyższe tereny.**
- **Zakazuje się lokalizacji zabudowy na terenie leśnym.**
- **Działka nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej ponieważ projektowany budynek przeznaczony zostanie na cele gospodarki leśnej.**

- 7.1 Odpady stałe. Selektywna zbiórka i magazynowanie w zamykanych kubłach do czasu wywozu przez uprawnioną firmę na podstawie stosownej umowy z Urzędem Gminy.
- 7.2 Ścieki. Odprowadzanie kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe tzw. szambo.
- 7.3 Odprowadzanie wód deszczowych. Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano na własny teren nieutwardzony inwestora, nie naruszając interesów osób trzecich. Grunt jest w stanie przyjąć wody opadowe i nie nastąpi zmiana stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

Inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Ochrona pracowników budowlanych wg planu BIOZ

6. Dane wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi.

Budynek ze względu na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Dla projektowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej.

Budynek posiada jedynie wjazd funkcjonalny.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm³/s, z hydrantu zewnętrznego o średnicy DN80mm

Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10 dm³/s, z hydrantu zewnętrznego o średnicy DN 80 mm. Dla analizowanego obiektu zewnętrzne zaopatrzenie w wodę realizowane jest za pomocą hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego w odległości: do 75m od projektowanego obiektu.

Lokalizację hydrantu zewnętrznego zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Obiekt projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Grunt rodzimy, na którym zostanie posadowiony budynek, stanowią warstwy jednorodne genetycznie, równoległe do powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Na miejscu budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W związku z powyższym warunki gruntowe klasyfikuje się jako proste.

W projekcie przyjęto i zastosowano prosty, nieskomplikowany układ i schemat konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. Obiekt będzie podłączony do sieci elektroenergetycznej.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) wg art. 3 pkt 20 – obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

10.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest określenie obszaru oddziaływania obiektu dla inwestycji pod nazwą: „BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 3/1, położonych w obrębie Rudawica.

10.2 Określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego przeprowadzone zostało na podstawie:

- analizy projektowanego obiektu kubaturowego
- analizy uwarunkowań formalno-prawnych.

10.3 Wyniki analizy:

NR EW. DZIAŁKI	PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA WŁĄCZENIA DO OBSZARU OBJĘTEGO ODDZIAŁYWANIEM	UWAGI
	Decyzja o warunkach zabudowy nr 71/2022 wydana przez Wójta Gminy Żagań. Znak: GKR.6730.85.2022	Budynek i infrastruktura spełnia założenia decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Żagań.
	Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (<i>tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami, zmieniony przez: Dz.U. z 2022r. poz. 88</i>)	Projektowany obiekt nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie spełnienia wymagań podstawowych wymienionych w Art. 5 ust. 1
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) - analiza pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (<i>tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami, zmieniony przez: Dz.U. z 2020r. poz. 471</i>))	<p>Dział II - Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rozdział 1- Usytuowanie budynku</u> § 13.1 Naturalne oświetlenie – warunek spełniony • <u>Rozdział 2- Dojścia i dojazdy- warunki spełnione</u> • <u>Rozdział 3 - Miejsca postojowe dla samochodów osobowych –warunki spełnione</u> • <u>Rozdział 4 - Miejsca gromadzenia odpadów stałych -warunki spełnione</u> • <u>Rozdział 6 - Studnie § 31 – nie dotyczy</u> • <u>Rozdział 7 – Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe –warunki spełnione</u> <u>Rozdział 8 – Zieleń i urządzenia rekreacyjne § 40 – nie dotyczy</u> <p>Dział III - Budynki i pomieszczenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rozdział 2 – Oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń § 60</u> projektowana budowa nie wpływa na ograniczenie nasłonecznienia budynków na działkach sąsiednich <p>Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Rozdział 7- Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271, § 272, § 273 –warunek spełniony.</u>
	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)	Budynek zostanie przeznaczony na cele publiczne będzie używany z dopuszczalną emisją hałasu.
	Ustawa z dnia 27 kwietnia	Projektowany budynek nie zalicza się do przedsięwzięć

	2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)	mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest dla niego wymagane opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko.
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)	Projektowany budynek nie zalicza się do zagadnień określonych w § 2 i § 3
	Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późniejszymi zmianami)	Projektowana budowa nie znajduje się w granicach pasa drogowego.

Zakres oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie zainwestowanej działki.

11. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Budynek kancelarii przeznaczony docelowo do wykonywania czynności kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Układ funkcjonalny pokazuje rzut przyziemia.

Budowa budynku będzie realizowana w systemie jednoetapowym.

12. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo ustawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

Projektuje się budowę budynku samodzielnej kancelarii leśniczego o wymiarach 5,55x9,57m z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45°. Wejście do obiektu znajduje się od strony elewacji frontowej poprzez drzwi wejściowe. Forma architektoniczna obiektu opierać się będzie na rzucie prostokąta, z wcięciem w części wejściowej. Projektowany budynek wykończony zostanie tynkiem silikonowym w kolorze złamanej bieli, oraz dekokiem w postaci deski elewacyjnej w kolorze naturalnego drewna.

Obiekt podłączony będzie do sieci elektroenergetycznej, sanitarnej wodociągowej i kanalizacyjnej zakończonej bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz teletechnicznej. Odprowadzenie wody deszczowej będzie się odbywać na terenie działki będącej własnością Inwestora.

Obiekt spełnia ustalenia Decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Żagań, a więc można przyjąć że jest dostosowany do istniejącej zabudowy.

13. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnicę, liczbę kondygnacji;

pow. zabudowy [m ²]	pow. użytkowa [m ²]	kubatura [m ³]	szer. elewacji frontowej [m]	szer. elewacji bocznej [m]	Wysokość do kalenicy [m]	Wys. do okapu [m]	Liczba kondygnacji
50,2	38,5	272,74	9,57	5,55	6,79	3,26	1

Zestawienie pomieszczeń:

Zestawienie pomieszczeń		
PARTER:		
Lp.	Nazwa	Pow. użytkowa
0.1	Wiatrołap	3,0
0.2	Pom. gospodarcze	3,5
0.3	Ustęp wydzielony	5,3
0.4	Poczekalnia	6,0
0.5	Aneks kuchenny	3,6
0.6	Biuro	17,1
	Razem	38,5

*Wyliczeń dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836:2015.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Budynek projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Grunt rodzimy, na którym zostanie posadowiony budynek, stanowią warstwy jednorodne genetycznie, równoległe do powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Na miejscu budowy nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W związku z powyższym warunki gruntowe klasyfikuje się jako proste.

15. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.

Projektowany obiekt posiadać będzie jeden lokal użytkowy, nie będzie posiadać lokali mieszkalnych.

16. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

17. Opis zapewniania niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne;

Z uwagi na fakt, że budynek nie przekracza 100m² powierzchni użytkowej, zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne nie jest wymagane.

18. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

Przepływ obliczeniowy wody wyznaczono na podstawie normy PN-92 B-01706:

$$Q_d = 1,05 \text{ l/s}$$

Zapotrzebowanie na wodę:

Do obliczeń przyjęto 2 pracowników

Przeciętne zużycie wody na pracownika (q) – 50 l/d

Wskaźnik nierównomierności dobowej (Nd) – 1,5

$$Q_{d\max} = n \cdot q \cdot Nd = 2 \cdot 50 \cdot 1,5 = 150 \text{ l/d} = 0,15 \text{ m}^3/\text{d}$$

Przepływ obliczeniowy ścieków wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707

$$Q_d = 2,24 \text{ l/s}$$

Do obliczeń przyjęto 2 pracowników

Przeciętne zużycie wody na pracownika (q) – 50 l/d

Współczynnik przeliczający pobór wody na ilość odprowadzanych ścieków (η) – 0,95

Współczynnik nierównomierności dobowej (Nd) -1,5

$$Q_{d\max} = n \cdot q \cdot Nd \cdot \eta = 2 \cdot 50 \cdot 1,5 \cdot 0,95 = 142,5 \text{ l/d} = 0,14 \text{ m}^3/\text{d}$$

Doprowadzenie wody wodociągowej do budynku z przyłącza sieci wodociągowej

Przyłącze zostanie wykonane w oparciu o odrębne opracowanie sporządzone na bazie wydanych warunków technicznych przyłączenia.

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończone projektowanym zbiornikiem na nieczystości ciekłe – szkiełko zbiornika znajduje się w części rysunkowej rys.K03.

Woda deszczowa z dachu projektowanego budynku zostanie odprowadzona na teren działki w taki sposób aby nie powodowało to zalewanie działek sąsiednich.

Powierzchnia działki oraz grunt zalegający poniżej warstwy humusu gwarantuje bezpieczny odbiór deszczówki z dachu budynku.

Wody deszczowe z terenów utwardzonych będą wsiąkały w miejscu kontaktu z podłożem z uwagi na zaprojektowanie terenów utwardzonych z materiałów przepuszczających wodę opadową.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

Projektowany obiekt nie będzie w sposób szkodliwy wpływać na środowisko, a w szczególności nie będzie wpływać na zapatrzenie i jakości wody; emitować zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Selektywna zbiórka do szczelnych pojemników oraz worków foliowych, magazynowanie a następnie wywiezienie do miejsca utylizacji przez uprawnioną firmą na podstawie umowy z Urzędem Gminy.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

W obiekcie nie będą odbywały się procesy powodujące produkcję odpadów; obiekt nie będzie emitować hałasów, wibracji, a także promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowany budynek nie będzie wpływać na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne oraz stwarzać zagrożenia dla higieny i zdrowia jego użytkowników oraz ich otoczenia.

19. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła;


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.IX.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)

a) Oceniany budynek to obiekt mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z lokalizacją Rudawica dz. nr 3/1, obręb 0015 Rudawica. Metoda obliczania charakterystyki energetycznej budynku to metoda obliczeniowa.

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana) A_f wynosi 38,49[m²]. Stacja meteorologiczna, według której danych obliczana jest charakterystyka energetyczna to Zielona Góra.

Ocena projektowanej charakterystyki energetycznej budynku – pompa ciepła		
Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku wg. przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU=41,51 kWh/(m ² ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową	EK =50,76 kWh/(m ² ·rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną	EP=35,53 kWh/(m ² ·rok)	EP<70 kWh/(m ² ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)]



Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową		
1. Ogrzewanie i wentylacja	Q _{Hnd} =1504,57	kWh/rok
2. C.W.U	Q _{Wnd} =93,11	kWh/rok
3. Oświetlenie	Q _{P.L} =168,00	kWh/rok

b) Dostępne nośniki energii:

- Energia elektryczna
- Biomasa

BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA RUDAWICA W M. RUDAWICA

c) Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych:

- Lokalizacja inwestycji nie pozwala na przyłączenie budynku do sieci zewnętrznych (gaz ziemny).

d) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

- System Konwencjonalny
Źródło ciepła: kotłownia na biomase, podgrzewacz c.w.u
Nośnik energii: biomasa
- System alternatywny
Źródło ciepła: grzejniki elektryczne zasilane prądem wyprodukowanym z paneli fotowoltaicznych, ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego
Nośnik energii: en. Elektryczna z pV

e) Obliczenia optymalizacyjno porównawcze:

Parametry sprawności źródła ciepła – ogrzewanie i wentylacja:		
	System konwencjonalny – Biomasa	System alternatywny – En. Elektryczna pV
Wytworzenie ($\eta_{H,g}$)	0,7	0,99
Akumulacja($\eta_{H,s}$)	1,0	1,0
Przesył($\eta_{H,d}$)	0,96	1,0
Regulacja i wykorzystanie($\eta_{H,e}$)	0,88	0,94
Sprawność całkowita $\eta_{H,tot}$	0,59	0,93

Parametry sprawności źródła ciepła –ciepła woda użytkowa:		
	System konwencjonalny – Biomasa	System alternatywny – En. Elektryczna z pV
Wytworzenie ($\eta_{W,g}$)	0,83	0,96
Akumulacja($\eta_{W,s}$)	1,0	1,0
Przesył($\eta_{W,d}$)	0,60	1,0
Sprawność całkowita $\eta_{W,tot}$	0,50	0,96

Parametry sprawności źródła ciepła –oświetlenie:		
	System konwencjonalny – Energia elektryczna	System alternatywny – En. Elektryczna z pV
Sprawność wytwarzania (W_{el})	3,0	0,7
Współ. Wpływu światła dziennego(F_D)	1,00	1,00
Współ. Wpływu nieobecności pracowników (F_O)	1,00	1,00
Współ. Obniżenia natężenia oświetlenia (F_C)	1,00	1,00

Zapotrzebowanie na energię końcową			
		System konwencjonalny – Biomasa, en.elektryczna	System alternatywny – En. Elektryczna z pV
1. Ogrzewanie i wentylacja	$Q_{KH}(\text{kWh/rok})$	2544,25	1616,77
2. C.W.U	$Q_{KW}(\text{kWh/rok})$	186,97	96,99
3. Oświetlenie	$E_{K,L}(\text{kWh/rok})$	240,00	240,00
4. Urządzenia pomocnicze	$E_p(\text{kWh/rok})$	$114,31+50,58=$ 164,89	0
	Suma	3136,11	1953,76

Wyznaczenie kosztów energii (Oz- opłata zmienna)		
Średni koszt 1kWh dla biomasy	Oz (zł/kWh)	0,62
Średni koszt 1kWh dla energii elektrycznej z paneli pV	Oz (zł/kWh)	0,21
Średni koszt 1kWh dla energii elektrycznej	Oz (zł/kWh)	0,7

Wyznaczenie rocznych kosztów ogrzewania oraz przygotowania C.W.U oraz pracy urządzeń pomocniczych (brutto)			
		System konwencjonalny – Biomasa	System alternatywny – En. Elektryczna z pV
1. Ogrzewanie i wentylacja	$K_{KH}(\text{zł/rok})$	1577,43	339,52
2. C.W.U	$K_{KW}(\text{zł/rok})$	115,92	20,37
3. Oświetlenie	$K_{KC}(\text{zł/rok})$	168	50,4
4. Urządzenia pomocnicze	$K_p(\text{zł/rok})$	115,42	0
Suma		1976,77	410,29

*obliczone koszty nie uwzględniają opłat stałych.

Szacunkowe koszty inwestycyjne:		
1. Panele pV, grzejniki	(zł)	20000
2. Kotłownia na biomasę	(zł)	16000

f) Wyniki analizy porównawczej:

na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono:

- Koszt eksploatacyjny systemu alternatywnego jest niższy od konwencjonalnego
- Koszt inwestycyjny systemu alternatywnego jest nieznacznie wyższy od systemu konwencjonalnego.

Na podstawie ustaleń architektoniczno-budowlanych z Inwestorem oraz jego indywidualnych preferencji stwierdza się, że zaprojektowane pomieszczenie gospodarcze nie spełnia wymagań technicznych co do możliwości zastosowania kotła na paliwo stałe.

Mając na uwadze powyższy fakt wybrano wariant **ALTERNATYWNY – ogrzewanie elektryczne z paneli fotowoltaicznych, c.w.u. z podgrzewacza elektrycznego. Nośnik energii: energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych.**

20. Analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.IX.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową:

Ogrzewanie i wentylacja: Q_{Hnd} 1504,57 kWh/rok

b) Parametry sprawności instalacji grzewczej

Parametry sprawności instalacji grzewczej bez urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Wytworzenie	0,99
Akumulacja	1
Transport	1
regulacja i wykorzystanie	0,91
η_{tot}	0,90

Parametry sprawności instalacji grzewczej z urządzeniami regulującymi temperaturę w pomieszczeniach

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Wytworzenie	0,99
Akumulacja	1
Transport	1
regulacja i wykorzystanie	0,94
η_{tot}	0,93

c) Roczne zapotrzebowanie na energię końcową:

BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA RUDAWICA W M. RUDAWICA

Zapotrzebowanie na energię końcową (instalacja bez urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach)

Ogrzewanie i wentylacja: Q_{KH} 1727,01 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energię końcową (instalacja z urządzeniami regulującymi temperaturę w pomieszczeniach)

Ogrzewanie i wentylacja: Q_{KH} 1616,77 kWh/rok

d) Wyznaczenie kosztów nośników energii:

Wyznaczenie kosztu energii dla en. Elektrycznej z paneli PV

Opłata zmienna $O_z = 0,21$ zł/kWh

e) Wyznaczenie rocznych kosztów ogrzewania biorąc pod uwagę panele pV

Roczne koszty ogrzewania (instalacja bez urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach)

Ogrzewanie i wentylacja: K_{KH} 361,41 zł/rok

Roczne koszty ogrzewania (instalacja z urządzeniami regulującymi temperaturę w pomieszczeniach)

Ogrzewanie i wentylacja: K_{KH} 339,52 zł/rok

f) Wyznaczenie kosztów inwestycyjnych

Szacunkowy koszt urządzeń regulujących temperaturę w pomieszczeniach wraz z robocizną (brutto) – ok. 500zł

g) określenie czasu zwrotu poniesionych nakładów

SPBT 22,84 lat

20.3. Wnioski

Na podstawie przeprowadzanej analizy stwierdzono:

Istnieją techniczne możliwości montażu urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach.

Czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych jest dłuższy niż 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 135 ust. 7–10: Zastosowanie urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach nie jest obligatoryjne, jednakże zaprojektowane grzejniki elektryczne posiadają regulator temperatury.

21. Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu.

21.1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych					
I. Przegrody ściany zewnętrzne					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U_c [W/m ² ·K]	Wsp. U_c wg WT2021 [W/m ² ·K]	Warunek spełniony
1	Ściana zewnętrzna	SZ 1	0.15	0.20	Tak
II. Przegrody dach					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U_c [W/m ² ·K]	Wsp. U_c wg WT2021 [W/m ² ·K]	Warunek spełniony
1	Dach	D 1	0.13	0.15	Tak
III. Przegrody podłogi na gruncie					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U_c [W/m ² ·K]	Wsp. U_c wg WT2021 [W/m ² ·K]	Warunek spełniony
1	Podłoga na gruncie	PG 1	0.30	0.30	Tak

IV. Przegrody ściany wewnętrzne					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U_c [$W/m^2 \cdot K$]	Wsp. U_c wg WT2021 [$W/m^2 \cdot K$]	Warunek spełniony
1	Ściana wewnętrzna	SW 1	0.24	Brak wymagań	Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi wewnętrzne					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U_c [$W/m^2 \cdot K$]	Wsp. U_c wg WT2021 [$W/m^2 \cdot K$]	Warunek spełniony
1	Drzwi wewnętrzne	DW 1	3.00	Brak wymagań	Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi zewnętrzne					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U_c [$W/m^2 \cdot K$]	Wsp. U_c wg WT2021 [$W/m^2 \cdot K$]	Warunek spełniony
1	Drzwi zewnętrzne	DZ 1	0.80	1.30	Tak
Parametry przegród przezroczystych					

VII. Okna zewnętrzne								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U [$W/m^2 \cdot K$]	Wsp. g	Wsp. U wg WT2021 [$W/m^2 \cdot K$]	Wsp. g wg WT2021	Warunek spełniony	
							U_{max}	g
1	Okno zewnętrzne	OZ 1	0.80	0.70	0.90	0.35	Tak	Nie dotyczy

21. 2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło $Q_{H,nd}$ dla każdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O												
Temperatura wewnętrzna strefy								q _i	19.3	°C		
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze								A _f	38.5	m ²		
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi								q _{int}	7.0	W/m ²		
Pojemność cieplna budynku								C _m	6350801	J/K		
Stała czasowa budynku								t	38.3	h		
Udział granicznych potrzeb ciepła								g _{H,lim}	1.3	-		
-								a _H	3.6	-		
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q _{H,nd,n} kWh/m-c												
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia temperatura zewnętrzna q _e , °C	-0.3	-0.7	2.9	8.2	12.8	16.3	18.2	17.6	13.7	6.1	4.0	0.1
Liczba godzin w miesiącu t _m , h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie Q _{H,tr} =10 ⁻³ ·H _{tr} ·(q _i -q _e)·t _m kWh/m-c	425	392	358	239	151	75	38	50	128	291	324	417
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Q _{H,zv} =10 ⁻³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA RUDAWICA W M. RUDAWICA

$^3 \cdot H_{zy} \cdot (q_i - q_{i,vz}) \cdot t_m$ kWh/m-c												
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,ht}=Q_{H,t}+Q_{H,zy}$ kWh/m-c	425	392	358	239	151	75	38	50	128	291	324	417
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q_{sol} , kWh/m-c	125	161	309	468	553	618	607	526	369	239	133	112
Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła $Q_{int}=q_{int} \cdot 10^{-3} \cdot A_f \cdot t_m$ kWh/m-c	200	181	200	194	200	194	200	200	194	200	194	200
Miesięczne zyski ciepła $Q_{H,gn}=Q_{sol}+Q_{int}$ kWh/m-c	325	342	510	662	753	812	807	727	563	439	327	313
$g_H=Q_{H,gn}/Q_{H,ht}$	0.48	0.55	0.91	1.79	3.37	8.10	21.0 2	12.3 2	3.02	0.97	0.64	0.47
$g_{H,1}$	0.48	0.52	0.73	1.35	2.58	0.00	0.00	0.00	1.99	0.81	0.56	0.48
$g_{H,2}$	0.52	0.73	1.35	2.58	5.73	0.00	0.00	0.00	7.67	1.99	0.81	0.56
$f_{H,m}$	1.00	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.00	1.00
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, $h_{H,gn}$	0.96	0.94	0.82	0.52	0.29	0.12	0.05	0.08	0.33	0.79	0.91	0.96
Miesięczne zapotrzebowanie na energię $Q_{H,nd,n}=Q_{H,ht} - h_{H,gn} \cdot Q_{H,gn}$ kWh/m-c	360. 39	298. 08	146. 25	22.0 0	2.11	0.05	0.00	0.01	2.48	105. 12	209. 67	358. 41
Całkowita ilość ciepła przenieszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu $Q_{v,e}=10^{-3} \cdot H_{ve} \cdot (q_i - q_e) \cdot t_M$ kWh/m-c	271	249	228	152	96	48	24	32	81	185	206	265
Całkowita ilość ciepła przenieszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu $Q_{ht}=Q_{ir} + Q_{v,e}$ kWh/m-c	696	641	586	391	247	123	62	82	209	477	531	682
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd}=S(Q_{H,nd,n})$, kWh/rok											1504.6	
budynek												
Zestawienie stref												
Numer strefy	Nazwa strefy	A_f		V		q_i		Zapotrzebowanie na ciepło $Q_{H,nd}$				
	-	m ²		m ³		°C		kWh/rok				
1	Strefa O	38.49		98.15		19.3		1504.57				
Całkowite zapotrzebowanie strefy $SQ_{H,nd}$ [kWh/rok]									1504.57			

21.3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę $Q_{W,nd}$

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej		
budynek		
Ciepło właściwe wody, c_w	4,19	kJ/(kg·K)
Gęstość wody, ρ_w	1000	kg/m ³
Temperatura ciepłej wody, θ_w	50	°C

Temperatura zimnej wody, θ_o	10	$^{\circ}\text{C}$
Współczynnik korekcyjny, k_R	0.70	-
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A_f	38.49	m^2
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V_w	8.00	$\text{dm}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{dzień})$
Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., $Q_{W,nd}$	93.11	kWh/rok

21.4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

budynek		
Nazwa źródła	Grzejniki elektryczne	
Nr źródła	1	-
Udział procentowy	100	%
Rodzaj nośnika energii	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	
Współczynnik W_H	0.70	-
Współczynnik W_{el}	3,00	-
Energia użytkowa $Q_{H,nd}$	1504.57	kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe	
Sprawność wytwarzania $h_{H,q}$	0.99	-
Wybrany wariant regulacji	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-całkującym PI	
Sprawność regulacji $h_{H,e}$	0.94	-
Wybrany wariant przesyłu	Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)	
Sprawność przesyłu $h_{H,d}$	1.00	-
Wybrany wariant akumulacji	System ogrzewania bez zasobnika ciepła	
Sprawność akumulacji $h_{H,s}$	1.00	-
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tęgo nośnika $h_{H,tot}$	0.93	-
Energia na urządzenia pomocnicze $E_{el,pom,H\%}$	0.00	kWh/rok

21.5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

budynek		
Nazwa źródła	ogrzewacz elektryczny przepływowy	
Nr źródła	1	-
Udział procentowy	100.00	%
Rodzaj nośnika energii	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna	
Współczynnik W_W	0.70	-
Współczynnik W_{el}	3,00	-
Energia użytkowa $Q_{W,nd}$	93.11	kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z	

	zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat)	
Sprawność wytwarzania $h_{W,q}$	0.96	-
Wybrany wariant przesyłu	Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych	
Rodzaj przesyłu ciepłej wody	Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru	
Sprawność przesyłu $h_{W,d}$	1.00	-
Wybrany wariant akumulacji	System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej	
Sprawność akumulacji $h_{W,s}$	1.00	-
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika $h_{W,tot}$	0.96	-
Energia na urządzenia pomocnicze $E_{el,pom,W\%}$	0.00	kWh/rok

21.6) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

budynek		
Nazwa źródła	biuro	
Nr źródła	1	-
Rodzaj nośnika energii	Energia elektryczna - produkcja mieszana	
Współczynnik W_L	0.70	
Współczynnik W_{el}	0.70	-
Energia użytkowa $E_{l,i\%}$	240.00	kWh/rok
Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A_f	38.49	m ²
Czas użytkowania oświetlenia dzień t_D	2250.00	h/rok
Czas użytkowania oświetlenia noc t_N	250.00	h/rok
Rodzaj regulacji	Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie	
Wpływ światła dziennego F_D	1.00	-
Rodzaj regulacji	Ręczna	
Wpływ nieobecności pracowników F_O	1.00	-
Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie	Nie	
Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F_C	1.00	-
Energia na urządzenia pomocnicze $E_{el,pom,L\%}$	-	kWh/rok

21.7) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

budynek				
Ogrzewanie i wentylacja				
Nr źródła	Nazwa źródła	$Q_{U,H}$ kWh/rok	$Q_{K,H}$ kWh/rok	$Q_{P,H}$ kWh/rok
1	Grzejniki elektryczne	1504.57	1616.77	1131.74
Suma		1504.57	1616.77	1131.74
Przygotowanie ciepłej wody				


BUDOWA KANCELARII LEŚNICTWA RUDAWICA W M. RUDAWICA

Nr źródła	Nazwa źródła	$Q_{U,W}$ kWh/rok	$Q_{K,W}$ kWh/rok	$Q_{P,W}$ kWh/rok
1	ogrzewacz elektryczny przepływowy	93.11	96.99	67.89
Suma		93.11	96.99	67.89
Oświetlenie wbudowane				
Nr źródła	Nazwa źródła	$Q_{U,L}$ kWh/rok	$Q_{K,L}$ kWh/rok	$Q_{P,L}$ kWh/rok
1	biuro	-	240.00	168.00
Suma		-	240.00	168.00
Zestawienie energii użytkowej $EU=(Q_{U,H}+Q_{U,W}) / A_f$			41.51	kWh/(m ² ·rok)
Zestawienie energii końcowej $EK=(Q_{K,H}+Q_{K,W}+Q_{K,L}+E_{el,pom}) / A_f$			50.76	kWh/(m ² ·rok)
Zestawienie energii pierwotnej $Q_P=Q_{P,H}+Q_{P,W}+Q_{P,L}$			1367.64	kWh/rok
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia $EP=Q_P/A_f$			35.53	kWh/(m ² ·rok)

Budynek referencyjny wg WT2021			
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku	A_f	38.49	m ²
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej	EP_{H+W}	45.00	kWh/(m ² ·rok)
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia	ΔEP_L	50.00	kWh/(m ² ·rok)
Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia	EP_{max}	95.00	kWh/(m ² ·rok)

Sprawdzenie warunku na EP			
EP kWh/(m ² ·rok)		EP_{max} kWh/(m ² ·rok)	Uwagi
35.53	<	95.00	Warunek spełniony

21.8) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021



Nazwa	Spełniony	Niespełniony	Uwagi
Warunek izolacyjności cieplnej przegród	Tak		

Warunek $EP < EP_{max}$	Tak		
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej	Tak		

22. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

22. 1 W obiekcie przewiduje się następujące wyposażenie budowlano-instalacyjne:

- instalacja elektryczna* – doprowadzona do budynku z przyłącza instalacji elektroenergetycznej
- instalacja kanalizacji sanitarnej*- doprowadzona do budynku z przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończonego bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe,
- instalacja wodna*- doprowadzona do budynku z projektowanego przyłącza wodociągowego (wg. odrębnego opracowania)
- wentylacja* - grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna w zależności od pomieszczenia,
- instalacja teletechniczna - doprowadzona do budynku z przyłącza instalacji teletechnicznej (wg. odrębnego opracowania)
- instalacja ogrzewania – zastosowana w budynku poprzez ogrzewanie elektryczne grzejnikami panelowymi, źródło energii elektrycznej stanowić będzie instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na dachu budynku

22.2 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Fundamenty w postaci płyty fundamentowej posadowionej bezpośrednio na gruncie rodzimym.

Ściany nadziemna szkieletowe – prefabrykowane.

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów kratowych drewnianych w technologii płytki kolczastej MITEK.

22.3 Rozwiązania konstrukcyjno –materiałowe:

22.3.1. Płyta fundamentowa:

Zaprojektowano wykonanie płyty fundamentowej gr. 25cm z mieszanki betonowej klasy C16/20. Zbrojenie płyty fundamentowej siatką z prętów #8 o oczku 15x15 górą i dołem. Dodatkowo po obwodzie płyty 4 #12 Poziom posadowienia płyty -0,08m p.p.t. Pod płytą wykonać podmianę gruntu na niewysadzinowy.

22.3.2. Ściany zewnętrzne:

Ściany zewnętrzne zaprojektowano jak prefabrykaty o konstrukcji z elementów drewna litego świerkowego klasy C24. Ściany zaizolowane zostaną wewnątrz ekologicznymi matami wykonanymi z włókna drzewnego $\lambda=0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 170 mm.

Od zewnątrz pod elewację należy płytę izolacyjną z włókna drzewnego z warstwą zbrojoną siatką na kleju $\lambda=0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 60 mm

Dopuszcza się zastosowanie foli paroprzepuszczalnej zamiast środka hydrofobowego.

22.3.3. Ściany wewnętrzne:

Ścianki wewnętrzne działowe zaprojektowano jako prefabrykowane o konstrukcji ściany z drewna C24 gr. 120mm, wypełnione matą izolacyjną akustyczną z poszyciem płytami gipsowo-włóknowymi.

22.3.4. Nadproża:

Nadproża w ścianach szkieletowych wykonać jako elementy drewniane wzmacniane za pomocą wkładek kompozytowych z włókien węglowych. Przekrój zbrojenia w danym elemencie powinien zostać wyznaczony przez dostawcę prefabrykowanych paneli ściennych, zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

22.3.5. Konstrukcja dachu i pokrycie:

Projektuje się wykonanie konstrukcji dachu z prefabrykowanych wiązarów kratowych drewnianych wykonanych w technologii płytki kolczastej MiTEK.

Pokrycie dachu stanowić będzie blacha panelowa na rąbek stojący. Rozstaw wiązarów – 97cm, łączone na płytki kolczaste z drewna konstrukcyjnego C24 o wymiarach przekroju 45x220mm – pas dolny, 45x145mm – pas górny, 45x95mm – słupki i krzyżulce. Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący.

22.3.6. Posadzka:

Posadzka wykonana zostanie na płycie fundamentowej. Na niej ułożyć folie PE gr. 0,2mm, a na niej styropian posadzkowy EPS100 gr.10cm (2x5cm mijankowo) $\lambda=0,035$ W/(m·K) na nim wylać jastrych cementowy gr. 6cm. Wykończenie posadzki stanowić będzie panel podłogowy, płytki ceramiczne lub terakota. Współczynnik przenikania ciepła $U=0,3$ W/m²K.

22.3.7. Sufit:

Przewiduje się wykonanie sufitu lekkiego z płyt. g.-w (płyta gipsowo-włóknowa) gr.12.5mm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Przed przykręceniem płyt g.-k. przykleić do konstrukcji nośnej folię paroszczelną. Ocieplenie wykonać z wełny mineralnej gr. 30cm $\lambda=0,035$ W/(m·K), nad rusztem sufitu podwieszonego. $U=0,13$ [W/m²*K]. Alternatywnie płytę g-k zastąpić sufitem kasetonowym.

22.3.8. Stolarka otworowa:

Okna drewniane o $U \leq 0,8$ [W/m²*K]. Okna powinny posiadać kanaliki nawiewne. Drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej o $U \leq 0,8$ [W/m²*K]. Drzwi wewnętrzne z MDF-u lub drewniane. Drzwi do łazienki powinny mieć w dolnej części kanały nawiewne o łącznej powierzchni min 0,022m².

22.3.9. Parapety.

Zewnętrzne parapety aluminiowy w kolorze zbliżonym do obróbek blacharskich. Parapety wewnętrzne granitowe.

22.3.10. Kanały wentylacyjne.

Kanały wentylacyjne wykonane z izolowanych przewodów elastycznych typu termoflex. Zakończenie wywiewów wentylacji ponad dachem systemowymi kominkami wentylacyjnymi.

22.3.11. Izolacje.

- Należy wykonać izolację poziomą płyty fundamentowej z Plast-papy przed rozpoczęciem stawiania ścian zewnętrznych.
- Izolacja cieplna posadzki styropianem posadzkowym EPS100 gr. 10cm (2x5cm mijankowo).
- Izolacja cieplna ścian zewnętrznych mata izolacyjną z włókna drzewnego $\lambda=0,036$ W/(m·K), gr. 170 mm

- Izolacja cieplna stropu wełną mineralną gr. 30cm między legarami stropowymi.

22.3.12. Wykończenia zewnętrzne.

- Ściany wykończone zostaną deską elewacyjną w kolorze naturalnym oraz tynkiem w technologii lekko mokrej.
- Cokół wykończony zostanie tynkiem w postaci wodoodpornego granulatu w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7016
- Stolarka otworowa drewniana koloru dąb naturalny lub rustykalny (rolety zewnętrzne w kolorze stolarki)
- Pokrycie dachu blachą panelową imitującą rąbek stojący w kolorze antracytowym. RAL7016
- Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze RAL7016.
- Parapety zewnętrzne aluminiowe koloru grafitowego
- Wokół budynku wykonać opaskę o szerokości 80cm zabezpieczoną obrzeżem betonowym, przestrzeń pomiędzy zasypać kruszywem – otoczakiem lub żwirem płukany o frakcji od 10 do 30 mm ułożonym luźno.

Szczegóły zgodnie z rys. elewacji.

22.3.13. Wyposażenie instalacyjne:

Obiekt wyposażony zostanie w instalację elektryczną, instalację sanitarną (wodno-kanalizacyjną), teletechniczną oraz automatycznego wykrywania pożaru i włamania szczegóły wg projektów branżowych.

23. W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego -podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

23.1 Technologia:

Przedmiotowy obiekt służyć będzie na cele biurowe leśnictwa. Projektowana samodzielna kancelaria przeznaczona zostanie do wykonywania czynności kancelaryjnych (administracyjnych) w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa, w ramach prowadzonej gospodarki leśnej.

Praca wykonywana w projektowanym budynku będzie sprawowana przez dwóch stałych użytkowników - do 4h dziennie/osobę w systemie naprzemiennym. Pozostała część dnia pracy wykonywana będzie w terenie poza obiektem.

23.2 Oświetlenie:

Oświetlenie naturalne odbywać będzie się przez okna, dodatkowo zostanie wykonana instalacja oświetlenia elektrycznego zgodnie z projektem branżowym.

23.3 Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w zależności od pomieszczenia. Szczegóły dotyczące instalacji sanitarnej i elektrycznej określa projekt branżowy.

23.4 Ogrzewanie:

Przewiduje się ogrzewanie w budynku grzejnikami elektrycznymi.

13.5 Ustęp wydzielony:

Ustęp wydzielony przeznaczony do wykorzystania przez jednego pracownika. Brodzik znajdujący się w ustępie służy do celów gospodarczych.

24. Zagadnienia higieniczno – sanitarne i bhp

Przy umywalkach (bieżąca woda ciepła i zimna) zamontować dozowniki mydła , pojemniki na ręczniki jednorazowe, pojemniki na odpadki wyłożone folią, W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić apteczkę pierwszej pomocy , wyposażoną w podstawowy zestaw leków i środków opatrunkowych . Zastosowane materiały powinny posiadać atesty. Ściany przy umywalkach oraz nad zlewem, do wysokości 1,4m będą wykończone materiałem wodoodpornym, łatwym do utrzymania czystości. W łazience i toalecie do wysokości min. 2m, a powyżej malowane farbami zmywalnymi, gładkim, nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci. Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wykonana będzie z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Umieszczanie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do pomieszczeń jest zabronione. Przed wejściem do budynku zapewnione będzie elektryczne oświetlenie zewnętrzne. W drzwiach prowadzących do Wc będą w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza. W pomieszczeniu ustępu zapewniona będzie wymiana powietrza mechanicznie. Drzwi prowadzące toalet zamykać się samoczynnie.

25. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

26. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z paragrafem 213, punkt. 2.b wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczą projektowanego budynku.

26.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia użytkowa budynku	-38,5m ²
Powierzchnia strefy pożarowej - ZLIII	-40,8m ²
Kubatura	-272,74m ³
Wysokość budynku	-6,79m
Grupa wysokości budynku	–N (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych	– 1
Liczba kondygnacji podziemnych	– 0

26.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.

Możliwe zagrożenia pożarowe w budynku to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka, takie jak:

- ✓ umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia,
- ✓ awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych,
- ✓ pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej
- ✓ nieostrożne prowadzenie prac remontowych.

W budynku nie przewiduje się występowania substancji łatwopalnych, wybuchowych, utleniających się i ulegających samo zapaleniu.

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

26.3 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz.

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Przewidywana liczba osób w budynku wynosi do 5 osób.

26.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie dotyczy.

26.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

W budynku brak pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

26.6 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

przyjęto klasę D odporności pożarowej.

Element konstrukcyjny	Wymagana klasa odporności ogniowej dla części budynku o klasie D
główna konstrukcja nośna	R 30
konstrukcja dachu	- brak wymagań
przekrycie dachu	- brak wymagań
strop	REI30
ściany zewnętrzne	EI30
ściany wewnętrzne	-brak wymagań

Gdzie:

R – nośność ogniowa w minutach;

E – szczelność ogniowa w minutach;

I – izolacyjność ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

26.7 Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.

Projektowany budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową.

16.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących.

Projektowany budynek znajduje się w odległości około 10m od najbliższego budynku znajdującego się na działce.

26.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposób.

Z budynku zapewniono wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz o szerokości co najmniej 0,9m w świetle ościeżnicy- w elewacji bocznej. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Ewakuacja rozwiązana na zasadzie prowadzenia przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż trzy pomieszczenia.

26.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Należy zainstalować instalację odgromową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

26.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń przeciwpożarowych.

26.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

Obiekt wyposaża się w podręczny sprzęt gaśniczy wg normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej.

Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:

- przy wejściu do budynku,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
- na korytarzach oraz ciągach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy uwzględnić następujące warunki:

do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m, umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziaływanie źródeł ciepła.

26.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań

Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej. Posiada jedynie wjazd funkcjonalny.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm³/s, z hydrantu zewnętrznego o średnicy DN80mm

Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10 dm³/s, z hydrantu zewnętrznego o średnicy DN 80 mm. Dla analizowanego obiektu zewnętrzne zaopatrzenie w wodę realizowane jest za pomocą hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego w odległości: do 75m od projektowanego obiektu.

Lokalizację hydrantu zewnętrznego zaznaczono na planie zagospodarowania terenu

27. UWAGI KOŃCOWE

Do wykonania prac budowlanych należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż oraz obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych Inwestor lub Wykonawca winien bezzwłocznie skonsultować się projektantem.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

ZAŁĄCZNIKI

PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ




ELEWACJA TYLNA - PÓŁNOCNA




ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA

1. TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIAŁYM/KREMOWYM
2. COKÓŁ TYNK ŻYWICZNY KOLOR GRAFITOWY
3. DESKI ELEWACYJNE W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA
4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE DĄB NATURALNY LUB RUSTYKALNY
5. BLACHA PANELOWA IMITUJĄCA RĄBEK STOJĄCY W KOLORZE GRAFITOWYM
6. RYNNY I RURY SPUSTOWE STALOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
7. PANELE FOTOWOLTAIKZNE



ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA



ELEWACJA BOCZNA- ZACHODNIA



Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.

INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

ELEWACJE

Data	4-11-2022
------	-----------

			4-11-2022	
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis		
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/D0IA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92			
			Skala 1:100	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Nr rys.	Nr str.
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak			
			A_01	

Wykończenie posadzki wg koloru:

- Panel podłogowy
- Płytki ceramiczne
- Terakota


Wykończenie ścian wg koloru*:

- Fototapeta winylowa, zmywalna na podkładzie tekstylnym
- Okładzina drewniana, odporna na ścieranie
- Glazura

*W pozostałych pomieszczeniach zastosować farbę odporną na ścieranie

Uwagi:

- 1. Wyposażenie pomieszczeń zgodnie z opisem technicznym



Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157




INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

RZUT PRZYZIEMIA - WYPOSAŻENIE

Funkcja			Data	
Imię i nazwisko, nr uprawnień			4-11-2022	
Podpis				
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92		Skala	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		1:50	
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		Nr rys.	Nr str.
			A_03	

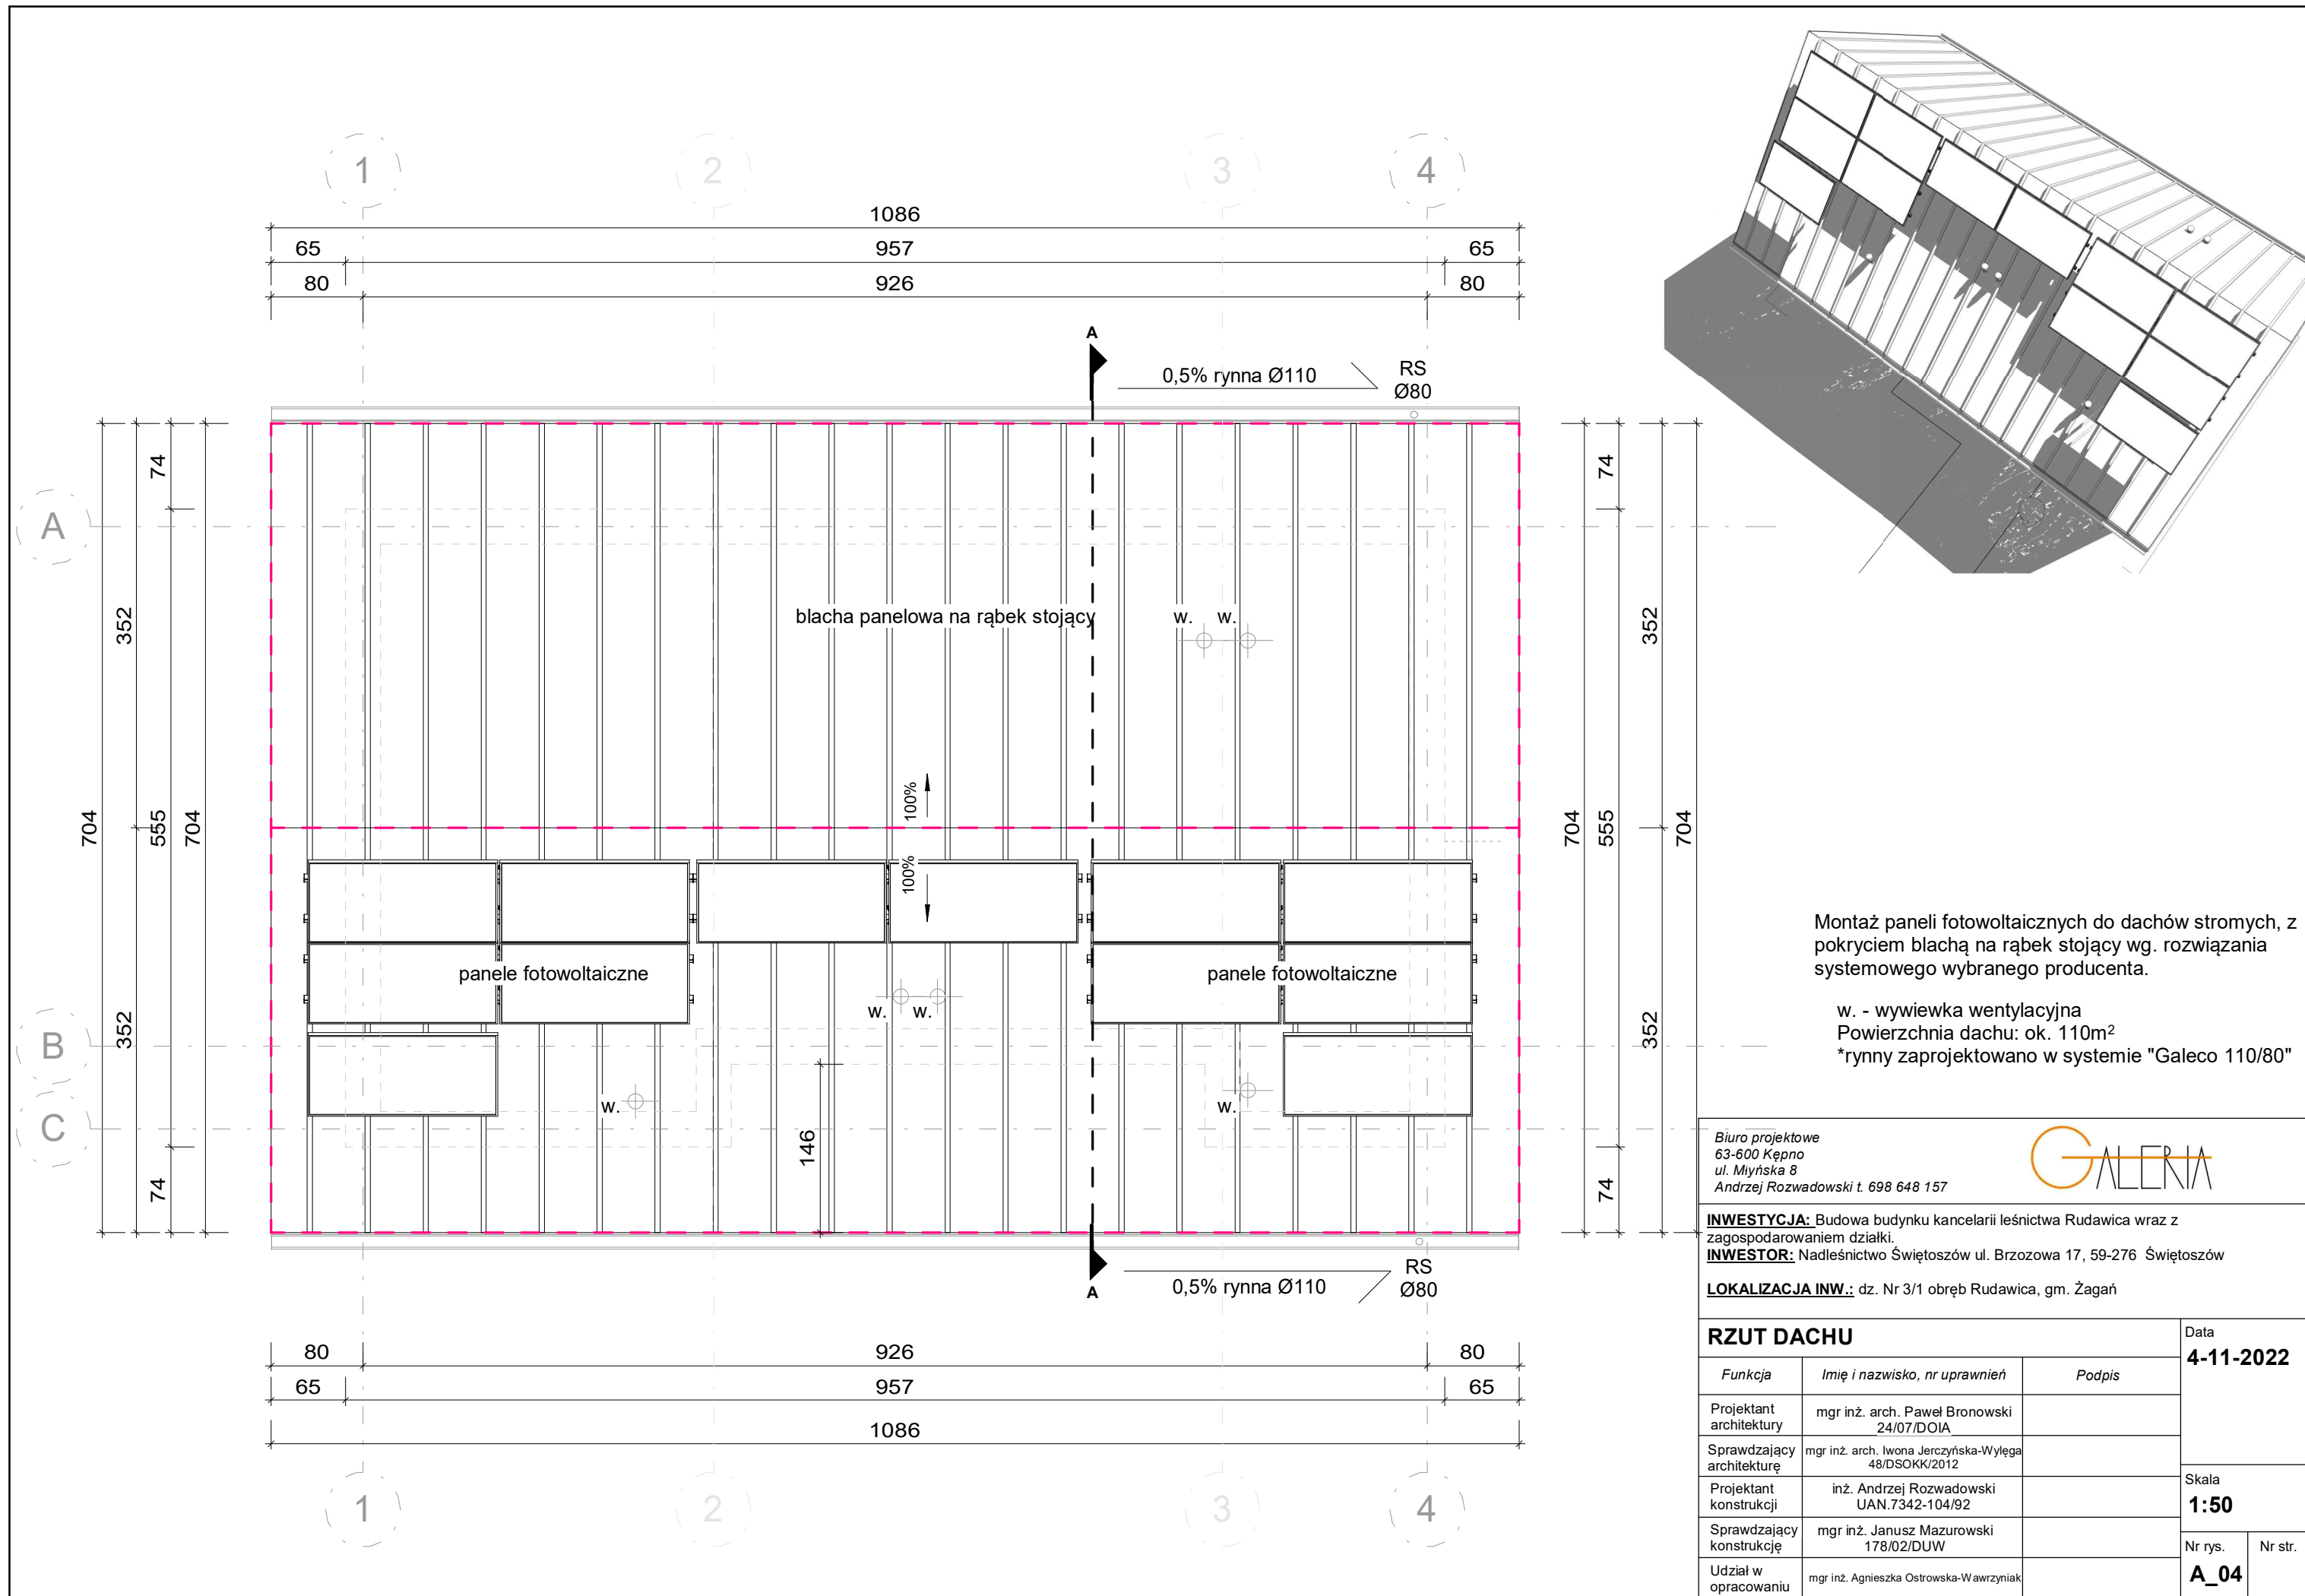

Montaż paneli fotowoltaicznych do dachów stromych, z pokryciem blachą na rąbek stojący wg. rozwiązania systemowego wybranego producenta.

w. - wywiewka wentylacyjna
Powierzchnia dachu: ok. 110m²
*rynny zaprojektowano w systemie "Galeco 110/80"


*Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Myriska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157*




INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

RZUT DACHU			Data 4-11-2022	
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala 1:50	
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92			
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Nr rys.	Nr str.
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		A_04	

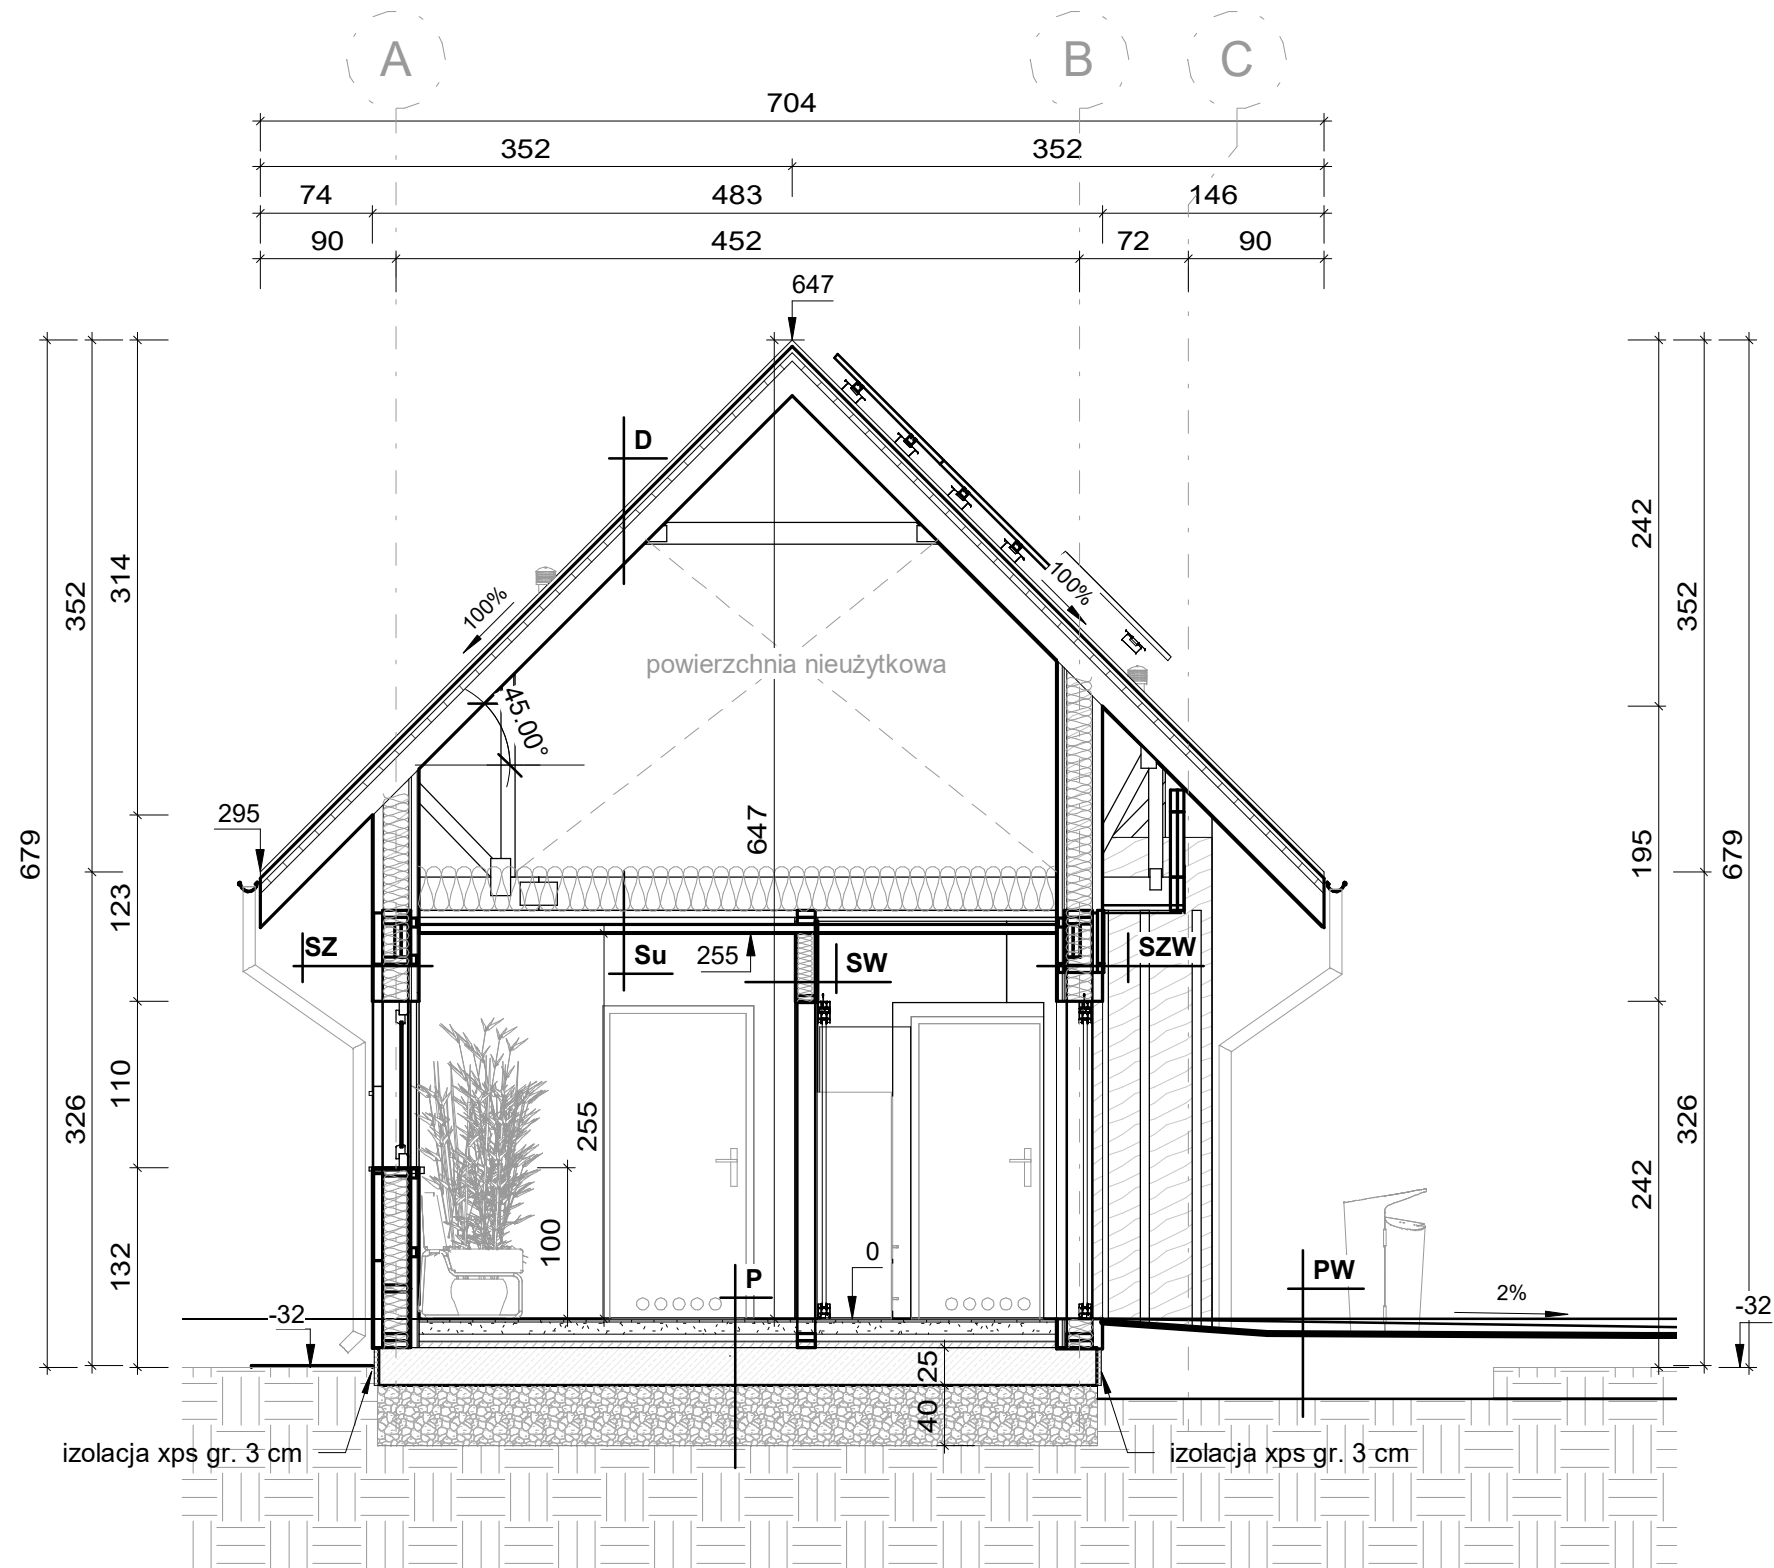


P	Podłoga na gruncie																			
<ul style="list-style-type: none">- Warstwa wykończeniowa wg pomieszczenia- Jastrych cementowy gr. 60mm- Folia PE- Mata termoizolacyjna- Styropian EPS 100 gr. 100 mm $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$- Folia PE- Płyta fundamentowa gr. 25cm- Pospółka 40 cm- Grunt rodzimy																				
PW	Posadzka - wejście																			
<ul style="list-style-type: none">- kostka brukowa 6cm- podsypka piaskowa- zagęszczony suchy beton C12/15 gr. 10cm- zagęszczona podsypka żwirowa gr. 10cm- grunt rodzimy																				
Su	Sufit																			
<ul style="list-style-type: none">- Płyta OSB gr. 22 mm- Legary drewniane 45x95mm co 60 cm- Pas dolny więzara dachowego gr. 220 mm- Izolacja termiczna z wełny mineralnej $\lambda =0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, gr. 300mm- Paroizolacja z folii PE- Płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym podwieszonym do pasa dolnego więzarów lub sufit kasetonowy																				
D	Dach																			
<ul style="list-style-type: none">- Blacha panelowa na rąbek stojący- Kontrłaty 50x25mm- Deskowanie pełne 25mm- Wiatroizolacja- Wiązar dachowy łączony na płytki kolczaste z drewna konstrukcyjnego C24 <p>Warstwy wykończeniowe sufitu (zgodnie pkt. Sufit)</p>																				
<div>Biuro projektowe 63-600 Kępno ul. Młyńska 8 Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div> <div></div>																				
<p>INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.</p> <p>INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów</p> <p>LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań</p>																				
<div>PRZEKRÓJ A-A</div> <table><tr><td>Funkcja</td><td>Imię i nazwisko, nr uprawnień</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Projektant architektury</td><td>mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA</td><td></td></tr><tr><td>Sprawdzający architekturę</td><td>mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012</td><td></td></tr><tr><td>Projektant konstrukcji</td><td>inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92</td><td></td></tr><tr><td>Sprawdzający konstrukcję</td><td>mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW</td><td></td></tr><tr><td>Udział w opracowaniu</td><td>mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak</td><td></td></tr></table>			Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA		Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012		Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92		Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak	
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis																		
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA																			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012																			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92																			
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW																			
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak																			
<table><tr><td colspan="2">Data 4-11-2022</td></tr><tr><td colspan="2">Skala 1:50</td></tr><tr><td>Nr rys. A_05</td><td>Nr str.</td></tr></table>			Data 4-11-2022		Skala 1:50		Nr rys. A_05	Nr str.												
Data 4-11-2022																				
Skala 1:50																				
Nr rys. A_05	Nr str.																			


SZ	Ściana zewnętrzna	SZW	Ściana zewnętrzna wentylowana	SW	Ściana wewnętrzna
- tynk silikonowy w kolorze białym		-deska elewacyjna pozioma gr. 21 mm		- płyta gipsowo włóknowa gr. 12,5 mm	
- płyta z włókna drzewnego $\lambda=0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 60 mm z warstwą zbrojoną siatką na kleju		-ruszt drewniany z łat 40x60 mm		- konstrukcja ściany z drewna C24 gr. 120 mm	
- konstrukcja ściany z drewna C24 gr. 170x45 mm z wypełnieniem matą izolacyjną z włókna drzewnego $\lambda=0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 170 mm		-płyta izolacyjna z włókna drzewnego z warstwą bitumowaną $\lambda=0,05 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 35 mm		- mata izolacyjna akustyczna z włókna drzewnego $\lambda\leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 120 mm	
- płyta OSB gr. 15 mm		-konstrukcja ściany z drewna C24 gr. 170x45 mm z wypełnieniem matą izolacyjną z włókna drzewnego $\lambda=0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, gr. 170 mm		- płyta gipsowo włóknowa gr. 12,5 mm	
- ruszt drewniany 40x60 mm z wypełnieniem matami termoizolacyjnymi z włókien drzewnych 40mm $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$		-płyta OSB gr. 15 mm			
- płyta gipsowo włóknowa gr. 12,5 mm		-ruszt drewniany 40x60 mm z wypełnieniem matami termoizolacyjnymi z włókien drzewnych 40mm $\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$			
		-płyta gipsowo włóknowa gr. 12,5 mm			

Zestawienie drzwi				
Znacznik typu	Liczba	Szerokość	Wysokość	Komentarze
D1	1	120	210	Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone, z samozamykaczem, antywłamaniowe klasy C, o $U < 0,8W/m^2K$
D2	2	100	210	Drzwi wewnętrzne MDF lub drewniane.
D3	1	100	207	Drzwi wewnętrzne MDF lub drewniane z kanałami wentylacyjnymi w dolnej części o sumarycznej powierzchni $0,022m^2$
D4	1	90	200	Drzwi wewnętrzne MDF lub drewniane z kanałami wentylacyjnymi w dolnej części o sumarycznej powierzchni $0,022m^2$
D5	1	90	200	Drzwi wewnętrzne MDF lub drewniane.


Suma ogólna: 6




D1




D2



D3




D4




D5

Zestawienie okien				
Znacznik typu	Liczba	Szerokość	Wysokość	Komentarze
O1	2	110	110	Okno zewnętrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o $U < 0,8W/m^2K$. Stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.
O2	3	110	180	Okno zewnętrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o $U < 0,8W/m^2K$. Stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.
O3	1	80	110	Okno zewnętrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o $U < 0,8W/m^2K$. Stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.
O4	1	110	60	Okno zewnętrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o $U < 0,8W/m^2K$. Stolarka wzmocniona, antywłamaniowa.


Suma ogólna: 7




O1



O2



O3



O4

UWAGI:


- wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle przejścia
- przed wykonaniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych podane na rysunku, nie uwzględniają miejsca na skrzynkę rolety. W przypadku montażu okna z roletą wbudowaną należy zwiększyć wysokość otworu o 16cm i 22cm dla okien tarasowych.

Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów
LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

ZEST. STOLARKI			Data	
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	4-11-2022	
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92		Skala	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		1:50	
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		Nr rys.	Nr str.
			A_06	





Legenda:

Mieszanka betonowa C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa A-III (RB400W)
Otulina dolna c_{nom}=50mm
Otulina górna c_{nom}=30mm

1. Ø6 co 20 L=720
w skali 1:20

2. Ø8 L=760 w
skali 1:20



Uwagi:

- Pręt nr 1 wykonać jako dozbrojenie (wraz z 4#12) krawędzi płyty po całym obwodzie w rozstawie co 20cm.
- Pręt nr 2 stanowi dystans pomiędzy zbrojeniem dolnym a górnym, zużycie około 0,42 szt/m² płyty.
- Zbrojenie dołem i górą na całej powierzchni płyty fundamentowej można wykonać z siatki zbrojeniowej zgrzewanej #8 co 15cm. Siatki łączyć na zakładki min. 35cm.
- Instrukcja montażu i szczegóły konstrukcji szkieletowej w projekcie wykonawczym producenta prefabrykowanych domów szkieletowych.
- Mocowanie podwaliny z płytą fundamentową łącznikiem systemowym SIMPSON wg. wytycznych producenta konstrukcji.
- W płycie należy wykonać przejścia instalacyjne zgodnie z projektem instalacyjnym.

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157






INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów


LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

FUNDAMENTY

Funkcja			Data	
Imię i nazwisko, nr uprawnień			4-11-2022	
Podpis				
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92			
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW			
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak			
			Skala	
			1:50	
			Nr rys.	Nr str.
			K_01	

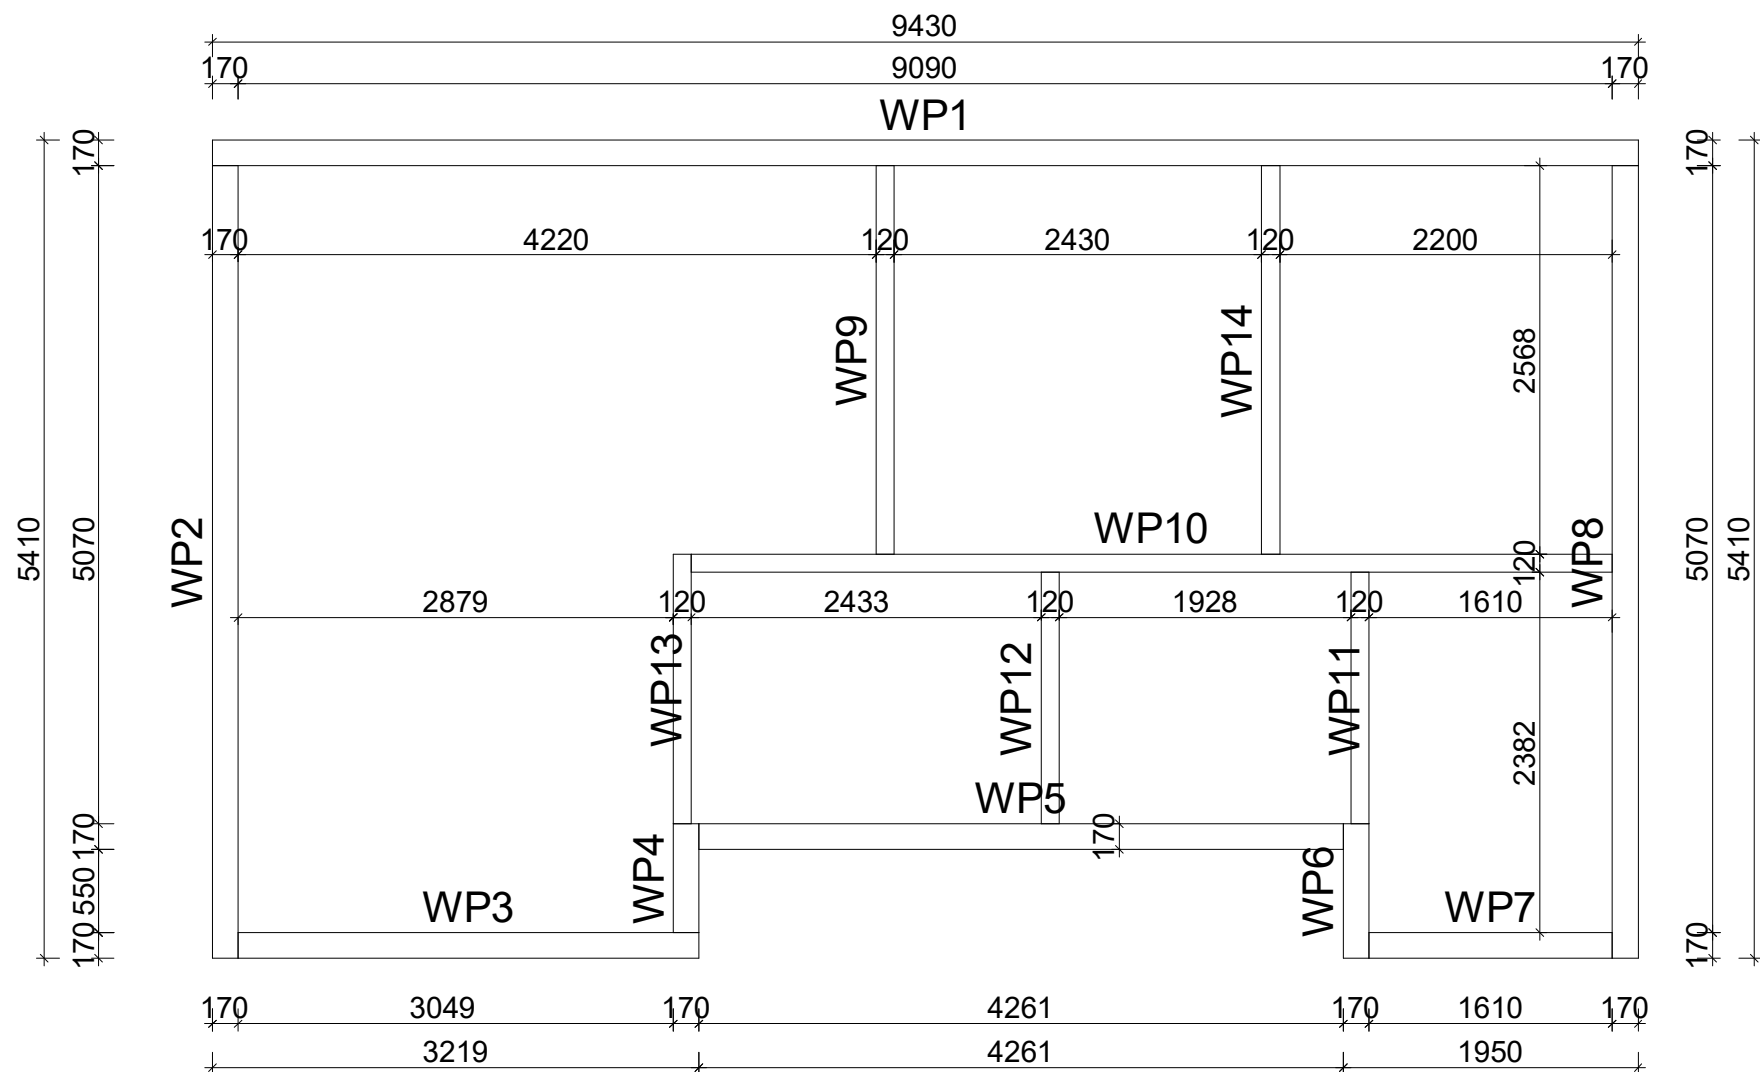

WP2 - 1szt. 1warstw 239 kg



WP8 - 1szt. 1warstw 280 kg

Drewno konstrukcyjne C24

Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Myriska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157















INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

RZUT ŚCIAN SZKIELTOWYCH

Funkcja			Data	
Imię i nazwisko, nr uprawnień			4-11-2022	
Podpis				
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92			
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW			
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak			
			Skala	
			1:50	
			Nr rys.	Nr str.
			K_02	




Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157




INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań


SZCZEGÓŁ ŚCIAN SZKIELTOWYCH			Data 4-11-2022	
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala 1:50	
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA			
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92			
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		Nr rys.	Nr str.
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak			
			K-03	




G1 - 5szt. 1warstw 81 kg




G2 - 4szt. 1warstw 79 kg




WYS1 - 2szt. 1warstw 90 kg



G3 - 1szt. 2warstw 93 kg



WYS2 - 2szt. 1warstw 90 kg



SWk1 - 4szt. 1warstw 28 kg

Drewno konstrukcyjne C24

<div><div><div>Biuro projektowe</div><div>63-600 Kępno</div><div>ul. Myrńska 8</div><div>Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div></div><div><div>G</div><div>ALERIA</div></div></div>			Data	
<div><div><div>INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.</div><div>INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów</div><div>LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań</div></div></div>			4-11-2022	
SZCZEGÓŁ WIĄZARÓW DACHOWYCH			Skala	
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	1:100	
Projektant architektury	mgr inż. arch. Paweł Bronowski 24/07/DOIA		Nr rys.	
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Iwona Jerczyńska-Wylęga 48/DSOKK/2012			
Projektant konstrukcji	inż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92		Nr str.	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW			
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		K-05	

Karta katalogowa: Zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności 10 m³, 1-3 komory.

Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska AT/2005-08-0236 PKWiU 26.61.12-60.32


PN-EN-12566-1:2004

■Przeznaczenie, charakterystyka.


Zbiorniki na ścieki sanitarne są przeznaczone dla budynków usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarnej. Maksymalne obciążenie płyty stropowej zbiorników (ciężar gruntu nasypowego, ciężar nawierzchni, obciążenie zmienne- w wartości charakterystycznej) wynosi 25 kN. Istnieje możliwość wykonania zbiorników dostosowanych do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań.

Podział zbiornika na komory uzyskuje się poprzez zastosowanie płyt żelbetowych we wpustach w pancerzu zbiornika.


■Zbiornik




■Wymiary gabarytowe (cm).



■Płyta stropowa



■Sposób zabudowy w wykopie



1. pokrywka metalowa
2. płyta włazowa
3. kominek inspekcyjny
4. płyta pokrywowa
5. łączenie na zaprawie wodoszczelnej
6. zbiornik
7. podsypka piaskowa

■Płyta włazowa, pokrywka, kominek włazowy



Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

GALERIA

INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.

INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

SZKIC PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA

Data
4-11-2022

Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala 1:100	
Projektant konstrukcji	ninż. Andrzej Rozwadowski UAN.7342-104/92		Nr rys. K_07	Nr str.
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW			
Udział w opracowaniu	mgr inż. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak			

INSTALACJE SANITARNE

Zawartość opracowania:

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

• Rzut parteru - kanalizacja sanitarna	IS-1	1:50
• Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej- cz. 1	IS-2	1:50
• Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej- cz. 2	IS-3	1:50
• Rzut parteru - instalacja wodociągowa	IS-4	1:50
• Izometria instalacji wodociągowej	IS-5	1:50
• Rzut parteru - instalacja ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej	IS-6	1:50

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji ogrzewania elektrycznego, wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, dla budowy budynku kancelarii Leśnictwa dz. nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Materiały wyjściowe do projektowania

- podkłady branży budowlanej
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji ogrzewania oraz wod.-kan.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- instalację kanalizacji sanitarnej
- instalację wody ciepłej i zimnej

II. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków do zbiornika na nieczystości ciekłe.

Sposób odprowadzenia ścieków z poszczególnych urządzeń sanitarnych pokazano na rysunkach. Wskazane w części rysunkowej piony kanalizacyjne wyprowadzić 0,5m ponad połac dachu i zakończyć wywietrznikiem. Pozostałe piony

kanalizacyjne należy zakończyć zaworem napowietrzającym. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych PCV o średnicach podanych w projekcie.

W celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanalizacji na wszystkich pionach o średnicy 110 zamontować czyszczaki. Rewizje montować powyżej przejścia pionu w poziom oraz na długich odcinkach poziomych. Przybory sanitarne oraz armatura wg standardu uzgodnionego z Inwestorem.

Zestawienie wyposażenia budynku w przybory sanitarne i ich charakterystyka

Przepływ ścieków bytowo-gospodarczych dla budynku					
Przybór sanitarny	Ilość	AWs	ΣAws	K	q _s
		-	-	dm ³ /s	dm ³ /s
1.Umywalka	1	0,5	0,5	0,5	1,70
2.Płuczka zbiornikowa	1	2,5	2,5		
3.Zlewozmywak	1	1	1		
4. Natrysk	1	1	1		
		Σ	5,0		

Przepływ obliczeniowy wyznaczono wg wzoru :

$$q = K \sqrt{\Sigma AWs} ; \text{dm}^3/\text{s}$$

$$q = 0,5 \cdot \sqrt{5} = 1,12 \text{ dm}^3/\text{s}$$

Instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionem. Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody.

2. Instalacja wody zimnej i ciepłej

Źródłem wody dla budynku jest zewnętrzna sieć wodociągowa. Zestaw wodomierzowy przewidziano za ścianą pomieszczenia gospodarczego. Wodomierz zamontować na konsoli. Za wodomierzem zaprojektowano filtr siatkowy i zawór antyskażeniowy typ EA DN25. Dobór wodomierza wg projektu przyłącza wodociągowego. Projekt przyłącza wg odrębnego opracowania.

Woda ciepła przygotowana będzie w elektrycznych podgrzewaczach ciepłej wody. Lokalizacja poszczególnych podgrzewaczy wg dokumentacji rysunkowej IS-4. Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur ze stabilizowanego polipropylenu (PP STABI) łączonych poprzez zgrzewanie. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe.

Główne rozprzewadzenie prowadzić w posadzkach. Poziom zimnej wody prowadzić w izolacji Thermaflex 6 mm w warstwie izolacyjnej posadzki, poziom ciepłej wody prowadzić w izolacji Thermaflex gr. 20mm. Podejścia pod armaturę prowadzić w bruzdach pod tynkiem.

Tabela 1. Zestawienie wyposażenia budynku w punkty czepalne i ich charakterystyka

Zapotrzebowanie wody dla budynku					
Punkt czepalny	Ilość [szt.]	Normatywny wypływ z punktu czepalnego			Wymagane ciśnienie wypływu MPa
		$Q_{n(wz.)}$ [dm ³ /s]	$Q_{n(c.w.u.)}$ [dm ³ /s]	$q_{n(og)}$ dm ³ /s]	
1.Umywalka	1	0,07	0,07	0,14	0,10
2.Płuczka zbiornikowa	1	0,13	0,00	0,13	0,05
3.Zlewozmywak	1	0,07	0,07	0,14	0,10
4. Natrysk	1	0,15	0,15	0,30	0,10
Σq_n [dm ³ /s]		0,42	0,29	0,71	

$$q = 0,682 * (\Sigma q_n)^{0,45} - 0,14 ; \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$q = 0,682 * (\Sigma 0,71)^{0,45} - 0,14 = 0,44 \text{ dm}^3/\text{s}$$

Próba ciśnieniowa i dezynfekcja instalacji

Instalację wody zimnej, ciepłej poddać próbie ciśnieniowej. Próbę przeprowadzić po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów przeprowadzić próbę wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bar. Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bar. Należy wykonać płukanie instalacji.

3. Instalacja c.o.

Dla ogrzewania poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano grzejniki elektryczny o mocach podanych na rysunku.

4. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu łazienki i kuchni zaprojektowano wentylator wywiewny typu EBB250 z opóźnieniem czasowym. Nawiew powietrza do poszczególnych pomieszczeń poprzez nawietrzaki okienne lub kratki transferowe w drzwiach.

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Niniejszy projekt należy realizować w koordynacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem dyspozycji rurociągów i urządzeń ujętych w projekcie.
2. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu instalacji i urządzeń
3. Niniejszy projekt nie jest instrukcją obsługi instalacji i nie zawiera szczegółowych wytycznych eksploatacyjnych instalacji.
4. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających państwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.
5. Całość prac wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa, przepisami BHP w oparciu o Polskie Normy, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”
6. Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające aprobaty techniczne
7. Po wykonaniu instalacji wodociągowych należy przeprowadzić próbę hydrauliczną na szczelność a następnie instalację należy przepłukać aż do uzyskania czystej wody popłucznej.


Opracowanie:

mgr inż. Agata Urban

mgr inż. Mirosław Grygier

/PROJEKTANT/

/PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY/

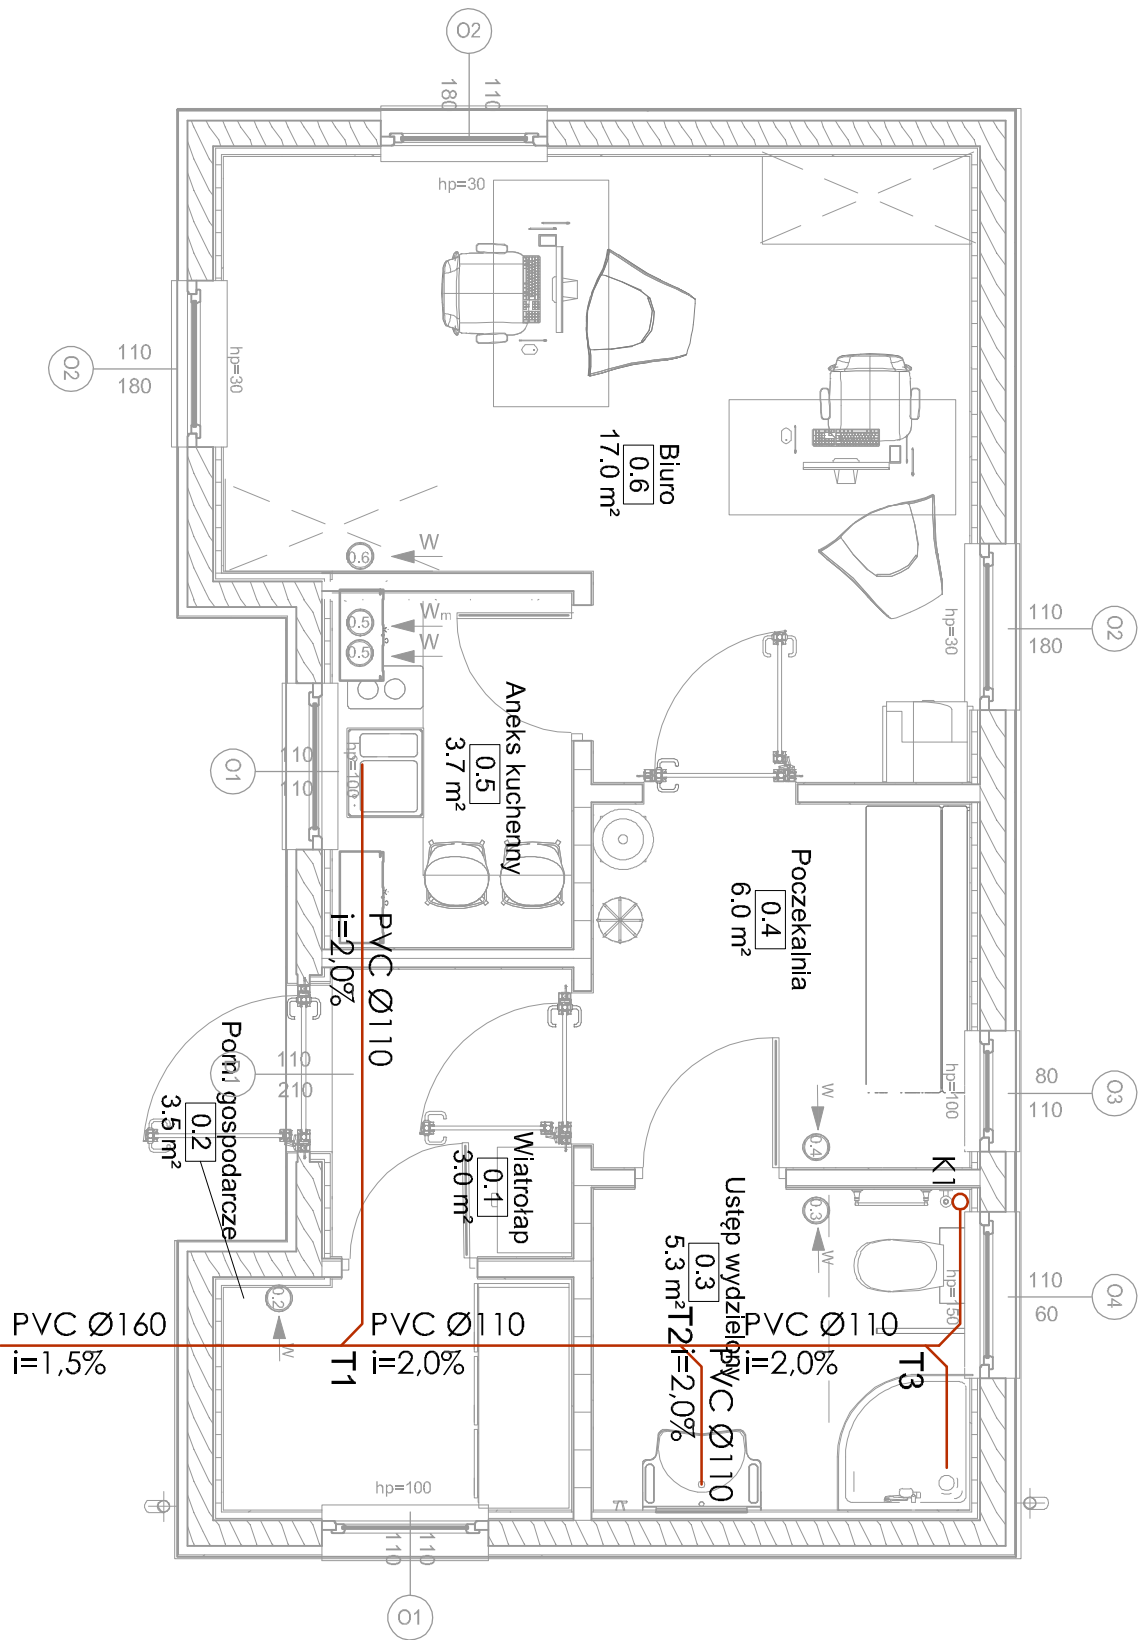

c.d. wg PZD

K1 - pion kanalizacji sanitarnej PVC110 -
wyprowadzić ponad dach

PVC Ø110- materiał/ średnica instalacji

- projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonać z PVC.

Przewody kanalizacji podposadzkowej wykonać z
rur PVC lita SN8 do kanalizacji zewnętrznej.





Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

INWESTYCJA: Budowa kancelarii. Leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań


RZUT PRZYZIEMIENIA - kanalizacja sanitarne			Data: 4.11.2022r.
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Agata Urban DOS/0382/PWBS/18		Rys. nr IS-1
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Grygier WKP/0111/POOS/06		

pion wyprowadzić 0,5m ponad połać dachu i zakończyć wywietznikiem zgodnym z systemem pokrycia dachu




Studnia rewizyjna

<div><div><div>Biurowie projektowe</div><div>63-600 Kępno</div><div>ul. Młyńska 8</div><div>Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div></div><div><div>INWESTYCJA:</div><div>Budowa kancelarii Leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu.</div></div><div><div>INWESTOR:</div><div>Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów</div></div></div>			
<div><div>LOKALIZACJA INW.:</div><div>dz. Nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań</div></div>			
<div>Rozwnięcie kanalizacji sanitarnej - cz. 1</div>		<div>Data:</div> <div>4.11.2022r.</div>	
<div>Funkcja</div>	<div>Imię i nazwisko, nr uprawnień</div>	<div>Podpis</div>	<div>Skala: 1:50</div>
<div>Projektant</div>	<div>mgr inż. Agata Urban</div>		<div>Rys. nr IS-2</div>
<div>Inst.sanit.</div>	<div>DOS/0382/PWBS/18</div>		
<div>Sprawdzający</div>	<div>mgr inż. Mirosław Gygier</div>		
<div>Inst.sanit.</div>	<div>WKP/0111/POOS/06</div>		



<div><div>Biurow projektowe 63-600 Kępno ul. Mińska 8 Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div><div></div></div>			
INWESTYCJA: Budowa kancelarii Leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu. INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świątoszów			
LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań			
Rozwnięcie kanalizacji sanitarnej - cz. 2			Data: 4.11.2022r.
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant Inst.sanit.	mgr inż. Agata Urban DOS/0382/PWBS/18		Rys. nr IS-3
Sprawdzający Inst.sanit.	mgr inż. Mirosław Gygier WKP/0111/P00S/06		

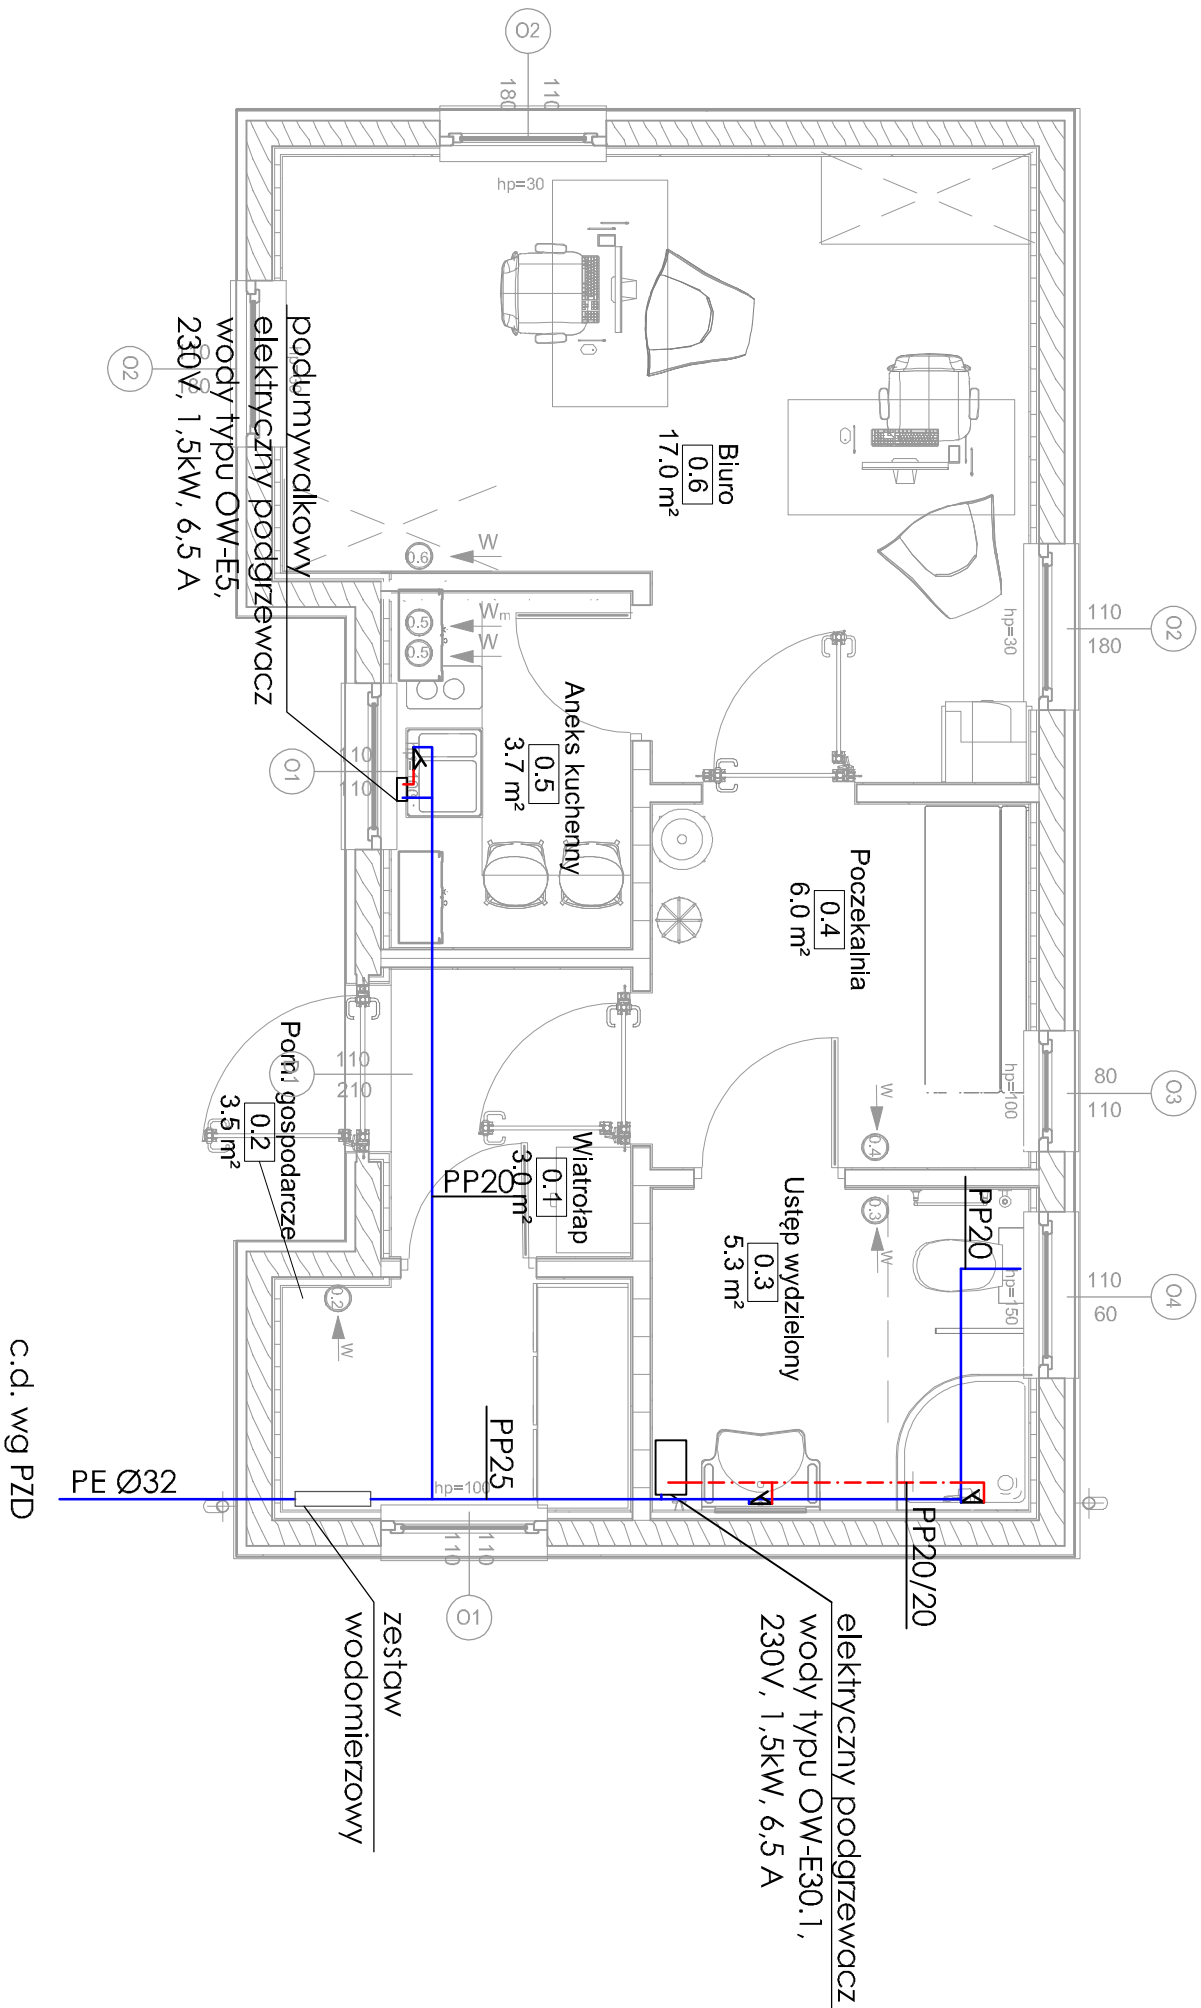


LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej

UWAGI:

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej prowadzić w podłodze i bruzdach ściennych. Izolacja przewodów wg części opisowej. Przejęcia rurociągów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.

<div><div><div>Biurowie projektowe</div><div>63-600 Kępno</div><div>ul. Młyńska 8</div><div>Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div></div><div><div>GALENIA</div></div></div>			
<div><div>INWESTYCJA:</div><div>Budowa kancelarii Leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu.</div><div>INWESTOR:</div><div>Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów</div></div>			
<div><div>LOKALIZACJA INW.:</div><div>dz. Nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań</div></div>			
<div><div>RZUT PRZYZIEMIENIA - Instalacja wodociągowa</div></div>			<div><div>Data:</div><div>4.11.2022r.</div></div>
<div><div>Funkcja</div><div>Projektant</div><div>Inst.sanit.</div><div>Sprawdzający</div><div>inst.sanit.</div></div>	<div><div>Imię i nazwisko, nr uprawnień</div><div>mgr inż. Agata Urban</div><div>DOS/0382/PWBS/18</div><div>mgr inż. Mirosław Grygier</div><div>WKP/0111/POOS/06</div></div>	<div><div>Podpis</div></div>	<div><div>Skala: 1:50</div><div>Rys. nr IS-4</div></div>




LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej
 - projektowana instalacja wody ciepłej
1. Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody typu OW-E5, 230V, 1,5kW, 6,5 A
 2. Elektryczny podgrzewacz wody typu OW-E30.1, 230V, 1,5kW, 6,5 A

UWAGI:

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej prowadzić w podłodze i bruzdach ściennych. Izolacja przewodów wg części opisowej. Przejęcia rurociągów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.

<div><div><div>Biurowie projektowe</div><div>63-600 Kępno</div><div>ul. Młyńska 8</div><div>Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div></div><div><div></div><div>GALERIA</div></div></div>			
<div><div><div>INWESTYCJA: Budowa kancelarii. Leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu.</div><div>INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów</div></div><div>LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań</div></div>			
Izometria Instalacji wodociągowej			Data: 4.11.2022r.
<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko, nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	Skala: 1:50
Projektant Inst.sanit.	mgr inż. Agata Urban DOŚ/0382/PWBS/18		Rys. nr IS-5
Sprawdzający inst.sanit.	mgr inż. Mirosław Grygier WKP/0111/POOS/06		

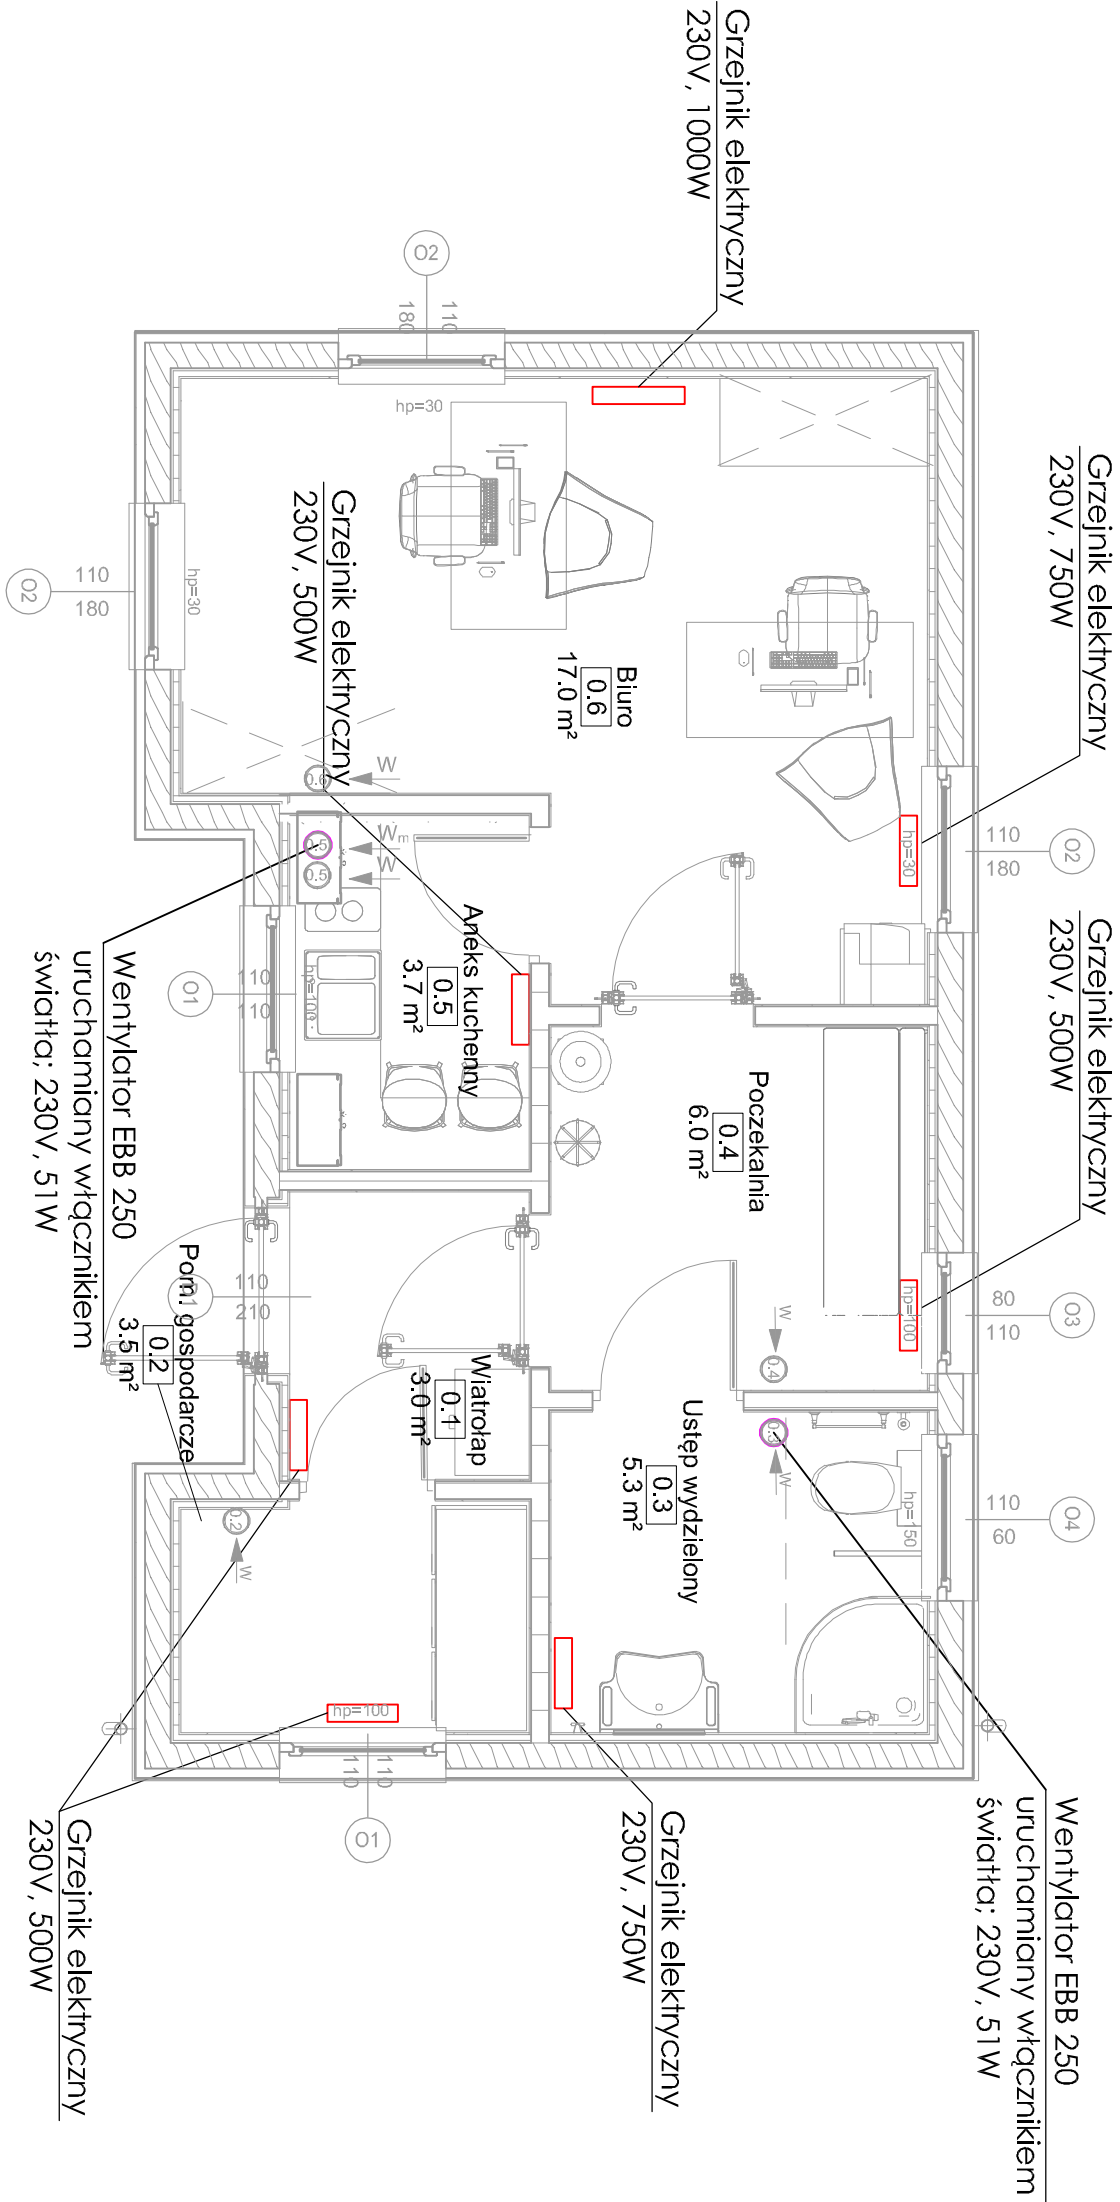

Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu.			INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów	
LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1, obręb Rudawica, gm. Żagań				
RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej				
<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko, nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	<i>Data:</i>	<i>Skala:</i> 1:50
Projektant inst.sanit.	mgr inż. Agata Urban DOS/0382/PWBS/18		4.11.2022r.	Rys. nr IS-6
Sprawdzający inst.sanit.	mgr inż. Mirosław Grygier WKP/0111/POOS/06			

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TREŚCI

1.Część opisowa	str.1.1-3
2.Część rysunkowa	
-projekt zagospodarowania terenu	str.2.1
-schematy instalacji	str.3.1-3
-plany instalacji gniazd wtykowych	str.4.1
-plany instalacji zasilania ogrzewania	str.5.1
-plany instalacji oświetlenia	str.6.1
-plany instalacji baterii słonecznej	str.7.1
-plany instalacji telefonicznych i komputerowych	str.8.1
-plany instalacji wykrywania włamania	str.9.1
-plany instalacji wykrywania pożaru	str.10.1
-plany rozmieszczenia rozdzielni	str.11.1
-plany instal.odgromowych	str.12.1-2

CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych

ZAKRES OPRACOWANIA

- a/instalacje elektryczne
- b/instalacja telefoniczne i komputerowe
- c/instalacja wykrywania włamania
- d/instalacja wykrywania pożaru
- e/instalacje baterii słonecznej
- f/instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA

a/obowiązujące normy i przepisy oraz projekty branżowe

I.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.Przylącze

- projektowane przylącze kablowe według opracowania operatora sieci miejscowej
- złącze pomiarowe według opracowania operatora sieci miejscowej

2.Wewnętrzna linia zasilająca-rys. 2.1

- wyprowadzona ze złącza pomiarowego
- wprowadzona do projektowanej rozdzielni głównej RG w budynku
- wykonana kablem YKXS4x16mm
- kabel układany w wykopie na głębokości 70cm
- podsypka piaskowa 10cm pod i nad kabel
- zapasy kabla po 2m w miejscach wyprowadzenia do złącza kablowego i budynku
- folia kablowa niebieska szerokości 30cm i grubości 0,5mm układana 25cm nad kablem
- oznaczniki adresowe co 10m na całej trasie kabla
- tabliczki adresowe na zakończeniach kabla
- kabel układany linią falistą bez naprężeń mechanicznych
- rura osłonowa pcv-50mm w miejscu wprowadzenia kabla do budynku i skrzyżowania z kanalizacją
- dodatkowa rura dla wyprowadzenia dodatkowych obwodów z rozdzielni RG
- pomiaru geodezyjne trasy kabla jako załączniki dokumentacji powykonawczej
- pomiaru oporności izolacji jako załączniki dokumentacji powykonawczej

3.Rozdzielnia główna- rys. 3.1

- umieszczona wewnątrz budynku w pomieszczeniu gospodarczym
- obudowa wnękowa w wykonaniu izolacyjnym II klasy o stopniu ochrony IP34
- obudowa 5x18 modułowa
- główny wył. prądu wewnątrz rozdzielni
- osprzęt modułowy montowany na szynie

4.Oprzewodowanie

- instalacja w budynku wykonana przewodami typu YDY-750V
- strefy układania - 30cm od sufitu i podłogi, 15cm od krawędzi ścian
- wykluczony kontakt przewodów z konstrukcją drewnianą i drewno pochodną budynku
- wykluczone prowadzenie przewodów w strefach ochronnych łazienki
- przewody w pomieszczeniach o klasie odporności ogniowej CPR-Eca
- przewody na drogach ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej CPR-B2ca-s1b,d1,a1

5.Osprzęt

- całość osprzętu w wykonaniu podtynkowym
- gniazda wtykowe montowane na wysokości podanej na rysunku
- wyłączniki montowane na wys.105 cm od podłogi
- wykluczony montaż osprzętu i odbiorników elektrycznych w strefach ochronnych łazienek
- osprzęt montowany w odległości większej niż 60cm od pozostałych instalacji

6.Oprawy oświetleniowe- rys. 6.1

- oprawy nastropowe led w pomieszczeniu biura
- plafoniere led w pozostałych pomieszczeniach
- projektory led z czujką ruchu oświetlenia zewnętrznego
- wybrane oprawy z modułem awaryjnym 3 godzinny z funkcją testu

- 7.Ogrzewanie elektryczne- rys. 5.1
-grzejniki elektryczne panelowe ściennie
-wyposażone w regulatory temperatury

II.INSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ I KOMPUTEROWEJ- rys. 3.2, 8.1

- 1.Wewnętrzna linia zasilająca
 - projektowana kanalizacja kablowa od złącza kablowego (według oddzielnego opracowania) do projektowanego budynku
 - wykonana rurą ochronną RHDPE-32mm układana we wspólnym wykopie z kablem zasilania elektrycznego
 - dwie rury RHDPE-32mm wyprowadzone z TSM na zewnątrz budynku
- 2.Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
 - obudowa wnękowa montowana w pomieszczeniu gospodarczym
 - gniazdo 2x230V zasilania wyposażenia aktywnego
 - modem internetowy dostosowany do parametrów operatora dostawcy miejscowego
 - panel rozdzielczy RJ11
 - przełącznik RJ45/kat6
- 3.Instalacja sieci komputerowej
 - projektowana sieć wykonana w kategorii 6
 - przewody wyprowadzone z przełącznika w skrzynce TSM do każdego gniazda
 - gniazda komputerowe wtynkowe RJ45/kat.6-numerowane
 - zachowane normowe odległości przewodów od instalacji 230V
- 4.Instalacja telefoniczna
 - projektowana sieć wykonana w kategorii 3
 - przewody wyprowadzone ze splittera w skrzynce TSM do każdego gniazda
 - gniazda telefoniczne wtynkowe RJ11-numerowane
 - zachowane normowe odległości przewodów od instalacji 230V
- 5.Antena telekomunikacyjna
 - na zewnętrznej ścianie budynku pod okapem w miejscu spodziewanego najlepszego sygnału zamontować konstrukcję dla anteny LTE/GSM
 - od anteny do skrzynki TSM ułożyć rurki sztywne pcv-28mm z przerwami po 30cm na załamaniach dla dogodnego ułożenia kabla antenowego
 - rurki montowane w przestrzeni strychu na konstrukcji wewnętrznej dachu
 - przewód antenowy w dostawie z anteną

III.INSTALACJA WYKRYWANIA WŁAMANIA-rys. 3.3, 9.1

- 1.Centrala sygnalizacyjna
 - montowana w pomieszczeniu gospodarczym
 - obudowa z zabezpieczeniem sabotażowym
 - moduły funkcyjne we wspólnej obudowie
 - manipulator w pomieszczeniu wiatrołapu
 - moduł komunikacji GSM z funkcją monitoringu i powiadamiania
 - zasilanie z wydzielonego odpływu rozdzielni głównej budynku
 - samoczynne przełączanie na zasilanie akumulatorowe 24Ah gwarantujące pracę >30 godziną
 - linie dozorowe z kontrolą obecności stanu i konfiguracji czujek
 - linia sygnalizacyjna
 - wymagana możliwość rozbudowy centrali o minimum 2 moduły bez wymiany obudowy
- 2.Okablowanie
 - przewody typu YTKSY(6x2x0,8)mm układane pod tynkiem
 - zachowane normowe odległości przewodów od pozostałych instalacji
 - trwałe oznaczenia adresowe wszystkich zakończeń przewodów
- 3.Osprzęt
 - dualne cyfrowe czujki ruchu PIR+MW montowane w wspornikach
 - sygnalizator akustyczny typu SATEL/SP6500R na zewnętrznej ścianie budynku z ochroną sabotażową
 - zachowane normowe odległości od urządzeń pozostałych instalacji
 - trwałe oznaczenie adresowe wszystkich elementów

IV.INSTALACJA WYKRYWANIA POŻARU- rys. 3.3, 10.1

1.centrala sygnalizacyjna

- montowana w pomieszczeniu gospodarczym
- panel obsługowy i moduły funkcyjne we wspólnej obudowie
- moduł komunikacji GSM z funkcją monitoringu i powiadamiania
- zasilanie z wydzielonego odpływu rozdzielni głównej budynku
- samoczynne przełączanie na zasilanie akumulatorowe 24Ah gwarantujące pracę >72 godziną
- linie dozorowe adresowalne i monitorowane
- linia sygnalizacyjna monitorowana
- możliwość rozbudowy centrali o minimum 2 moduły bez wymiany obudowy

2.Okablowanie

- przewody układane pod tynkiem
- linia dozorowa: przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm uniepalnione
- linia sygnalizacyjna: przewody typu HTKSH 2x0,8mm w klasie PH90
- linia zasilania centrali: przewody typu HDGS 3x1,5mm w klasie PH90
- linia monitoringu: przewody typu HTKSH 2x2x0,8mm w klasie PH90
- zachowane normowe odległości przewodów od pozostałych instalacji
- trwałe oznaczenia adresowe wszystkich zakończeń przewodów i żył zgodne ze schematem

3.Osprzęt

- adresowalne czujki ciepła i optyczne dymu rozproszeniowego
- wskaźnik zadziałania montowany widocznie bezpośrednio pod czujką
- adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy montowany w ciągu komunikacyjnym
- sygnalizator akustyczny
- zachowane normowe odległości od urządzeń pozostałych instalacji
- trwałe oznaczenie adresowe wszystkich elementów zgodne z projektem wykonawczym

V.INSTALACJE BATERII SŁONECZNEJ- rys. 3.2, 7.1

1.Bateria słoneczna



- bateria zbudowana z 12 paneli o mocy 370W
- połączenia przewodowe wewnętrzne paneli w dostawie z baterią
- parametry ujęte w specyfikacji wykonania robót
- konstrukcje wsporcze dedykowane dla przyjętego typu paneli, wymagana konsultacja z wykonawcą dachu

2.Falownik baterii słonecznej

- falownik baterii FB dedykowany dla przyjętych paneli umieszczony w pom. gospodarczym
- parametry falownika dostosowane do mocy baterii > 5kW
- parametry falownika zgodne z wymogami dostawcy energii elektrycznej
- szczegółowe parametry podane w specyfikacji wykonania robót

VI.INSTALACJE ODGROMOWE I UZIEMIAJĄCE- rys. 12.1-2

- zwody poziome na dachu wykonane drutem ocynkowanym 8mm układanym na wspornikach dystansowych
- przewody odprowadzające wykonane drutem ocynkowanym 8mm układanym na wspornikach dystansowych
- złącza kontrolne łączące przewody odprowadzające z uziomem otokowym
- uziom otokowy wykonany bednarką ocynkowaną 30x4mm
- instalacja wyrównawcza w łazienkach wykonana przewodem LgY16mm/pt
- główna szyna uziemiająca w pomieszczeniu gospodarczym

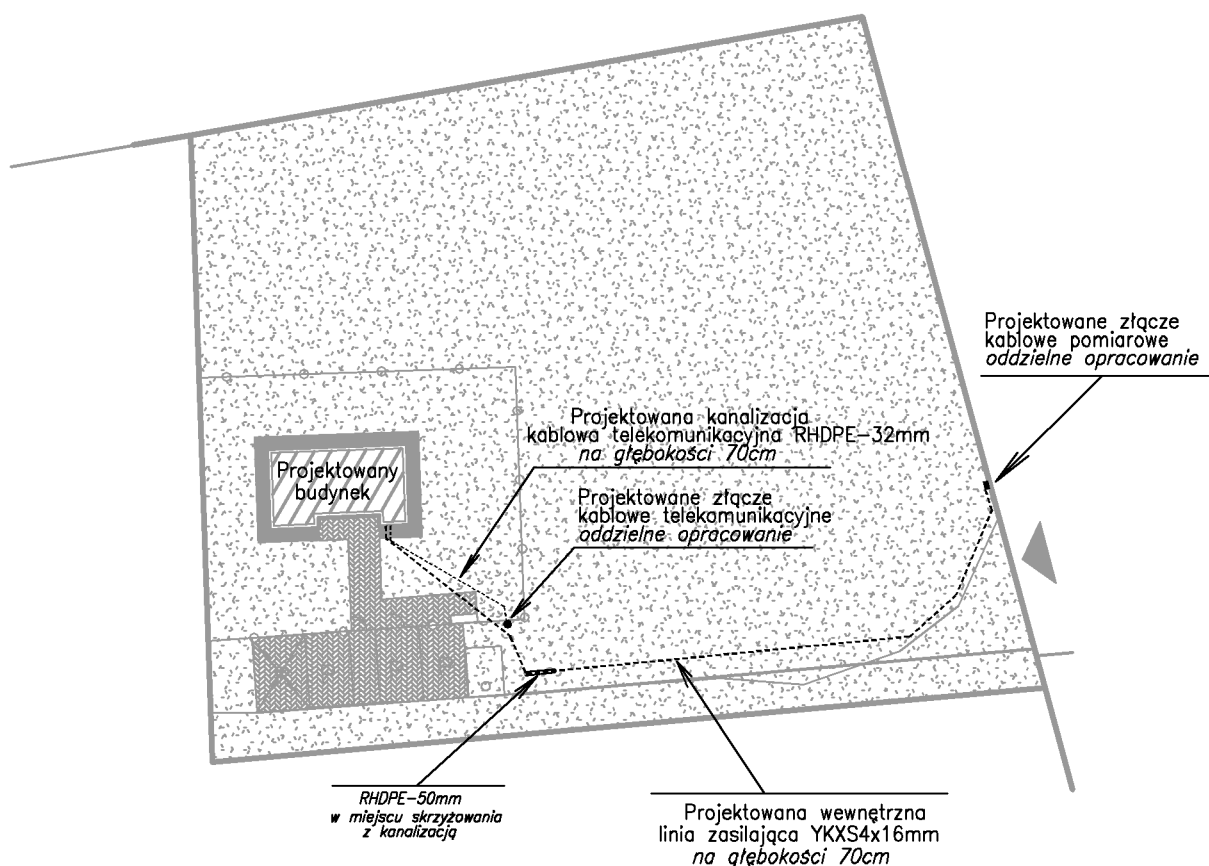

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.

INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

			Data: 14.11.2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:500
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 2.1



LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

SCHEMAT INSTALACJI			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: Rys. nr 3.1
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		

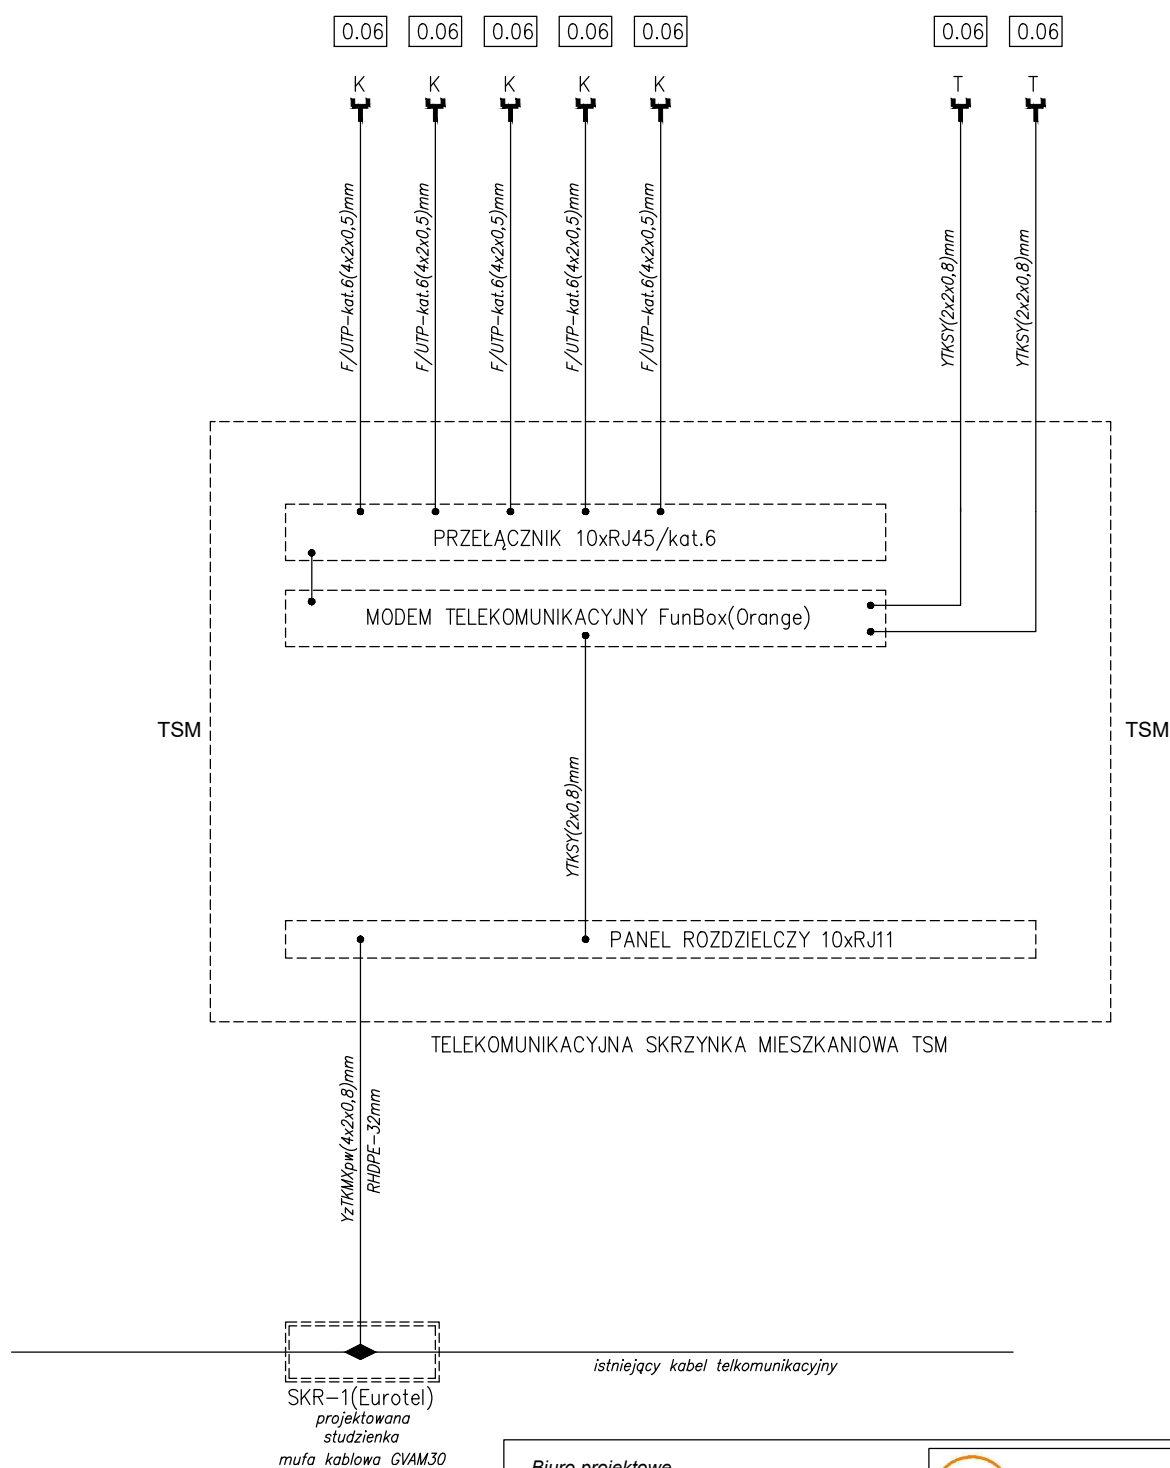

- K Gniazdo wtykowe komputerowe RJ45–kat.6/pt
T Gniazdo wtykowe telefoniczne RJ11/pt

TSM Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
TeSM–104(Telmor)–2szt


Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów
LOKALIZACJA INW.: dz. Nr3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

SCHEMAT INSTALACJI KOMPUTEROWEJ			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 3.2

0.01	WIATROŁAP
0.02	POM.GOSPOD.
0.03	TOALETA
0.04	POCZEKALNIA
0.05	KUCHNIA
0.06	BIURO

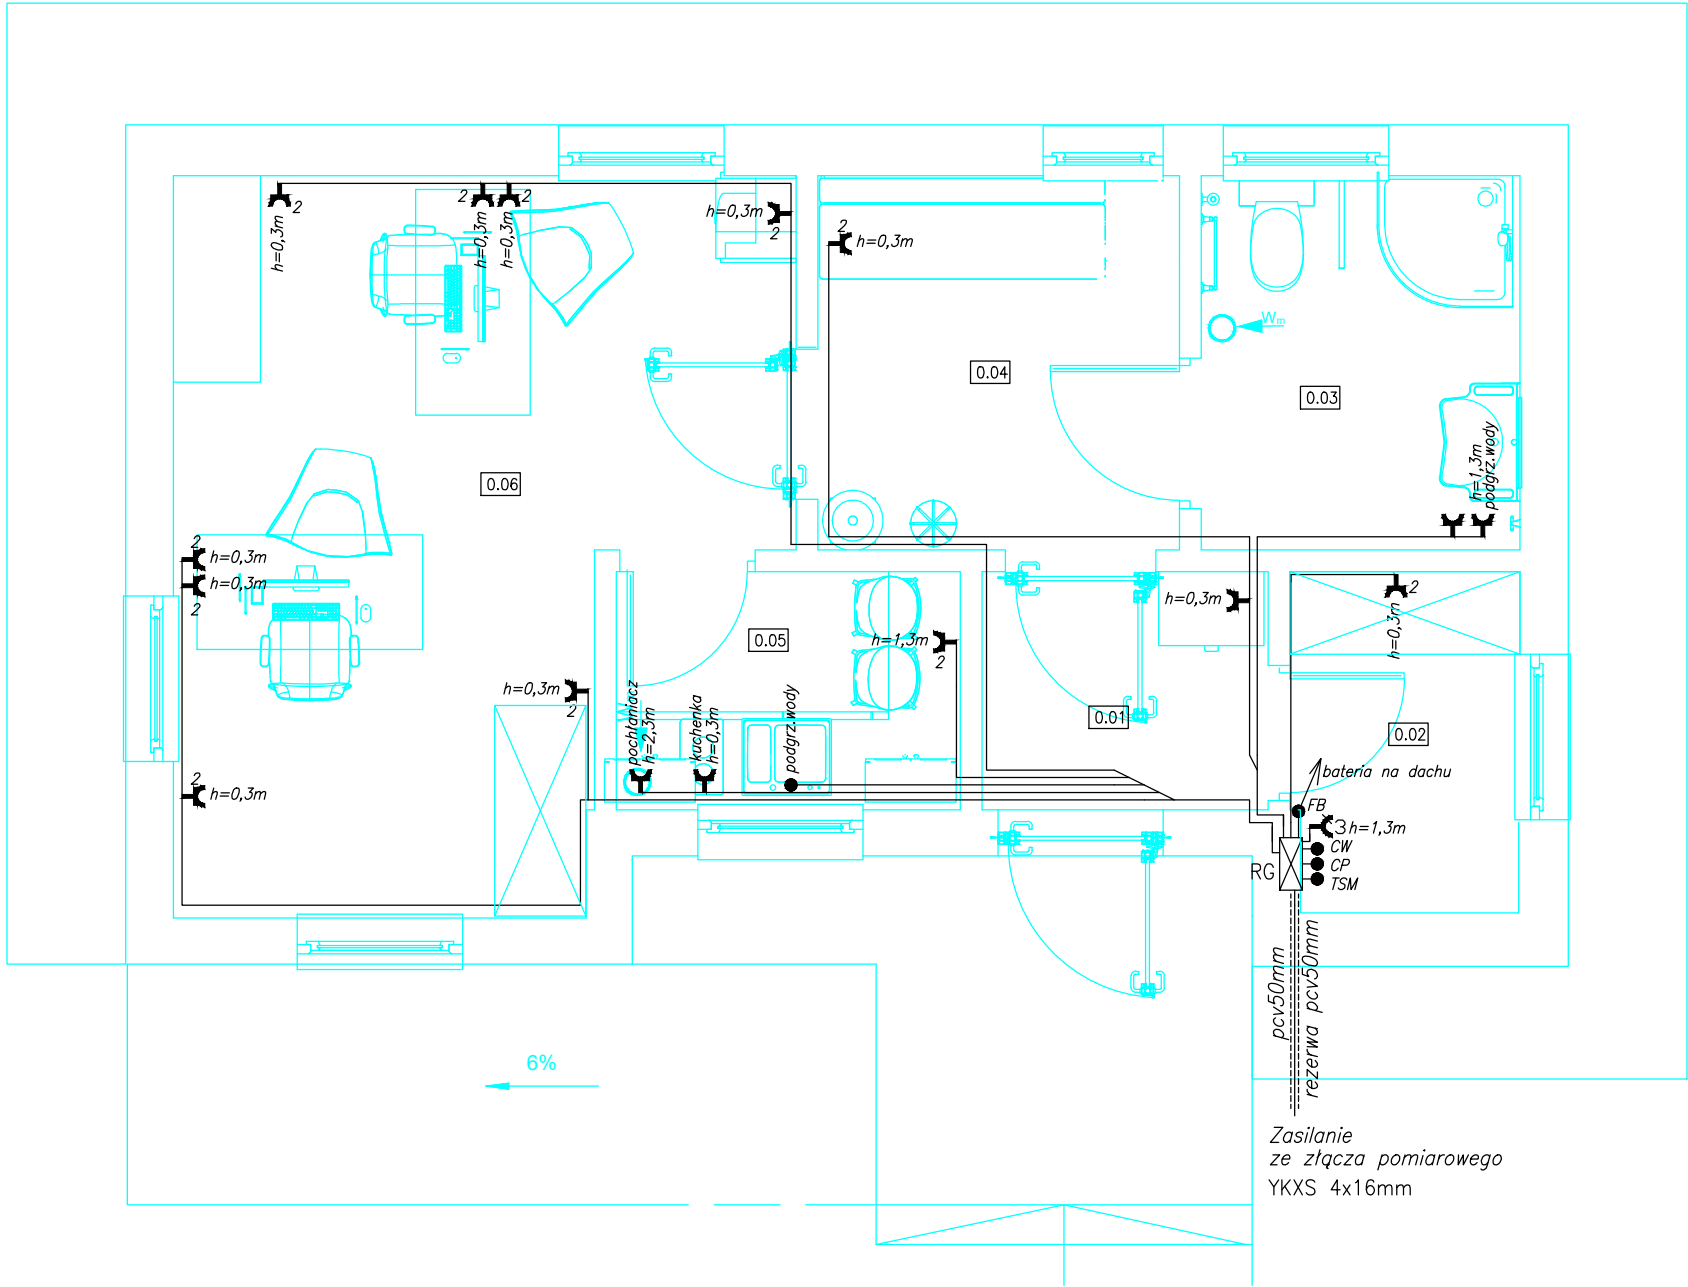

- 2 Gniazdo wtykowe 2x(10A+N+PE)/pt
 Gniazdo wtykowe 10A+N+PE/pt

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157




INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 4.1

0.01	WIATROŁAP
0.02	POM.GOSPOD.
0.03	TOALETA
0.04	POCZEKALNIA
0.05	KUCHNIA
0.06	BIURO

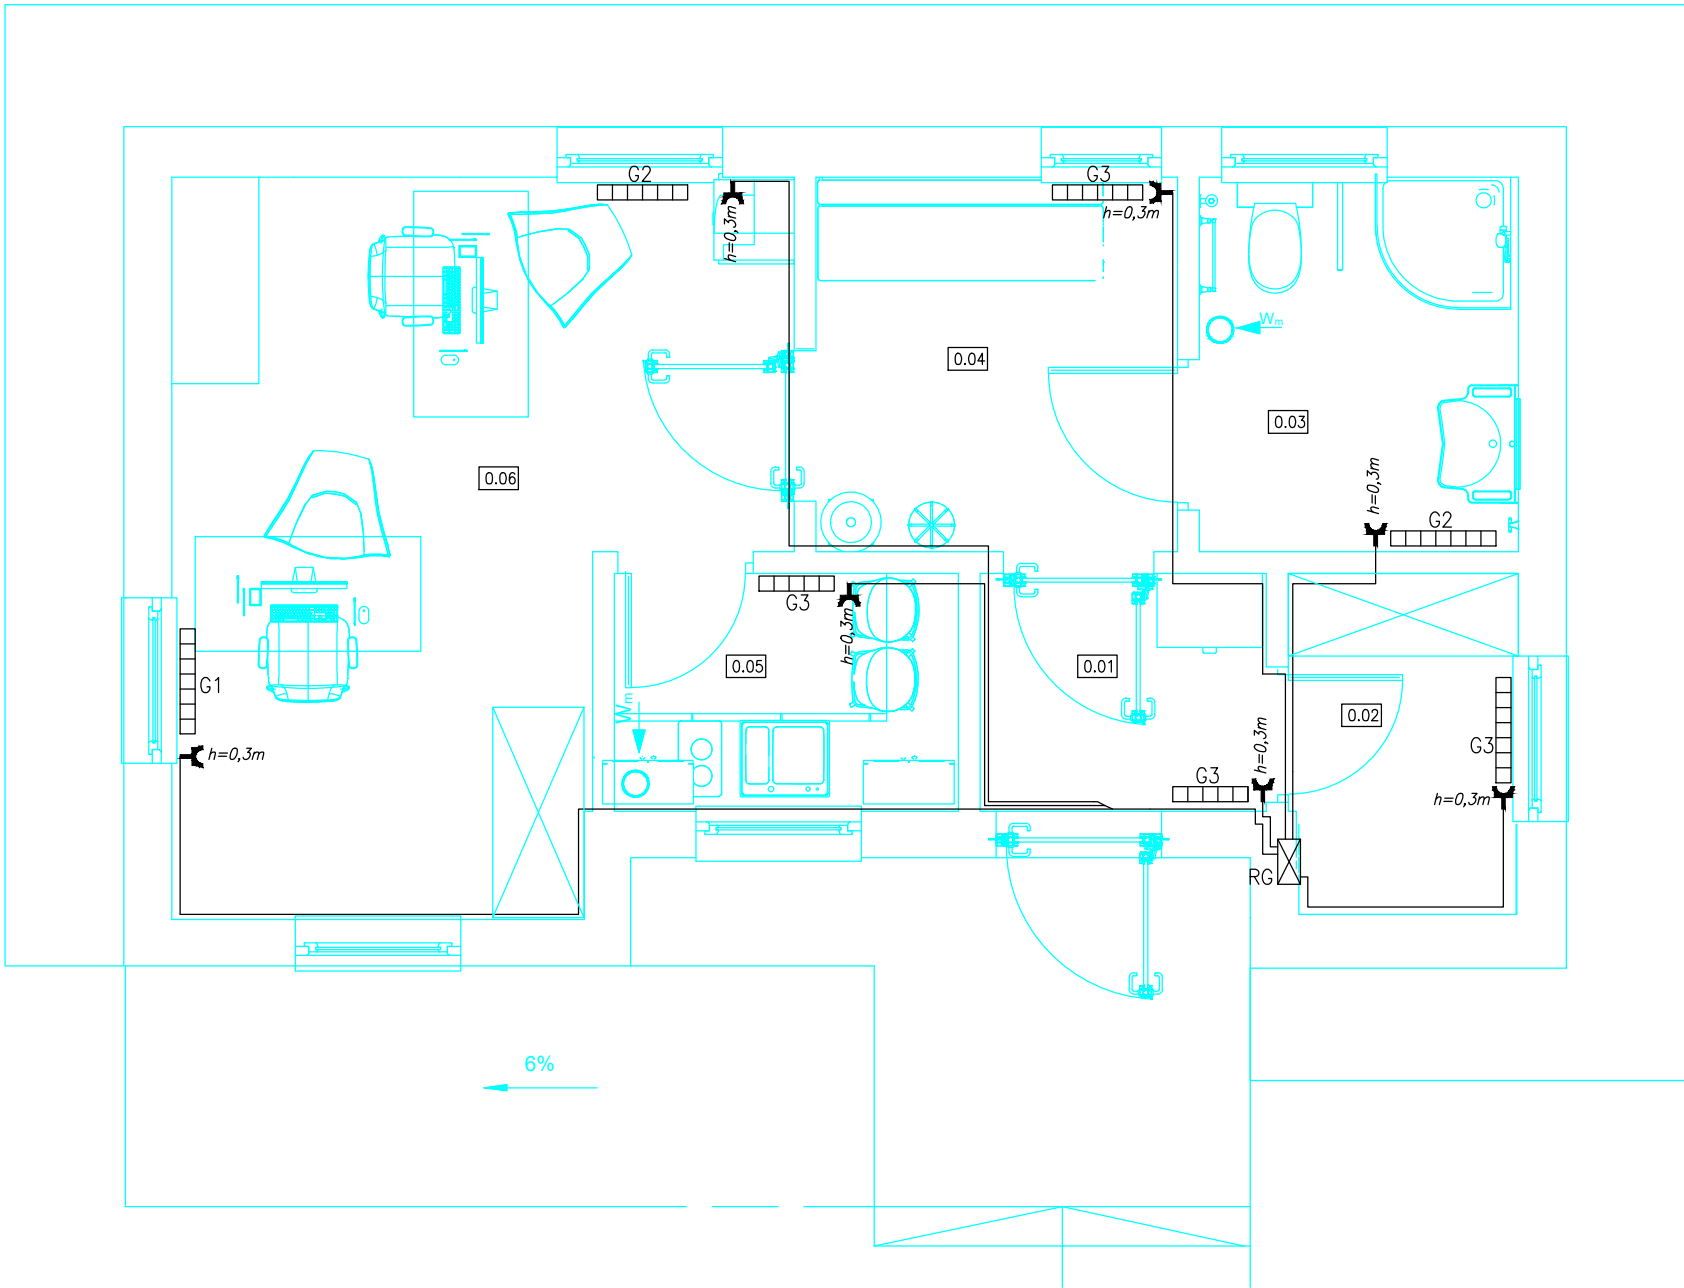

Przewody układane w pustce ściany

- G1 Ogrzewacz 1000W
- G2 Ogrzewacz 750W
- G3 Ogrzewacz 500W

Dolna krawędź ogrzewacza na wysokości 20cm od posadzki

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157




INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA OGRZEWANIA			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 5.1

0.01	WIATROŁAP
0.02	POM.GOSPOD.
0.03	TOALETA
0.04	POCZEKALNIA
0.05	KUCHNIA
0.06	BIURO

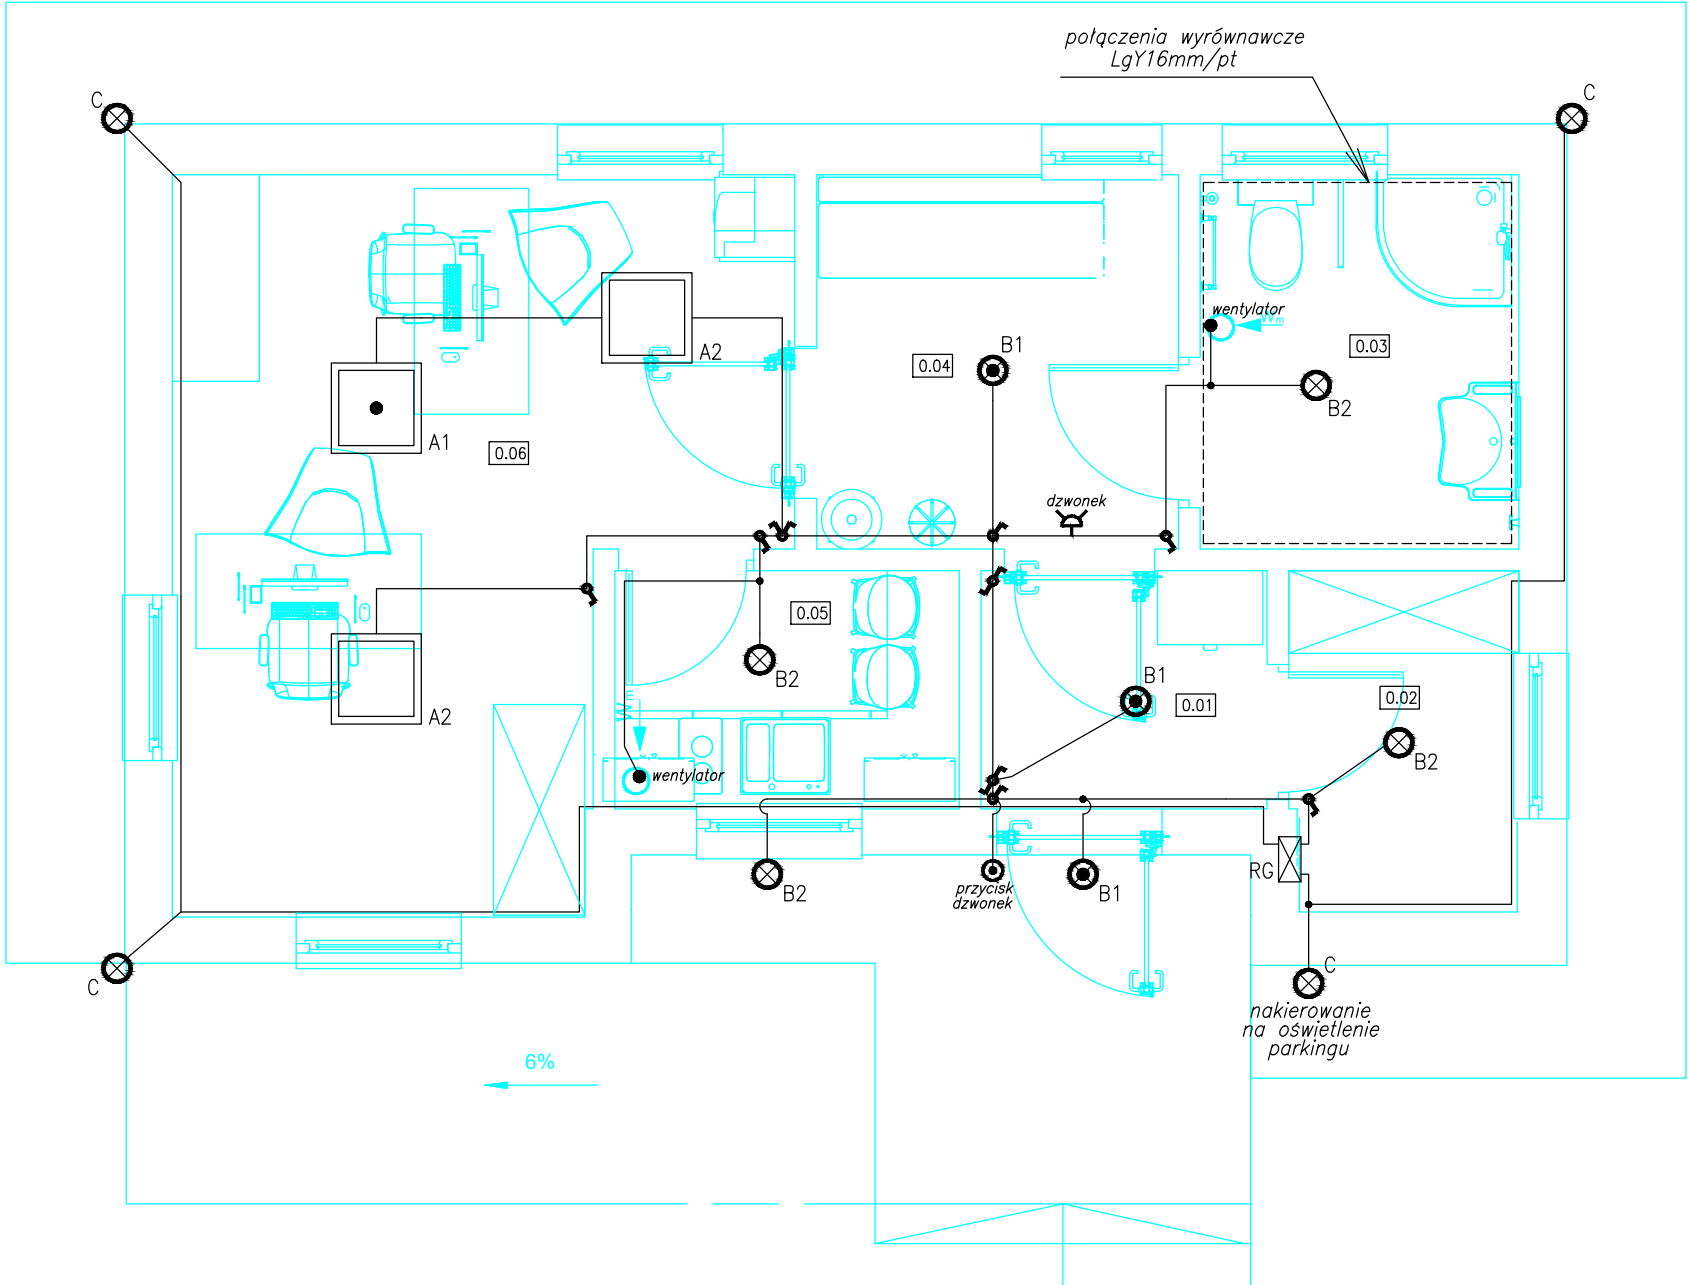

Przewody układane w pustce ściany i sufitu

- A1 Oprawa 38W/4870Lm/4000K/IP20 z modulem awaryjnym 3h
- A2 Oprawa 38W/4870Lm/4000K/IP20
- B1 Oprawa 16W/2130Lm/4000K/IP54 z modulem awaryjnym 3h
- B2 Oprawa 16W/2130Lm/4000K/IP54
- C 20W/1760Lm/IP44 z czujką zmierzchu i ruchu 12m


Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA OŚWIETLENIA			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 6.1

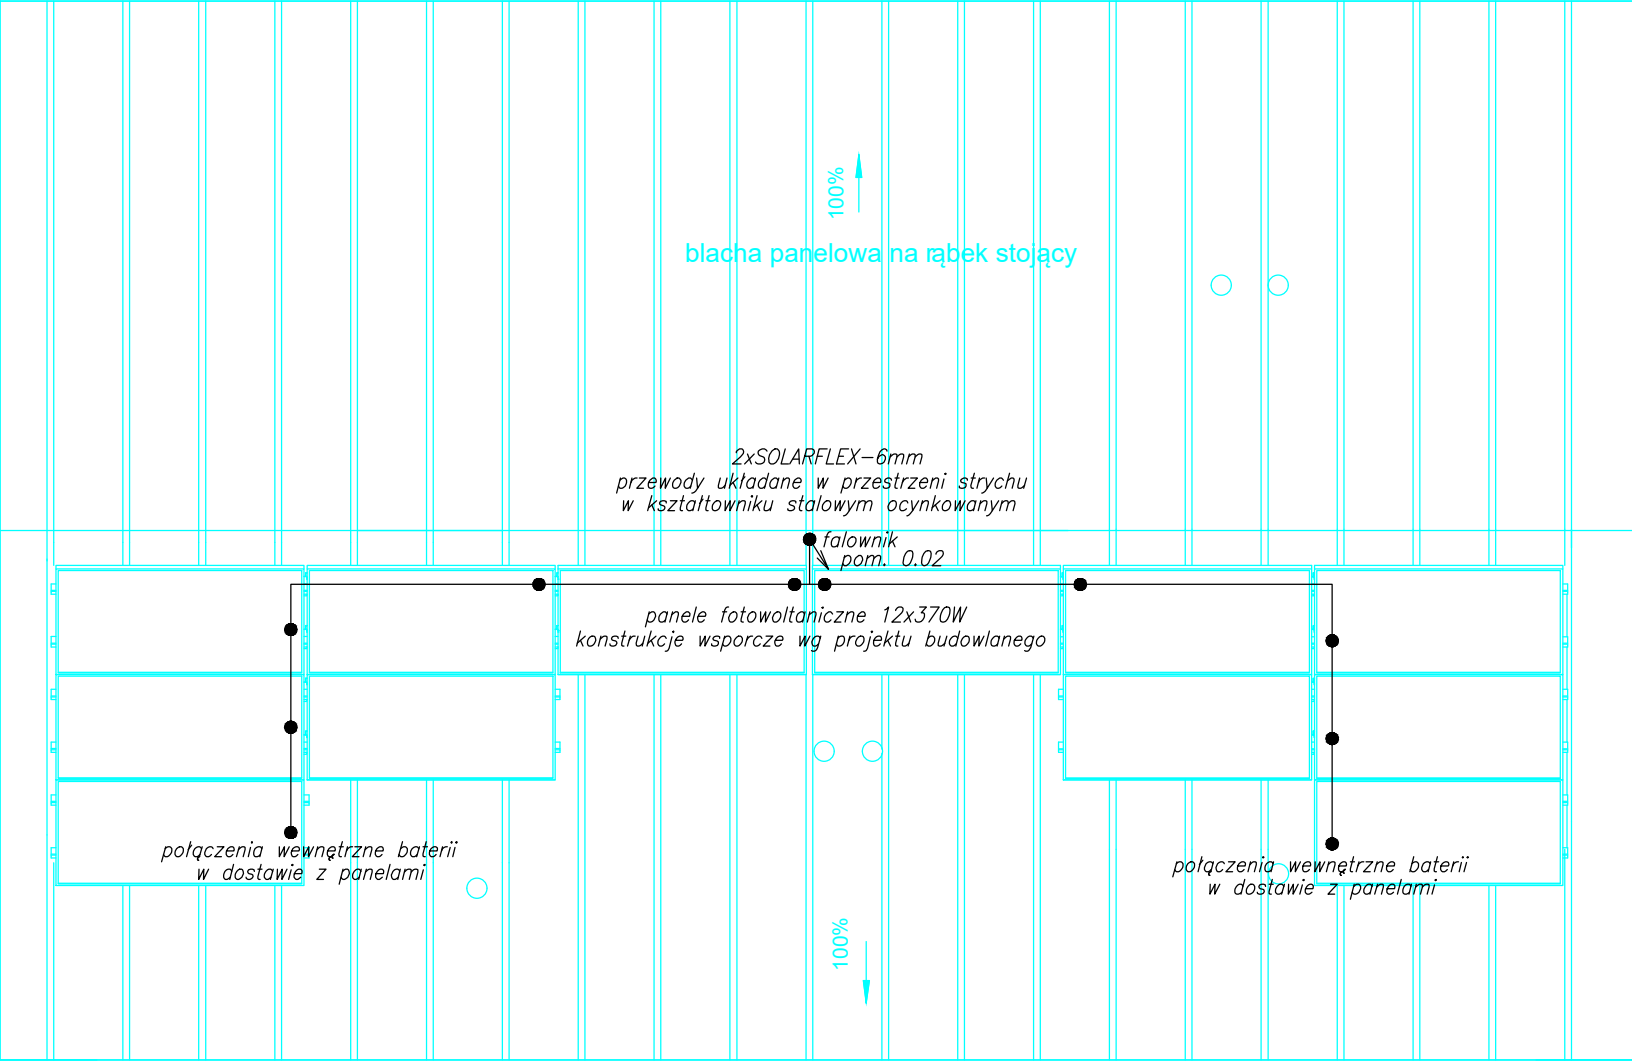

UWAGA:
Falownik FB w dostawie
z baterią słoneczną


Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów
LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA BATERII SŁONECZNEJ			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 7.1

0.01	WIATROŁAP
0.02	POM.GOSPOD.
0.03	TOALETA
0.04	POCZEKALNIA
0.05	KUCHNIA
0.06	BIURO

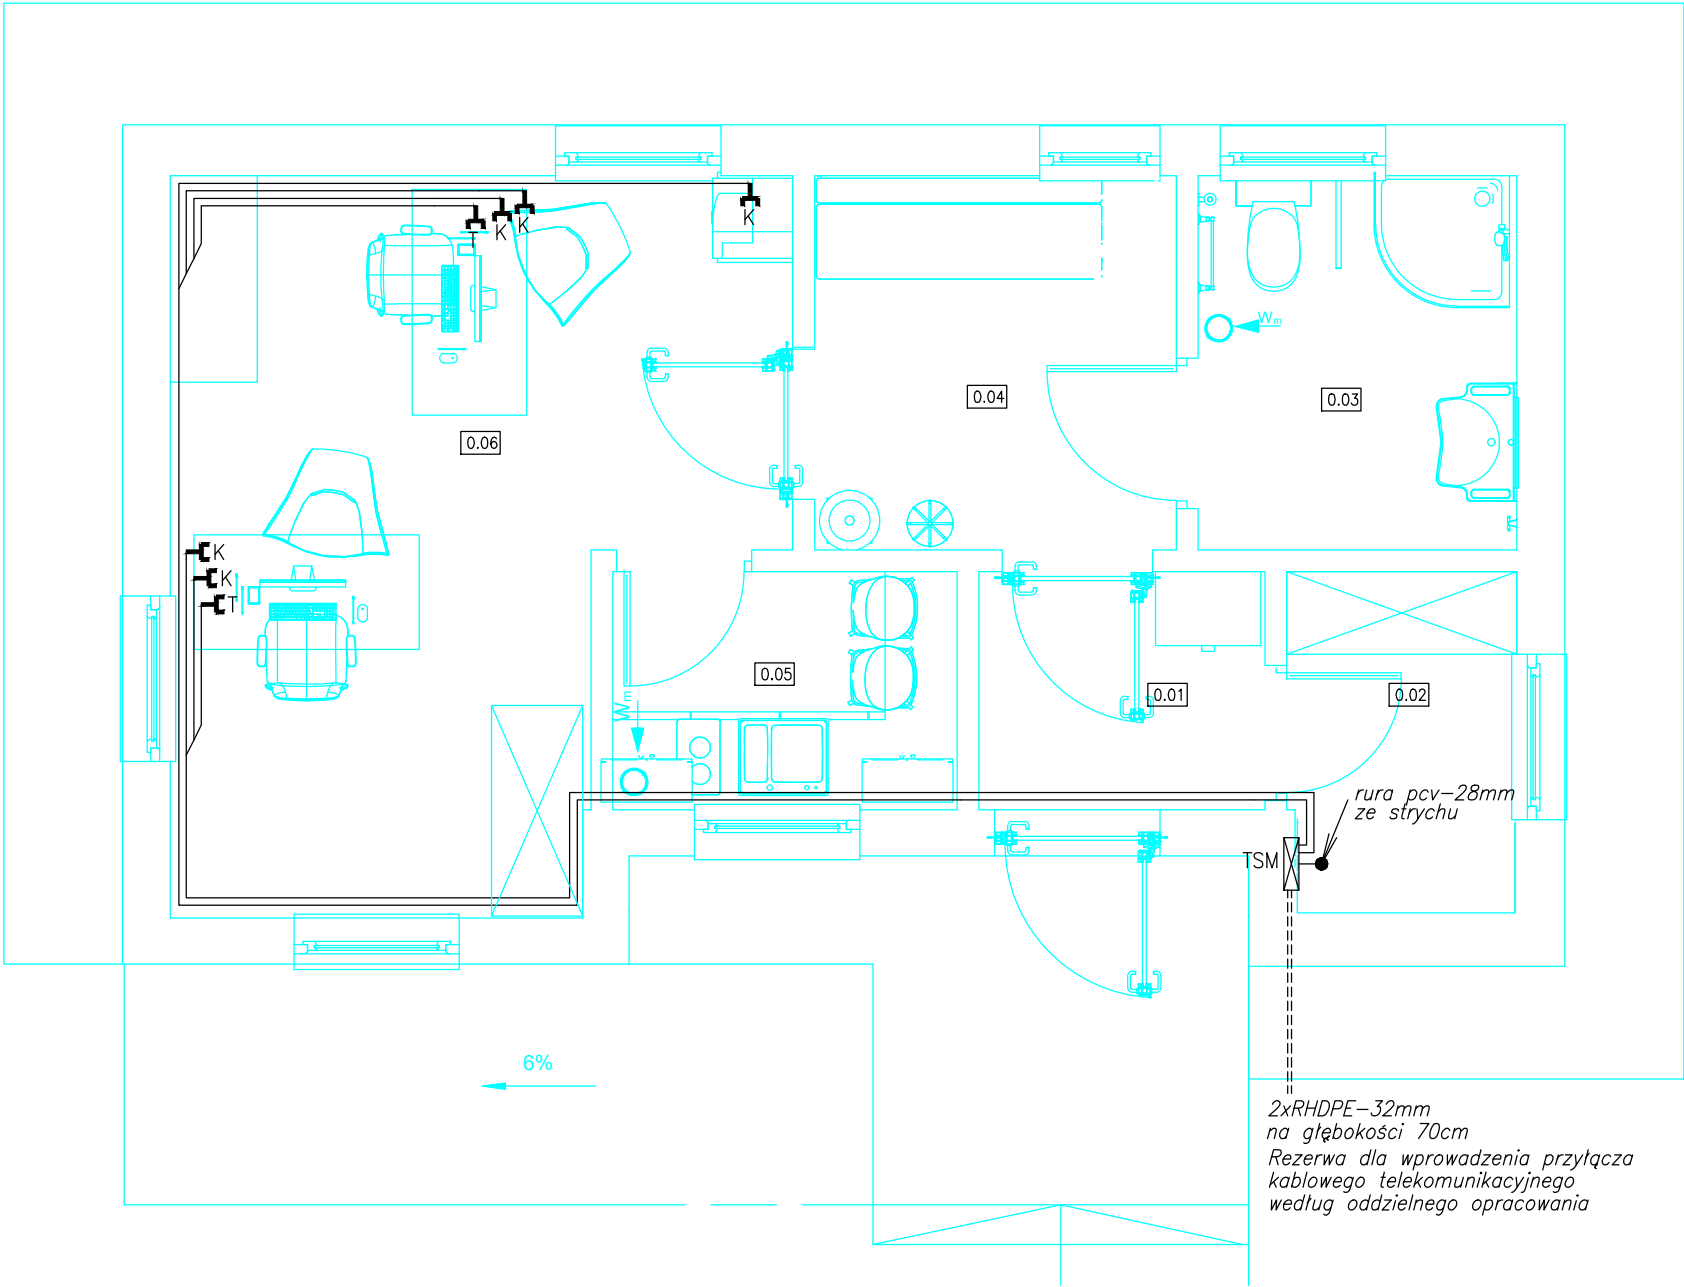

Przewody układane w pustce ściany i sufitu

UWAGA:
Na zewnętrznej ścianie budynku pod okapem
w miejscu spodziewanego najlepszego sygnału
zamontować konstrukcję dla anteny LTE/GSM
Od anteny po konstrukcji wewnętrznej dachu
na strychu ułożyć rury sztywne pcv-28mm
z przerwami po 30cm na załamaniach
do rozdzielni TSM
Przewód antenowy w dostawie z anteną

- K Gniazdo wtykowe komputerowe RJ45-kat.6/pt
- T Gniazdo wtykowe telefoniczne RJ11/pt
- TSM Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TeSM-104(Telmor)-2szt

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157




INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świętoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA TELEFONICZNA I KOMPUTEROWA			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 8.1

0.01	WIATROŁAP
0.02	POM.GOSPOD.
0.03	TOALETA
0.04	POCZEKALNIA
0.05	KUCHNIA
0.06	BIURO



Przewody układane w pustce ściany i sufitu

- Sygnalizator SP-6500(Satel)
- Czujka ruchu SLIM-DUAL-PRO(Satel)
- Centrala wykrywania włamania VERSA-10(Satel)
- Manipulator centrali LCDM(Satel)


Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów
LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA WYKRYWANIA WŁAMANIA			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 9.1

0.01	WIATROŁAP
0.02	POM.GOSPOD.
0.03	TOALETA
0.04	POCZEKALNIA
0.05	KUCHNIA
0.06	BIURO



Przewody układane w pustce ściany i sufitu

- Ostrzegacz ręczny ROP-100(Satel)
- Sygnalizator SPP-100(Satel)
- Optyczna czujka dymu i ciepła DMP-100(Satel)
- Wskaźnik zadziałania czujki WZ-100(Satel)
- Centrala wykrywania pożaru CSP-208(Satel)

Biuro projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem działki.
INWESTOR: Nadleśnictwo Świątoszów ul. Brzozowa 17, 59-276 Świątoszów

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 3/1 obręb Rudawica, gm. Żagań

INSTALACJA WYKRYWANIA POŻARU			Data: 14.11 2022
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		
Sprawdzający	inż. Roman Górecki WKP/0393/POOE/12		Rys. nr 10.1

