


SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

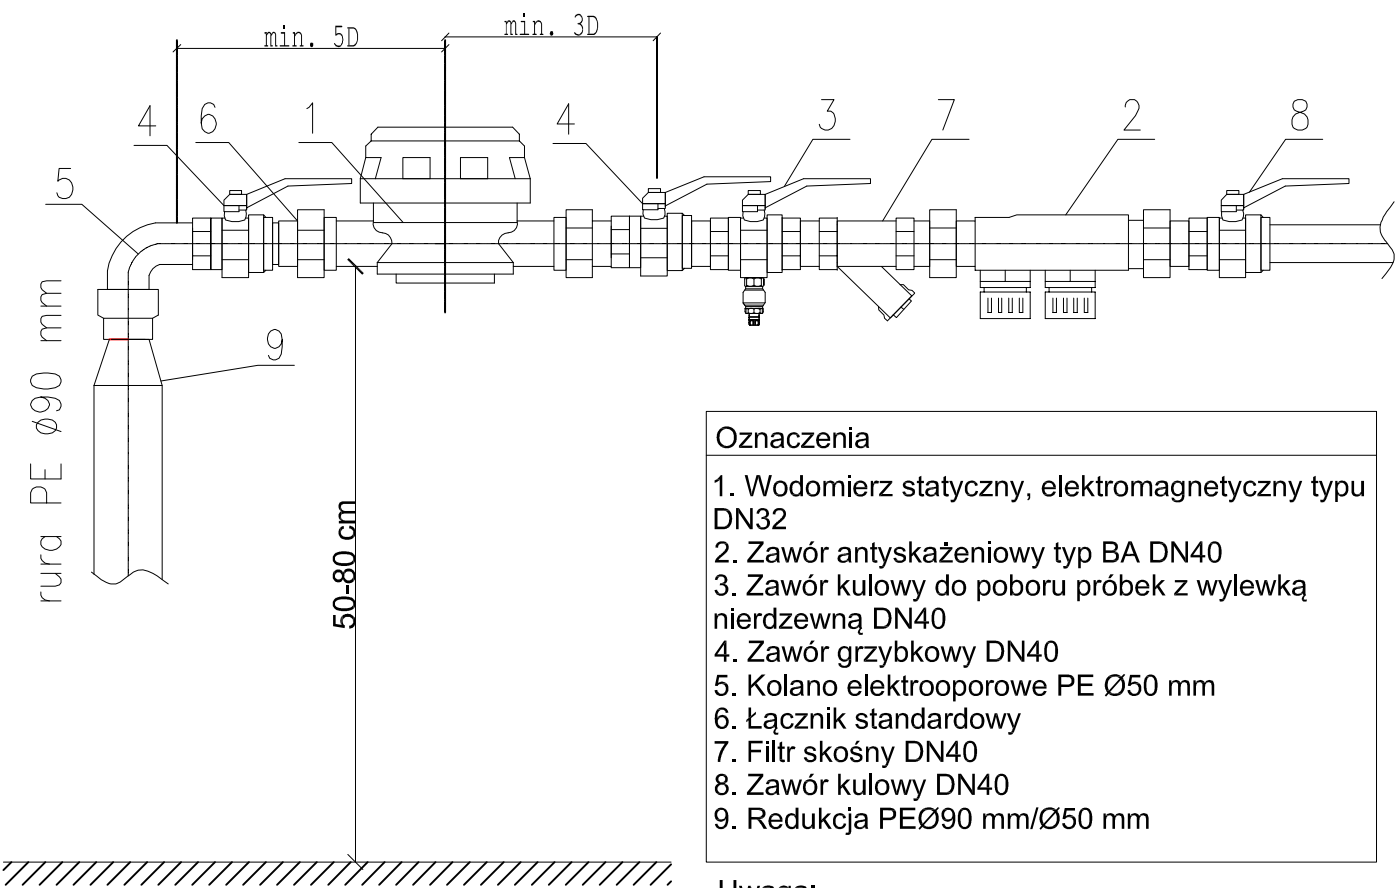

Oznaczenia
1. Wodomierz statyczny, elektromagnetyczny typu DN32
2. Zawór antyskażeniowy typ BA DN40
3. Zawór kulowy do poboru próbek z wylewką nierdzewną DN40
4. Zawór grzybkowy DN40
5. Kolano elektrooporowe PE Ø50 mm
6. Łącznik standardowy
7. Filtr skośny DN40
8. Zawór kulowy DN40
9. Redukcja PEØ90 mm/Ø50 mm

Uwaga:
Zestaw wodomierzowy montować na konsoli

NAZWA INWESTYCJI	Budowa budynku żłobka przy Zespole Szkół w Jasionce oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
ADRES INWESTYCJI	gm. Trzebowniko, m. Jasionka, cz. dz. nr ewid. 1251/110, 1251/8, 1370		BRANŻA: SANITARNA	
NAZWA I ADRES INWESTORA	Gmina Trzebowniko 36-001 Trzebowniko 976		DATA:02.2025	
			SKALA: b/s	NR RYS. P/6
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat zestawu wodomierzowego	NR. UPR.		
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Pasiński	PDK/0274/POOS/13		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Magdalena Kościółko			