


PIĘTRO

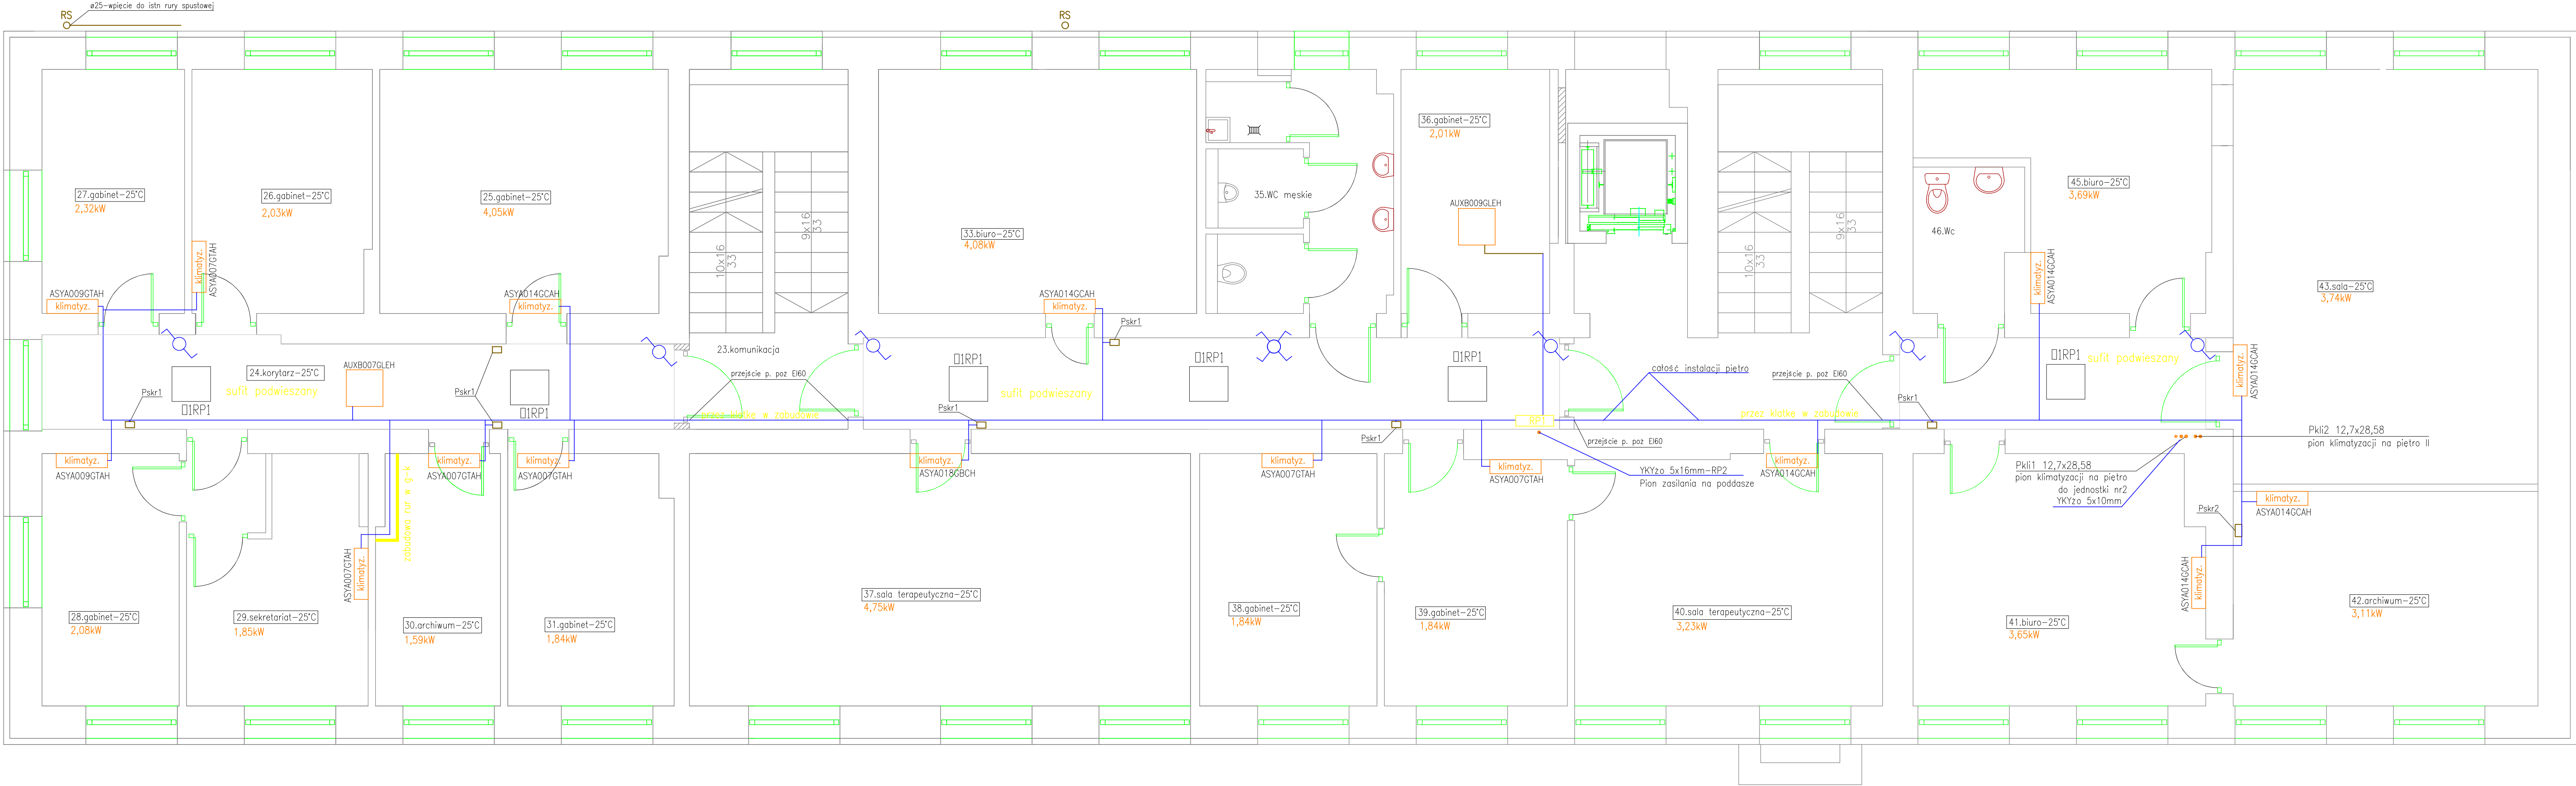

LEGENDA:

Pskr1 – pompa skroplin (np. EE2000)
zasil. 230V/50hz; mocy max 20VA

Pskr2 – pompa skroplin (np. EE400P)
zasil. 230V/50hz; mocy max 65VA

klimatyz. klimatyzator ścienny

klimatyzator kasetonowy
montaż w płaszczyźnie sufitu

— oprawa FLAT LED595–4000K–41W ESSYSTEM

UWAGA:
– montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta

TEMAT	Plan instalacji elektr. piętro	Nr rys. 2
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Kępnie	DATA 20.12. 2019
Adres Budowy	ul. Sienkiewicza 26, Kępno dz. nr 1924/1, 1924/2	
Branża Elektryczna	Projektant: mgr.inż.Andrzej Cichosz–WKP/0190/POOE/17	Skala 1:100
	Asystent: inż. Piotr Rosielewski	