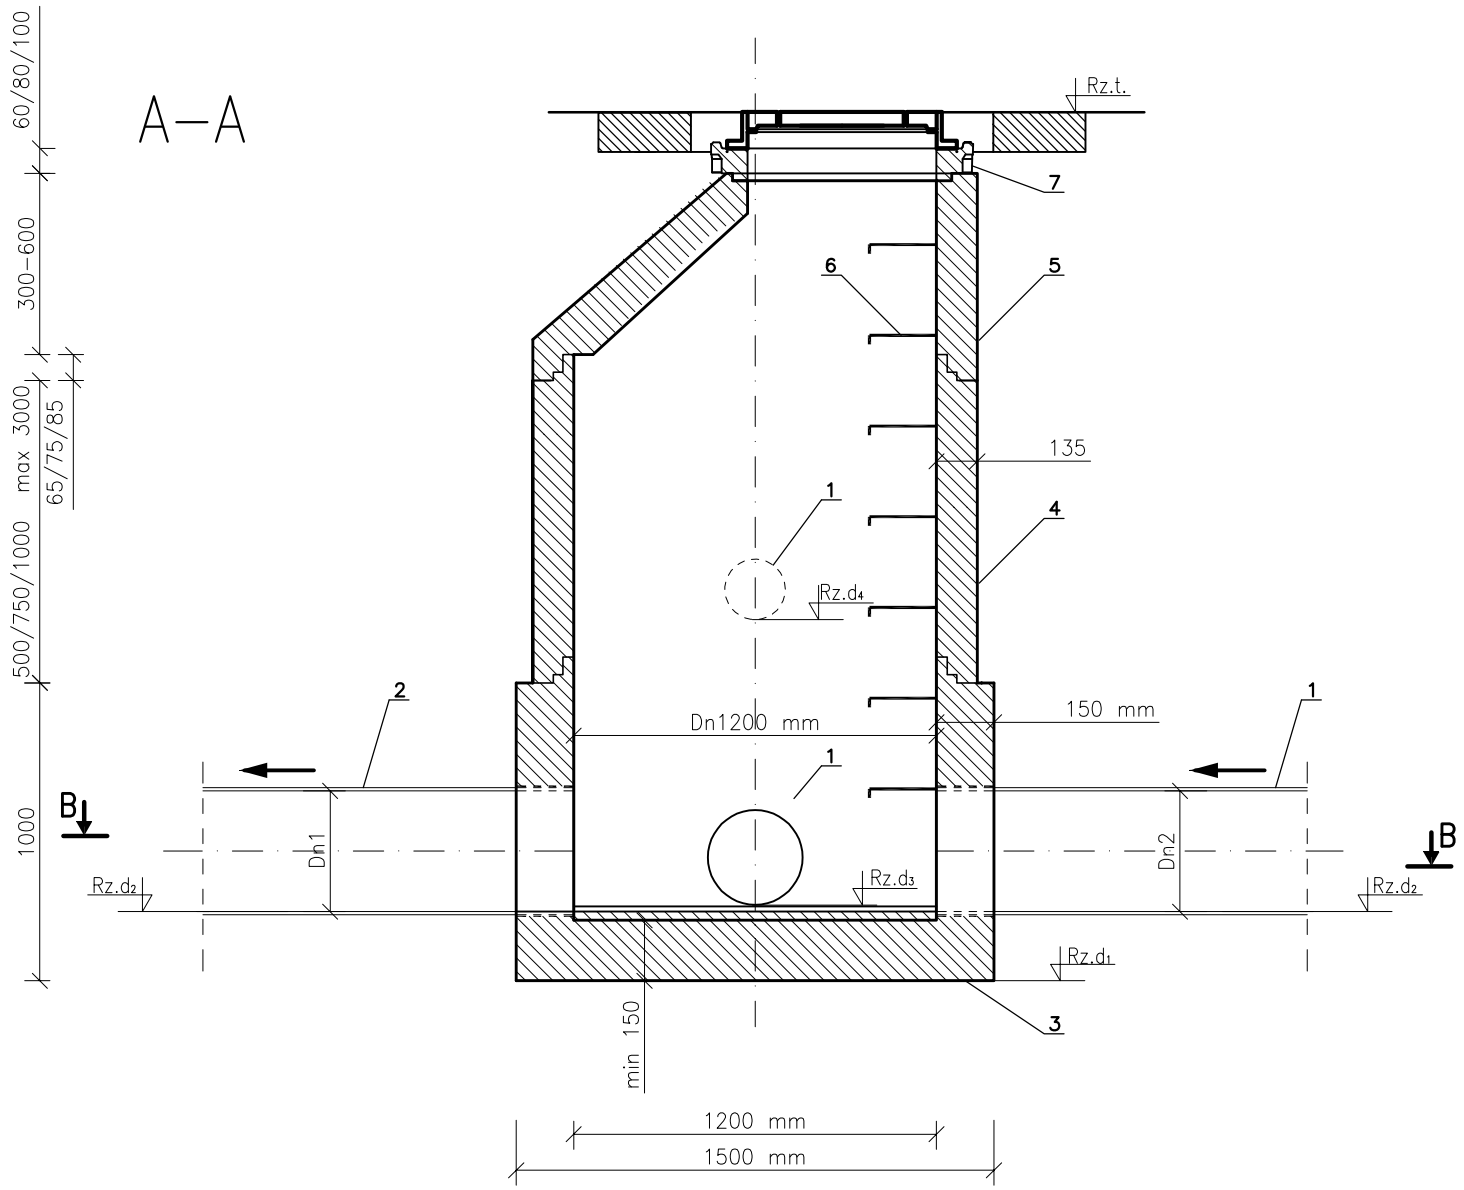

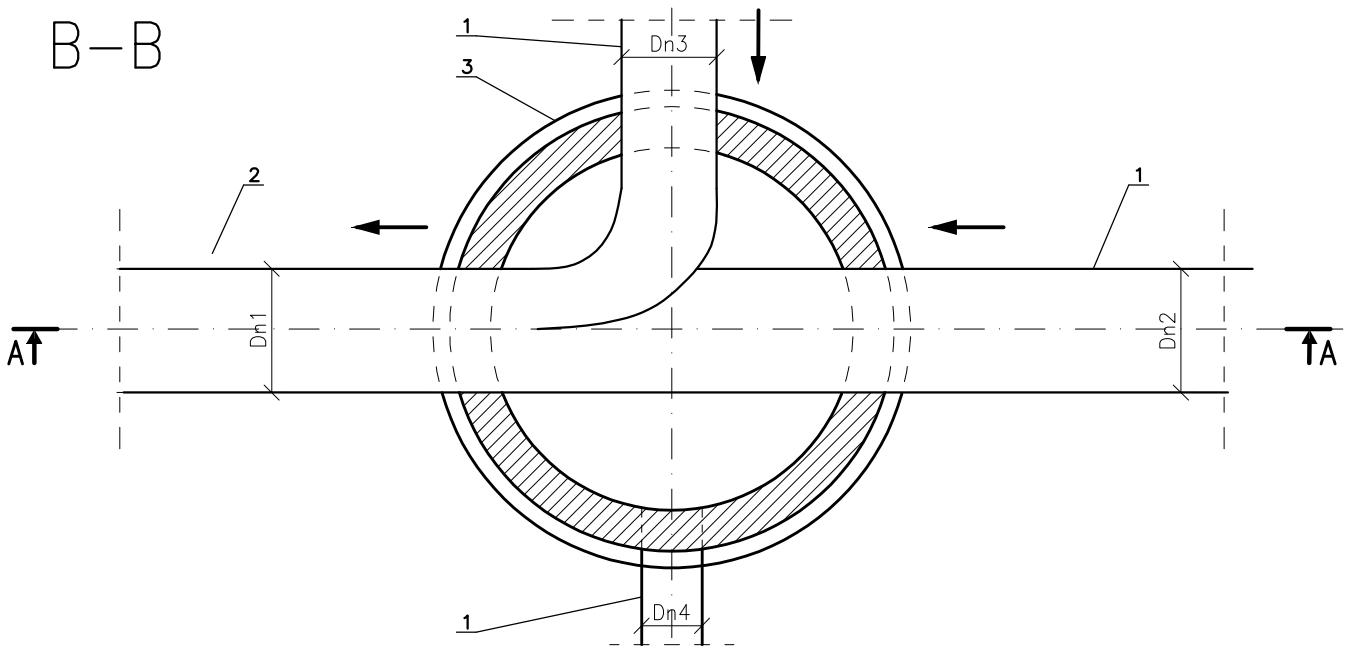

Legenda:

1. Dopływ – rura PVC SN8 Dn160–315mm
2. Odpływ – rura PVC SN8 Dn315 mm
3. Dennica studni betonowej Dw1200mm, beton C35/45
4. Krąg betonowy Dn1200, h=500/750/1000mm, beton C35/45
5. Zwężka studzienna betonowa Dn1200/625, beton C35/45
6. Stopnie złazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego
7. Pierścień wyrównawczy

UWAGA:

1. Dla wszystkich studni zastosować dennicę monolityczną.
2. Wymiary i rzędne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4, Dn5 wg profili podłużnych.

Zamawiający:	**GMINA RYDZYNA** UL. RYNEK 1, 64-130 RYDZYNA			
Jednostka projektowa:	**FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA** KRZYSZTOF MARCHWICKI UL. DUŃSKA 30, 64-100 LESZNO			
Stadium projektu:	**PROJEKT BUDOWLANY**			
Zamierzenie budowlane:	**Przebudowa ulicy Pompeo Ferrariego i Jana Kilińskiego w Rydzynie**			
Obiekt budowlany:	**Ulica Pompeo Ferrariego i Jana Kilińskiego w Rydzynie**			
Nazwa opracowania:	**KANALIZACJA DESZCZOWA**			
Branża:	**SANITARNA**			
Tytuł rysunku:	**SCHEMAT WYKONANIA STUDNI BETONOWEJ**			
Stanowisko:	**Imię i nazwisko:**	**Nr uprawnień:**	**Specjalność:**	**Podpis:**
Projektant:	mgr inż. Tomasz Rzeźnik	WKP/0273/POOS/14	Projektowanie w specjalności Instalacyjno - Inżynieryjnej	
Asystent:	mgr inż. Anna Piwowarska	———	———	
Sprawdzający:	mgr inż. Klemens Janiak	43/w/94/Lo	Projektowanie w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej	
Data wykonania: listopad 2018 r.	Numer umowy:	Skala: ———	Nr rysunku: 4.1	