
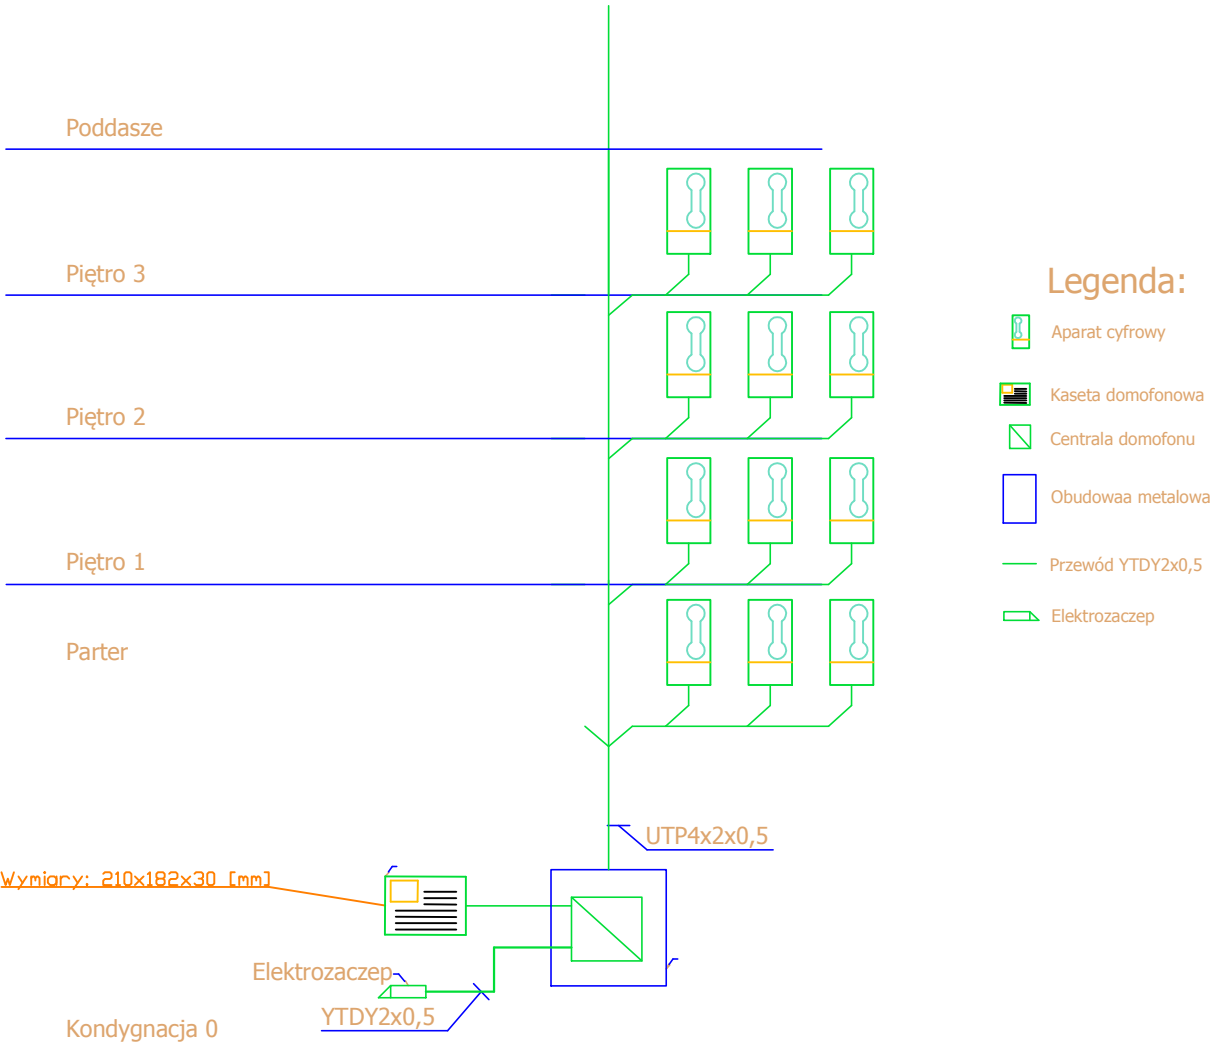


UWAGA:

1. Projektowany system domofonowy
2. System domofonowy UTP 4x2x0,5
3. Przewód należy ułożyć w tynku
4. Przewód w pionie ułożyć w przestrzeni instalacyjnej
5. Moduły wywołania KDC 1803 zamontować na wysokości 1,20m od posadzki.



SCHEMAT INST. DOMOFONOWEJ 5 LIPCA 17A				
	REMONT DWAŃ KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 5-GO LIPCA 17, 17A W SZCZECINIE DZIAŁKA NR 12/1 OBRĘB 2148			NR RYSUNKU
				E4
	PROJEKT BUDOWLANY			
			BRANŻA: TELETECHNICZNA	
LP	PROJEKTOWAŁ :	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
1	MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK	ZAP/0223/POOT/09	PAŹDZIERNIK 2020	
	SPRAWDZIŁ :			
1	MGR INŻ. PAWEŁ MARKOWSKI	ZAP/0081/POOT/10		
2				