


BILANS MOCY
 TABLICA TO
 $P_i=1,64\text{kW}$
 $k_f=1,0$
 $P_s=1,64\text{kW}$
 $I_b=2,79\text{A}$

proj. TO

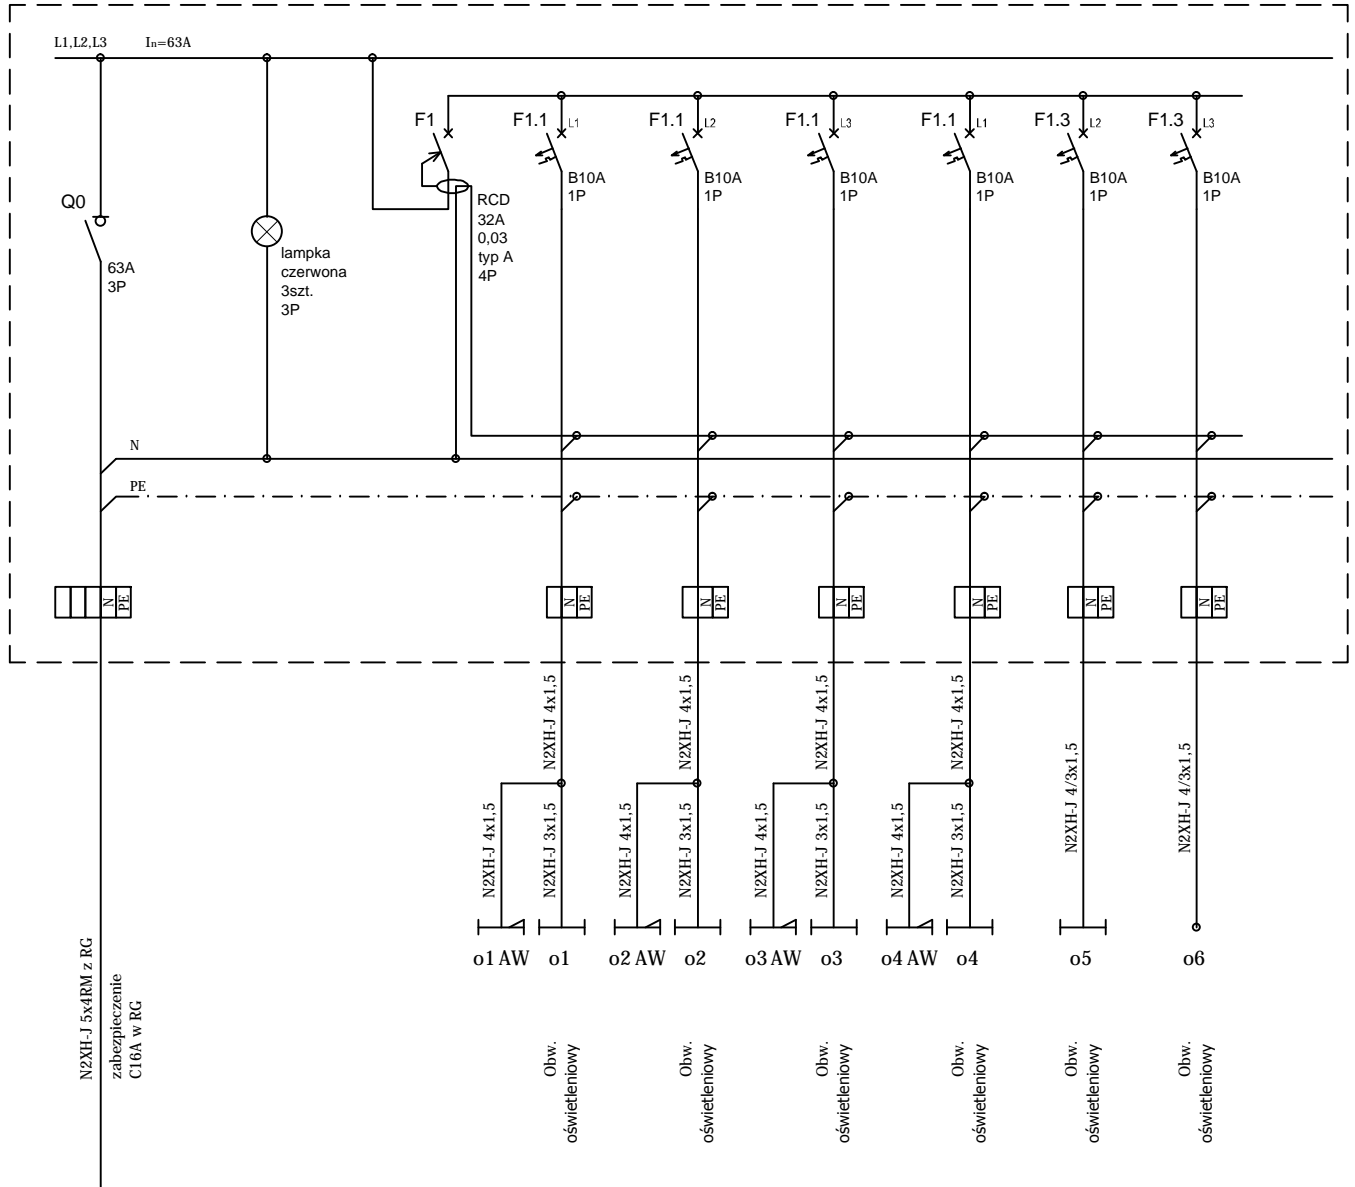

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
 SAMOCZYNNÉ WYŁĄCZENIE
 ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGA:
 Rozdzielnica TO w wykonaniu natynkowym, IP40, II klasa izolacji, min. $I_n=63\text{A}$, liczba modułów 24

Rozdzielnica z drzwiami pełnymi zamykanymi na klucz.
 W rozdzielnicę przewidzieć rezerwę miejsca min. 30%!

 EURO-PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY		
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ na działce nr geod 861, obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie		
Nr rys:	Temat rys:	Data: 19.06.2020r
Rys. E-7	Schemat – rozdzielnic TO	Skala: ---
Projektant:	mgr inż. Szymon Biełaga upr. bud. nr PDL/0143/P00E/12	Podpis: 