


Stacja transformatorowa nr 20776 "Złoceniec Chopina" 400 kVA

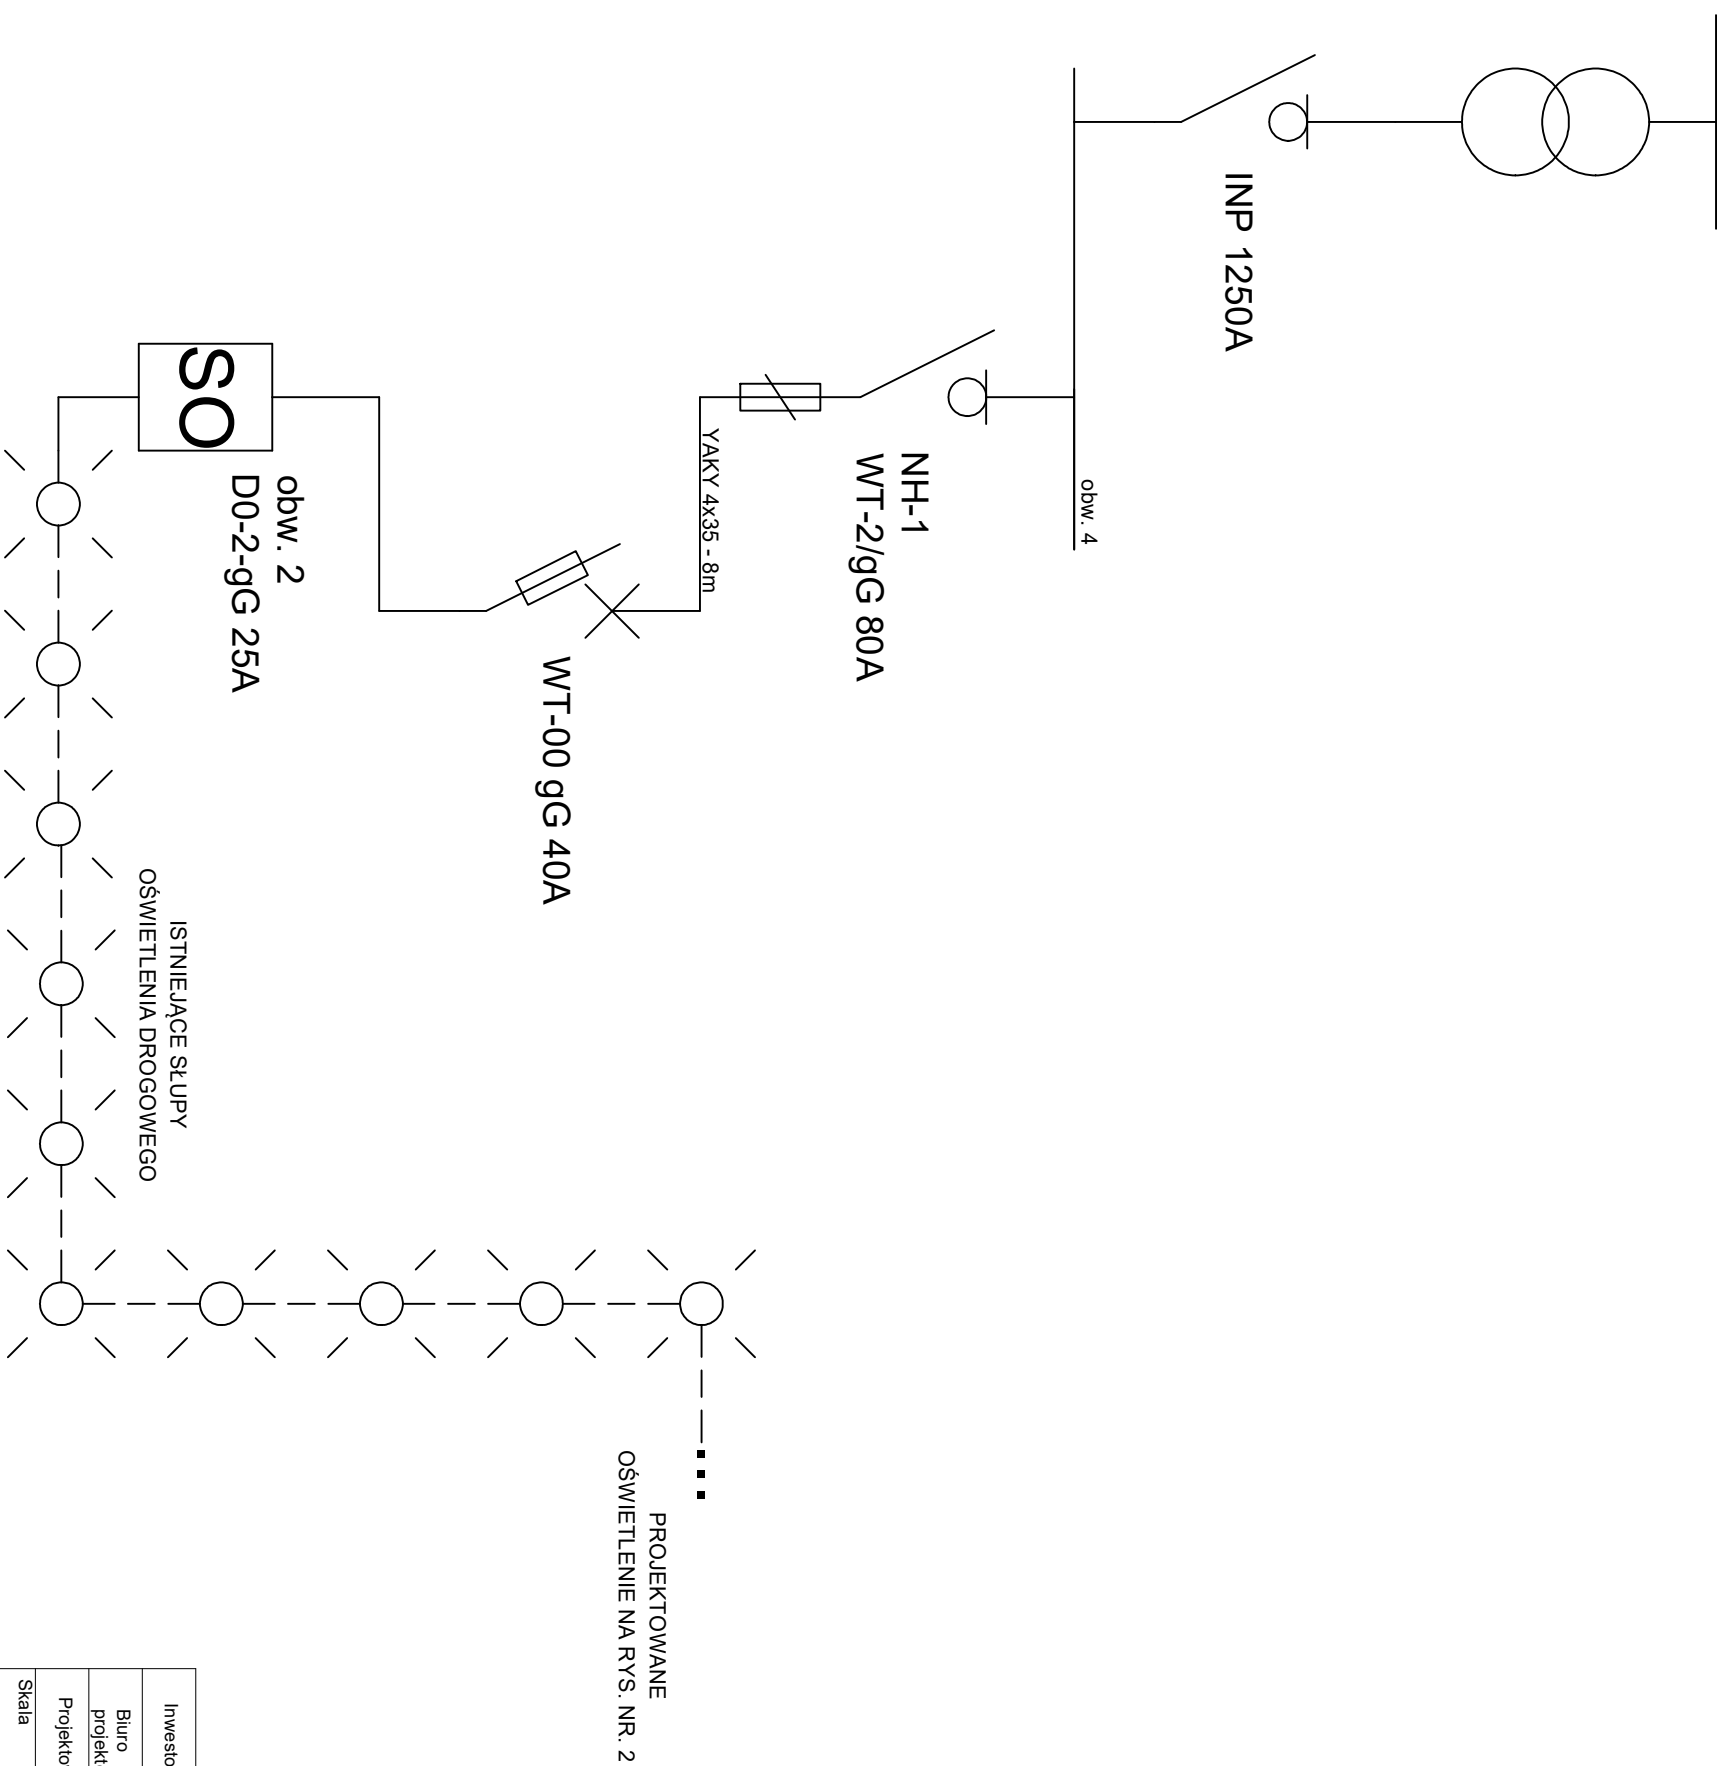

| | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------------------------|
| Investor | ZDP Drawsko Pomorskie | | |
| Biurow projektowe | Zakład Usługowo-Handlowy "ENEMIX" Chęś Aleksander ul. Krótka 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Imię i Nazwisko | Nr uprawnienia | Data |
| Projektował | mgr inż. Stanisław Żukowski | GT-V-63/1/177 | 11.2024 |
| Skala | Opis rysunku Schemat ideowy zasilania energetycznego 0,4kV obwód nr 4 ze stacji transformatorowej nr 207/6 "Złocieniec Szkolna" gm. Złocieniec | | |
| Arkusz A3 | | | Nr zlecenia Nr rysunku 1 |