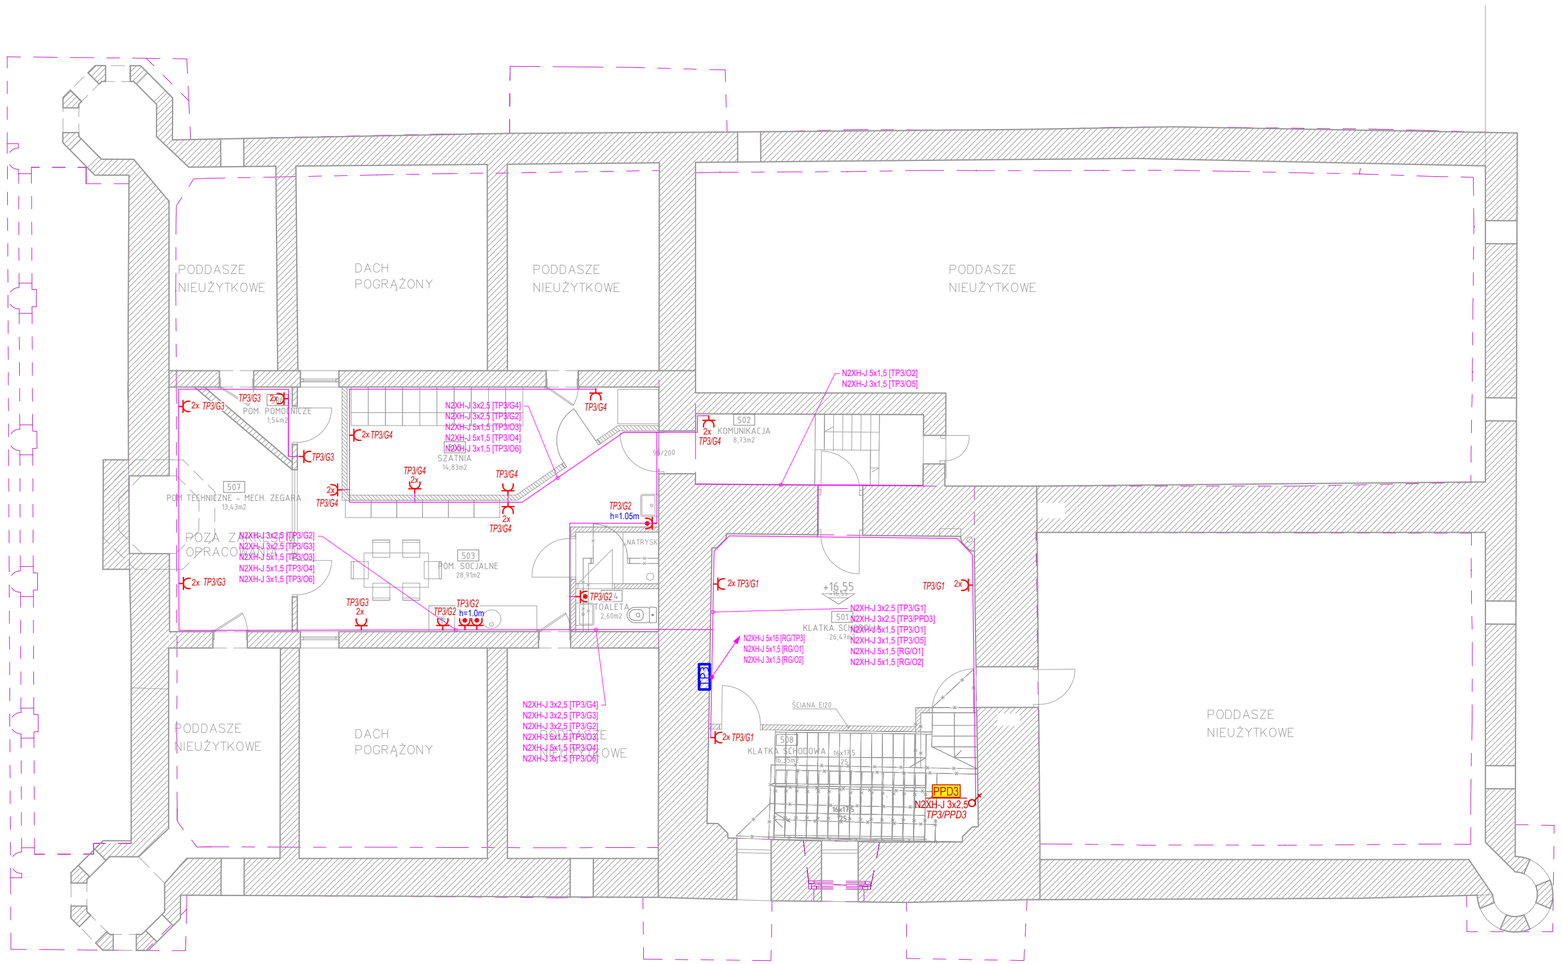

LEGENDA

- Gniazdo pojedyńcze, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t
- Gniazdo pojedyńcze 1-faz. 16A/250V, IP44, p/t
- Wypust 1-fazowy
- Wypust 3-fazowy
- IP21 Rozdzielnica

OPIS ZASILANYCH URZĄDZEŃ:

PPD - Punkt dystrybucji , P=2kW
WO - Winda, P=4kW
SP - Podnośnik schodowy, P=2,5kW
AP - Audioprzewodniki, P=0,2kW

UWAGI:

1. Trasy potwierdzić na budowie w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.
2. Instalację gniazd wtykowych 1-faz. wykonać przewodem w klasie BCa. Jeśli nie opisano inaczej, gniazda montować na wys. 30cm od poziomu posadzki.
3. W miejscu instalacji gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
4. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny min. IP44.
5. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branż skoordynować w trakcie realizacji.
6. Ze względu na charakter obiektu możliwość montażu urządzeń należy potwierdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
7. Lokalizację gniazd i wypustów uszczegółowić na budowie.
8. Należy zachować zasilanie do obwodów w pomieszczeniach nie podlegających przebudowie. Szczegółowe rozwiązania należy ustalić na etapie budowy po dokładnym rozpoznaniu układu połączeń.

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Hibner — UPRAWNIENIA WKP/0232/POOE/19 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Wróblewski — UPRAWNIENIA WKP/0255/POOE/15 W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA I PODPIS	06.2023 06.2023
TREŚĆ RYSUNKU	Instalacja siły- rzut poddasza
RYSUNEK NR	E-1.7

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA
elektryczna	proj. wykonawczy	0455	10.2024	1:100