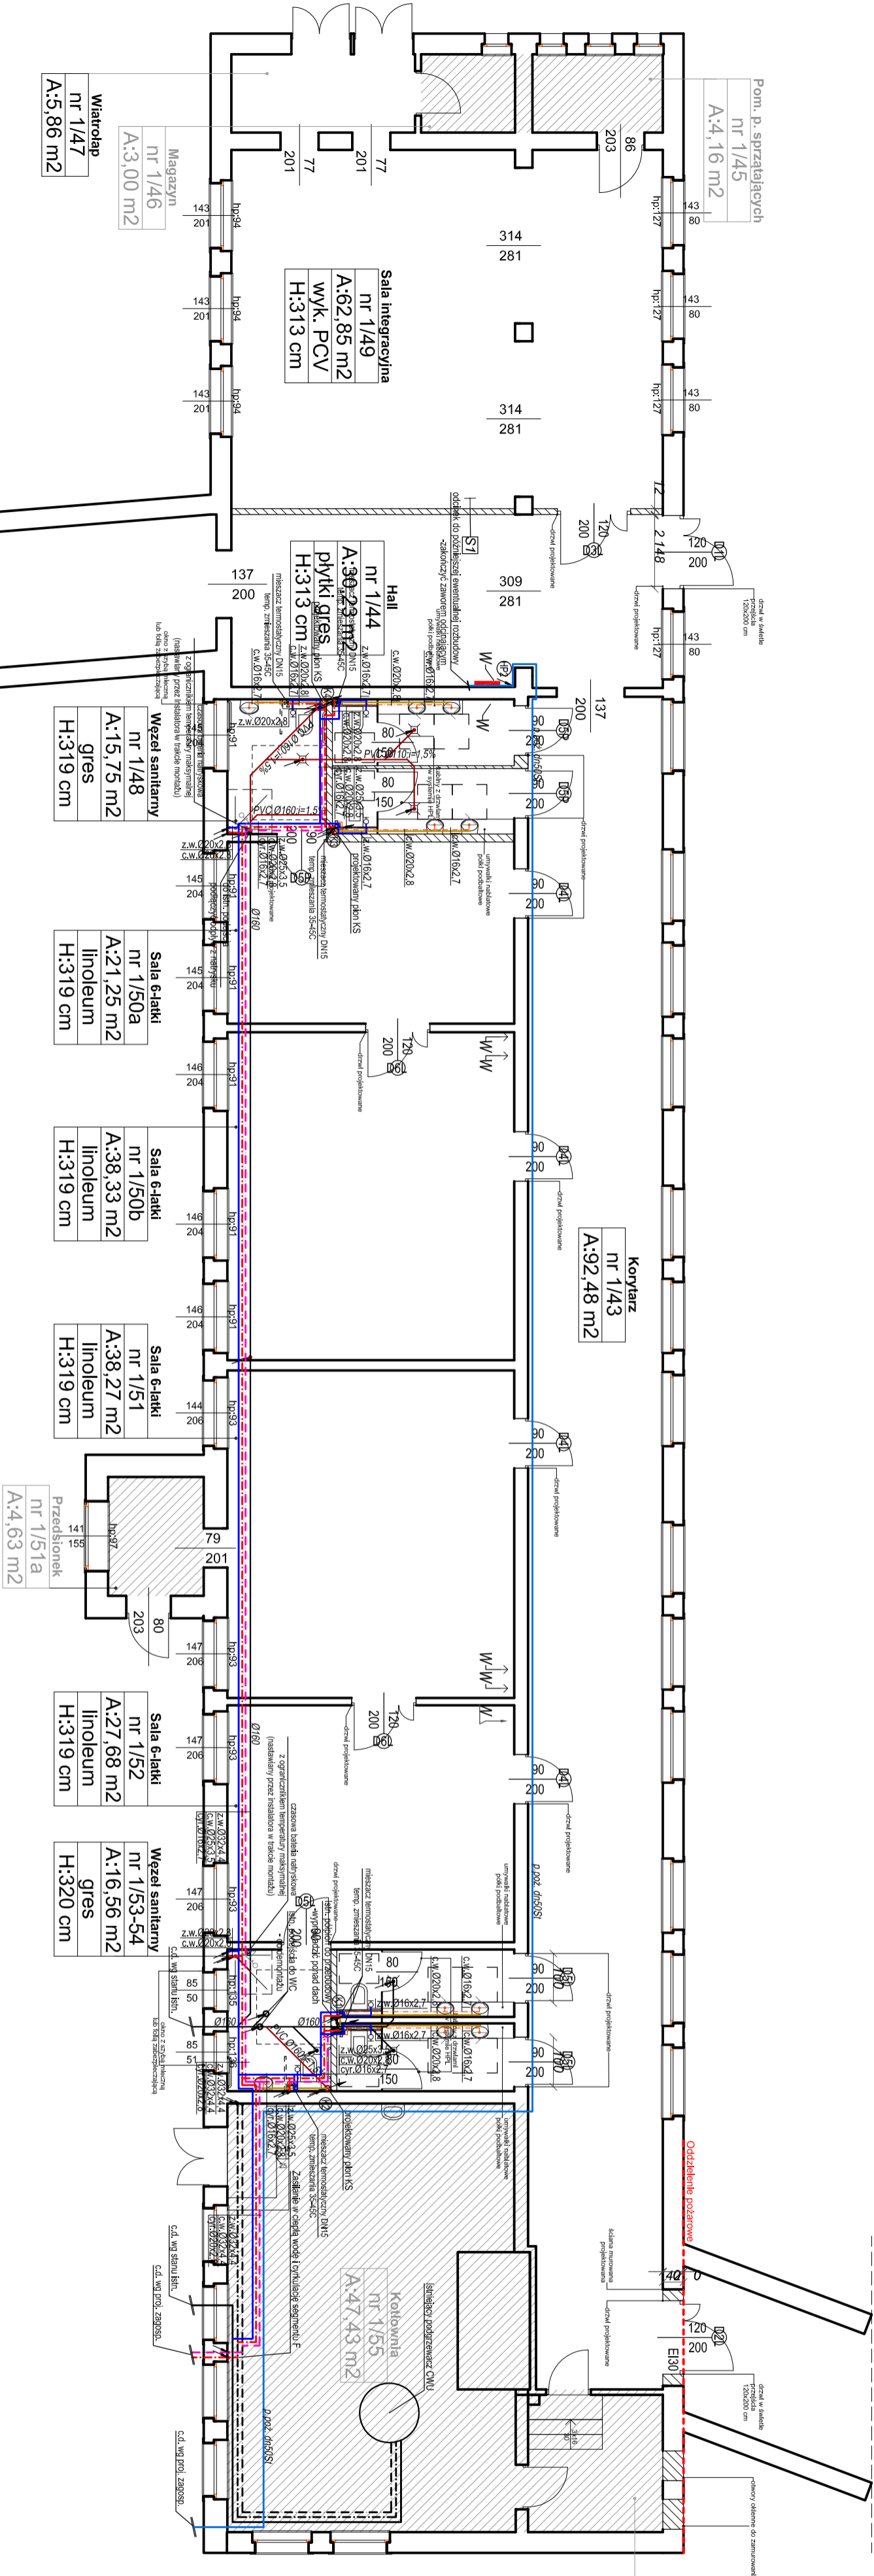
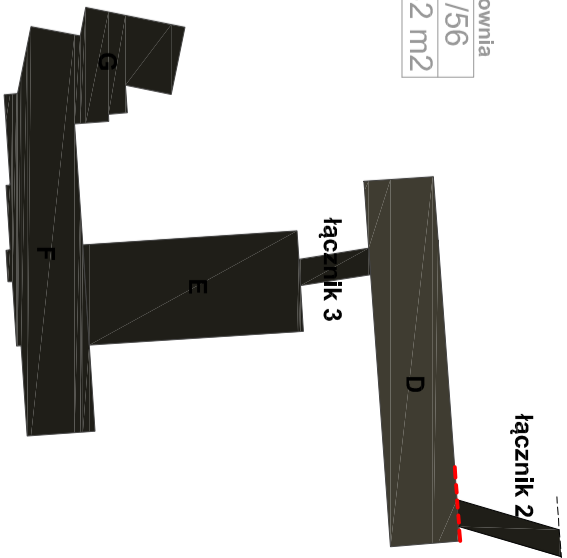


# Uplink

[illegible]

Pr. <b>RZUT - PRZYZIEMIENIE - SEGMENT D - INSTALACJA WOD-KAN</b>	
Zielona sposobu, użytkownikowi podać, że na potrzeby utworzenia zasilania szafco-rozprędkającego poprzez przebudowę zasil. kabiny (czyli na potrzeby dachu w wieku 3-6 lat w budynku Skłoty Podstawowej nr 4 przy Św. J. Bema 41 w Gostogrodzie).	
INWESTYTOR: ARRES	02061 Bema 4 1, 77-200, m dz. 17, 18/4, obręb 2, Nowogród
INWESTYTOR: ARRES	m upr. podpis
SAJUTARNA: gl. projektant:	dr inż. Adam Kuchalski
SAJUTARNA: SPRZĘDZALNIA:	mjr inż. Agnieszka Chłacka
SAJUTARNA opracowała:	mjr inż. Alkisz Strachowaska
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MILIT</div>	
ul. Świdwiego 74, 70-205, Szczecin NIP 882 265 724, REGON 388070258 e-mail: pracownia@mil74.pl	
nr rys. 10.2024 skala: 1:100	
S3	