



Stan istniejący

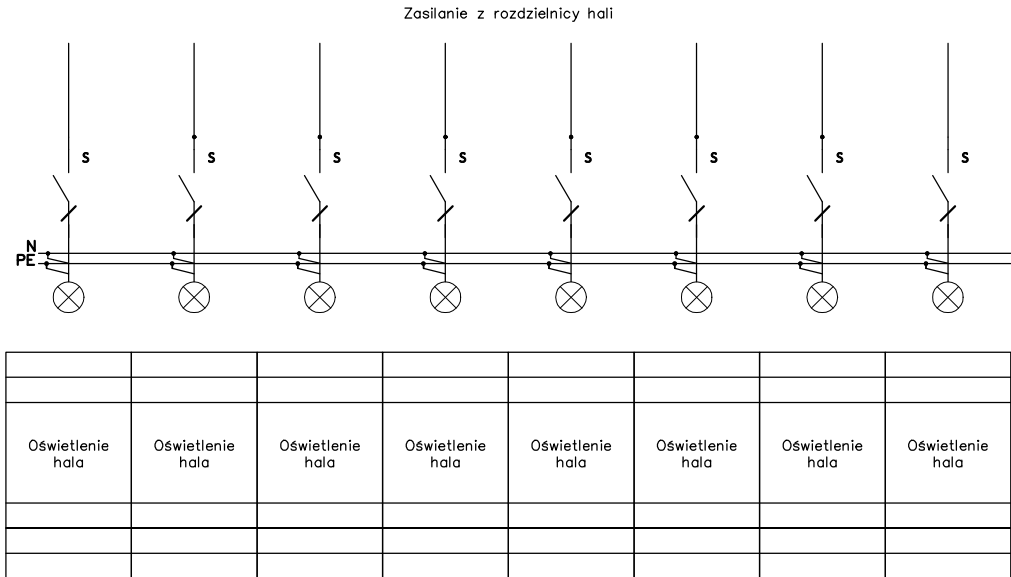

Istniejąca rozdzielnica hali sportowej

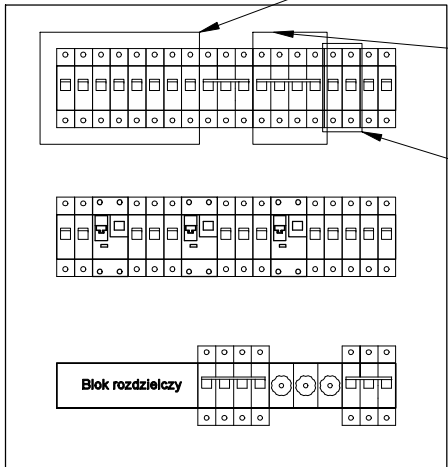


Wymiana włączników na styczniki  
Dodanie zabezpieczenia pogrzewacza C.W.U

Dodanie zabezpieczenia:

- sterowania oświetleniem
- pompy obiegowej

Stan projektowany

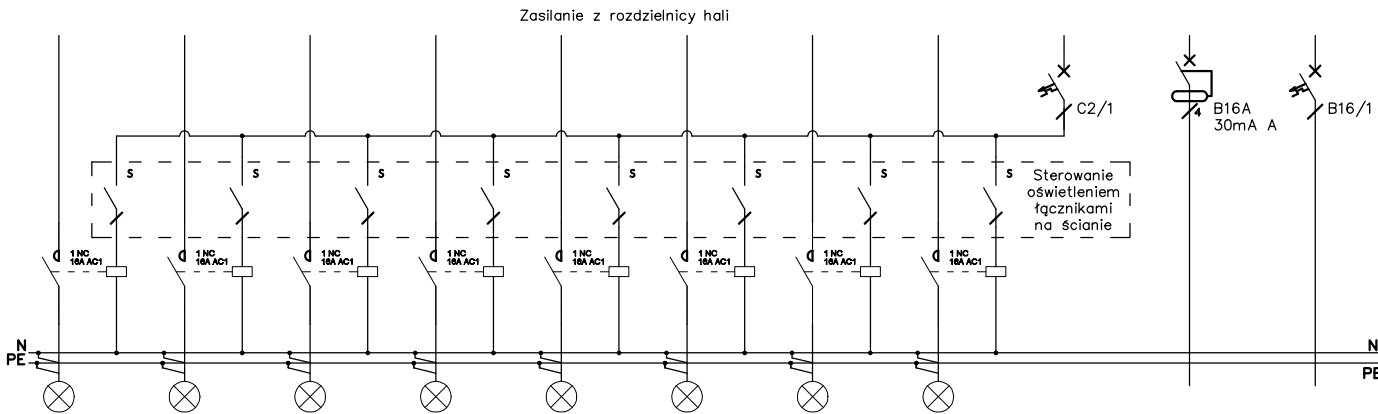

Nr obwodu										RH/1	RH/2
Nr zacisku											
Opis	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Oświetlenie hala	Sterowanie oświetleniem	Podgrzewacz C.W.U	Pompa obiegowa
Moc [kW]										0,5	0,5
Typ przewodu										YDY	YDY
Przekrój [mm2]										5x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>

- UWAGI OGÓLNE:
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  - Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych.
  - Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
  - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
  - Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
  - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
    - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych
    - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
    - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej
    - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
    - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
  - Nazwy własne urządzeń czy materiałów użyto jako przykładowe, dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie i za zgodą inwestora i autora projektu.
  - Wszystkie materiały użyte do wykonania powinny mieć odpowiednie atesty dopuszczenia do użycia w budownictwie obiektowym oraz mieć co najmniej reakcję na ogień NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

Temat:	REMONT HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM	
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2	
Adres:	ul. Plac Wolności 60, Konstantynów Łódzki	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	SCHEMAT MODERNIZACJI ROZDZIELNICZY HALI	Data: 02.2024 Piętro: Parter
Autorzy: mgr inż. Przemysław Urbanek upr. nr. LOD/4301/PBE/20	Podpis:	Nr ark.  E05

Prawa autorskie prezentowanego projektu należą wyłącznie do autorów, jakiegokolwiek próby kopiowania, czy modyfikacji bez zgody autorów są zabronione.