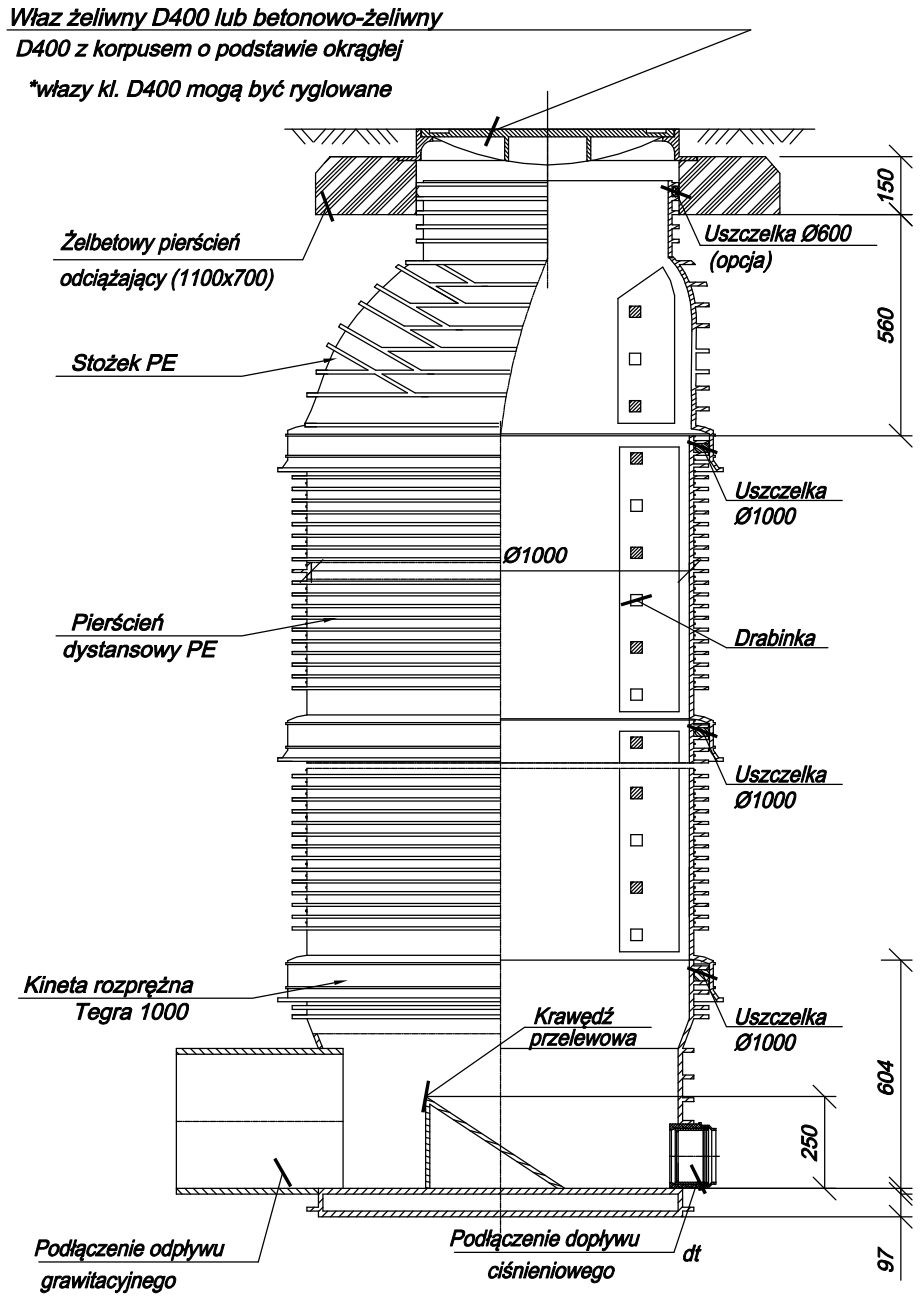

Studzienka rozprężna DN1000 z włazem klasy D400 na żelbetowym pierścieniu odciążającym

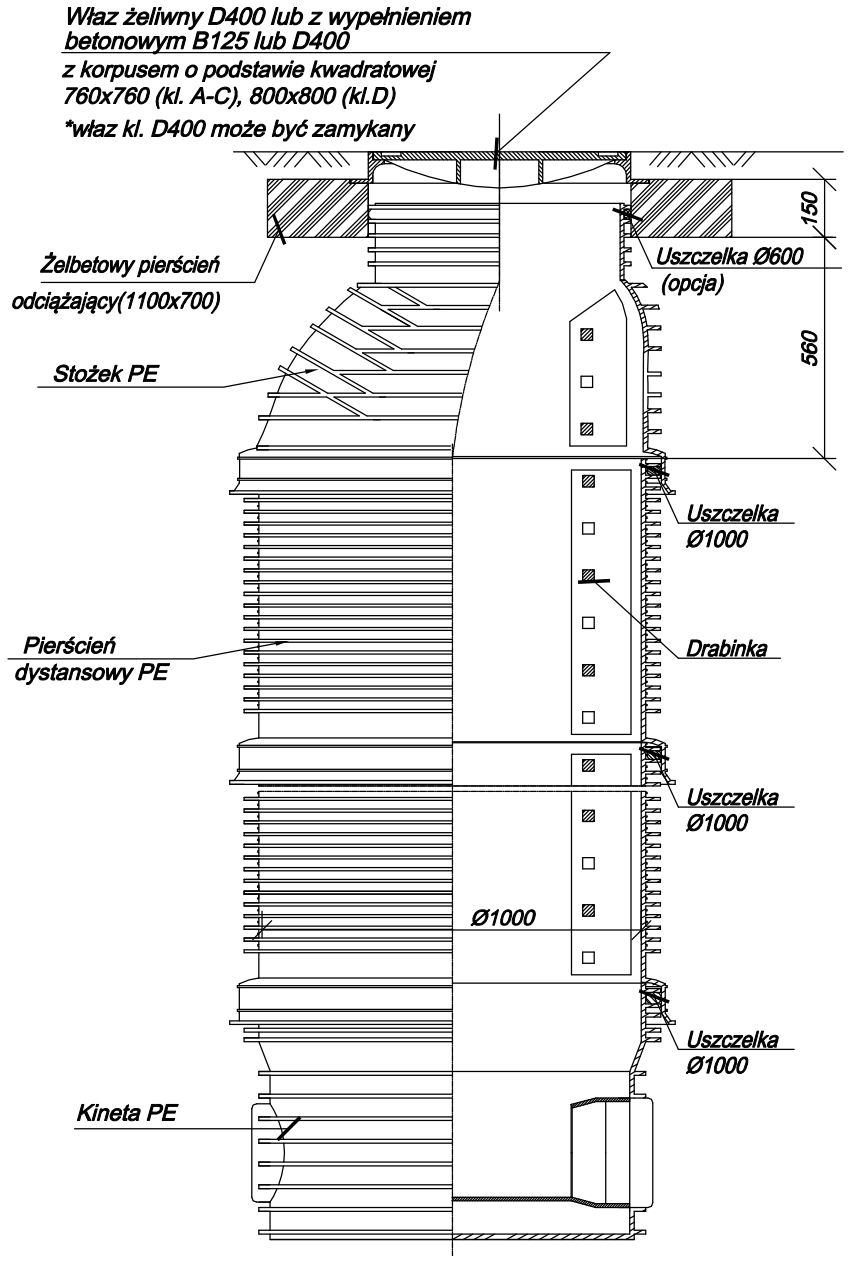

Studzienka kanalizacyjna włazowa DN1000 z włazem klasy D400 na żelbetowym pierścieniu odciążającym

1. Warswa podsypki dolnej grubości 15 cm układana bezpośrednio pod dnem studzienki nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia.
2. Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę w sąsiedztwie ścian studzienki najlepiej wykonać z piasku (grubo-, średnio- lub drobnoziarnistego) lub pospółki. Piaski pylaste mogą być użyte do tego celu, gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizującym sie co najmniej 1,0 m poniżej spodu podsypki.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/ PWOS/07	w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZIŁ :			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Daria Karlik			

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Biuro Pojektów Graficznych "PLATAN"
w
Bieruniu

ul. Krakowska 17
43-150 Bieruń
Tel./Fax (0-32) 216-30-00
www.platan-biuro.pl
e-mail: biuro@platan-biuro.pl

INWESTOR:
Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla przy ul. Homera w Bieruniu

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT STUDNI ROZPRĘŻNEJ DN1000

PROJEKT:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.:
P_284_23	-	04.2024	sieć sanitarna	04