



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	<div>$P_i = 6,00\text{ kW}$ $P_s = 6,00\text{ kW}$ $I_s = 25,00\text{ A}$</div>							
B								
C								
D								
E								

Tytuł rysunku:		Schemat zestawu gniazd	
Nr rysunku:	IE-5	Skala:	1:--
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Borzechowie		
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojcik, upr. bud. nr LB/0137/PKE/10		
Sprawił:	mgr inż. Zygmunł Szymczk, upr. bud. nr LB/0022/PKE/05		
Data:	WRZESIEŃ 2021 – PAŹDZIERNIK 2021		

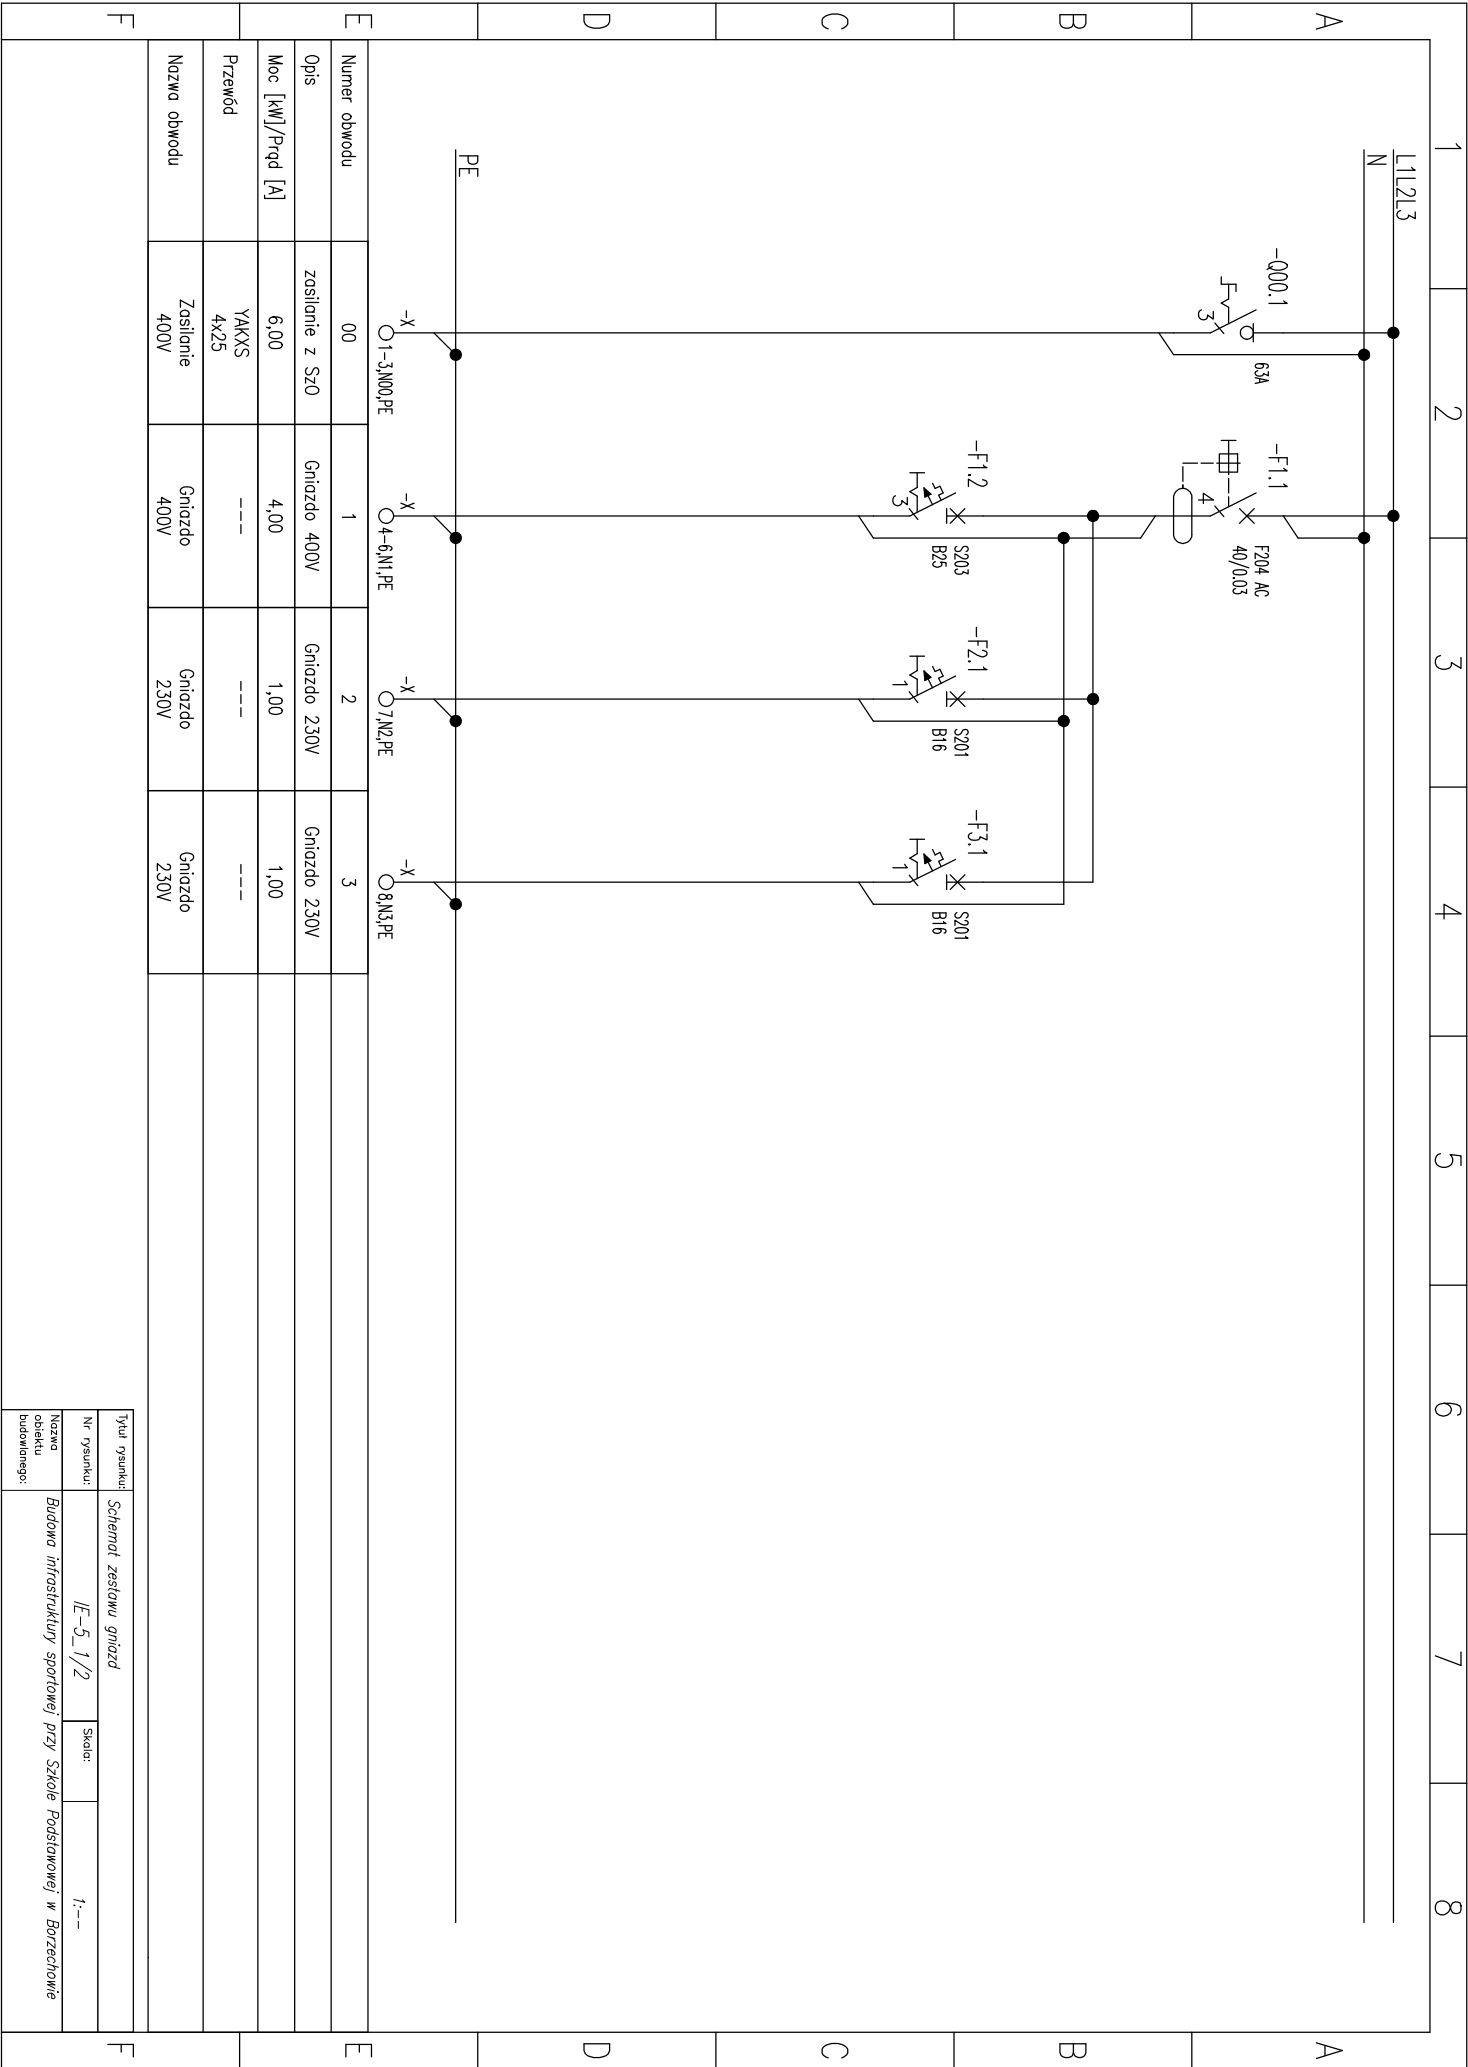

Przykładowy widok zestawu gniazd
montowanych na maszcie nr 7.



Proponowana obudowa typu: 400/600/1. Wykonana w II
kl. izolacji, IP44 z tworzywa termoutwardzalnego

Tytuł rysunku:		Schemat zestawu gniazd	
Nr rysunku:		IE-5-2/2	
Nazwa obiektu budowlanego:		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Borzechowie	
Skala:		1:--	