


ZNAK: RU.700.825.24.KN

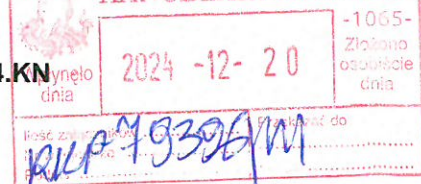

Nowy Sącz, dnia 16 grudnia 2024 r.

MIASTO NOWY SĄCZ
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Dotyczy: dostawy wody i odbioru ścieków z budynków handlowo-usługowych i budynku biurowego w ramach zadania pn.: „Budowa garażu podziemnego, zagospodarowanie przestrzeni tzw Rynku Maślanego oraz terenów przyległych wraz z rozbiorą istniejącego budynku straży pożarnej i budową budynku biurowego”, realizowanego na działkach nr 91, 97, 106/1, 106/2, 106/3, 169, 171, 172, 173 w obr. 29 oraz na działkach nr 77 i 78 w obr. 75 przy ulicy Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, który wpłynął w dniu 13 grudnia 2024 roku w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że wyrażam zgodę na dostawę wody do celów bytowych w ilości 6,78 m³/dobę oraz odprowadzenie ścieków bytowych w ilości 6,78 m³/dobę z budynków handlowo-usługowych i budynku biurowego w ramach w/w zadania projektowanych na działkach nr 91, 97, 106/1, 106/2, 106/3, 171, 172, 173 w obr. 29 przy ulicy Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu.

Techniczne warunki podłączenia wodociągowego:

1. Podłączenie należy wykonać do sieci wodociągowej żel. Ø 225mm zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego ulicy Jana III Sobieskiego. Ciśnienie statyczne w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi około 0,46 MPa. Wydajność w rejonie sieci wodociągowej wynosi ok 12,35 l/s, przy ciśnieniu dynamicznym ok. 0,30 MPa.
2. Do budowy przyłącza należy stosować rury PEHD 100 SDR 11 RC o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 40 mm.
3. Należy zachować zagłębienie realizowanego rurociągu nie mniejsze niż 1,6 m od jego skrajni do powierzchni terenu.
4. Zestaw wodomierza głównego należy zamontować na konsoli i zlokalizować za pierwszą ścianą budynku projektowanego garażu podziemnego. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawór antyskażeniowy), wynikające z normy PN-EN 1717:2003.
5. Przy realizacji przyłącza należy zachować minimalne odległości skrajni przewodu wodociągowego:
 - a. 1,5 m od budynków (linia rzutu ławy fundamentowej) oraz linii zabudowy
 - b. 1,0 m od linii rozgraniczających lub linii ogrodzeń,
 - c. 1,5 m od skrajni przewodów kanalizacyjnych,
 - d. 0,7 m od skrajni przewodów ciepłowniczych,
 - e. 1,5 m od skrajni przewodów gazowych,
 - f. 0,6 m od krawędzi drogi lub rowu odwadniającego,
 - g. 0,8 m od jezdni ulicy (linia krawężnika),
 - h. 0,7 m od sieci energetycznych i teletechnicznych (oś kabla lub krawędź fundamentu słupa),
 - i. 2,0 m od istniejących drzew.

UM Nowy Sącz



Informuję, że w ramach przedmiotowego opracowania należy również zapewnić dostawę wody do istniejącego budynku przy ulicy Matejki 10 (działka nr 106/2) oraz do budynku zlokalizowanego na działce nr 95 i do istniejącego budynku toalet publicznych (działka nr 169).

Techniczne warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej:

1. Podłączenia należy wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną zabudowaną na kanalizacji sanitarnej bet 900/600 mm, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Jana III Sobieskiego.
2. Do budowy przyłącza należy stosować rury lite PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 160 mm.
3. Należy zachować zagłębienie realizowanego rurociągu nie mniejsze niż 1,4 m od jego skrajni do powierzchni terenu (w pasach drogowych) oraz 1,2 m od jego skrajni do powierzchni terenu (tereny zielone).
4. Należy zachować spadek realizowanego rurociągu nie mniejsze niż 1,5% w kierunku sieci rozdzielczej.
5. Skanalizowanie pomieszczeń budynku położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania na instalacji kanalizacyjnej urządzeń

przeciwwzalewowych.


6. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać wód opadowych i gruntowych, a ścieki do niej wprowadzone winny spełniać warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757) oraz w Zarządzeniu nr 4/2020 Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” z dnia 17 lutego 2020 r.
7. Przy realizacji przyłącza należy zachować minimalne odległości skrajni przewodu kanalizacyjnego:
- 4,0 m od budynków (linia rzutu ławy fundamentowej) oraz linii zabudowy
 - 1,5 m od linii rozgraniczających lub linii ogrodzeń,
 - 1,5 m od skrajni przewodów wodociągowych,
 - 1,2 m od skrajni przewodów ciepłowniczych,
 - 1,5 m od skrajni przewodów gazowych,
 - 0,8 m od krawędzi drogi lub rowu odwadniającego,
 - 1,2 m od jezdni ulicy (linia krawężnika),
 - 0,8 - 1,0 m od sieci energetycznych i teletechnicznych (oś kabla - krawędź fundamentu słupa),
 - 2,0 m od istniejących drzew.

Zwracam uwagę, że przed realizacją podłączeń, na podstawie niniejszych warunków przyłączeniowych należy wykonać plan sytuacyjny podłączenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do w/w budynków, który powinien być wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury wskazane jest uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy w ramach Narady Koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Zaleca się przedłożenie planu sytuacyjnego realizowanych przyłączy do sprawdzenia w „Sądeckich Wodociągach” w 2 egzemplarzach dołączając niniejsze warunki przyłączeniowe. Przedmiotowe podłączenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności „Prawa Budowlanego”. Materiały, z których zostaną wykonane przyłącza muszą być zgodne z „Wymogami dotyczącymi stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki z o.o. Sądeckie Wodociągi”. Włączenie do rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia i po pozytywnym odbiorze stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy. Powyższe należy zgłosić w Zakładzie Sieci Wod.-Kan., w celu dokonania odbioru technicznego (potwierdzonego protokołem odbioru). O terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac należy powiadomić Zakład Sieci Wod.-Kan. Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania i zostały wydane w odniesieniu do istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Z poważaniem,

DYREKTOR TECHNICZNY


Łukasz Iljuczonek

Otrzymują:

- Adresat
- a/a
RGP/24/03109