



Zakład Usług Komunalnych


w Warce Sp. z o.o.

ul. Farna 4, 05-660 Warka

tel. +48 667-32-99

www.zukwarka.pl, zuk@zukwarka.pl

WT/78/24

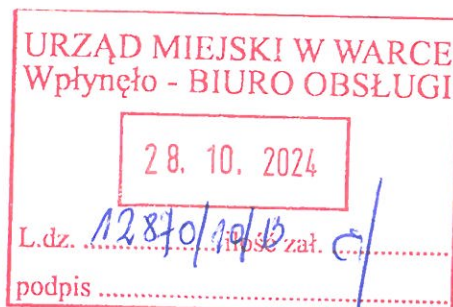

Warka, dn. 24.10.2024 r

Gmina Warka

05-660 Warka

Pl. St. Czarnieckiego 1

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w ul Puławskiej z siecią wodociągową w ul Parkowej w miejscowości Warka.

Sieć wodociągowa

1. W działkach Nr 778/1, 779, 783, 813, 848/3 zaprojektować sieć wodociągowa łączącą sieci wodociągowe w ul Puławskiej z siecią wodociągową w ul Parkowej o średnicy zapewniającej prawidłowy wydatek wody na cele socjalne przyległych działek zlokalizowanych przy planowanej inwestycji budowlanej oraz dzielnicy „Winiary”.
2. Sieć wodociągową wykonać z rur min PE 160 SDR 11.
3. Włączenia projektowanej sieci wodociągowej dokonać od istniejącej sieci wodociągowej Dn 160 w dz. nr. 778/1 (ul Puławska) i w dz. nr 848/3 (ul Parkowa) po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości.
4. Włączenie planowanej sieci wodociągowej w istniejące sieci wodociągowe dokonać za pomocą złączy typu RR.
5. W miejscu włączenia planowanej sieci wodociągowej do istniejących sieci wodociągowych zaprojektować wysokiej klasy jakościowej zasuwy odcinającą (typu. HAVLE lub AVK ARMADAN).
6. Zgodnie z istniejącymi przepisami na planowanej sieci wodociągowej zaprojektować nadziemne hydranty ppoż. z zasuwami odcinającymi wysokiej klasy w miejscach optymalnych do czyszczenia i dezynfekcji rozbudowanej infrastruktury wodociągowej i zgodnie z przepisami ppoż
7. Przejście planowanej sieci wodociągowej pod istniejącym ciekim wodnym (dz. Nr 783) dokonać w rurze ochronnej.
8. W miejscach końcowych rury osłonowej na cieku wodnym (dz. nr. 783) na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektować zasuwy odcinające od stron istniejących sieci.
9. W miejscu optymalnym do usytuowania terenu zaprojektować hydrant ppoż. do czyszczenia i płukań wybudowanej sieci.
10. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 opracowane przez COBRTI INSTAL.

Uwagi końcowe

1. Niniejsze warunki techniczne pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty wydania.
2. Decyzja lokalizacyjna zarządcy drogi stanowi integralną część dokumentacji projektowej.

**Zakład Usług Komunalnych
w Warce Sp. z o.o.**

ul. Farna 4, 05-660 Warka
tel. +48 667-32-99
www.zukwarka.pl, zuk@zukwarka.pl

3. Dokonać uzgodnień PT na Naradzie Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
4. Wykonany projekt sieci wodociągowej przedstawić do uzgodnienia w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
5. Lokalizacja planowanych budowli zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 4 m od istniejących/planowanych sieci grawitacyjnych i 1,5 m od istniejących/planowanych sieci ciśnieniowych.
6. Zakład Usług Komunalnych w Warce, Sp. z o.o. dokona odbioru technicznego wykonanej sieci wodociągowej po wykonaniu i skompletowaniu dokumentacji odbiorowej.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Gorycki

Sporządził:
Remigiusz Chmielewski
Sprawdził:
Łukasz Chojnacki