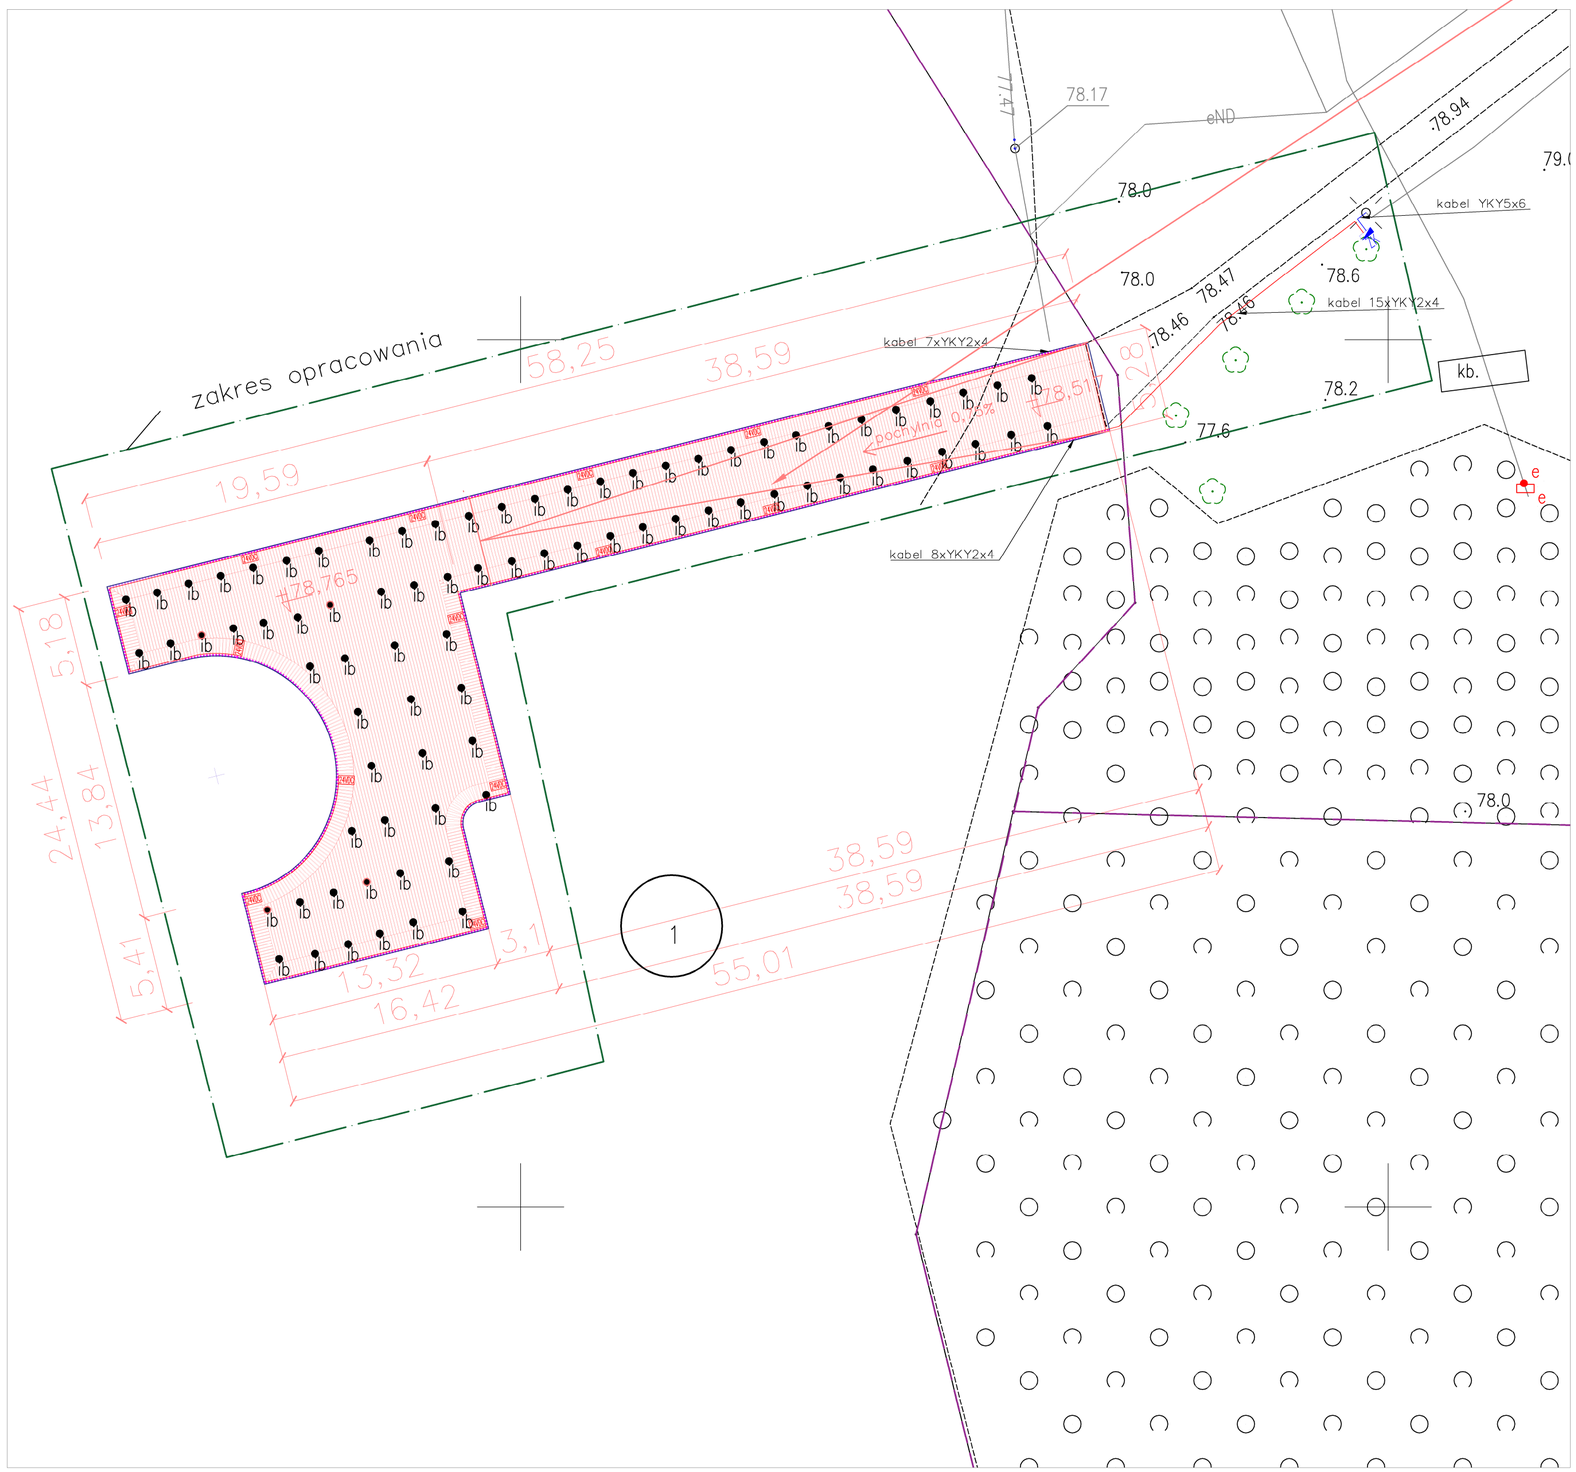

- LEGENDA:

- zakres opracowania
- granica pomiędzy działkami nr 1 i 12/4

ZK złącze kablowe
trasy kablowe nn
trasy kablowe napięcie bezpieczne
24VDC puszka instalacyjna szczelna IP67

Uwagi:

1.Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości
– nn 0,4kV – 0,7m
– oświetleniowe – 0,7m
przykryć 10cm piaskiem + 15cm ziemią rodzimą. Na dnie wykopów kablowych ułożyć bednarkę Fe7n30x4. Do bednarki podłączyć:
– złącze kablowe nn
– słupy opraw oświetleniowych
2. Odległość folii od kabli min. 25cm.
3. Minimalny promień gięcia 20–krotna ø zewnętrzna kabla.
4. Kable układać zgodnie z normą N SEP–E–004
5. Co 10m wykonać opaski na kablu. Na opasce umieścić informację o właścicielu i relacji kabla.
6. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi kable układać w przepustach rurowych.
7. Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.

NR.:	OPIS REWIZJI:	DATA:

TOYADESIGN

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznań,
tel./fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. J. Spychalskiego 34
61-553 Poznań

ADRES INWESTYCJI:

Plaża Malibu nad Jeziorem Strzeszyńskim
ul. Koszalińska 15, Poznań 60-480

NAZWA PROJEKTU:

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim przy ul.Koszalińskiej 15 w Poznaniu

TYTUŁ RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTANCI:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. arch. Tomasz Migdałek w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	193/PW/93	
dr Tomasz Wojtkowiak		
mgr Justyna Kiełczewska-Stawicka mgr inż. Kazimierz Ciślak w spec. instalacyjno-inżynieryjnej sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia, do projektowania bez ograniczeń	03/PW/92	

BRANŻA:	DATA:	NR REWIZJI:
architektura	.03.2025	

STADIUM:	SKALA:	NR RYS.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:250	0.1