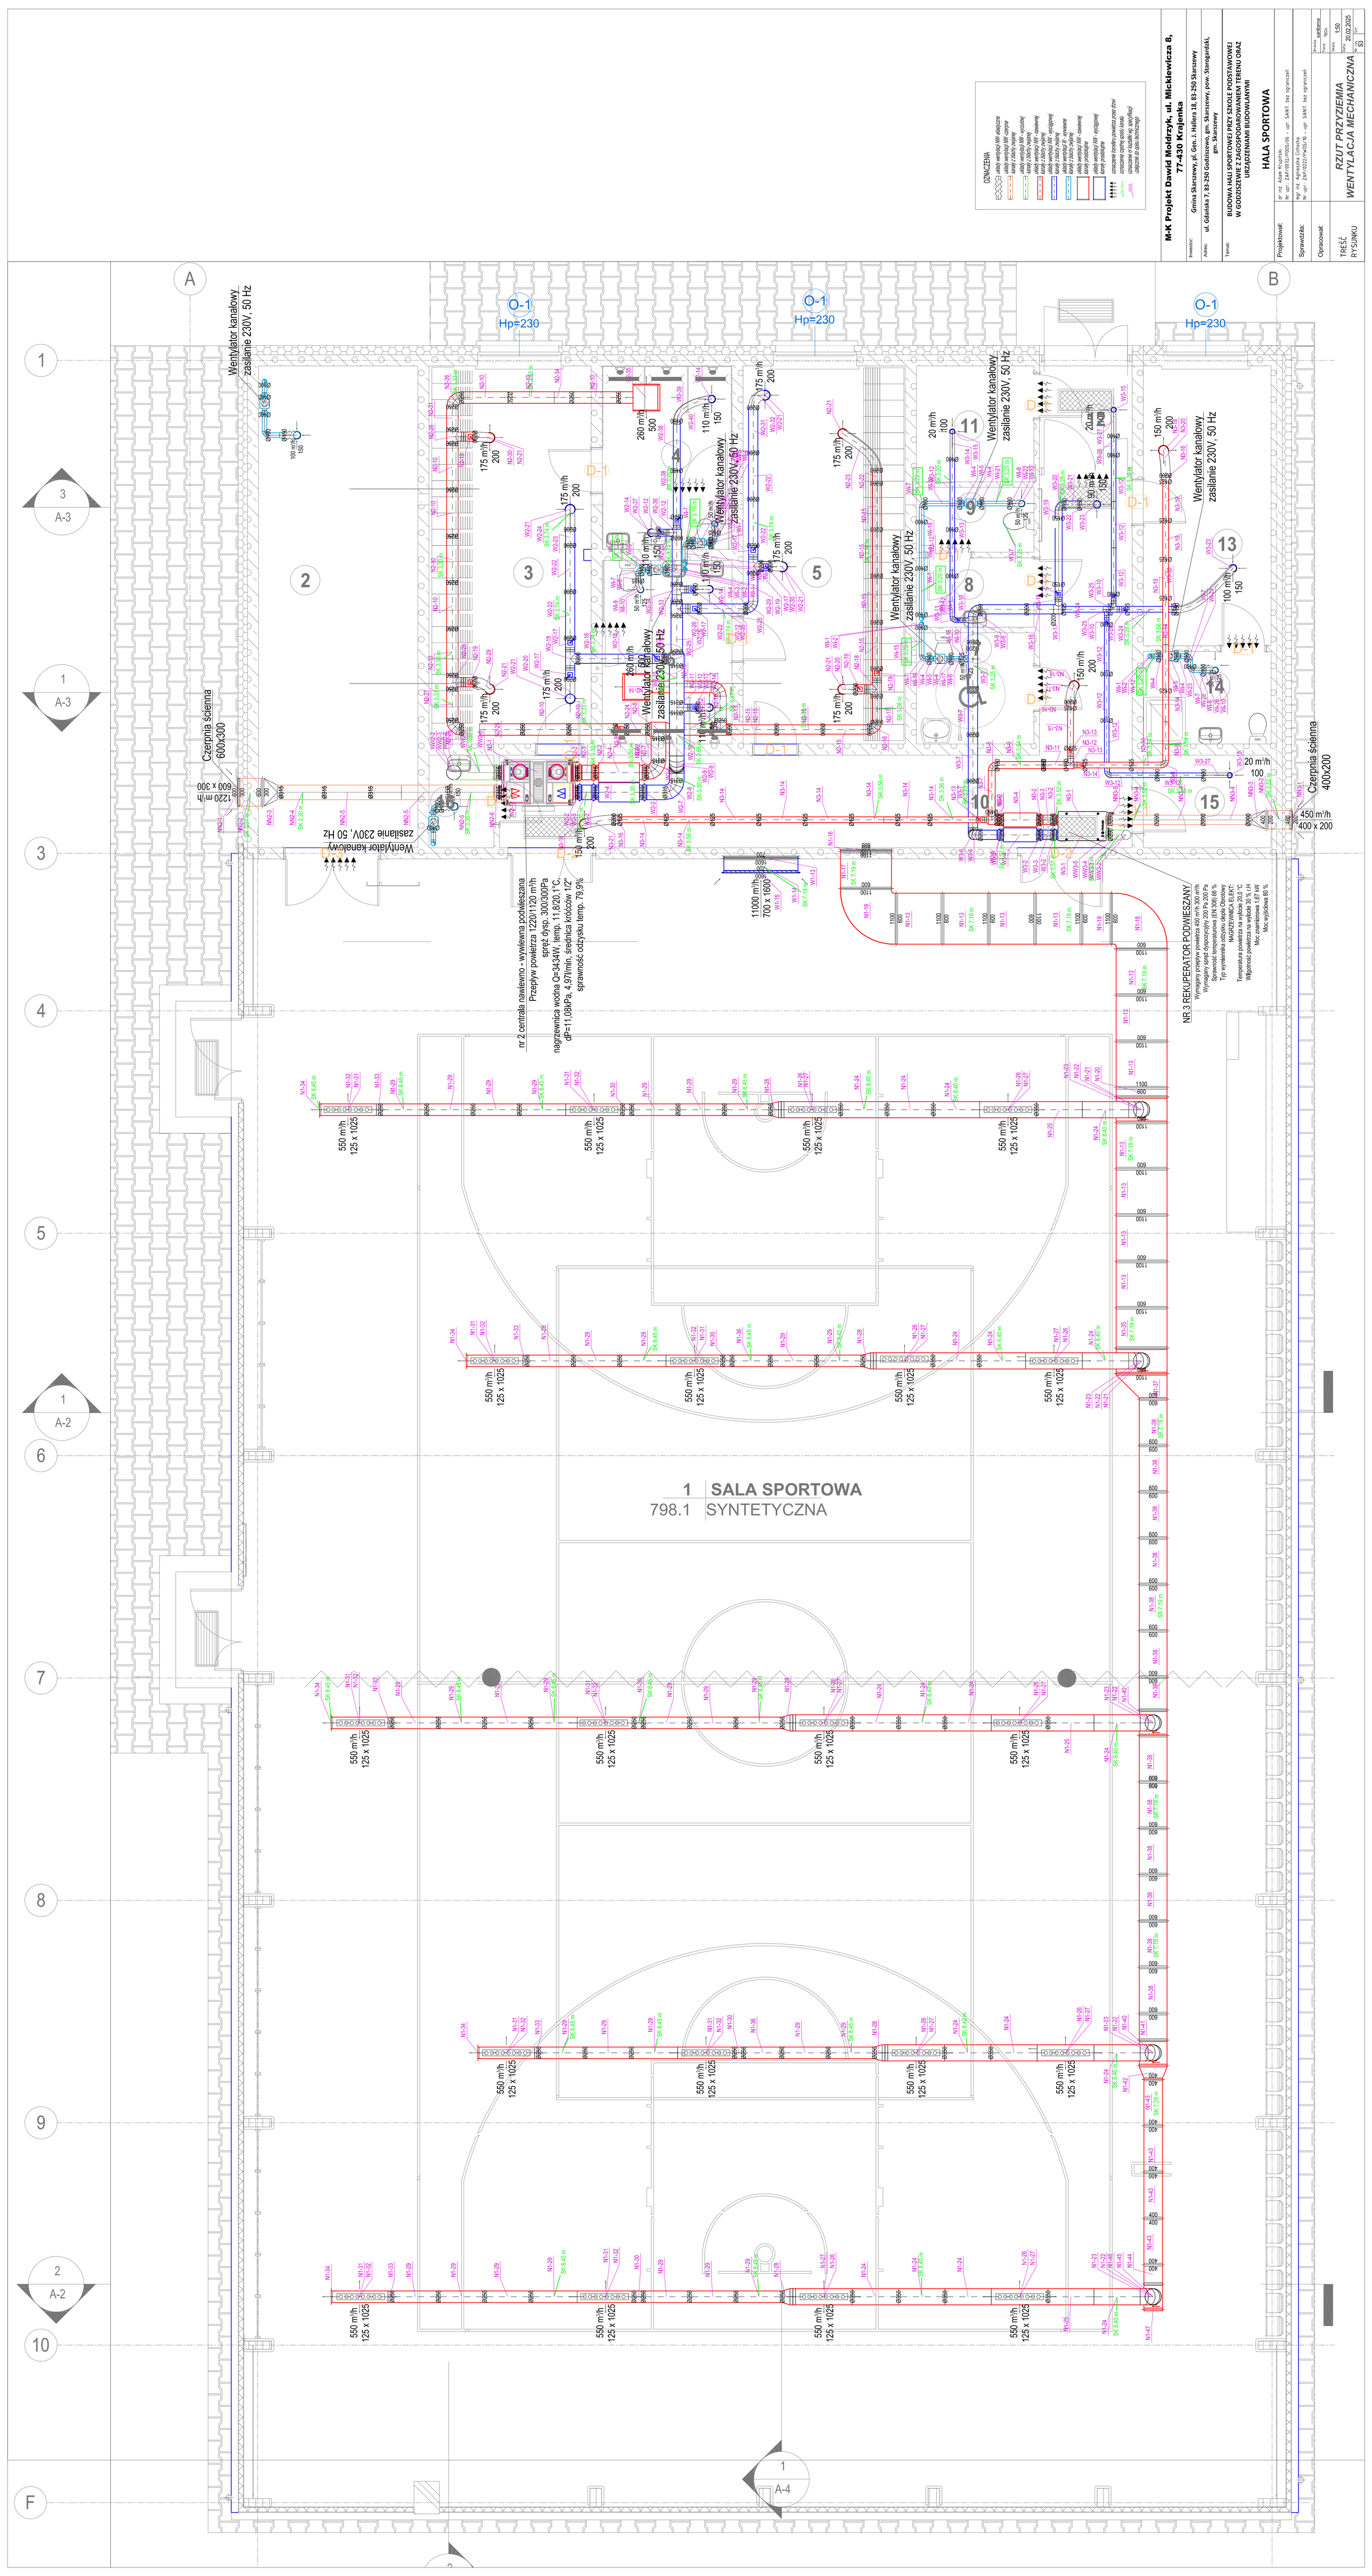
A
B
1
2
3
F
O-1
Hp=230
Wentylator kanałowy zasilanie 230V, 50 Hz
Czerpnia ścienna 600x300
Czerpnia ścienna 400x200
Wentylator kanałowy zasilanie 230V, 50 Hz
nr 2 centrala nawiewno - wywiewna podwieszana
Przepływ powietrza 12200 m3/h
sprawność odzysku temp. 79,9%
nagrzewnica wodna O=343kW, temp. 11,8/20,1°C,
dP=11,08kPa, 4,97l/min, średnica króćców 1/2"
NR:3 REKUPERATOR PODWIESZANY
1 SALA SPORTOWA
798.1 SYNTETYCZNA
M-K Projekt Dawid Moldzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka
Gmina Skarszewy, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy
ul. Gdańska 7, 83-250 Goddentowo, gm. Skarszewy, pow. Starogardzki,
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GODDENTOWIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI
HALA SPORTOWA
RZUT PRZYZIEMIA
WENTYLACJA MECHANICZNA
20.02.2025
1:50