


Niezależna łazienka/WC z większą ilością przycisków pociągowych

Bezpotencjalowe zaciski NC/C/NO wykorzystać dowolnie do podłączenia do innych systemów.

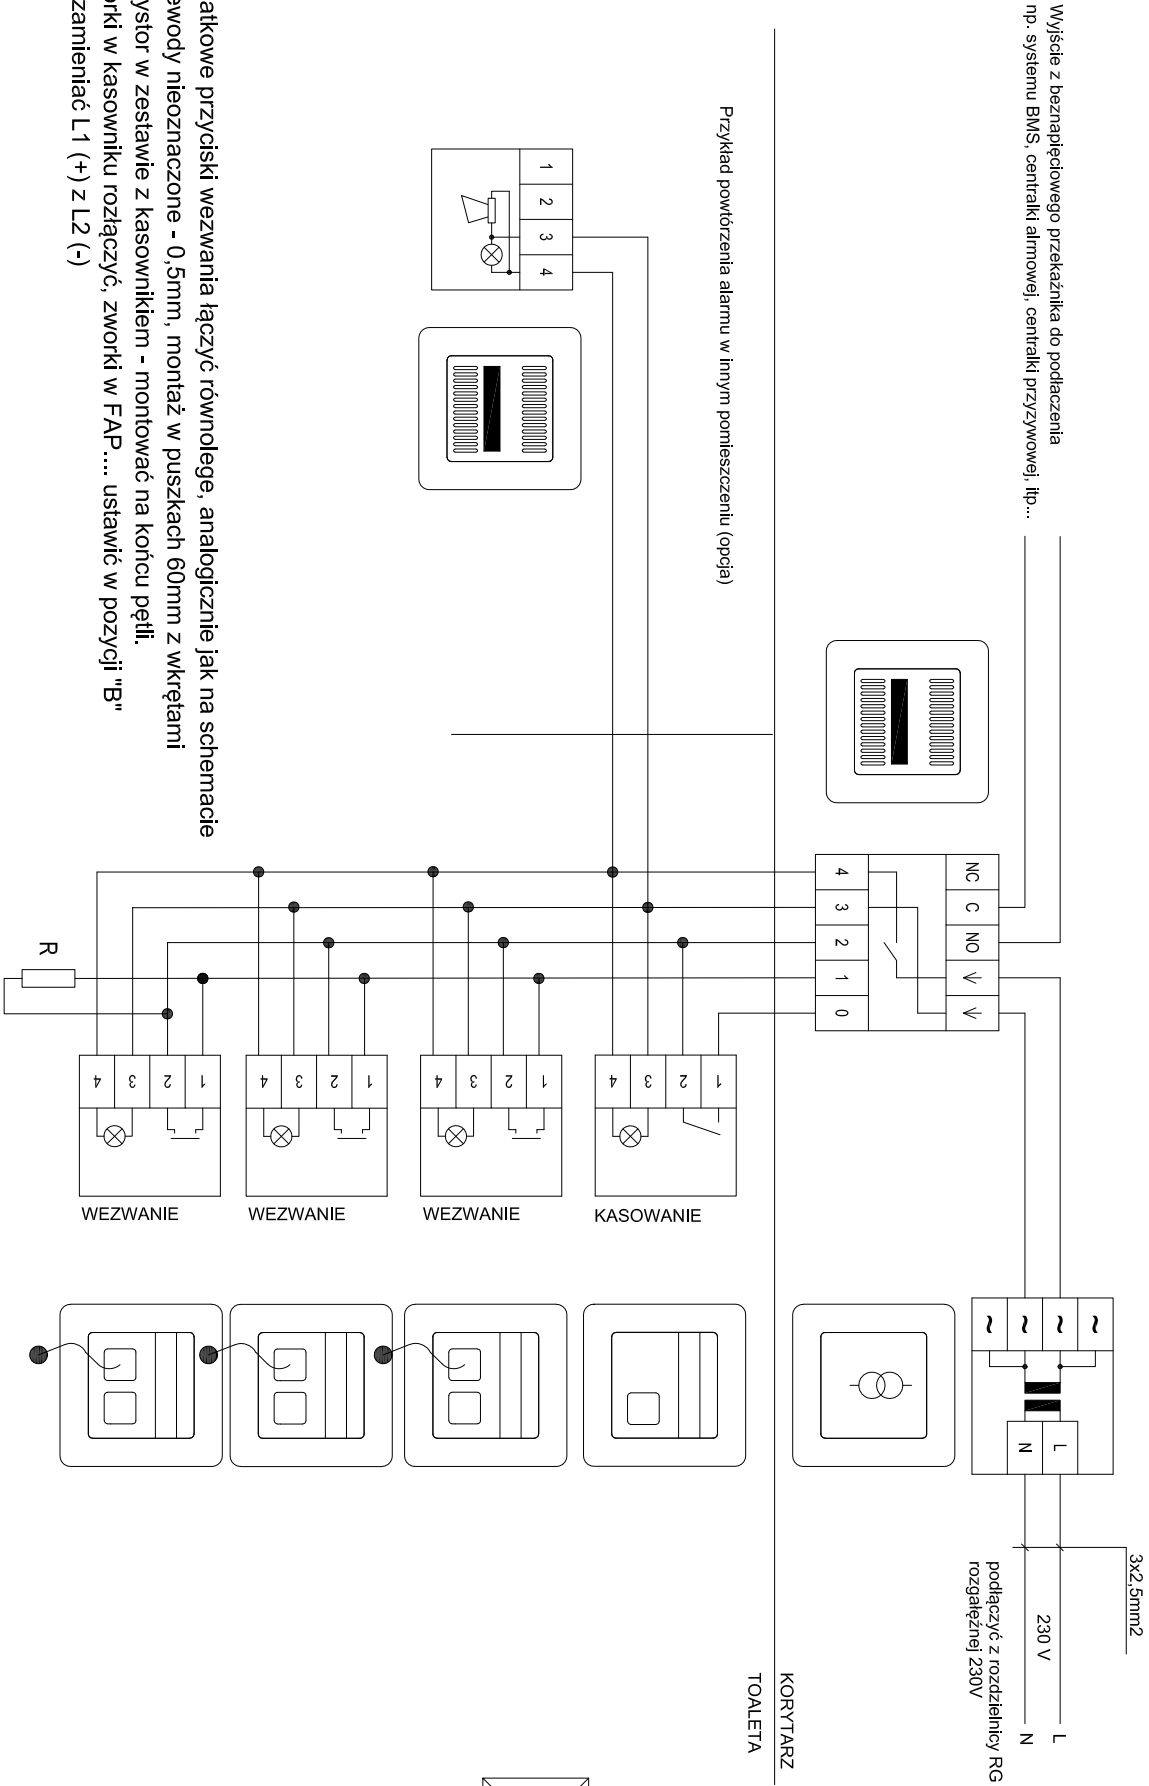


Dodatkowe przyciski wezwania łączyć równoległe, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP ... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Legenda

- S - Sygnalizator
- T - Transformator dla 1 pomieszczenia
- Wyłącznik pociagowy
- Przycisk z lampką
- Lampka czerwona z buczkiem

Okablowanie

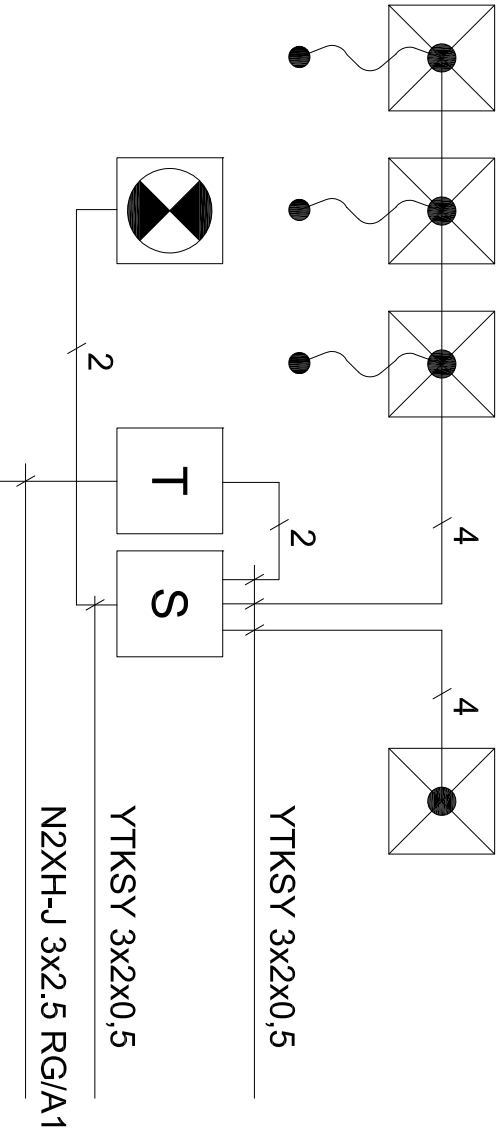

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE - projekt zamian		
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Sadowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAP/0142/PWOE/13			
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO, NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	mgr inż. Piotr Markowski			
		ZAP/0218/POOE/11		
OPRACOWAŁ				
Nr rys.	IE09	Skala:	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	20.02.2025
		Str.		