



Złącze istniejące
zakład energetyczny

Projektowane
SK3

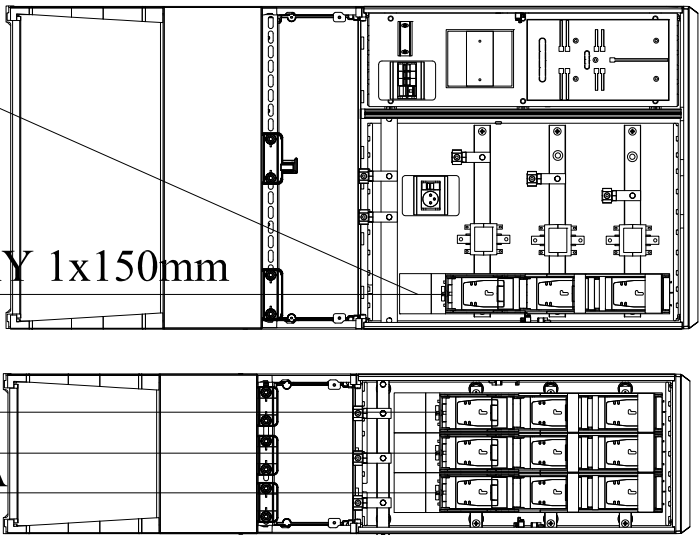

Zasilanie szkoły40kW
Istniejący kabel bez zmian NH2 gG63A
NH2 gG160A

4xYAKY 1x120mm

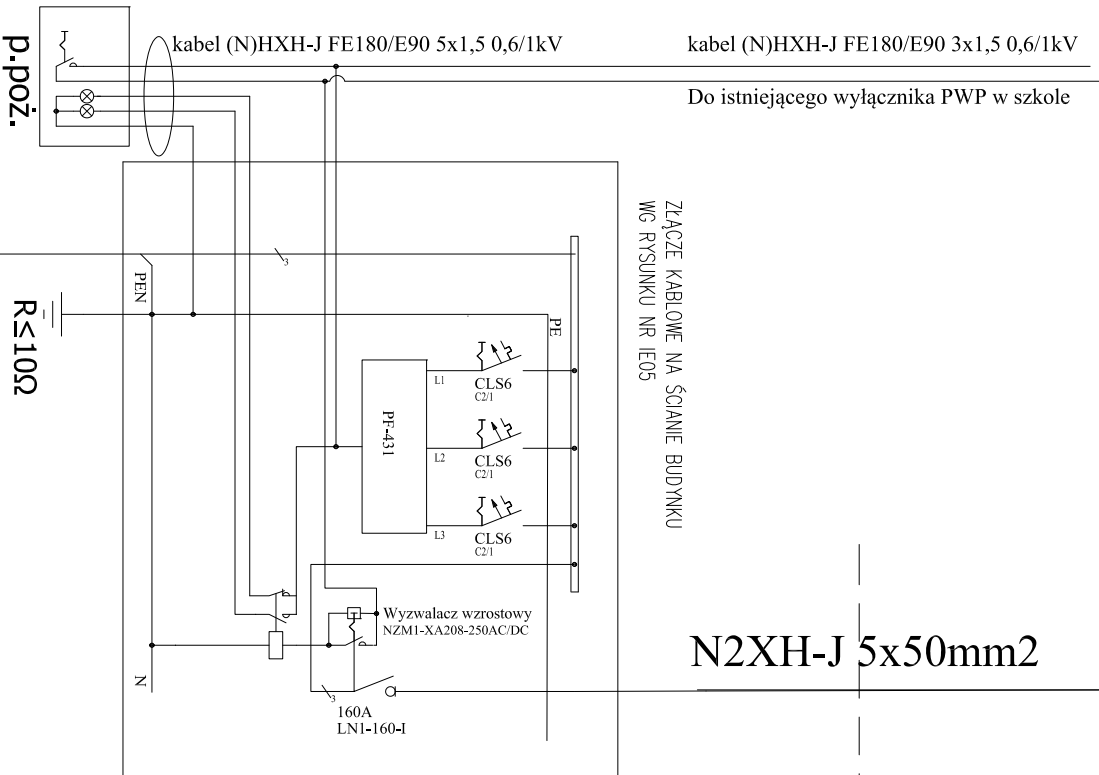

ZŁĄCZE KABLOWE NA ŚCIANIE BUDYNKU
WG RYSUNKU NR IE05

N2XH-J 5x50mm2

N2XH-J 5x25 mm

RG P=72kW

Odbiory wg proj.
rozdzielnic głównej

Odbiory wg proj.
rozdzielnic PV

PV

Parter

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		HALA SPORTOWA w GODZISZEWIE - projekt zamian		
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT ZASILANIA		
IME I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Sadowski			
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAP/0142/PWOE/13			
IME I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO, NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11			
OPRACOWAŁ				
Nr rys.	IE04	Skala:	DATA SPORZĄDZENIA RYS.	Str.
		20.02.2025		