



POZIOM PORÓWNAWCZY: 170.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.											
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU											
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU											
SPADKI, DŁUGOŚCI		29.0m	30.5m	26.5m	18.5m	10.5m	20.0m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø63x3,8mm PE100 SDR17 PN10; L=135.0m									
ODLEGŁOŚCI		29.0	30.5	26.5	18.5	10.5	20.0				
HEKTOMETRY		Sr1	s1	s2	s3	s4	s5	s6			

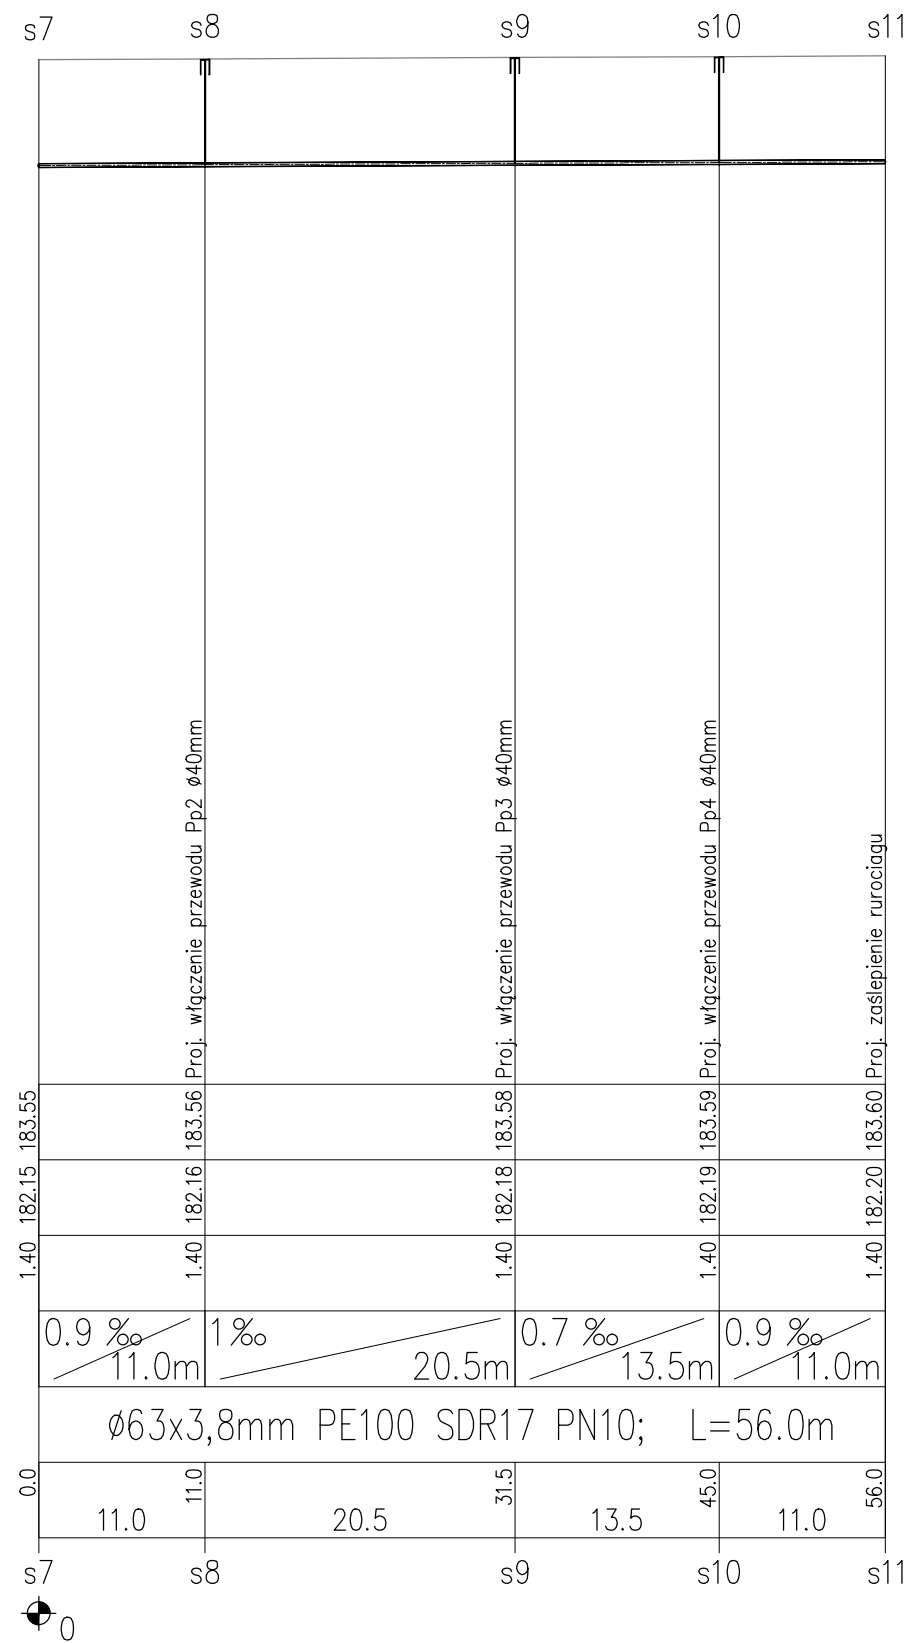

	Nazwa opracowania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MAKOWSKIEGO ŁĄCZNIKU MIĘDZY UL. MAKOWSKIEGO A UL. PODKOWIŃSKIEGO W KLUCZBORKU		
	45-131 Opole, ul. Cygana 4 tel. +48 606 911 593		
Przedmiot rysunku: PROFILE PODŁUŻNE CIŚNIENIOWYCH KOLEKTORÓW SANITARNYCH	Lokalizacja: m. Kluczbork, ul. Makowskiego		
Wykonawcy mgr inż. TOMASZ PŁACZEK	Imię i nazwisko mgr inż. TOMASZ PŁACZEK	Numer uprawnień OP/L/1957/PWBS/21	Podpis
Sprawdzający mgr inż. MAREK KLYK	Imię i nazwisko mgr inż. MAREK KLYK	Numer uprawnień OP/L/1956/PWBS/21	Podpis
Data opracowania: WRZESIEŃ 2022r.	Skala: 1:100/500	Nr rysunku: 3.3	