


SZCZEGÓŁ WYKOPU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

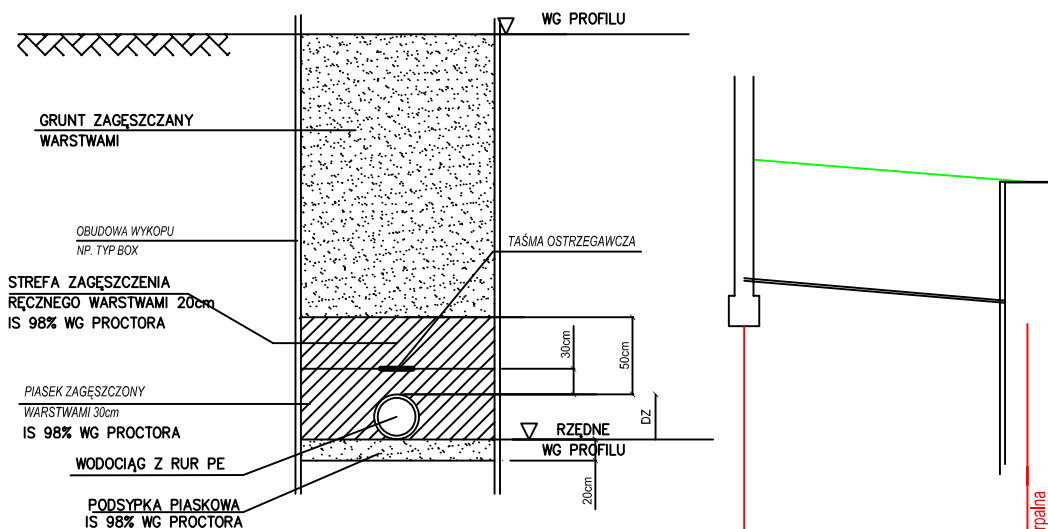

poziom por. 358,00 m n.p.m.

Węzeł	b1	s1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	364,50	364,21
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	362,90	362,61
Zagłębienie [m]	1,60	1,60
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PE100 SDR11 40x3,7 3,90	
Długość [m]	7,50	
Odległość [m]	0,00	7,50

Obiekt
Modernizacja (przebudowa) strzelnicy z budową budynku socjalnego, wiaty nad strzelającymi i dwóch altan na działce nr 2 w Nowym Sączu, obręb 114 Nowy Sącz, m. Nowy Sącz.

ARP
MANECKI
SP. Z O.O. SP. K.

UL. WIEŁOPOLĘ 18B, 31-072 KRAKÓW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: 124225570

Inwestor
Miasto Nowy Sącz
ul. Rynek 1,
33-300 Nowy Sącz

FUNKCJA
Gen. projektant
mgr. inż.
S. GUBAŁA

NAZWISKO
NR UPRAW.
MAP/0229/POOS/13

SPECJALNOŚĆ
Sanitarna

PODPIS

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku

PROFIL WOD.

Współpraca
mgr inż.
M. PASIAK

SPRAWDZAJĄCY
MAP/0247/POOS/13

Sanitarna

Skala

1:100/200

Nr rysunku
S-WK-06

LISTOPAD 2020