

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem trzech nowych systemów chłodniczych w oparciu o urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego typu SPLIT. Jednostki zewnętrzne systemów przystosowane do pracy całorocznej, zlokalizowane na elewacji budynku na wysokości pierwszego piętra. Systemy wykorzystywać będą czynnik chłodniczy R32. Klimatyzatory wewnętrzne typu ściennego. Instalację należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych.

Parametry urządzeń:

Chłodzenie:

- Nominalna moc chłodnicza: 3,5 kW (0,8 – 4,1 kW)
- Klasa efektywności energetycznej: A++
- Zakres zastosowania: -15 ÷ +49°C

Grzanie:

- Nominalna moc grzewcza: 3,8 kW (1,0 – 4,2 kW)
- Klasa efektywności energetycznej A+
- Zakres zastosowania: -25 ÷ +32°C.

Napięcie zasilania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej: V=220-240V, 1 faza, 50Hz.

Lokalizacja instalacji urządzeń znajduje się w budynku biurowym na terenie Stacji Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim ul Cegielniana 4, w pomieszczeniach 1, 2, 3 Biur Zarządu.

Pomieszczenie 1:

a) Ściana zewnętrzna budynku:



b) Ściana wewnętrzna pomieszczenia:




Pomieszczenie 2:

a) Ściana zewnętrzna budynku:



b) Ściana wewnętrzna pomieszczenia:

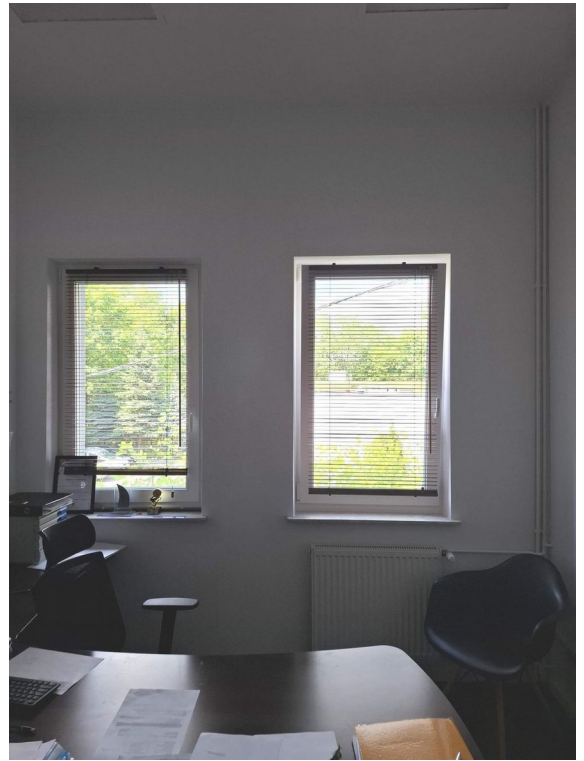

Pomieszczenie 3:

a) Ściana zewnętrzna budynku:



b) Ściana wewnętrzna pomieszczenia:

