
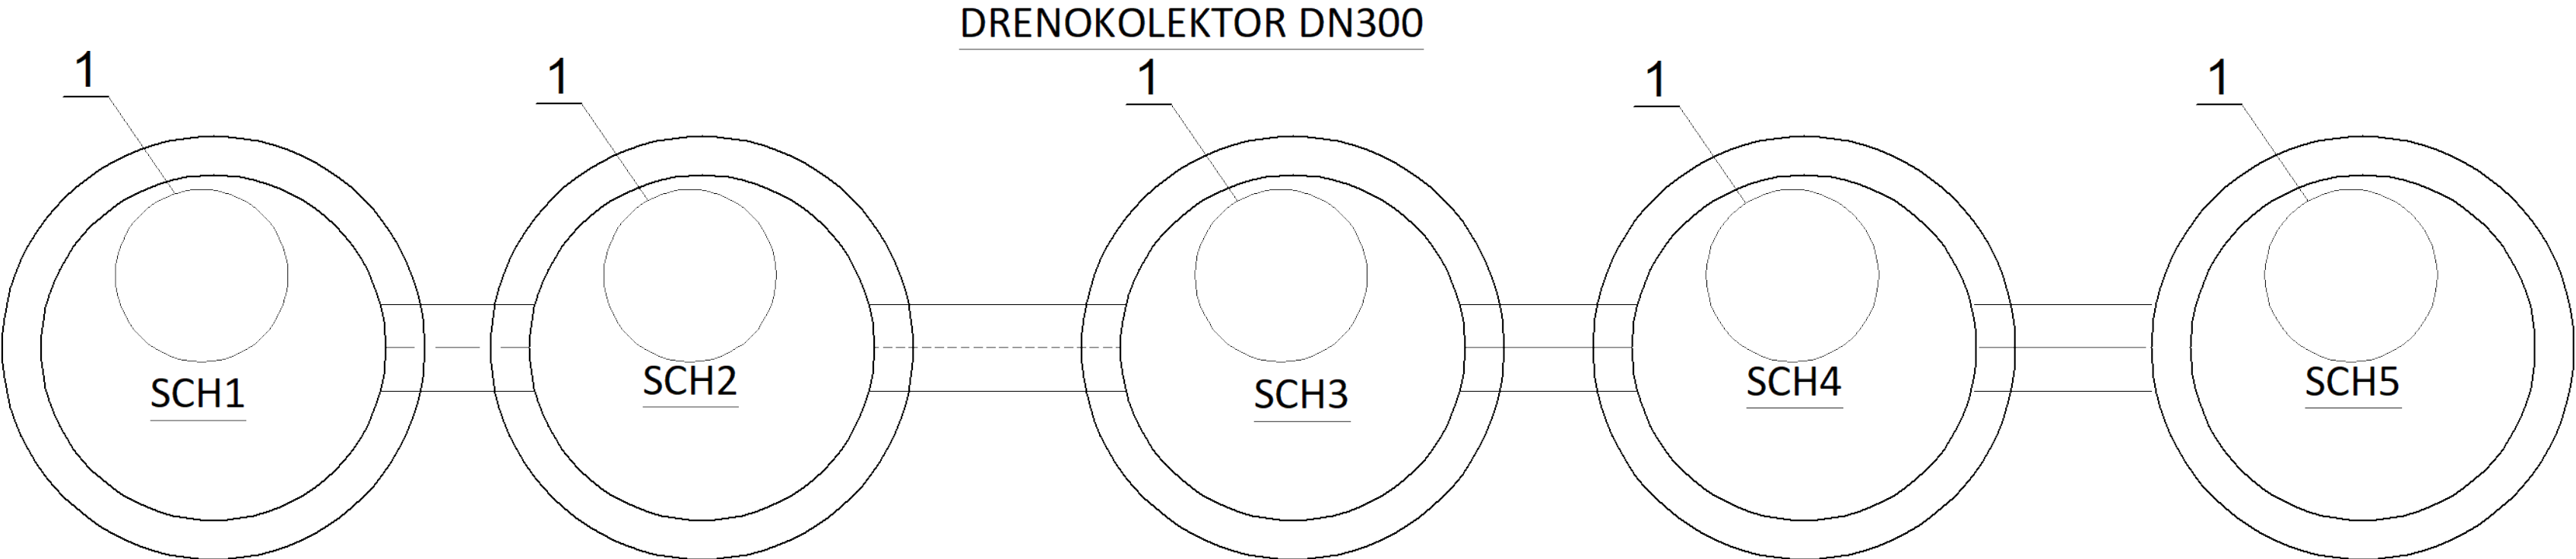



SCHEMAT STUDNI CHŁONNEJ

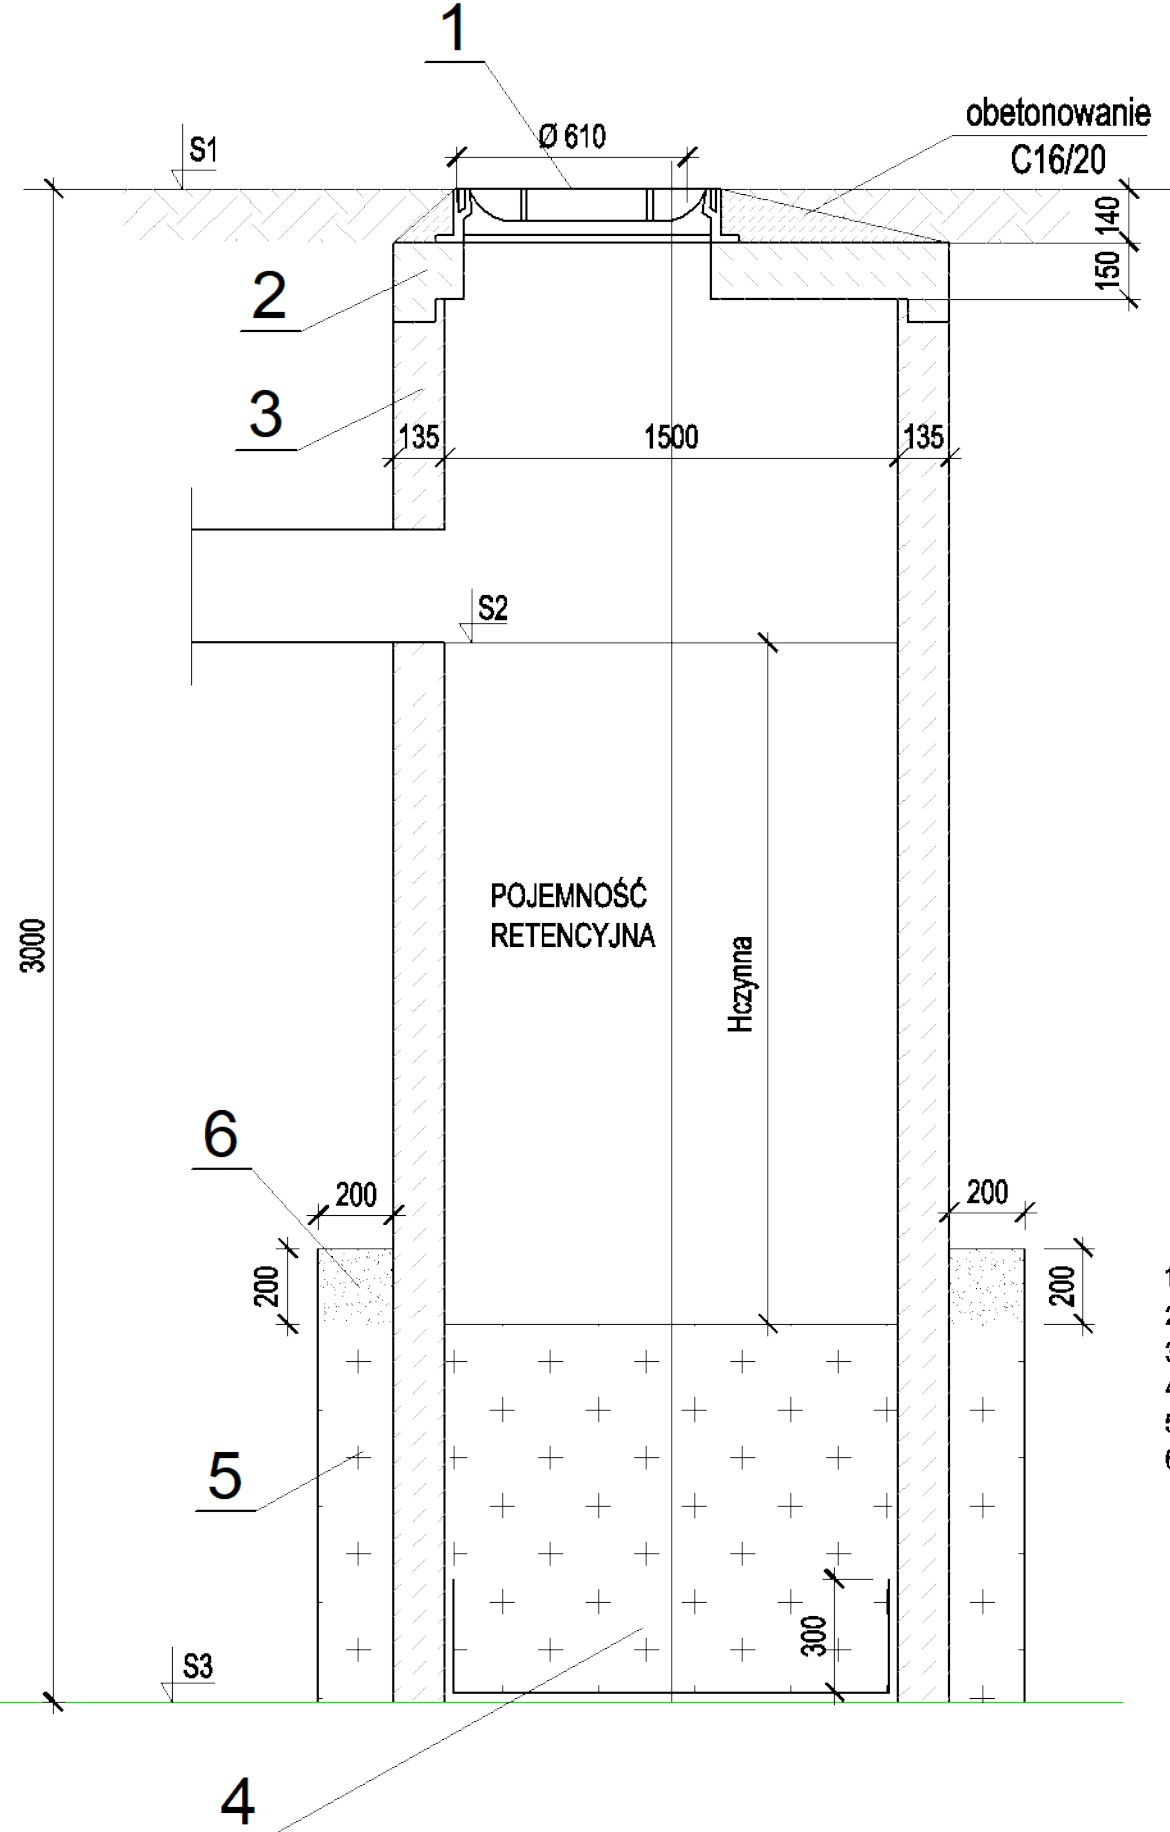

Oznaczenie studni	Rzędna terenu	Rzędna wlotu drenokolektora (S2) m n.p.m.	Rzędna dna studni (S3) m n.p.m.	Głębokość od terenu do wlotu drenokolektora (m)	Głębokość całkowita studni (m)
SCH-5	100,74	99,2	97,74	1,54	3,0
SCH-4	101,95	100,35	98,95	1,60	3,0
SCH-3	102,37	100,73	99,37	1,64	3,0
SCH-2	103,25	101,65	100,25	1,60	3,0
SCH-1	104,69	103,05	101,69	1,64	3,0

<p>Nazwa inwestycji:</p> <p style="text-align: center;">Kbudowa ulicy Makowej w miejscowości Chabsko</p>		
<p>Inwestor:</p> <p style="text-align: center;">Gmina Mogilno ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno</p>		
<p>Schemat studni chłonnych wraz z drenokolektorem</p>		
<p>Skala:</p> <p>1:500</p>	<p>mgr inż. Agnieszka Bosacka upr. bud. nr 7131-7132/137/2002</p> 	<p>Zał:</p>
<p>Data opracowania:</p> <p>07.2022</p>	<p>Sprawdził: inż. Agnieszka Rak upr. bud. nr SLK/1159/POWS/06</p> 