




BUDYNEK GŁÓWNY ADMINISTRACJA  
pom. monitoringu poziom +1

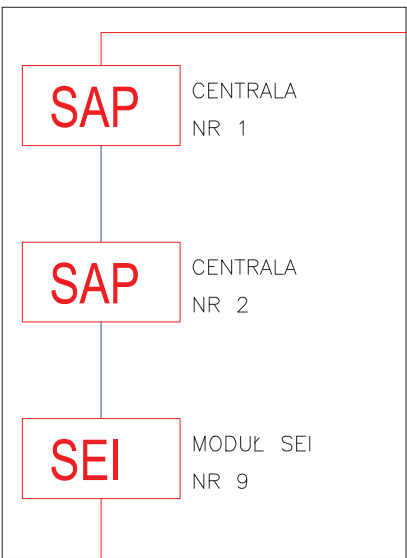

ŁAŹNIA  
Pom. Techniczne Ł.0.21 parter




STOLARNIA  
pom. S.0.06 parter




RESTAURACJA  
pom. pod schodami poziom -1




SPICHLERZ  
pom. C1.01 piętro +1







BUDYNEK GŁÓWNY  
pom. G.-2.36 poziom -2




BUDYNEK GŁÓWNY  
pom. G.-2.47 poziom -2



LEGENDA:

-  MODUŁ KOMUNIKACYJNY SEI
-  CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU IQ8 CONTROL
-  KABEL ŚWIATŁ. OGNIOODPORNY PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2
-  PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

UWAGI:  
1. SIEĆ ESSERNET KABLEM ŚWIATŁOWODOWYM OGNIOODPORNYM PROWADZIĆ NA UCHYTACH OGNIOODPORNYCH, CHYBA ŻE ZAZNACZONO INACZEJ NA PROJEKCIE  
2. PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ MASĄ OGNIOODPORNĄ CONAJMNIJ W TEJ SAMEJ KLASIE OGNIOODPORNEJ CO STREFA.

			IB Systems Sp. z o.o. ul. Klinkierowa 7 60-104 Poznań biuro@ibsystems.pl		
Rysunek: INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SCHEMAT SIECI ESSERNET CENTRAL POŻAROWYCH			Inwestor: <b>MUZEUM ŚLĄSKIE</b> UL. DOBROWOLSKIEGO 1 40-205 Katowice		
Temat: WYMIANA MEDIUM SIECI ESSERNET SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAR. NA MUZEUM ŚLĄSKIM DOBROWOLSKIEGO 1 KATOWICE			Nr projektu: MŚ-SSP-2022    Rewizja: 00		
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			Opracował: TOMASZ DEPTUŁA    22.12.2022r.		
Sprawdził: MICHAŁ KOWOLIK    22.12.2022r.			Skala: 1:100    Nr rys.: SSP-01		